



CENTRO ROTTAMI 4M S.r.l.

Via Annunziata, 87
83020 FORINO (AV)
P.IVA: 02461750644

Tel: 0825 76.19.90
Fax: 0825 76.26.91

MAIL: centrorottami@demolizioneecologica.it

FORINO, 08-11-2023

Spett.le

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
Unità Operativa Dirigenziale
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Centro Direzionale Collina Liguorini
AVELLINO

Spett.le

ARPAC – DIPARTIMENTO PROVINCIALE
Via Circumvallazione n. 162
AVELLINO

Spett.le

ENTE IDRICO CAMPANO
Via A. De Gasperi n. 28
NAPOLI

Spett.le

COMUNE DI FORINO
Piazza Municipio
FORINO

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Società Centro Rottami 4M S.R.L. - Stabilimento Via Annunziata n. 87 – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura

Il sig. Mandile Faustino nato Forino (AV) il 15.02.1963 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDFTN63B15D701S) in qualità di legale rappresentante della Società Centro Rottami 4M S.R.L. con sede legale e operativa in via Annunziata n° 87 – 83020 Forino (AV) (P.IVA e C.F.02461750644),

COMUNICA


agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **OTTOBRE 2023** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

CENTRO ROTTAMI 4M s.r.l.
Via Annunziata, 87
83020 Forino (Av)
P.IVA/ C.F.:02461750644

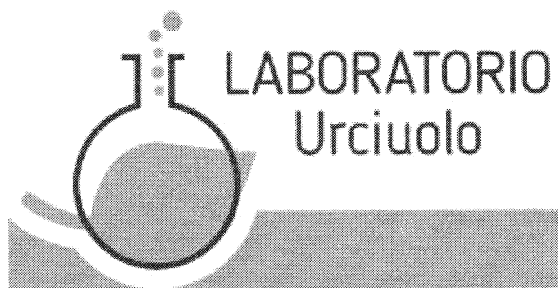

LABORATORIO
Urciuolo

RAPPORTO DI PROVA N° 23/1635

Data emissione 07/11/2023

Spett.le
CENTRO ROTTAMI 4M S.R.L.
VIA ANNUNZIATA, 87
83020 Forino (AV)

Tipo campione acqua reflua
Data ricevimento campione 31/10/2023
Descrizione campione acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione
Luogo del prelievo Via Annunziata, n. 87 – 83020 Forino (AV) **Data prelievo** 31/10/2023 **Ora** 10:30
Campionatore ns personale tecnico secondo APAT CNR IRSA 1030
Confezione campione n. 2 contenitori di plastica da 1 L
Condizione del campione/Sigilli T°C e quantitativo conforme alla normativa di riferimento
Temperatura 5,7
Restituzione campione Si: ritira il cliente
Data Inizio Prove 31/10/2023 **Data Fine Prove** 07/11/2023

Protocollo Campione 31/10/2023/00002 del 31/10/23

Etichetta/Lotto tal quale


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	7,6		5,5-9,5	5,5-9,5	31/10/23 31/10/23
Colore APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		N.M. d. 1:5		n.p. 1:20	n.p. 1:40	31/10/23 31/10/23
Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		N.M. d. 1:1		no molestie	no molestie	31/10/23 31/10/23
Materiali grossolani DLgs 319/1976 10/05/1976 GU 141 29/05/1976 Tab A p.tc 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	assenti		assenti	assenti	31/10/23 31/10/23
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/l	62	0,1	80	200	31/10/23 02/11/23
Richiesta chimica di ossigeno (cod) ISO 15705:2002	mg/l	180	10	160	500	31/10/23 02/11/23

Regione Campania
Data: 09/11/2023 08:37:30, PG/2023/0638994

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 1 di 4
Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

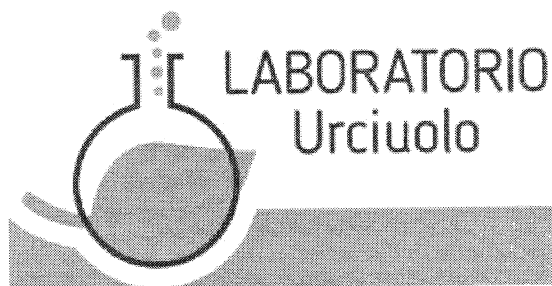

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 23/1635

Data emissione 07/11/2023

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Richiesta biochimica di ossigeno (bod5) APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/l	61	5	40	250	31/10/23 07/11/23
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	31/10/23 07/11/23
Arsenico APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,5	0,5	31/10/23 07/11/23
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	31/10/23 07/11/23
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	31/10/23 07/11/23
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	31/10/23 07/11/23
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,007	2	4	31/10/23 07/11/23
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	31/10/23 07/11/23
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	31/10/23 07/11/23
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	31/10/23 07/11/23
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	31/10/23 07/11/23
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	31/10/23 07/11/23
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	31/10/23 07/11/23


Regione Campania
Data: 09/11/2023 08:37:30, PG/2023/0638994

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

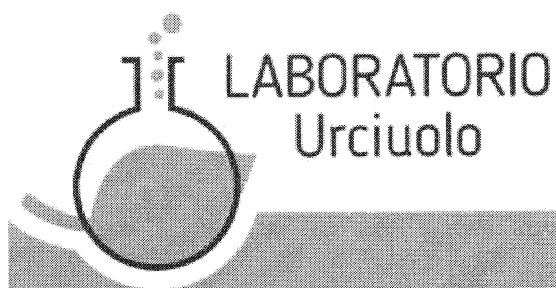

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 23/1635

Data emissione 07/11/2023

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Cianuri totali (ione cianuro) APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	31/10/23 07/11/23
Solfati (come SO4) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	12,5	8,8	1000	1000	31/10/23 06/11/23
Cloruri (come ione) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	7,9	0,89	1200	1200	31/10/23 06/11/23
Fluoruri APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,21	6	12	31/10/23 06/11/23
Fosforo totale (come p) APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003	mg/l	0,7	0,2	10	10	31/10/23 06/11/23
Azoto ammoniacale UNI 11669:2017	mg/l	2,6	0,05	15	30	31/10/23 06/11/23
Azoto nitroso APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,04	0,6	0,6	31/10/23 06/11/23
Azoto nitrico APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	0,8	0,42	20	30	31/10/23 06/11/23
Idrocarburi totali i.r./oli minerali i.r. UNI EN ISO 9377-2:2002	mg/l	<LQ	1	5	10	31/10/23 06/11/23
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003 +DIN 38409-20	mg/l	<LQ	0,05	2	4	31/10/23 06/11/23
Saggio di tossicità acuta (d.magna) APAT CNR IRSA 8030 Man 29 2003	%	50	-	<50	<80	31/10/23 07/11/23

Note legislative

D.LGS 152 / 06 - Parte Terza - All. 5, Tab. 3
(Col. A) = scarico in acque superficiali
(Col. B) = scarico in rete fognaria

Commento

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta **conforme** ai valori della Tabella 3 parte B dell'allegato 5, allegati alla parte terza del D. Lgs 152/2006 relativamente **allo scarico in pubblica fognatura**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio


I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 3 di 4
Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

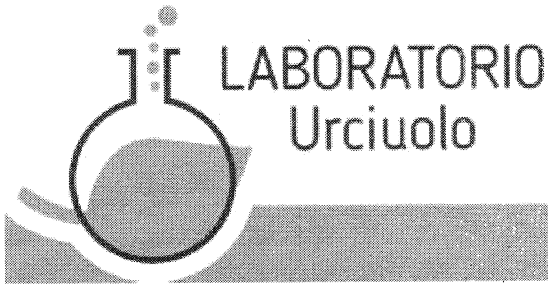

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 23/1635

Data emissione 07/11/2023

divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Conservazione del campione dopo le prove. I campioni sottoposti ad analisi, in funzione della loro stabilità, vengono conservati fino al rilascio della certificazione analitica, salvo disposizioni di legge che regolino la conservazione per periodi più o meno lunghi.

Conservazione della documentazione relativa alle prove. Le registrazioni tecniche delle prove e i Rapporti di Prova sono conservate dal Laboratorio per 60 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

Incerteza. L'incerteza riportata è l'incerteza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura $k=2$ e livello di probabilità $p=95\%$. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e $k=2$, o l'intervallo di confidenza stesso.

Fine Rapporto di prova

Firmato digitalmente da: PIETRO MAINOLFI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Data: 07/11/2023 16:17:49


Regione Campania
Data: 09/11/2023 08:37:30, PG/2023/0638994

Modello MD 13.1 Rev 0 11/04/2022

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino
P.iva 02870020647
Tel-Fax 0825/74269
laburciuolo@libero.it
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Il Responsabile del Laboratorio

dott. chim. Pietro Mainolfi
chimico



Pagina 4 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.
Consulenza Ambientale
Analisi Chimiche
Analisi Microbiologiche
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute