



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti,
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino
50 17 05

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0145072 05/03/2020 11,47
Mitt. : 501705 Autorizzazioni ambientali e rifi...

Dest. : COMUNE DI FORINO; ARPAC AVELLINO
PREFETTURA DI AVELLINO; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
Classifica : 52.5. Fascicolo : 28 del 2020



Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Avellino

Al Comune di Forino (AV)

All'Amministrazione Provinciale
Servizio Ecologia
Piazza Libertà
83100 Avellino

All'A.R.P.A.C. Dip. Prov. Avellino
Via Circumvallazione, 162
83100 Avellino

All'ASL AV
Salute Pubblica
Via degli Imbimbo, 10/12
83100 Avellino

All'Ente Idrico Campano
Ambito Distrettuale Calore Irpino
Casa della Cultura Victor Hugo
Via Seminario
83100 Avellino

Alla Società CENTRO ROTTAMI 4M SRL
Via Annunziata, 87
83020 Forino (AV)

e,p.c. Alla Prefettura di Avellino


PEC

Oggetto: Ditta CENTRO ROTTAMI 4M SRL. D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 208. D.G.R. n. 386/2016. D.G.R. n. 223/2019. Impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata, 87 autorizzato con D.D. n. 82 del


03/07/2013. Adeguamento impianto alle Linee Guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019. Trasmissione Decreto Dirigenziale n. 44 del 04/03/2020.

Si trasmette, in allegato, copia del Decreto di cui all'oggetto, che sarà ritualmente pubblicato sulla "Casa di vetro" sul sito web "www.regione.campania.it" dove è possibile scaricare i relativi allegati.

Il Responsabile del Procedimento
ing. Angelo Imbriale

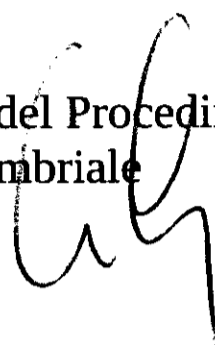


Il Dirigente
Dott. Antonello Barretta

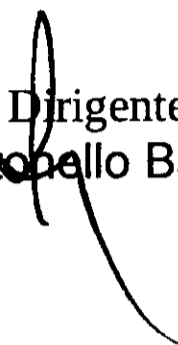



Giunta Regionale della Campania

Decreto

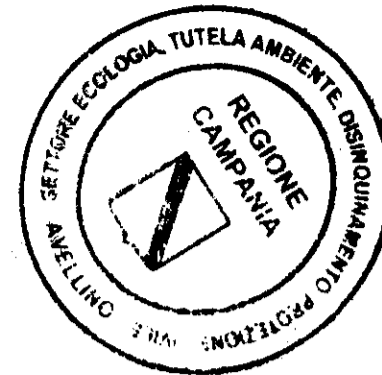

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
44	04/03/2020	50	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s. m.i. art. 208, DGR 8/2019. Ditta Centro Rottami 4M s.r.l. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata 87, per adeguamento alla D.G.R. n. 223/2019 sui presidi antincendio.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 4B9AF27B8268383929B5C94FA2C0FD15823EC51B

Allegato nr. 1 : 7220B5F1BEA6FDEB48E94B50F19967B697E3DD76

Allegato nr. 2 : 8EC7D39333153E4C8D22094F8EA46CFCA6C072F3

Allegato nr. 3 : 29FD50809EE91640F9B7B9B7338152297B5C4F77

Allegato nr. 4 : DB69B57698CFA2F6A454AC2644CFDD463B601B3C

Allegato nr. 5 : 2505D9C72E97300CEDD52DB64A8E46AA123EDDA8

Frontespizio Allegato : 15078595F0765514218287C08B67AA12AB0DB307

Per Copia Conforme ad originale digitale
presso la Regione Campania

N. pagine 5 N. allegati _____



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
44	04/03/2020	17	5

Oggetto:

D.Lgs 152/06 e s. m.i. art. 208, DGR 8/2019. Ditta Centro Rottami 4M s.r.l. - Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Forino (AV) alla via Annunziata 87, per adeguamento alla D.G.R. n. 223/2019 sui presidi antincendio.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	



IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 81/2015 modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 386/2016, ulteriormente rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che la Società Centro Rottami 4M s.r.l., rappresentata dal sig. Mandile Faustino nella qualità di legale rappresentante, con D.D. n. 82 del 03/07/2013 veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Forino (AV) Via Annunziata, 87;
- d. che con D.D. n. 33 del 26/05/2016 veniva approvata la modifica non sostanziale proposta dalla summenzionata Società, inglobando l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- e. che con nota del 16/06/2016, protocollo n. 411048 questa U.O.D. comunicava il nulla osta all'avvio dell'esercizio dell'impianto di che trattasi, la cui data di inizio veniva fissata dall'Amministratore Unico della Società per il giorno 16/06/2016 e con scadenza dell'autorizzazione fissata al 02/07/2023;
- f. che con D.D. n. 80 del 25/10/2016 veniva approvata la modifica sostanziale finalizzata alla rimodulazione delle quantità autorizzate, con aggiunta di ulteriori codici e modifiche nelle quantità autorizzate nel limite del 10%;
- g. che con D.D. n. 30 del 01/08/2017 veniva approvata la modifica non sostanziale finalizzata alla introduzione della fase R12 e di un'area apposita destinata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti autoprodotti ed alla introduzione di un macchinario per il trattamento dell'alluminio, il tutto nel contesto di una riduzione complessiva dei quantitativi di materiale trattato; con lo stesso Decreto si prendeva atto dell'incarico al nuovo responsabile tecnico nella persona del sig. Mandile Gerardo;
- h. che con D.D. n. 2 del 11/01/2019 veniva approvata la variante sostanziale finalizzata alla introduzione di nuove apposite aree destinate alla messa in riserva di nuovi codici CER pericolosi a fronte della riduzione dei quantitativi di altri codici CER pericolosi, alla introduzione del macchinario per l'aspirazione automatica dell'olio dei motori, nonché all'incremento dei quantitativi stoccabili in ogni momento a parità dello stoccaggio annuale R13;
- i. che con Delibera di Giunta del 20/05/2019 n. 223 la Regione Campania ha approvato le "Linee guida contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti";
- j. con istanza datata 02/09/2019, acquisita al protocollo generale in data 04/09/2019 al n. 526608 la Ditta CENTRO ROTTAMI 4M srl, nella persona del legale rappresentante sig. Mandile Faustino, ha chiesto l'approvazione degli interventi di adeguamento previsti per l'applicazione delle linee guida di cui alla DGR 223/19, dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Forino (AV) Via Annunziata, 87;

RILEVATO che:

- a. con nota di questa U.O.D. del 24/09/2019, prot. n. 566614, è stata richiesta documentazione integrativa, comunicando il mancato avvio del procedimento;
- b. la suddetta Società, con note acquisite prot. n. 646288 del 25/10/2019 e n. 682562 del 12/11/2019, trasmetteva documentazione integrativa;
- c. con nota prot. n. 699240 del 19/11/2019 è stato avviato il procedimento amministrativo e indetta la Conferenza di Servizi convocata per il 17/12/2019;
- d. in detta Conferenza di Servizi, il contenuto del cui verbale si richiama, è stato illustrato il progetto presentato, facendo presente che:

- il progetto di adeguamento è conforme alle Linee Guida regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019, e costituisce, trattandosi di impianto esistente, il massimo che si possa realizzare e che sia tecnicamente compatibile con lo stato dei luoghi;
- l'impianto è dotato di CPI in corso di validità e l'adeguamento alle Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio di cui alla D.G.R. n. 223 del 20/05/2019 non comporta modifiche con aggravio del carico di incendio ma modifiche migliorative dei presidi;
 - è prevista l'installazione di n. 2 termocamere a presidio delle aree in cui sono stoccati i rifiuti infiammabili, precisando che per le tettoie è già presente l'impianto di rilevatori di fumo ai fini della prevenzione di incendi;
 - è stato potenziato l'impianto di videosorveglianza con n. 2 telecamere a 360°;
 - per le acque di incendio si prevede l'utilizzo della vasca di depurazione (52 mc) per la quale vi è la possibilità di programmare lo svuotamento in continuo in modo da garantirne l'utilizzo in caso di necessità anche dopo eventi piovosi;
 - le singole aree sono state compartimentate nel rispetto delle previsioni di cui alle citate Linee Guida e che sono previste corsie di larghezza almeno pari a ml. 3,50 con funzione di fasce tagliafuoco e per consentire l'intervento dei mezzi dei VV.F..
 - è stato precisato, infine, che il progetto di adeguamento non modifica la capacità di stoccaggio e trattamento dell'impianto, né sono previste realizzazioni di strutture edilizie.
- e. il Presidente ha dato lettura della nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino prot. n. 22681 del 27/11/2019, trasmessa per conoscenza anche a questo Ufficio ed acquisita agli atti in data 28/11/2019 al n. 723237, con la quale viene reiterata la richiesta di comunicare la casistica nella quale rientra l'impianto ai fini antincendio, sollecitando quanto già richiesto con nota prot. n. 16611 del 11/09/2019, acquisita agli atti al prot. n. 558205 del 19/09/2019; è stata anche data lettura della comunicazione dell' E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, prot. n. 23614 del 17/12/2019, acquisita agli atti in data 18/12/2019 al n. 773516, con la quale si dà atto del fatto che il previsto adeguamento non va a determinare modifiche, in termini di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, rispetto a quanto già autorizzato;
- f. il responsabile del procedimento, ing. Angelo Imbriale, ha espresso una valutazione favorevole, comunque condizionata all'acquisizione del parere favorevole dei Vigili del Fuoco;
- g. il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dalla ditta, acquisiti gli assenti degli Enti assenti che non hanno fatto pervenire alcuna comunicazione in merito, ha dichiarato chiusi i lavori della Conferenza dei Servizi, precisando che il rilascio del Decreto autorizzativo sarebbe rimasto subordinato all'acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino di cui si sollecita la definizione. Detto Decreto autorizzativo avrebbe contenuto, oltre alle prescrizioni di rito, anche quelle di prevedere l'aggiornamento dei Certificati di Prevenzione Incendio in corso di validità.
- h. comunque, l'ARPAC, Dipartimento di Avellino, con nota prot. n. 67970 del 18/11/2019, acquisita al protocollo in data 19/11/2019 al n. 699528, ha rappresentato che detto adeguamento è di competenza dei Vigili del Fuoco, dichiarandosi comunque disponibile a valutare casi particolari da attenzionare da parte della scrivente U.O.D.;
- i. il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, con nota prot. n. 972 del 17/01/2020, acquisita al protocollo n. 33722 del 17/01/2020, ha trasmesso il "Foglio operativo", dal quale sono rilevabili le sostanze pericolose già autorizzate ai fini antincendio e con nota prot. n. 3779 del 27/02/2020, acquisita al protocollo in pari data al n. 127417, ha trasmesso il PARERE FAVOREVOLE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO sulle integrazioni progettuali a firma dell'ing. Giuliano Zullo, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale che si sono resi necessari per conformare l'attività di che trattasi alla DGR n. 223 del 20/05/2019, con l'obbligo di produrre, a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata della "Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione



all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012;

RITENUTO, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, ai pareri favorevoli dell' EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ed a quanto stabilito dalla D.G.R. 223/2019, di dover prendere atto della "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell' impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Forino (AV) Via Annunziata, 87, in ditta "Centro Rottami 4M srl" (allegati 1A, 1B - 2A, 2B, 2C), che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. n. 82 del 03/07/2013, n. 33 del 26/05/2016, n. 80 del 25/10/2016, n. 30 del 01/08/2017 e n. 2 del 11/01/2019 ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione,

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 223/2019;
- il D.P.G.R. 05/05/2017, n. 99;
- i DD.DD. n. 82 del 03/07/2013 e successivi;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento ing. Angelo Imbriale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. n. 139544 del 03/03/2020 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. PRENDERE ATTO E AUTORIZZARE, conformemente agli esiti della Conferenza di Servizi, al parere favorevole EIC, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al parere favorevole del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, gli interventi di cui alla "Variante non sostanziale relativa al progetto di adeguamento alle Linee Guida Regionali di cui alla D.G.R. n. 223/2019" dell' impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicato in Forino (AV) Via Annunziata, 87; in ditta "Centro Rottami 4M srl" (allegati 1A, 1B - 2A, 2B, 2C), che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a suo tempo autorizzato con DD.DD. n. n. 82 del 03/07/2013, n. 33 del 26/05/2016, n. 80 del 25/10/2016, n. 30 del 01/08/2017 e n. 2 del 11/01/2019, ai fini dell'applicazione delle Linee guida di cui alla DGR 223/19 e consentirne l'esecuzione;


2. PRESCRIVERE, conformemente a quanto emerso in Conferenza dei Servizi, di attuare gli impegni assunti in fase progettuale e realizzare l'impianto di rilevazione precoce di incendio con l'uso di termocamere aventi caratteristiche tali da controllare tutte le aree con presenza di materiale infiammabile ed in conformità alle indicazioni fornite dal produttore;

3. SI FA OBBLIGO, alla Società "Centro Rottami 4M srl":

- di trasmettere alla U.O.D. 501705 di Avellino e agli Enti interessati la comunicazione di inizio lavori che dovranno completarsi con ogni urgenza e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento. Al termine degli stessi dovrà provvedersi alla comunicazione di fine lavori di adeguamento antincendio corredata da perizia asseverata;

- di trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, ad ultimazione dei lavori, "Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, corredata della "Asseverazione ai fini della Sicurezza Antincendio" a firma di professionista abilitato e della documentazione di cui all'Allegato II del D.M. Interno del 07/08/2012, dandone contezza alla U.O.D. 501705, Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, relativamente all'implementazione dei nuovi presidi antincendio;

4. CONFERMARE ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti

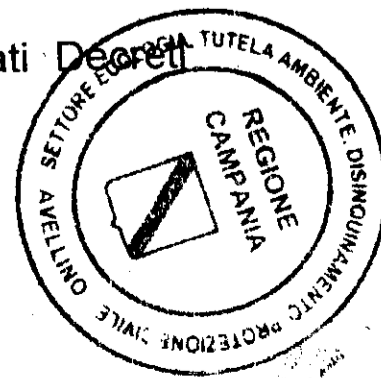

autorizzativi n. 82 del 03/07/2013, n. 33 del 26/05/2016, n. 80 del 25/10/2016, n. 30 del 01/08/2017 e n. 2 del 11/01/2019, nonché della nota prot. n. 411048 del 16/06/2016 relativa all'avvio dell'esercizio, ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione fissata al 02/07/2023;

5. DARE ATTO che:


- a. il legale rappresentante della Società "Centro Rottami 4M srl" è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;

6. FAR PRESENTE che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

7. NOTIFICARE, il presente atto alla Società "Centro Rottami 4M srl": con sede legale in Forino (AV), via Annunziata, 87;

8. TRASMETTERNE copia del presente provvedimento al Comune di Forino (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, all'Ente Idrico Campano, Ambito Distrettuale Calore Irpino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali;

9. DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

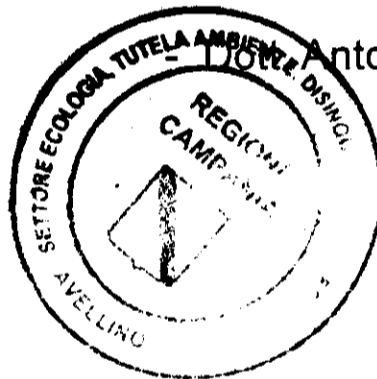

Antonello Barretta -