



Provincia di Avellino

Settore 4. Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio

Determinazione N. 2777 del 14/12/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE DA RILASCIARSI AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 7 DEL D. LGS. 115/08 - ISTANZA PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS NATURALE PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 2,822 MW DI CUI 0,745 MWT E 1,202 MWE DA UBICARSI PRESSO LO STABILIMENTO ALTERGORN ITALIA S.R.L. IN ZONA ASI DEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con varie PEC del 13/10/2022, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con i nn°34604, 34628, 34634, 34632, 34634 e 34635, la società **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** formulava istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione unica, ex art.11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 e succ. mod. e int., per un impianto di cogenerazione come in oggetto specificato;
- detto impianto si intende realizzarlo presso l'attività già esistente della stessa **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** (fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi, I.P.P.C. 4.5), autorizzata in A.I.A. con provvedimento regionale **D.D. n° 794/2015 e succ. mod. e int.**, per attività IPPC codice 4.5 - *fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi*, con ubicazione in area ASI del Comune di Morra de Sanctis (AV);
- con nota del 27/09/2023 prot. n° 41420 veniva indetta **conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona** avente ad oggetto l'acquisizione dei pareri propedeutici all'adozione dell'autorizzazione unica richiesta dalla **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** e di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 14 ter della L.241/1990. La prima seduta veniva fissata, inizialmente, per il giorno 19/10/2023;
- con nota del 12/10/2023 **prot. n° 43654** la seduta di conferenza dei servizi veniva rinviata



al giorno **26 Ottobre 2023**. Inoltre, si prendeva atto della nota della **Regione Campania - UOD 50 17 05 - n° 473816 del 05/10/2023** con cui gli uffici regionali comunicavano di non avere agli atti la documentazione presentata a corredo dell'istanza e si invitava la società richiedente **ALTERGORN ITALIA s.r.l** a garantire, in tempi brevi, che tutti i gestori/Enti ricevessero la documentazione prodotta per consentire l'espressione delle valutazioni di competenza.

- con nota del 26/10/2023 **prot. n° 46564**, si trasmetteva il verbale, interlocutorio, della conferenza dei servizi tenutasi in data 26/10/2023, e si prevedeva nuova convocazione in modalità sincrona per il giorno 23/11/2023;
- con nota del 24/11/2023 **prot. n° 50841**, si trasmetteva il verbale della seduta conclusiva di conferenza dei servizi, regolarmente tenutasi in data 23/11/2023, a tutti i gestori/Enti partecipanti, ai sensi della L.241/1990 e succ. mod. e int..

DATO ATTO CHE, nel corso del procedimento di cui in premessa:

- con PEC del **26/10/2023** acquisita da questo Ente nella medesima data con **prot. n° 46213**, si acquisiscono:
 - **Parere FAVOREVOLE** ARPAC - Dipartimento di Avellino n° 66026 del 25/10/2023;
 - **Parere FAVOREVOLE** Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- Avellino n° 515462 del 26/2023.
- con PEC del **27/10/2023**, acquisita al protocollo di questo Ente con il **n°46493 del 30/10/2023**, la **ALTERGON ITALIA s.r.l.** trasmetteva copia del contratto tra Consorzio ASI Avellino e la stessa società per la fornitura di servizi all'interno dell'area industriale di Morra de Sanctis;
- con PEC del **09/11/2023**, acquisita al **protocollo di questo Ente con il n°48289 in pari data**, la Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, ha trasmesso propria nota n° **540594/2023** con cui ha confermato il proprio **parere FAVOREVOLE** sulle emissioni in atmosfera corredandolo di prescrizioni, allegati A, B e C nonché del **parere FAVOREVOLE** di ARPAC - Dipartimento di Avellino del 25/10/2023;
- con PEC del **21/11/2023**, acquisito al protocollo di questo Ente **al n° 50273 del 22/11/2023**, è pervenuto **parere FAVOREVOLE** n° 25237 del 21/11/2023, con prescrizioni, di conformità antincendio espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino;
- con PEC del **23/11/2023**, acquisita dall'Ente nella medesima data al protocollo n° **50529**, è pervenuto **NULLA OSTA** del Consorzio ASI di Avellino n° 6437 del 23/11/2023;
- con PEC del 23/11/2023, acquisita da questo Ente in data 23/11/2023 con **prot.n° 50538**, l'**ASL Avellino**, esaminata la documentazione trasmessa dalla ditta **ALTERGON ITALIA s.r.l.** in data **02/11/2023** ed acquisita al proprio prot. con il n°98414, esprimeva, per quanto di propria competenza, **parere FAVOREVOLE** alla installazione di un impianto di cogenerazione così come in oggetto;



Detti pareri sono allegati al verbale di conferenza dei servizi tenutosi in data 23/11/2023 e protocollato da questo Ente con prot. n° 50841 del 24/11/2023.

Nello stesso verbale:

Il rappresentante dell'**Agenzia delle Dogane di Avellino** dichiara quanto segue: vista la documentazione acquisita al protocollo dell'U.D. di Avellino ai nn° dal 10150 al 10155 del 14/10/2022, si da **parere FAVOREVOLE**, fermo restando la necessità di procedere all'installazione di un misuratore di energia elettrica conforme alla normativa MID, provvisto di taratura in campo a carico reale effettuata da laboratorio certificato e da rinnovarsi secondo le norme scadenze. Sarà, altresì, facoltà dell'U.D. di Avellino elevare eventuali necessarie prescrizioni nelle fasi di verifica di primo impianto propedeutiche al rilascio della licenza e alla fiscalizzazione del suddetto misuratore.

I rappresentanti della **ALTERGON ITALIA s.r.l.** consegnano agli atti della conferenza dei servizi del **26/10/2023 permesso di costruire n°2/2023** rilasciato dal Comune di Morra de Sanctis che comprende anche la realizzazione dell'impianto di tricogenerazione di che trattasi. Fanno, altresì, presente, che nella documentazione allegata all'istanza risulta documento di accettazione da parte della ditta del preventivo e-distribuzione all'interno del quale si evince la **verifica POSITIVA** del progetto presentato da parte della stessa e-distribuzione.

CONSIDERATO CHE:

1. l'istanza prodotta dalla **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** è risultata corredata della documentazione di seguito riportata:
 - ✓ Modello di istanza **GRASTIM** per autorizzazione unica 115/08 già esistente;
 - ✓ Allegato A - Scheda informativa generale;
 - ✓ Allegato B - Accettazione preventivo E-distribuzione;
 - ✓ Allegato B - AU-G01 - Carta Tecnica Regionale con area di intervento;
 - ✓ Allegato B - AU-G02 - Relazione Geologica;
 - ✓ Allegato B - AU-G03 - Planimetria Catastale con area di intervento;
 - ✓ Allegato B - AU-G04 - Stralcio Areofotogrammetrico con area di intervento;
 - ✓ Allegato B - AU-G05.1 - Lay-Out Impianto - Piante;
 - ✓ Allegato B - AU-G05.2 - Lay-Out Impianto - viste;
 - ✓ Allegato B - AU-G06 - Punti di emissione in atmosfera;
 - ✓ Allegato B - AU-G07 - Planimetria con posizionamento scarichi acque meteoriche e industriali;
 - ✓ Allegato B - AU-G08 - Vincoli Geologici ed Ambientali con area di intervento;

- ✓ Allegato B - AU-G09 - Vincoli Paesaggistici archeologici e naturalistici con area di intervento;
- ✓ Allegato B - AU-R01 - Relazione tecnica dell'intervento;
- ✓ Allegato B - AU-R02 - Valutazione previsionale di Impatto acustico;
- ✓ Allegato B - elaborati tecnici;
- ✓ Allegato B - PD-01 - Planimetria generale con area di intervento;
- ✓ Allegato B - PD-02 - Area di intervento - Visual Render;
- ✓ Allegato B - PD-03 - Schema di Processo;
- ✓ Allegato B - PD-04 - Schema Unifilare MT;
- ✓ Allegato B - PD-05 - Dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine e Compatibilità elettromagnetica;
- ✓ Allegato C - Quadro Riassuntivo delle emissioni in atmosfera;
- ✓ Allegato D - Tabella Riassuntiva delle caratteristiche dell'impianto di cogenerazione;
- ✓ Allegato E - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
- ✓ Allegato F1 - Copia decreto AIA "Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi", cod. I.P.P.C. 4.5;
- ✓ Allegato F2 - Decreto Modifica Non Sostanziale del 18/12/2018.

2. A seguito della già richiamata seconda seduta di conferenza dei servizi tenutasi il giorno 23/11/2023 e protocollata al n° 50841 del 24/06/2020, risultano acquisiti agli atti:

- ❖ **permesso di costruire n°2/2023** rilasciato dal Comune di Morra de Sanctis;
- ❖ **parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane di Avellino** nn° dal 10150 al 10155 del 14/10/2022, fermo restando la necessità di procedere all'installazione di un misuratore di energia elettrica conforme alla normativa MID.
- ❖ **Con nota n°41420 del 27/09/2023 veniva indetta la conferenza dei servizi e convocata la prima seduta per il giorno 19/10/2023;**
- ❖ **Con nota n°43654 del 12/10/2023, la seduta di conferenza dei servizi, prevista per il giorno 19/10/2023, veniva rinviata al giorno 26/10/2023;**
- ❖ **parere favorevole ARPAC - Dipartimento di Avellino n°66026 del 25/10/2023;**
- ❖ **parere favorevole della Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti- Avellino n°515462 del 26/10/2023** sulle emissioni in atmosfera (acquisito al protocollo di questo Ente nella stessa data con il n° 46213);
- ❖ con verbale del 26/10/2023, trasmesso a tutti i convocati con nota n°46564 del 30/10/2023, si sanciva la regolare tenuta della prima seduta di conferenza dei servizi e, contestualmente, si stabiliva la seconda seduta per il giorno 23/10/2023;



- ❖ **parere favorevole di conformità antincendio n° 25237 del 21/11/2023** rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino (acquisito al protocollo di questo Ente con il n° 50273 del 22/11/2022);
- ❖ **Nulla Osta del Consorzio ASI di Avellino n°6437 del 23/11/2023** (acquisita dall'Ente nella medesima data al protocollo n° 50529);
- ❖ **parere favorevole dell'ASL di Avellino**, per quanto di propria competenza, **in data 02/11/2023 con prot. n°98414** (acquisito da questo Ente in data 23/11/2023 con prot.n°50538).

RITENUTO ampiamente acquisito il **parere favorevole** della **Giunta Regionale della Campania UOD. 50.02.03 Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico** nonché dell'**Enel Distribuzione S.p.A.** in quanto non risultano pervenute le determinazioni richieste nei termini di cui alla nota di indizione n° 46564 del 30/10/2023 della **conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona** avente ad oggetto l'acquisizione dei pareri propedeutici all'acquisizione dell'autorizzazione unica richiesta dalla **ALTERGON ITALIA s.r.l.** e di cui in oggetto.

CONSTATATO che il procedimento, ai sensi dell'ex art. 11 comma 7 del Lgs. n. 115/2008, si conclude con una **Autorizzazione Unica**;

VALUTATE le specifiche risultanze della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede ed acquisiti favorevolmente i pareri degli Enti regolarmente invitati che non hanno espresso motivato dissenso alla richiesta della **ALTERGORN ITALIA s.r.l.**;

RILEVATO CHE

- non vi sono pareri negativi, in ordine agli aspetti ambientali, espressi in sede di conferenza di servizi;
- non vi sono altri pareri negativi;
- gli enti che non hanno espresso il proprio parere sono stati regolarmente convocati in conferenza di servizi con lettera inviata a mezzo posta elettronica certificata;
- su parere del responsabile del procedimento, è da intendersi chiusa favorevolmente la conferenza dei servizi indetta con nota n° 46564 del 23/11/2023.

RITENUTO di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi



dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. n° 115/2008, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria;

RITENUTO CHE:

- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

ATTESA la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 45 del 31/03/2023, con il quale veniva conferita allo scrivente la dirigenza del Settore 3 - Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio e Viabilità, e l'interim del Settore 4 - Sviluppo strategico e assetto del territorio.

ATTESO CHE rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il Responsabile del procedimento, né lo scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis l. 241 del 1990, art. 53 d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016;

RICHIAMATI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 112/1998 e s.m.i.;
- il D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n° 20/2007;
- il D. Lgs. n° 115/2008 e s.m.i.;
- l' art. 4 D. Lgs n° 127/2016;
- la L. n° 99/2009 e s.m.i.;
- la D.G.P. n° 89 del 19.04.2010.

L'istruttoria, per quanto di competenza, è da intendersi conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionato, comunque al rispetto, da parte del gestore dell'impianto, delle vigenti norme in campo ambientale, degli elaborati tecnici presentati a corredo dell'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'ex art. 11 comma 7 del D. lgs. 115/08 e succ. mod. e int., dei pareri espressi dagli Enti a vario titolo competenti come in precedenza richiamati, nonché delle prescrizioni di seguito riportate.

RICHIAMATO il comma terzo, lettera f) dell'art. 107 del d. lgs. 267/2000 e succ. mod. e int., nonché l'art. 4 del D.P.R. 59/2013.

RITENUTO tutto quanto sopra parte integrante del presente atto e, pertanto, che possa darsi luogo al rilascio dell'Autorizzazione Unica secondo il disposto del D. Lgs. n° 115/2008 e s.m.i. ed esclusivamente per gli aspetti in esso contemplati e come da istanza de quo

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti, di AUTORIZZARE, ESCLUSIVAMENTE AI SENSI DELL'ART. 11 comma 7 del D.Lgs. 115/2008 e s.m.i.,

la società **ALTERGORN ITALIA s.r.l.**, legale rappresentante pro-tempore, P. IVA IT01367710439, alla "installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 MW di cui 0,745 MWt e 1,202 MWe", da ubicarsi presso lo stabilimento **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** in Zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV), fg. 34, p.lla 1235.

Il tutto nel pieno rispetto degli elaborati tecnici sopra richiamati (e che formano parte integrante del presente atto).

E' fatto, altresì, obbligo alla società proponente il rispetto di tutte le prescrizioni di cui agli allegati pareri degli Enti coinvolti nel procedimento (vedi Allegato unico al presente provvedimento). In particolare:

- **parere Agenzia delle Dogane di Avellino espresso nel verbale di conferenza dei servizi del 23/11/2023;**
- **parere ASL Avellino n° 105620 del 23/11/2023;**
- **parere Comando Vigili del Fuoco Avellino n° 25237 del 21/11/2023;**
- **nulla-osta Consorzio ASI Avellino n° 6437 del 23/11/2023;**
- **permesso di costruire n° 2/2023 rilasciato dal Comune di Morra de Sanctis;**
- **parere Regione Campania - UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino n° 540594 del 09/11/2023 e allegati;**

- **parere ARPAC Dipartimento di Avellino n° 66026 del 25/10/2023.**

Deve, comunque, essere garantito il rispetto di ogni norma vigente di carattere ambientale (con particolare riferimento al d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.), edilizio-urbanistico (con particolare riferimento al D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod. e int. e alla normativa regionale di settore), paesaggistico (con particolare riferimento al d. lgs. 42/2004 e succ. mod. e int.), acustico (con particolare riferimento alla L. n. 447/1995 e succ. mod. e int.), energetico (con particolare riferimento al D. Lgs. n° 115/2008 e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore e s.m.i.), igienico-sanitario, etc.

In ogni caso si prescrive quanto segue:

- 1) la presente autorizzazione comporta la necessità che la Altergon Italia spa provveda, entro 90 giorni, a formulare, alla Regione Campania, competente in materia, istanza di variante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con provvedimento regionale D.D. n° 794/2015. **Il presente atto, pertanto, dovrà confluire nel conseguente provvedimento di AIA;**
- 2) l'impianto di cogenerazione dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati di progetto presentati, valutati e approvati dai vari Enti coinvolti nell'ambito della procedura di conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona;
- 3) l'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni espresse dagli Enti, con i pareri di competenza;
- 4) il proponente è soggetto ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) trasmissione alle amministrazioni interessate di tutti gli atti conseguenti alle prescrizioni impartite nei vari pareri e/o nulla-osta, con parallela comunicazione di tanto allo scrivente Settore;
 - b) comunicazione a questa Provincia, al Comune di Morra de Sanctis, alla Regione Campania, all'ASL Avellino, al Consorzio ASI di Avellino e all'ARPAC Dipartimento di Avellino della data di inizio lavori e di fine lavori corredata quest'ultima da documentazione a firma di un professionista abilitato con la quale si asseveri che l'impianto è stato realizzato come da progetto autorizzato;
 - c) trasmissione allo scrivente Settore di un rapporto, con cadenza semestrale, sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio;
 - d) rimozione di tutte le opere e relativo ripristino del sito ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione dettagliato, da presentare agli Enti competenti, che indichi metodiche tecnologicamente avanzate per il recupero, riuso e materiale dismessi;
- 5) **l'autorizzazione comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal rilascio della variante dell'AIA da richiedere come da punto 1) delle presenti prescrizioni;**
- 6) il termine per l'inizio dei lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. n.



380/2001, non può essere superiore ad un anno a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il termine per l'ultimazione, entro il quale le opere devono essere completate, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori stessi. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, e comunque fatte salve cause di forza maggiore, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a questo Settore almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Decorso tali termini l'autorizzazione decade di diritto, per la parte non eseguita.

- 7) il proponente è tenuto al rispetto di tutta la norma ambientale vigente e, in particolare, a quanto disposto dal d. lgs. 152/2006 e succ. mod. e int.;
- 8) il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia acquisita per il tramite della competente autorità giudiziaria.

DI PRECISARE ULTERIORMENTE QUANTO SEGUE:

- la società **ALTERGORN ITALIA** s.r.l è obbligata a comunicare al Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale della Provincia di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività, ovvero la sostituzione di un gestore con un altro;
- il rilascio del presente provvedimento è ai soli fini di quanto previsto dal **d.Lgs. 115/2008 e s.m.i.**, pertanto, restano salve ogni altra formalità e/o autorizzazione e/o verifica di compatibilità cui la ditta sia tenuta in forza di altra normativa ovvero non sostituisce gli eventuali necessari atti di concessione/autorizzazione di competenza di altri enti;
- la presente determinazione dovrà sempre essere custodita durante lo svolgimento delle attività presso lo stabilimento e messa a disposizione in qualunque momento delle autorità di controllo insieme agli atti tecnici e amministrativi presentati con l'istanza di autorizzazione unica;
- avverso la presente autorizzazione è riconosciuta facoltà di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini rispettivamente di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa.
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- tutti gli Enti a vario titolo competenti per i controlli sull'impianto di che trattasi, in relazione agli aspetti autorizzativi di cui si fa riferimento nella presente autorizzazione, devono garantire i controlli di competenza e notificare questa Provincia sulle risultanze delle proprie attività di verifica e/o controllo al fine di consentire gli eventuali, consequenziali provvedimenti, anche in autotutela, in caso di riscontrate anomalie;
- in modo analogo, se i controlli di cui sopra sono svolti da gestori di pubblici servizi (ad es.: gestore del servizio di fognatura e/o del servizio di depurazione), occorrerà avvisare **anche** questa Provincia in caso di riscontrate anomalie;
- in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai Comuni

- nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale vigente, anche avvalendosi del supporto dell'ARPA e/o dell'ASL, ai sensi della Legge 447/95;
- la ditta **ALTERGORN ITALIA s.r.l.**, in relazione ai controlli che verranno disposti dalle Autorità e/o Enti competenti, è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi per consentire le necessarie verifiche;
 - la ditta **ALTERGORN ITALIA s.r.l.** risponde esclusivamente in proprio di qualunque danno o pregiudizio derivi o possa derivare a terzi o a cose, a seguito della realizzazione o gestione delle opere oggetto della presente autorizzazione, tenendo sollevata e indenne la Provincia di Avellino;
 - sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché le competenze autorizzative e concessorie non rientranti nella disciplina del D. lgs. 115/2008 (edilizie, paesistiche, forestali, idrauliche, demaniali, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici o altri Servizi provinciali in ordine sia alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'esercizio dell'attività aziendale, sia al loro mantenimento nell'arco di tempo di validità del presente provvedimento.

DI DARE ATTO CHE:

- il presente atto, ai sensi della legge, per diretto interesse, sarà notificato al proponente e, per competenza, alle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
- copia della presente autorizzazione sarà inviata per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Provincia e alla sezione "Informazioni Ambientali" di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questa Provincia nonché, in estratto, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso la Provincia di Avellino - Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale.

DI ATTESTARE:

- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d. lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016".

DI DARE ATTO CHE tutta la documentazione citata e non allegata alla presente determinazione è conservata presso il Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale di questo Ente.





Provincia di Avellino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E VISTO DI CONFORMITA'

Si attesta che copia della Determinazione n° 2777 del **14/12/2023** è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia, ove è rimasta in pubblicazione 15 giorni consecutivi. Si trasmette al settore di competenza per l'esecutività.

Si esprime visto di conformità ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento Provinciale per la disciplina del sistema dei controlli interni, alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, comma 2, TUEL)

conforme :

non conforme :

non soggetto a visto di conformità ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Provinciale per la disciplina del sistema dei controlli interni

Avellino li, **14/12/2023**

IL SEGRETARIO GENERALE





Provincia di Avellino

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

TIPO ATTO: DET. SENZA RIFLESSI ECONOMICI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE DA RILASCIARSI AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 7 DEL D. LGS. 115/08 - ISTANZA PER INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS NATURALE PER LA PRODUZIONE COMBINATA DI ENERGIA ELETTRICA E CALORE DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 2,822 MW DI CUI 0,745 MWT E 1,202 MWE DA UBICARSI PRESSO LO STABILIMENTO ALTERGON ITALIA S.R.L. IN ZONA ASI DEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

La determinazione n° 2777 del 14/12/2023 non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 14/12/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario





Provincia di Avellino

Settore 4 - SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale

Trasmessa solo via PEC

Comune di Morra de Sanctis

PEC: protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it

ALTERGON ITALIA s.r.l.

PEC: altergonitalia@pec.it

Giunta Regionale della Campania

Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino
PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

Giunta Regionale della Campania

UOD. 50.02.03 Energia, Efficiamento e Risparmio Energetico
PEC: uod.500203@pec.regione.campania.it

A.R.P.A.C. Dipartimento Prov.le di Avellino

PEC: arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it

A.S.L. di Avellino

Dipartimento di Prevenzione Medico Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
PEC: protocollo@pec.aslavellino.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino

Ufficio Prevenzione Incendi
PEC: com.avellino@cert.vigilfuoco.it



Consorzio ASI di Avellino
PEC: consorzioasiav@pec.it

Enel Distribuzione S.p.A.
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Gestore Servizi Elettrici S.p.A.
PEC: gsepa@pec.gse.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Avellino
PEC: dogane.avellino@pec.adm.gov.it


Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
PEC: protocollo@pec.arera.it

Oggetto: Autorizzazione Unica provinciale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 115/08 - **Istanza** per installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 MW di cui 0,745 MWt e 1,202 MWe da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia S.r.l. in Zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV).
Tx verbale conferenza conclusiva del 23/11/2023.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette il verbale della seduta conclusiva di conferenza dei servizi regolarmente tenutasi in data 23 novembre 2023.

Si precisa che risulta pervenuto, acquisito al protocollo di questo Ente al n° 50538 del 23/11/2023, anche il parere favorevole dell'ASL Avellino n° 105620 del 23/11/2023.

Il Responsabile del Servizio
Titolare di E.Q. *ing. Massimiliano Roca*

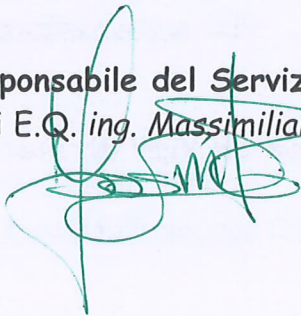

Il Dirigente
ing. Fausto Mauriello

ASLAV-0105620-2023 del 23/11/2023 10:56:08

**REGIONE CAMPANIA**
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavellino.it

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
Direttore dr. Giuseppe Conte
Via Circumvallazione 77, 83100 Avellino
tel. 0825292612/15 – fax 0825/32341
direzione.dipartimento.prevenzione@pec.aslavellino.it

Alla Provincia di Avellino
Settore 4 – Sviluppo Strategico e
Assetto del Territorio

Oggetto: parere igienico-sanitario per installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia S.r.l. in zona ASI del Comune di Morra De Sanctis. Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs 115/08

In riferimento di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa dalla ditta Altergon Italia S.r.l. in data 2.11.2023 ed acquisita al ns. prot. con il n. 98414, si esprime, per quanto di propria competenza, parere **FAVOREVOLE** alla installazione di un "impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2.822 MW di cui 0,745 MWt e 1.202 MWe" da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia S.r.l. in zona ASI del Comune di Morra De Sanctis.

Cordiali saluti

Il Dirigente Medico
Dott. G. Somma



Il Direttore SISP
Dott. G. Conte

Regione Campania
Data: 15/12/2023 13:46:24, PG/2023/0607270





Provincia di Avellino

SETTORE 4 SVILUPPO STRATEGICO E ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Oggetto: Autorizzazione Unica provinciale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 115/08 - Istanza per installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 MW di cui 0,745 MWt e 1,202 MWe da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia S.r.l. in Zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV).

Verbale di Conferenza dei Servizi

Il giorno 23/11/2023, a partire dalle ore 11.00, presso la sede della Provincia di Avellino - Settore Sviluppo Strategico e Assetto del Territorio si è tenuta, ai sensi dell'art. 14 della L. n° 241/1990 e succ. mod. e int., la seconda seduta della conferenza dei servizi per l'esame dell'istanza della Altergon Italia S.r.l. finalizzata all'ottenimento di *autorizzazione unica, ex art. 11 comma 7 del d. lgs. 115/2005 e succ. mod. e int.*, per un impianto di cogenerazione come in oggetto specificato.

La conferenza dei servizi è stata regolarmente convocata con nota n° 46564 del 30/10/2023 inviata via PEC. Gli Enti e/o società invitati a partecipare sono:

- Comune di Morra de Sanctis;
- Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino";
- Regione Campania - U.O.D. 50.02.03;
- ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino;
- ASL Avellino;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino;
- Consorzio ASI di Avellino;
- Enel Distribuzione spa;
- Gestore Servizi Elettrici spa;
- Ufficio delle Dogane di Avellino;
- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente,

oltre che la società richiedente **Altergon Italia S.r.l.**

Presiede la conferenza l'ing. Massimiliano Roca, titolare di incarico di elevata qualificazione E.Q., giusta determinazione dirigenziale n° 1122 del 23/05/2023.

Alla Conferenza sono risultati presenti:

Piazza Libertà, 1 (Palazzo Caracciolo) – 83100 AVELLINO
Tel. 0825 790202 - PEC: info@pec.provincia.avellino.it

Ente	Delegato
Comune di Morra de Sanctis	<i>assente</i>
Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino	<i>assente</i>
Regione Campania - U.O.D. 50.02.03	<i>assente</i>
ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino	<i>assente</i>
ASL Avellino	<i>assente</i>
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino	<i>assente</i>
Consorzio ASI di Avellino	<i>assente</i>
Enel Distribuzione spa	<i>assente</i>
Gestore Servizi Elettrici spa (GSE)	<i>assente</i>
Ufficio delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Avellino	<i>ing. Michele Schiavulli (giusta delega agli atti)</i>
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	<i>assente</i>
ALTERGON ITALIA S.r.l.	<i>ing. Della Valle Giulio, responsabile dei servizi tecnici coadiuvato dall'ing. Lepore Gregorio</i>

Si dà atto, preliminarmente, che:

- con varie PEC del 13/10/2022, acquisite al protocollo di questo Ente in pari data con i nn° 34604, 34628, 34631, 34632, 34634 e 34635, la società ALTERGON ITALIA s.r.l., formulava istanza finalizzata all'ottenimento di **autorizzazione unica, ex art. 11 comma 7 del d. lgs. 115/2005 e succ. mod. e int., per un impianto di cogenerazione** come in oggetto specificato;
- detto impianto si intende realizzarlo presso l'attività già esistente della stessa ALTERGON ITALIA s.r.l. (fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi, I.P.P.C. 4.5), autorizzata in A.I.A. con provvedimento regionale D.D. n° 794/2015 e succ. mod. e int., con ubicazione in area ASI, sulla particella 1235 del Fg. 34, Comune di Morra de Sanctis;
- con nota n° 41420 del 27/09/2023 veniva indetta la conferenza dei servizi e convocata la prima seduta per il giorno 19/10/2023;
- con nota n° 43654 del 12/10/2023, la seduta prevista di conferenza dei servizi veniva rinviata al giorno 26/10/2023;
- con verbale del 26/10/2023, trasmesso a tutti i convocati con nota n° 46564 del 30/10/2023, si sanciva la regolare tenuta della prima seduta di conferenza dei




servizi e, contestualmente, si stabiliva la seconda seduta per il giorno 23/11/2023 alle ore 11.00;

- con PEC del 27/10/2023, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 46493 del 30/10/2023, la Altergon Italia spa trasmetteva copia del contratto tra Consorzio ASI Avellino e la stessa società per la fornitura di servizi all'interno dell'area industriale di Morra de Sanctis.

Il presidente richiama il verbale della precedente seduta del 26/10/2023 e comunica quanto segue:

- con PEC del 09/11/2023, acquisita al protocollo di questo Ente con il n° 48289 in pari data, la Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino, ha trasmesso propria nota n° 540594/2023 con cui ha confermato il proprio parere favorevole sulle emissioni in atmosfera corredandolo di prescrizioni, allegati A, B e C nonché del parere favorevole ARPAC Dipartimento di Avellino del 25/10/2023;
- acquisito al protocollo di questo Ente al n° 50273 del 22/11/2023, è pervenuto parere favorevole n° 25237 del 21/11/2023, con prescrizioni, di conformità antincendio espresso dal Comando Vigili del Fuoco di Avellino;
- acquisito al protocollo n° 50529 del 23/11/2023, è pervenuto nulla osta del Consorzio ASI di Avellino n° 6437 del 23/11/2023.


Detti pareri vengono letti e allegati al presente verbale.

Il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane di Avellino dichiara quanto segue: vista la documentazione acquisita al protocollo dell'U.D. di Avellino ai nn. dal 10150 al 10155 del 14/10/2022, si da parere favorevole, fermo restando la necessità di procedere all'installazione di un misuratore di energia elettrica conforme alla normativa MID, provvisto di taratura in campo a carico reale effettuata da laboratorio certificato e da rinnovarsi secondo le norme scadenze. Sarà, altresì, facoltà dell'U.D. di Avellino elevare eventuali necessarie prescrizioni nelle fasi di verifica di primo impianto propedeutiche al rilascio della licenza e alla fiscalizzazione del suddetto misuratore.


I rappresentanti della Altergon Italia spa consegnano agli atti della conferenza permesso a costruire n° 2/2023 rilasciato dal Comune di Morra del Sanctis che comprende anche la realizzazione dell'impianto di tricogenerazione di che trattasi. Fanno, altresì, presente, che nella documentazione allegata all'istanza è presente documento di accettazione da parte della ditta del preventivo e-distribuzione all'interno del quale si evince la verifica positiva del progetto presentato da parte della stessa e-distribuzione.

Dopo ampia discussione, il Presidente, acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino;



Piazza Libertà, 1 (Palazzo Caracciolo) – 83100 AVELLINO
Tel. 0825 790202 - PEC: info@pec.provincia.avellino.it



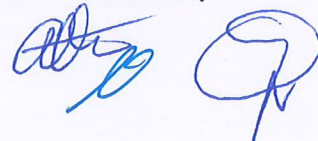



- ARPAC Dipartimento di Avellino;
- VVFF di Avellino;
- Consorzio ASI di Avellino,

acquisiti, per silenzio-assenso, i pareri degli enti invitati e che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni di merito, chiude favorevolmente i lavori della conferenza dei servizi impegnandosi a trasmettere via pec il presente verbale a tutti gli Organi di cui sopra.

La riunione termina alle ore 12:00.

Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Ente	Delegato	firma
Comune di Morra de Sanctis	assente	*****
Regione Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino	assente	*****
Regione Campania - U.O.D. 50.02.03	assente	*****
ARPAC - Dipartimento Provinciale di Avellino	assente	*****
ASL Avellino	assente	*****
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino	assente	*****
Consorzio ASI di Avellino	assente	*****
Enel Distribuzione spa	assente	*****
Gestore Servizi Elettrici spa (GSE)	assente	*****
Ufficio delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio di Avellino	ing. Michele Schiavulli	
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)	assente	*****
ALTERGON ITALIA S.r.l.	ing. Della Valle Giulio	
	Ing. Lepore Gregorio	

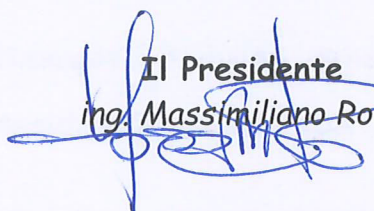
Il Presidente
 ing. Massimiliano Roca



Ministero dell' Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AVELLINO
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
www.vigilfuoco.it/

ALTERGON ITALIA s.r.l.
Area ASI
83040 MORRA DE SANCTIS

per il tramite di ing. Giorgio DE BARDI
via V. Veltroni 59
00128 ROMA
giorgiodebardi@legalmail.it

Allegati:

p.c.

Provincia di Avellino

Sig. Sindaco del Comune
di MORRA DE SANCTIS

pec: protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it

OGGETTO : Richiesta valutazione progetto in deroga ex art. 7 D.P.R. 151/2011
Data richiesta: **09/09/2022 integrata in data 01/12/2022**
Attività: **Stabilimento per la produzione di prodotti farmaceutici**
Interventi di progetto: **impianto di tri-generazione per la produzione di energia elettrica
(potenza superiore a 700 kW) e per la produzione di vapore-
acqua calda-acqua refrigerata**
Ubicazione attività: **Area A.S.I. – Morra De Sanctis**
Nr./Cat. Allegato I D.P.R. 151/2011: **49.3.C**
Funzionario istruttore: **ing. Renato Di Meo**
Pratica VV.F.: **630068**

In riferimento alla istanza di deroga di cui all'oggetto, si comunica che questo Comando ha trasmesso alla competente Direzione Regionale VV.F. per la Campania, per il definitivo parere relativo al suo accoglimento, la documentazione tecnica allegata alla istanza del 09.09.2022.

La suddetta Direzione Regionale, con nota DIR-CAM prot. 29600 del 20/11/2023, in esito ai chiarimenti della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno (nota DCPREV prot. 16939 del 14/11/2023), ottenuti a seguito di specifico parere, ha restituito a questo Comando l'istanza di deroga in argomento, *al fine di procedere agli adempimenti connessi, in ambito di ordinaria competenza.*

La suddetta Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell'Interno ha dedotto, infatti, *che l'apparecchiatura in questione, se installata "all'aperto" e se munita di marcatura CE, non necessita dell'attivazione di un procedimento di deroga, ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011.*

Per quanto sopra, con riferimento all'istanza di cui all'oggetto ed in esito alla valutazione della documentazione tecnica ad essa allegata e di quella integrativa prodotta in data 01/12/2022, questo Comando esprime, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n° 151, **PARERE FAVOREVOLE di CONFORMITA' ANTINCENDIO** sul progetto a firma dell'ing. Giorgio De Bardi, a condizione che vengano attuati gli impegni assunti in fase progettuale e, comunque, le norme di cui al DM Interno 13/07/2011, e successive modificazioni. Devono anche attuarsi le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. la conformità CE deve essere riferita all'insieme delle installazioni comprensive dell'involucro (container);



2. deve assicurarsi che le distanze dei gruppi e/o unità di cogenerazione dai serbatoi di servizio non risultino inferiori a quanto indicato nel fascicolo tecnico dal fabbricante e/o assemblatore (titolo II – Capo I - punto 2.8);
3. con riferimento all'impianto di alimentazione del metano, devono risultare conformi alle specifiche norme di cui al DM 16/04/2008:
 - a. la condotta del sistema di distribuzione che adduce il gas all'impianto di riduzione della pressione e/o misura (condotta di alimentazione);
 - b. l'impianto di riduzione della pressione e misura;
 - c. la condotta che dall'impianto di riduzione e misura adduce gas alle apparecchiature di utilizzazione (rete di adduzione).

Ultimati i lavori di realizzazione del progetto il titolare, prima dell'esercizio dell'attività, è tenuto a far pervenire a questo Comando la “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai fini della sicurezza antincendio*”, di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, corredata dell'“*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*”, a firma di professionista abilitato, e della documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/12.

Questo Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento della *S.C.I.A.*, effettuerà, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 4 del D.P.R. 151/2011, visita tecnica di controllo, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il titolare potrà richiedere copia del corrispondente verbale di visita tecnica. In caso di esito favorevole della visita tecnica e verificata l'idoneità della documentazione prodotta, questo ufficio provvederà a rilasciare il *certificato di prevenzione incendi*.

Per la presentazione della “*Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio*” e dell' “*Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*” dovranno utilizzarsi i modelli ministeriali, rispettivamente, PIN 2 e PIN 2.1, disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando e scaricabili anche dal sito web www.vigilfuoco.it, sezione “Modulistica Prevenzione Incendi”.

Per la documentazione di cui all'allegato II del D.M. Interno 7/08/2012 dovrà utilizzarsi la modulistica indicata nell'allegato tecnico alla nota del Ministero Interno – DCPREV n° 14720 del 26/11/2012.

RDM/

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Mario BELLIZZI)
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Provincia di Avellino
info@pec.provincia.avellino.it

p. c. Altergon Italia S.r.L.
altergonitalia@pec.it

Comune di Morra De Sanctis
protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it

ASIDEP S.r.L. in Liquidazione
info@pec.asidep.it

Delegato Ambientale del Consorzio
ing. Laura CRISCI
laura.crisci@ordingce.it

Avellino, 23 Novembre 2023

OGGETTO: Area Industriale ASI Morra De Sanctis, Comune di Morra De Sanctis.
Autorizzazione Unica Provinciale da rilasciarsi ai sensi dell'art.11 comma 7 del D.Lgs 115/08.
Istanza per l'istallazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,882 MW da realizzarsi presso lo stabilimento Altergon Italia S.r.L.

Con riferimento all'istanza esplicitata in oggetto e

vista la documentazione trasmessa dalla Altergon Italia S.r.L. a mezzo PEC in data 13/10/2023 (acquisita al protocollo consortile al n. 5433 del 14/10/2023),
viste le note della Provincia di Avellino protocollo n. 41420 del 27/09/2023 (acquisita al protocollo consortile al n. 5335 del 27/09/2023), n. 43654 del 12/10/2023 (acquisita al protocollo consortile al n. 5600 del 12/10/2023) e n. 46564 del 30/10/2023 (acquisita al protocollo consortile al n. 5959 del 30/10/2023),
vista la Delibera del Comitato Direttivo n. 2023/1/5 del 10 gennaio 2023 con cui il Consorzio ha già espresso parere favorevole al progetto presentato dalla ditta Altergon Italia S.r.L. che prevede, tra l'altro, la realizzazione dell'impianto di cogenerazione in epigrafe,

si comunica

il Nulla Osta di competenza di questo Ente all'istanza in oggetto a condizione che lo stesso venga realizzato nel rispetto del progetto già assentito dal Consorzio con Delibera del Comitato Direttivo n. 2023/1/5 del 10 gennaio 2023.

Tanto si doveva,

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Giuseppe Tolino

Ente Pubblico Economico
C/da Campo Fiume, 2/A - Pianodardine - 83100 Avellino
Tel. 0825 7910 Fax 0825 36059 - 0825 791197

www.asi-avellino.com
info@asi.av.it
consorzioasiav@pec.it

P. Iva 00216700641 - C.F. 80000830648
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Avellino R.D.
N° 112797, al Tribunale di Avellino N° 8023

Regione Campania
Data: 15/12/2023 13:46:24, PG/2023/0607270





COMUNE DI MORRA DE SANCTIS

(Provincia di AVELLINO)

AREA TECNICA

Permesso a costruire n° 2/2023

OGGETTO: PERMESSO A COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI E LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO AUTOMATICO CON ANNESSI SERVIZI A CORREDO DELL'OPIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Ai sensi dell'art.13, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e della ex Legge n° 219/81 e s.m.i.)

-VISTA la domanda con la quale il Sig. Cincotti Salvatore, nella sua qualità di Amministratore delegato della ALTERGON ITALIA S.r.L. sita in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particelle n. 1228-1235 e 1214, CHIEDE il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

- ✓ VISTA la necessaria documentazione tecnica e amministrativa;
- ✓ VISTO l'art. 220 del T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.34, n° 1265;
- ✓ VISTI gli art. 1,3,4, e 9 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10;
- ✓ VISTO l'art. 31 della legge urbanistica 17.08.1942, n° 1150 modificata e integrata con legge 6 agosto 1967, n° 765;
- ✓ VISTO il D.L. n° 474/87, convertito con modifiche nella legge 21.01.1988 n° 12;
- ✓ VISTO il Decreto Legislativo n° 76 del 30.03.1990;
- ✓ VISTA la legge 32/92;
- ✓ VISTA la legge 677/96;
- ✓ VISTI i tipi ed i disegni allegati alla domanda stessa;
- ✓ VISTO il regolamento edilizio comunale vigente;
- ✓ VISTI gli strumenti urbanistici comunali;
- ✓ VISTE le vigenti leggi regionali;
- ✓ VISTA il D.P.R.n.380 del 06.06.2001;
- ✓ VISTO il D.Lgs n.301del27.12.2002;
- ✓ VISTO il regolamento sull'ordinamento uffici e servizi;
- ✓ Visto l'Art. 32 Legge 219 e s.m.i. del P.C.M.;

VISTO il parere favorevole della Commissione espresso nella seduta del 04/04/2023 con verbale n° 01;

Su proposta del responsabile del procedimento Geom. Gerardo Buscetto,

RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

al Sig. Cincotti Salvatore, nella sua qualità di Amministratore delegato della Altergon Italia S.r.L in Morra De Sanctis nell'Area Industriale ASI, identificato catastalmente al foglio n° 34 particelle n° 1228-1235 e 1214, CHIEDE il P.a.C. per la realizzazione di un nuovo deposito temporaneo rifiuti e la costruzione di un magazzino automatico con annessi servizi a corredo dell'opificio industriale esistente.

A titolo di permesso a costruire, e ai sensi 13 del D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i., per l'intervento in premessa indicato salvi i diritti di terzi ed i poteri attribuiti agli altri organi, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP. 24 gennaio 1953, n° 189, e successive, dei regolamenti comunali edilizi e d'igiene, di tutte le altre disposizioni vigenti nonché delle seguenti condizioni particolari:

1. Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.

In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che, comunque, dovranno essere autorizzate prima dell'ultimazione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31, lett. c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere concesse preventivamente dal Comune.

3. Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al D.M. 14 febbraio 1992 (G.U. 18 marzo 1992, n. 65, S.O.) ed alla circolare 24 giugno 1993, n. 37406/STC del Ministero dei lavori pubblici (S.O. G.U. n. 191 del 16 agosto 1993 n. 74) nonché al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 (G.U. 1 luglio 1994, n. 152) D.M. 9 gennaio 1996, D.M. 16 gennaio 1996 (G.U. 5 febbraio 1996, n. 19), L. 2.2.1974 n. 64 e L.R. 07.01.1983 n. 9 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare:
 - a. il costruttore dovrà presentare denuncia all'ex ufficio del Genio Civile prima di iniziare le opere in cemento armato e/o in muratura con allegata la dichiarazione del collaudatore designato, che attesta l'accettazione dell'incarico di collaudo;
 - b. il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità e l'agibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
4. Qualora non siano stati indicati nella domanda di PAC il nominativo e l'indirizzo dell'impresa esecutrice dei lavori e quelli del direttore delle opere, come di regola deve avvenire, la Ditta è tenuta ugualmente a segnalarli per iscritto all'ufficio tecnico comunale, prima dell'inizio dei lavori.

In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.

5. La verifica per l'inizio dei lavori, nei casi previsti al n. 5, non potrà avere luogo se prima il costruttore non avrà effettuato la denuncia delle opere in cemento armato, conformemente all'art. 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, all'art. 2 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, della L.R. 9/1983 e delle successive norme che regolano la materia;
6. Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare della concessione, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita la concessione edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.

Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio tecnico comunale competente.

7. Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio tecnico comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonato o sospesi per più di un mese.

Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti. Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.

Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

La domanda di abitabilità o agibilità di quanto edificato, deve essere proposta dall'ufficio tecnico comunale, allegando a questa il certificato di collaudo delle opere edili, ove necessario, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione e la dichiarazione del direttore

lavori che certifichi, sotto la propria responsabilità, la conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
 Inoltre alla richiesta andrà allegata anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso gli uffici comunali lo ritenessero necessario, verrà richiesta l'ulteriore documentazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il concessionario, il direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

8. È fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:

- a. al D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. 27 giugno 1987, n. 148, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
- b. al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. 4 dicembre 1987, n. 285, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";

alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n. 236 (G.U. 23 giugno 1989, n. 145, S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;


- c. alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (G.U. 12 marzo 1990, n. 59) recante "Norme per la sicurezza degli impianti" in particolare conformità agli artt. 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11 se e in quanto applicabili applicabile e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. 15 febbraio 1992, n. 38);

alla legge 19 marzo 1990, n. 55 (G.U. 25 maggio 1990, n. 120) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione alla delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale" e successive modificazioni e integrazioni; in particolare l'art. 7, comma 1, prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa legge n. 55 del 1990, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate;


- d. al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (G.U. 8 marzo 1991, n. 57) recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio del P.A.C. relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione all'esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione d'impatto acustico.

Morra De Sanctis Il 07/04/2023

Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Gerardo Buscetto

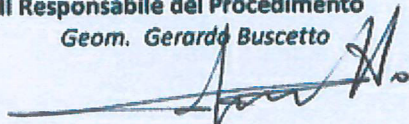


Il Responsabile del Settore Tecnico
 Ing. Alessandro Cuzzo

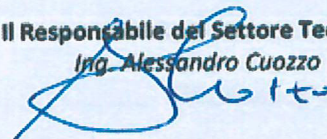

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell'art.32, comma1 della Legge n. 69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo OnLine del sito del Comune per dieci giorni consecutivi a partire, dal 23/05/2023 al 02/06/2023.

N. Albo 292 del 23/05/2023

Morra De Sanctis, 23/05/2023



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver oggi notificato il presente permesso a costruire mediante consegna di

copia a mano di

Addì li

IL RICEVENTE

IL MESSO COMUNALE

.....

.....

Esatti Euro 25,82 per diritti di segreteria come da ricevuta di versamento sul c.c. n° 12982831 in data

Regione Campania
Data: 15/12/2023 13:46:24, PG/2023/0607270



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
 U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
 tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
 PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

All'Amministrazione Provinciale –
 Settore Tutela Ambientale
 Piazza Libertà – Palazzo Caracciolo
83100 Avellino

E pc

All'A.R.P.A.C.-Dipartimento
 Provinciale di Avellino
 Via Circumvallazione, n. 162
83100 – Avellino

Alla Società Altergon Italia srl
 Morra De Sanctis (AV)
 Zona Industriale ASI
 Pec: altergonitalia@pec.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Provinciale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Dlgs 115/2008 – Istanza per installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 MWt per 1,202 MWe da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia srl in Zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV). Produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione. Parere ex art. 269 co 2 del D.lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. Cds del 23.11.2023.

Con riferimento alla nota di convocazione della Provincia di Avellino, acquisita in data 30.10.2023 prot. 520838, della conferenza dei servizi per il giorno 23.11.2023 in ordine al procedimento in oggetto si trasmette nuovamente la nota della scrivente UOD del 26.10.2023 prot. 515462 (ALLEGATO 1), già inviata all'Amministrazione Provinciale e gli allegati richiamati nella medesima:

- Parere ARPAC 25.10.2023
- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
- ALLEGATO C.

Si precisa che il parere favorevole è con prescrizioni.

Il Funzionario amministrativo

Dott. Rocco Iorio

Il funzionario esperto tecnico

Antonio Mari

Il Direttore Generale
 Dirigente ad Interim
 UOD 501705 Avellino
 Dott. Antonello Barretta





Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti
 U.O.D. 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino
 tel. 0825/765111 Central.- FAX 0825/765469
 PEC: uod.501705@pec.regione.campania.it

All'Amministrazione Provinciale –
 Settore Tutela Ambientale
 Piazza Libertà – Palazzo Caracciolo
 83100 Avellino

E pc

All'A.R.P.A.C.-Dipartimento
 Provinciale di Avellino
 Via Circumvallazione, n. 162
 83100 – Avellino

Alla Società Altergon Italia srl
 Morra De Sanctis (AV)
 Zona Industriale ASI
 Pec: altergonitalia@pec.it

Oggetto: Autorizzazione Unica Provinciale da rilasciarsi ai sensi dell'art. 11 comma 7 del Dlgs 115/2008 – Istanza per installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 MWt per 1,202 MWe da ubicarsi presso lo stabilimento Altergon Italia srl in Zona ASI del Comune di Morra De Sanctis (AV). Produzione di energia elettrica e termica in cogenerazione. Parere ex art. 269 co 2 del D.lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. Cds del 26.10.2023.

Con riferimento alla nota della Provincia di Avellino del 27.9.2023 prot. 459461 relativo al procedimento in oggetto si rappresenta che la scrivente UOD ha acquisito l'allegato parere ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino in data 25.10.2023 al prot. 513636 di carattere favorevole con prescrizioni da considerarsi aggiuntive a quelle di rito della scrivente UOD che si allegano sotto la lettera "A" con invito ad includerle nel provvedimento finale.

Al presente parere favorevole condizionato, si allegano altresì per come in ultimo pervenuti: il nuovo Quadro Emissivo aggiornato dal Gestore datato 19/10/2023 (ALLEGATO C) e la Planimetria del Punto Emissione E1COGE (ALLEGATO B) identificato invece in Elaborato Planimetrico AU-G06 – Rev. 0 quale EM1.

Si precisa sin d'ora che il provvedimento adottato da codesta Amministrazione Provinciale ai sensi della normativa in oggetto dovrà confluire nel procedimento di modifica sostanziale dell'esistente AIA in titolo alla società Altergon srl ai fini dell'esercizio dell'impianto.

Il Funzionario amministrativo
 Dott. Rocco Iorillo

Il funzionario esperto tecnico
 Antonio Mari

Il Direttore Generale
 Dirigente ad Interim
 UOD 501705 Avellino
 Dott. Antonello Barretta

Documento firmato da:
 ANTONELLO BARRETTA
 26.10.2023 10:08:54 UTC



ALLEGATO A

Il provvedimento autorizzativo è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni in materia di emissioni, che qui si ribadiscono, a carico del gestore:


- a) rispettare i valori limite, riportati nel richiamato schema di emissioni (Allegato C) e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
- b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
- c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente; in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102 e ss.mm.ii.;
- d) almeno 15 giorni prima della messa in esercizio comunicare all'Amministrazione Provinciale, alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Settore Provinciale di Avellino, al Comune di Morra De Sanctis e all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
- e) provvedere alla messa a regime di tutti gli impianti non oltre novanta giorni dalla data di avvio dell'esercizio, salvo motivata richiesta di proroga da trasmettersi alla Provincia di Avellino-Servizio Ambiente (autorità competente) e alla Regione Campania-U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, per l'opportuna conoscenza e al Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino;
- f) comunicare, inoltre, entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, all'autorità competente, alla Regione Campania-U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, per l'opportuna conoscenza, al Comune di Morra De Sanctis e all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla citata messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);
- g) effettuare, con cadenza annuale a decorrere dalla data di "messa a regime", durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 1 prelievo per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'autorità competente e agli altri Enti competenti in materia ambientale (Comune di Morra De Sanctis, A.R.P.A.C.-Dipartimento Provinciale di Avellino e Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino);
- h) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. n. 152/2006 ss. mm. ii.) di:
 - I. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento; rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;
 - II. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite di emissione;
- i) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti, comunicandone gli esiti allo scrivente e agli Enti interessati contestualmente ai controlli discontinui;
- j) custodire, anche in copia, il provvedimento di A.U. Provinciale inclusivo del presente parere presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- k) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto g) dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- l) qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
- m) i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le vigenti norme UNI;
- n) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale, orientata verso l'alto, e l'altezza minima del punto di emissione tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Si puntualizza ulteriormente che:

- va garantito il completo rispetto di tutta la normativa regionale sulle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alla D.G.R. 5 agosto 1992 n° 4102, come parzialmente modificata e integrata con la D.G.R. n° 243 del 08/05/2015;
- i contenuti del presente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzativo, potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- il gestore s'impegna a comunicare preventivamente, nel rispetto della vigente normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- il gestore è tenuto all'assolvimento dell'obbligo di cui alla D.G.R. n. 750/2004, per i controlli da effettuarsi da parte del competente Dipartimento Provinciale A.R.P.A.C. di Avellino;
- sono demandati a quest'ultimo il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime, e il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dei valori limite riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze.



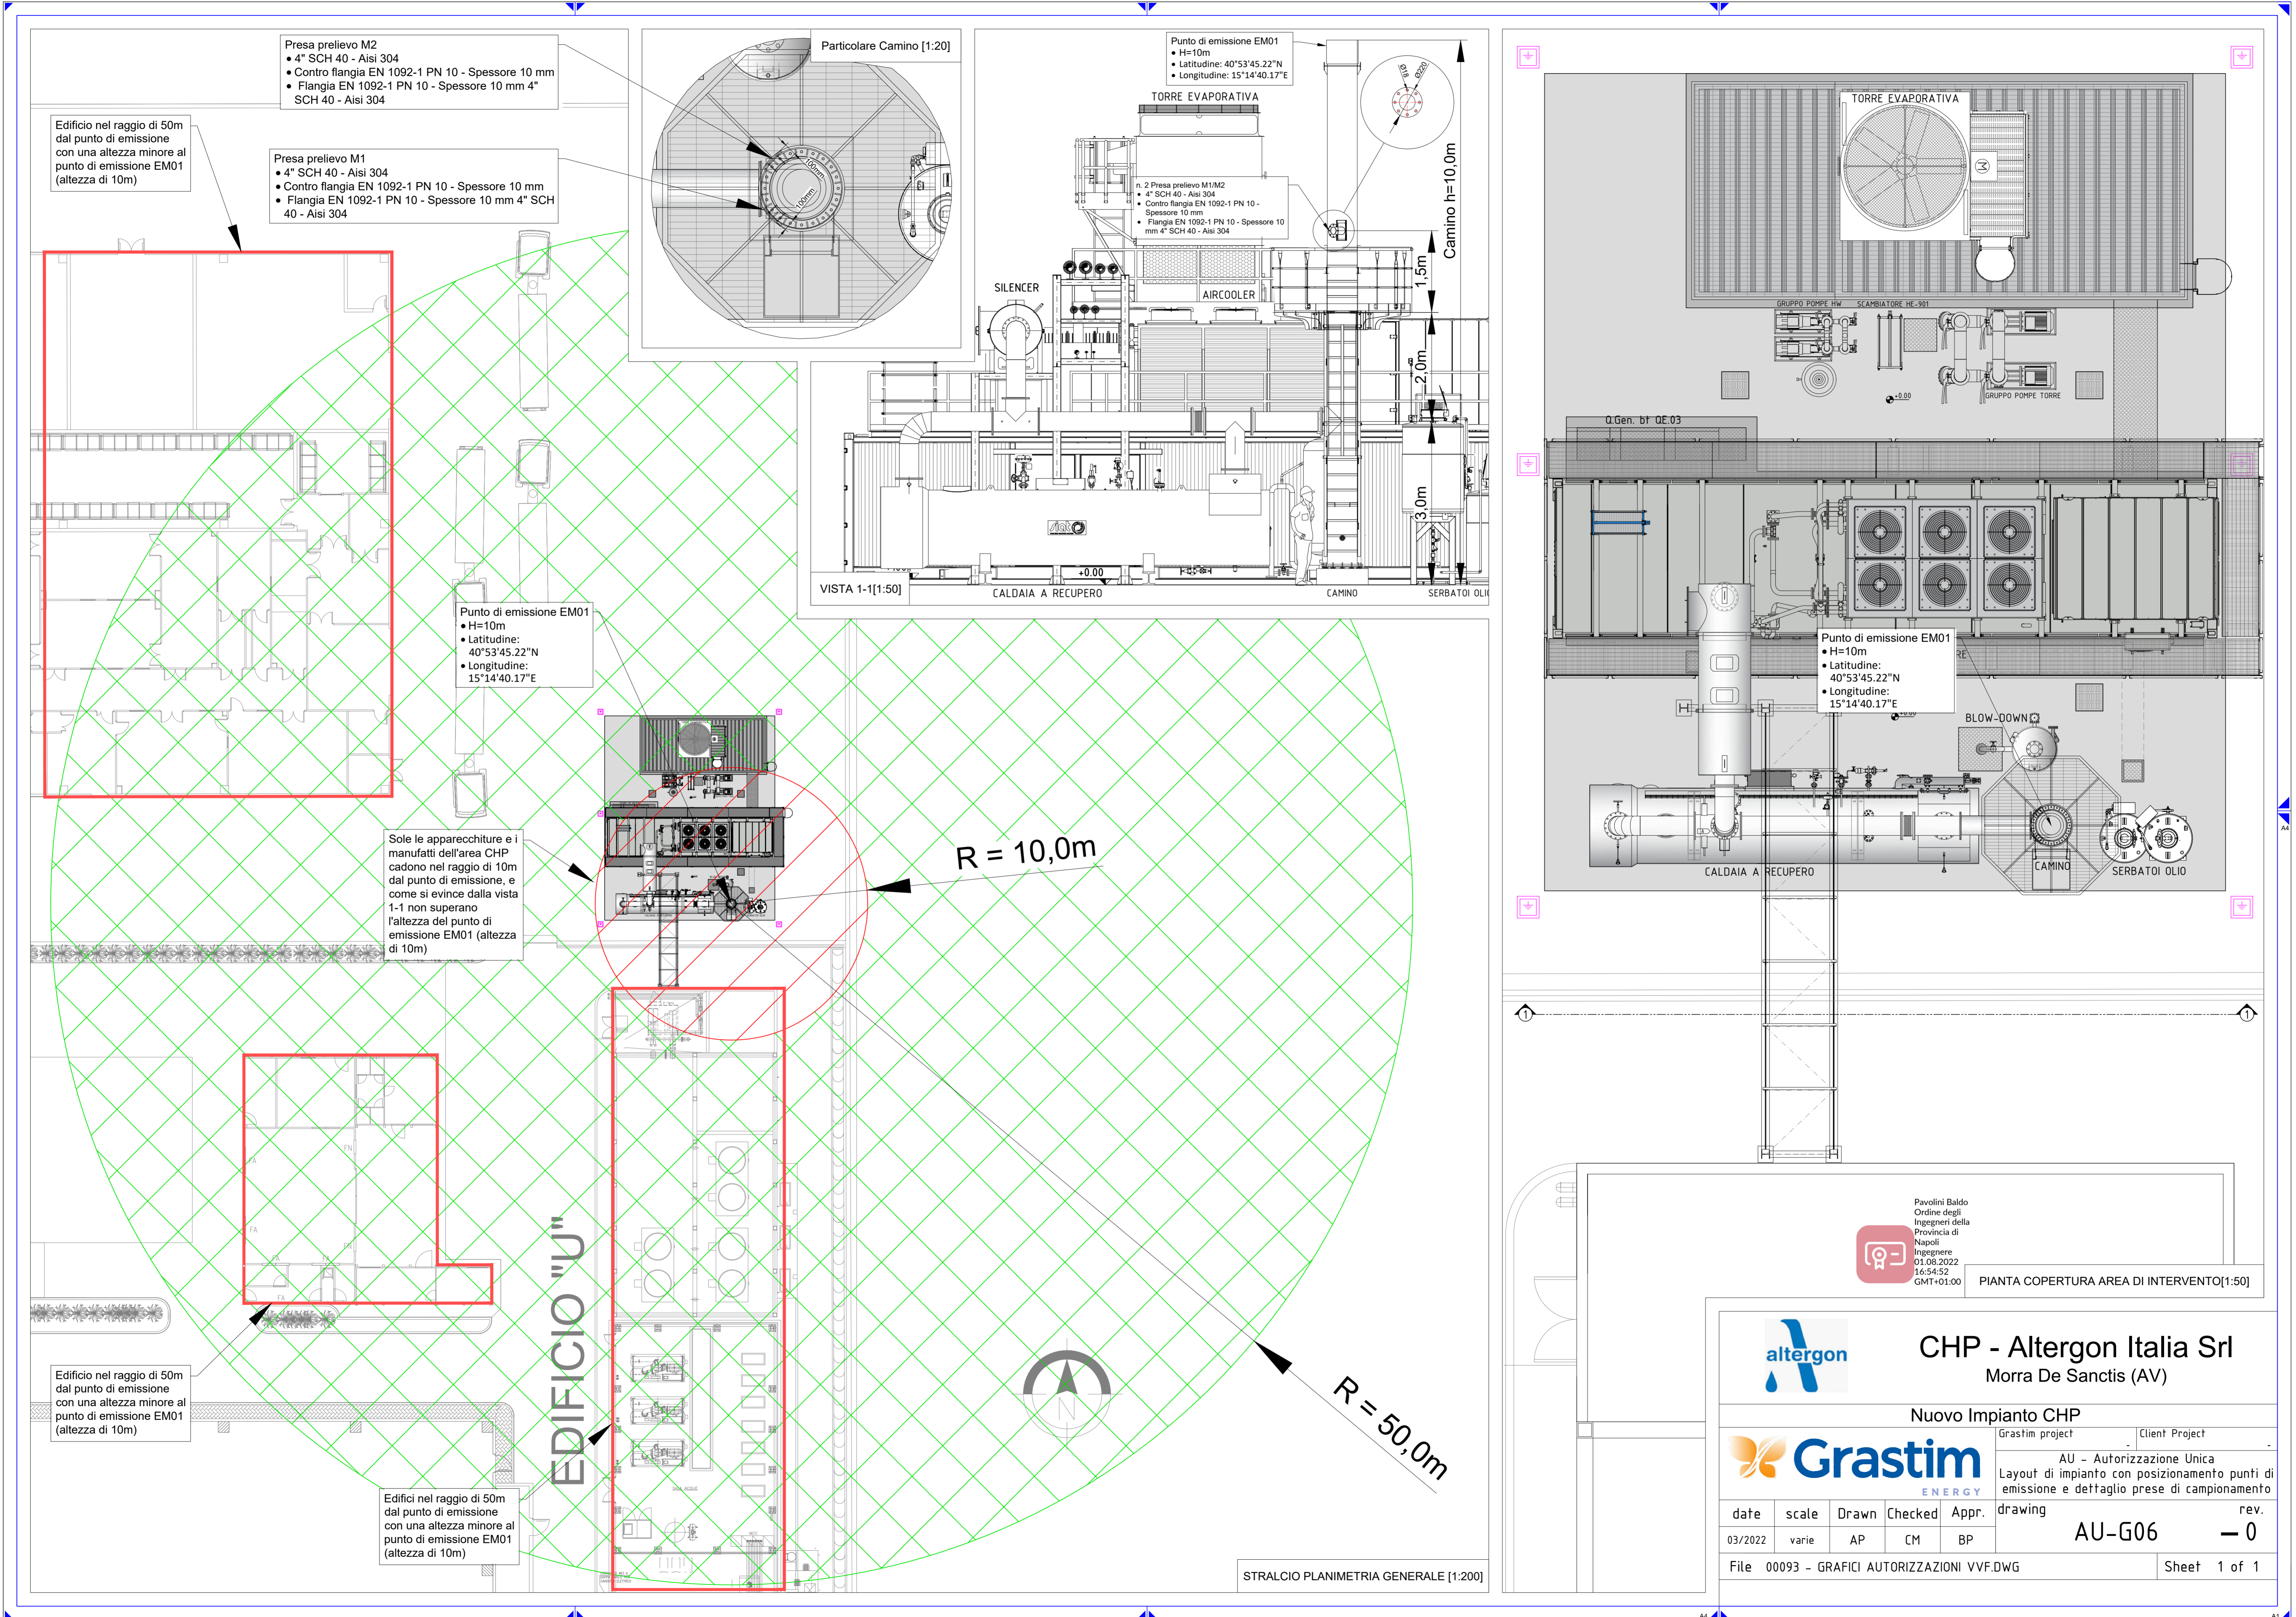

Pavolini Baldo
 Ordine degli
 Ingegneri della
 Provincia di
 Napoli
 Ingegnere
 01.08.2022
 16:54:52
 GMT+01:00

PIANTA COPERTURA AREA DI INTERVENTO[1:50]



CHP - Altergon Italia Srl
 Morra De Sanctis (AV)



Nuovo Impianto CHP
 Grastim project Client Project
 AU - Autorizzazione Unica
 Layout di impianto con posizionamento punti di emissione e dettaglio prese di campionamento

date	scale	Drawn	Checked	Appr.
03/2022	varie	AP	CM	BP

drawing rev. **AU-G06 - 0**

File 00093 - GRAFICI AUTORIZZAZIONI VVF.DWG

Sheet 1 of 1

Regione Campania
 Data: 10/02/2023 16:48:34; PG:2023/060720

ALLEGATO C)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA												
Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata volumetrica normalizzata e secca [Nm ³ /h]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m ³] a 0°C e 0,101 MPa	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di riferimento
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	NOx	94	791	10	0,3	Sistema Leanox	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	CO	114	959	10	0,3	Catalizzatore ossidante	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	Polveri	14	118	10	0,3	-	15%

(*)

C = Ciclone
A.U. = Abbattitore a umido

F.T. = Filtro a tessuto
A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi

P.E. = Precipitatore elettrostatico
A.S. = Assorbitore

A.D. = Adsorbitor

P.T. = Postcombustore termico

P.C. = Postcombustore catalitico

Altri = specificare

Napoli, 19/10/2023

Il tecnico abilitato

Baldo Pavolini

(timbro e firma)



Il titolare/legale rappresentante

ALTERGON ITALIA srl
Amministratore Delegato
Dr. Salvatore Cincotti

(timbro e firma)



Spett.le
Regione Campania

Settore provinciale ecologia, Tutela dell'Ambiente, disinquinamento, Protezione civile STAP, Avellino
U.O.D. Autorizzazioni Amb. e Rifiuti di Avellino
Centro Direzionale Collina Liguorini,
83100 Avellino

OGGETTO: Trasmissione parere ex art. 11 c. 7 del D.Lgs 115/2008 – procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) relativa alla realizzazione impianto di “Cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 Mw, di cui 1,202 MWE e 0,745 MWT” della ditta Altergon Italia srl, con sede in Morra De Sanctis (AV).

Si invia, in allegato, il parere con il relativo rapporto istruttorio in merito al procedimento di autorizzazione di cui all’oggetto.

Cordiali saluti.

*Il Direttore UOC Area Territoriale / Direttore
del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino
dott. Vittorio DI RUOCCO*

VDR/cl/rb

U
ARPA CAMPANIA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0066026/2023 del 25/10/2023
Firmatario: VITTORIO DI RUOCCO

Regione Campania
Data: 25/10/2023 15:46:52 PG/2023/0607846



RAPPORTO ISTRUTTORIO PER L'ESPRESSIONE DI PARERE DI MERITO ALLA DOMANDA AUP PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
 ART. 269 D. Lgs. 152/06 – ART. 11 c. 7 del D.Lgs 115/2008

Attività: Impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica termica a servizio dell'azienda ALTERGON ITALIA SRL -

Ditta:	Altergon Italia S.R.L. P.I. 01367710439	Comune:	Morra de Sanctis (AV)	Dati Catastali	Part. 1235 - Fg. 34
Legale Rappresentante: Cincotti Salvato nato a Montella il 20/12/1961					Pratica N.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tecnico Incaricato: Ing. Pavolini Baldo	altergonitalia@pec.it		Prot. Rich.	Prot. 477519 del 06-10-23

OGGETTO RICHIESTA

<input checked="" type="checkbox"/>	AUP	<input checked="" type="checkbox"/>	autorizzazione ai sensi D.lgs 115/2008 art. 11 - c. 7	<input checked="" type="checkbox"/>	costruzione nuovo impianto	<input type="checkbox"/>	trasferimento impianto esistente	<input type="checkbox"/>	modifica sostanziale	<input checked="" type="checkbox"/>	autorizzazione impianti di combustione
-------------------------------------	-----	-------------------------------------	---	-------------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------	--

LISTA DI RISCOTRO:

Descrizione della tipologia dell'attività e degli impianti	X	indicata	Non indicata	Caratteristiche delle emissioni / Quadro Emissivo	X	Indicate	Non indicata
Tecniche adottate per limitare le emissioni	X	indicata	Non indicate	Descrizione delle modalità di esercizio	X	Indicate	Non indicata
Caratteristiche dei sistemi di abbattimento	X	indicata	Non indicate		X	Indicate	Non indicato
Quota dei punti di emissione	X	indicata	Non indicata	Minimo tecnico (1)	X	Indicate	Non indicato
Combustibili	Tipo: GAS NATURALE - Cat. 1						
	Caratteristiche merceologiche: non indicata						
	Quantità: non indicata						
Periodo intercorrente tra la messa in esercizio e messa a regime	gg	Non indicata		Planimetria con indicazione di:			
	15 giorni			layout dei macchinari		punti di emissione	
		si	X	no	X	si	no
Emissioni assoggettabili all'art. 275 del D. Lgs. 152/06				si	X	no	Non indicata

OSSERVAZIONI E NOTE:

ESITO

Osservazioni / condizioni / richieste da inserire nel parere allegato	
<input checked="" type="checkbox"/> Parere Favorevole	Esaminata la documentazione tecnica e la integrazioni sponanea pervenuta relativa a Quadro Emissivo, si rappresenta che la stessa risulta completa. La documentazione è corredata della dichiarazione sostitutiva del Gestore e dei titoli autorizzativi, nonché di relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, delle planimetrie dell'impianto con indicazioni del punto emissivo e delle relative emissioni con Quadro Emissivo. In relazione al procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Provinciale per l'impianto di cogenerazione di potenza complessiva di 2,822 MW per la "Produzione di energia elettrica ed energia termica da a servizio dell'esistente OPIFICIO in AIA Altergon Italia Srl", con sede in Morra De Sanctis (AV) e delle tecniche adottate per limitare le emissioni convogliate, questo Ufficio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE con le prescrizioni riportate relazione allegata. Si rimettono pertanto all'A.C. per le valutazioni finali riguardo all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera o eventuali altri approfondimenti.
<input checked="" type="checkbox"/> Relazione Allegata	
<input type="checkbox"/> Richiesta integrazioni	
<input type="checkbox"/> Parere negativo	

I Tecnici Istruttori:
 Arch. Ciriaco Lanzillo Arch. Rosarita Bruno

U
 ARPA CAMPANIA
 Regione Campania
 Data: 25/10/2023 15:46:22 PG/2023/0607806
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 del 25/10/2023



Spett.le
Regione Campania

*Settore provinciale ecologia, Tutela dell'Ambiente,
disinquinamento, Protezione civile STAP, Avellino*
U.O.D. Autorizzazioni Amb. e Rifiuti di Avellino
Centro Direzionale Collina Liguorini,
83100 Avellino

OGGETTO: Trasmissione parere ex art. 11 c. 7 del D.Lgs 115/2008 – procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) relativa alla realizzazione impianto di “Cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 Mw, di cui 1,202 MWE e 0,745 MWT” della ditta Altergon Italia srl, con sede in Morra De Sanctis (AV).

Si invia, in allegato, il parere con il relativo rapporto istruttorio in merito al procedimento di autorizzazione di cui all’oggetto.

Cordiali saluti.

*Il Direttore UOC Area Territoriale / Direttore
del Dipartimento Provinciale ARPAC di Avellino*
dott. Vittorio DI RUOCCO

DR/cl/rb

Regione Campania
Data: 25/10/2023 15:43:52, PG:2023/0513636



RAPPORTO ISTRUTTORIO PER L'ESPRESSIONE DI PARERE DI MERITO ALLA DOMANDA AUP PER AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
 ART. 269 D. Lgs. 152/06 – ART. 11 c. 7 del D.Lgs 115/2008

Attività: Impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica termica a servizio dell'azienda ALTERGON ITALIA SRL -

Ditta:	Altergon Italia S.R.L. P.I. 01367710439	Comune:	Morra de Sanctis (AV)	Dati Catastali	Part. 1235 - Fg. 34
Legale Rappresentante: Cincotti Salvato nato a Montella il 20/12/1961					Pratica N.
<input checked="" type="checkbox"/>	Tecnico Incaricato: Ing. Pavolini Baldo	altergonitalia@pec.it		Prot. Rich.	Prot. 477519 del 06-10-23

OGGETTO RICHIESTA

<input checked="" type="checkbox"/>	AUP	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	autorizzazione ai sensi dell'art. 269		autorizzazione ai sensi D.lgs 115/2008 art. 11 - c. 7	<input checked="" type="checkbox"/>	costruzione nuovo impianto	trasferimento impianto esistente
					modifica sostanziale	autorizzazione impianti di combustione

LISTA DI RISCONTRO:

Descrizione della tipologia dell'attività e degli impianti	X		indicata		Non indicata		Caratteristiche delle emissioni / Quadro Emissivo	X		Indicate		Non indicate	
	Tecniche adottate per limitare le emissioni	X							Descrizione delle modalità di esercizio	X			
caratteristiche dei sistemi di abbattimento	X						X						
Quota dei punti di emissione	X						Minimo tecnico (1)	X					Non indicato
Combustibili	Tipo: GAS NATURALE - Cat. 1 Caratteristiche merceologiche: non indicata Quantità: non indicata												
Periodo intercorrente tra la messa in esercizio e messa a regime	gg						Planimetria con indicazione di:						
	15 giorni						layout dei macchinari			punti di emissione			
Emissioni assoggettabili all'art. 275 del D. Lgs. 152/06							si	X	no	X	si		no
							si	X	no				Non indicata

OSSERVAZIONI E NOTE:

ESITO

Osservazioni / condizioni / richieste da inserire nel parere allegato

<input checked="" type="checkbox"/>	Parere Favorevole	Esaminata la documentazione tecnica e la integrazioni sponanea pervenuta relativa a Quadro Emissivo, si rappresenta che la stessa risulta completa. La documentazione è corredata della dichiarazione sostitutiva del Gestore e dei titoli autorizzativi, nonché di relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, delle planimetrie dell'impianto con indicazioni del punto emissivo e delle relative emissioni con Quadro Emissivo. In relazione al procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Provinciale per l'impianto di cogenerazione di potenza complessiva di 2,822 MW per la "Produzione di energia elettrica ed energia termica da a servizio dell'esistente OPIFICIO in AIA Altergon Italia Srl", con sede in Morra De Sanctis (AV) e delle tecniche adottate per limitare le emissioni convogliate, questo Ufficio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, esprime PARERE FAVOREVOLE con le prescrizioni riportate relazione allegata. Si rimettono pertanto all'A.C. per le valutazioni finali riguardo all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera o eventuali altri approfondimenti.
<input checked="" type="checkbox"/>	Relazione Allegata	
<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta integrazioni	
<input type="checkbox"/>	Parere negativo	

Tecnici Istruttori:
 Arch. Ciriaco Lanzillo Arch. Rosarita Bruno

Regione Campania
 P.I. 01367710439
 Data: 25/10/2023 15:43:52, PG:2023/0513636

ALLEGATO C)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA												
Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata volumetrica normalizzata e secca [Nm ³ /h]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m ³] a 0°C e 0,101 MPa	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di riferimento
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	NOx	94	791	10	0,3	Sistema Leanox	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	CO	114	959	10	0,3	Catalizzatore ossidante	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	Polveri	14	118	10	0,3	-	15%

(*)

C = Ciclone

A.U. = Abbattitore a umido

A.D. = Adsorbitor

Altri = specificare

F.T. = Filtro a tessuto

A.U.V. = Abbattitore a umido Venturi

P.T. = Postcombustore termico

P.E. = Precipitatore elettrostatico

A.S. = Assorbitor

P.C. = Postcombustore catalitico

Napoli, 19/10/2023

Il tecnico abilitato

Baldo Pavolini

(timbro e firma)



Il titolare/legale rappresentante

ALTERGON ITALIA srl
Amministratore Delegato
Dr. Salvatore Cincotti

(timbro e firma)



OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 ed art. 11 c. 7 del D.Lgs 115/2008 – Procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) relativa alla realizzazione impianto di “Cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 Mw, di cui 1,202 MWE e 0,745 MWT” della ditta Altergon Italia srl, con sede in Morra De Sanctis (AV).

Con riferimento alla richiesta di parere di codesta U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti - Avellino – prot. 0465520 del 02.10.2023 e successiva prot. 477519 del 06/10/2023, relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) relativa alla realizzazione di un impianto di “Cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 Mw, di cui 1,202 MWE e 0,745 MWT” della ditta Altergon Italia srl, con sede in Morra De Sanctis (AV) - autorizzata in A.I.A. Cod. IPPC 4.5 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi;

Vista la documentazione allegata alla richiesta, trasmessa dalla UOD a quest'agenzia e successiva integrazione spontanea del tecnico per riformulazione del Quadro Emissivo finale;

Esaminata la documentazione tecnica pervenuta, relativa all'impianto di cogenerazione per la “Produzione di energia Elettrica e Termica per una potenza complessiva di 2,822 MW a servizio dell'esistente Opificio Altergon Italia Srl già soggetto ad AIA ”;

Riscontrato che al fine di potere esprimere il parere per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 è stata integrato il Quadro Emissivo secondo l'Allegato C, che ne forma parte integrante e sostanziale con gli altri allegati tecnici pervenuti;

Vista la relazione tecnica contenente la descrizione dettagliata dell'impianto con la tipologia del motore alimentato a gas naturale.

Vista la dichiarazione di conformità – ORIGINALE secondo Allegato II 1.A. della Direttiva Macchine 2006/42/CE;

Rilevato che la nuova installazione dell'impianto di “Produzione di energia elettrica e termica” è a servizio dell'esistente Opificio Altergon Italia Srl”, pertanto deve essere recepita





successivamente alla realizzazione ad integrazione dell'A.I.A. Cod. IPPC 4.5, di cui al Decreto N. 794/2015 e modifica N. 12/2018, nel Piano di monitoraggio e controllo, prima della messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto;

Riscontrato che è riportata la descrizione del punto di prelievo E1 COGE ed e' presente una presa campioni sul tratto verticale del camino, posto all'esterno del locale, accessibile con apposita scala con un ballatoio e parapetto normale in modo che l'operatore possa effettuare le attività di campionamento in assoluta sicurezza;

Rilevato altresì:

- che è allegata la planimetria dell'impianto con il punto Emissivo e tutti gli elaborati tecnici;
- è stato allegato lo stralcio aerofotogrammetrico, unitamente allo stralcio della mappa catastale in scala 1: 2.000 con l'indicazione di foglio e particelle;
- per l'impianto di cogenerazione alimentato da combustibili a gas naturale di potenza inferiore a 300 MW di nuova installazione, sono applicate i valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% riportati nella tabella Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/2006 ed i parametri riportati nel Q.E. allegato c) della documentazione integrativa pervenuta;
- le concentrazioni limite riportate nell'allegato c) Quadro Emissivo rispettano quanto previsto dal Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 183/2017. In particolare per quanto contenuto e previsto all'Allegato II del Dlgs 183/2017 di modifica della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del Dlgs 152/2006, ivi compreso il paragrafo (3) relativo ai motori a gas fissi come di seguito riportato:

PG/2023/0513636
 Data: 25/10/2023 15:43:52, PG/2023/0513636





Motori fissi costituenti medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

Potenza termica nominale (MW)	< 50
ossidi di azoto	190 [1] [2]
monossido di carbonio	240 mg/Nm ³
ossidi di zolfo	15 mg/Nm ³ [3]
polveri	50 mg/Nm ³

[1] In caso di motori alimentati a gas naturale: 95 mg/Nm³ e, per i motori a doppia alimentazione in modalita' a gas, 190 mg/Nm³.

[2] L'autorizzazione dello stabilimento in cui sono ubicati medi impianti di combustione nuovi sono in funzione un numero di ore operative all'anno compreso tra 500 e 1.500 puo' esentare tali impianti dall'applicazione del valore limite. La domanda di autorizzazione contiene l'impegno del gestore a rispettare tale numero di ore operative. L'istruttoria autorizzativa di cui all'articolo 271, comma 5, individua valori limite non inferiori a 300 mg/Nm³ per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a gas. I valori limite individuati dall'autorizzazione devono essere inoltre non meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017.

[3] Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.

PG/2023/0513636
 Data: 25/10/2023 15:43:52, PG/2023/0513636





PG/2023/0513636
 Data: 25/10/2023 15:43:52, PG/2023/0513636

SI FORNISCONO LE SEGUENTI PRESCRIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO:

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera fissati dalla normativa vigente, come descritto nella relazione tecnica nel Q.E. integrativo pervenuto, l'impianto rispetta i requisiti minimi purché vengano sempre garantite ed attuate le condizioni di regolare funzionamento di seguito riportate:

- Il motore endotermico "INNIO Jenbacher JMC 416 GS N.L." unitamente al sistema di abbattimento devono costantemente essere mantenuti e monitorati in modo tale da garantire il rispetto, in tutte le condizioni di funzionamento, dei valori di emissione rispetto ai limiti stabiliti (riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325Pa e al tenore di ossigeno del 15%) e di tutti gli altri parametri riportati nel quadro emissivo;
- Il gestore deve provvedere a verificare il rispetto del valore di emissione di tutti i parametri. I rilevamenti devono essere effettuati conducendo n. 2 misurazioni in 2 giornate distinte,





comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto, decorrenti dalla messa a regime, ed ogni misurazione deve comprendere n. 3 campionamenti di polveri secondo il metodo UNI EN 13284-1. L'impresa successivamente è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera di tutti i parametri riportati nel Q.E. del camino E1 COGE con periodicità semestrale.

Il gestore dell'attività dovrà altresì garantire:

- che il sistema di abbattimento (Sistema Leanox – Catalizzatore ossidante) venga mantenuto in perfetta efficienza, effettuando con regolarità tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie, le operazioni effettuate devono essere riportate in apposito registro di manutenzione. Il registro di manutenzione degli impianti, deve essere compilato riportando tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che vengono eseguiti, tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di parti dell'impianto, con indicazione della data dell'intervento, nominativo dell'operatore che lo ha effettuato e la descrizione dettagliata delle operazioni condotte in ogni intervento;
- in caso di anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio dell'impianto di abbattimento deve essere effettuata la segnalazione all'A.C. ed in tal caso deve essere spento l'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

Nel rispetto delle prescrizioni innanzi riportate è possibile quindi accettare il Quadro Emissivo proposto come allegato c) alle integrazioni pervenute come di seguito indicato:

PG/2023/0513636
 Data: 25/10/2023 15:43:52, PG/2023/0513636



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
 Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli
 tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzioneegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



ALLEGATO C)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA												
Punto di emissione (numero)	Provenienza	Portata volumetrica normalizzata e secca [Nm ³ /h]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza emissione nelle 24 h	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Concentrazione dell'inquinante in emissione [mg/ m ³] a 0°C e 0,101 MPa	Flusso di massa [g/h]	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento (*)	Tenore di ossigeno di riferimento
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	NOx	94	791	10	0,3	Sistema Leanox	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	CO	114	959	10	0,3	Catalizzatore ossidante	15%
E1 COGE	Motore Endotermico	8.415	24	Funzionamento continuo	167	Polveri	14	118	10	0,3	-	15%

Si precisa che il rispetto dei valori limite di emissione espressi in concentrazione stabiliti nel Q.E, sono riferiti al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni e campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto e nelle condizioni di esercizio più gravose. Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici degli autocontrolli eseguiti devono riportare nei rapporti di prova le indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione. Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Per quanto sopra, a conclusione dell'esame di tutta la documentazione tecnica e delle integrazioni pervenute a quest'agenzia, del procedimento di Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) relativa alla realizzazione di un impianto di "Cogenerazione alimentato a gas naturale per la produzione combinata di energia elettrica e calore della potenza complessiva di 2,822 Mw, di cui 1,202 MWE e 0,745 MWT" della ditta Altergon Italia srl, con sede in Morra De Sanctis (AV), valutate le tecniche adottate per limitare le emissioni in atmosfera ed il Quadro Emissivo (Allegato c) proposto, questo ufficio, per quanto attiene gli aspetti di competenza, esprime:





PARERE FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettate le prescrizioni innanzi riportate.

I Tecnici Istruttore ARPAC - UO ARFI

Arch. Ciriaco Lanzillo

Arch. Rosarita Bruno

Il Dirigente UO ARFI

Arch. Domenico Romeo

Il Direttore dell'U.O.C. Area Territoriale

Il Direttore del Dipartimento Provinciale di AVELLINO

Dott. Vittorio Di Ruocco

PG/2023/060724/11
Data: 25/10/2023 15:43:52, PG/2023/0513636

24

