




Demolire nel rispetto dell'Ambiente

# DEMOLIZIONE ECOLOGICA

di Mandile Aniello  
Via Annunziata, 1 - 83020 Forino (AV)  
P.IVA: 00512170648  
Cod. Fisc.: MND NLL 56B03 G230D

Amministrazione: Tel. 0825.761990  
Ricambi: Tel. 0825.761175  
Fax: 0825.762691  
MAIL: info@demolizioneecologica.it

FORINO, 04-08-2021



Spett.le

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**  
**Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema**  
**Unità Operativa Dirigenziale**  
**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**Centro Direzionale Collina Liguorini**  
**AVELLINO**

Spett.le

**ARPAC - DIPARTIMENTO PROVINCIALE**  
**Via Circumvallazione n. 162**  
**AVELLINO**

Spett.le

**ENTE IDRICO CAMPANO**  
**Via A. De Gasperi n. 28**  
**NAPOLI**

Spett.le

**COMUNE DI FORINO**  
**Piazza Municipio**  
**FORINO**

**OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue - Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello - Stabilimento Via Annunziata n. 1 - 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura**

Il sig. Mandile Aniello nato Pagani (SA) il 03.02.1956 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDNLL56B03G230D) in qualità di Titolare della Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello con sede legale e operativa in via Annunziata n° 1 - 83020 Forino (AV) (P.IVA 00512170648) (C.F. MNDNLL56B03G230D),

## COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a **LUGLIO 2021** delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

## TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

**IN FEDE**

REGIONE CAMPANIA


Prot. 2021. 0409374 05/08/2021 11,47  
Mitt. : DEMOLIZIONE ECOLOGICA

Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 36 del 2021



**DEMOLIZIONE ECOLOGICA**  
**di Mandile Aniello**  
**VIA ANNUNZIATA, 1 - 83020 FORINO (AV)**  
**C.F. : MND NLL 56B03 G230D**  
**P.IVA 00512170648**

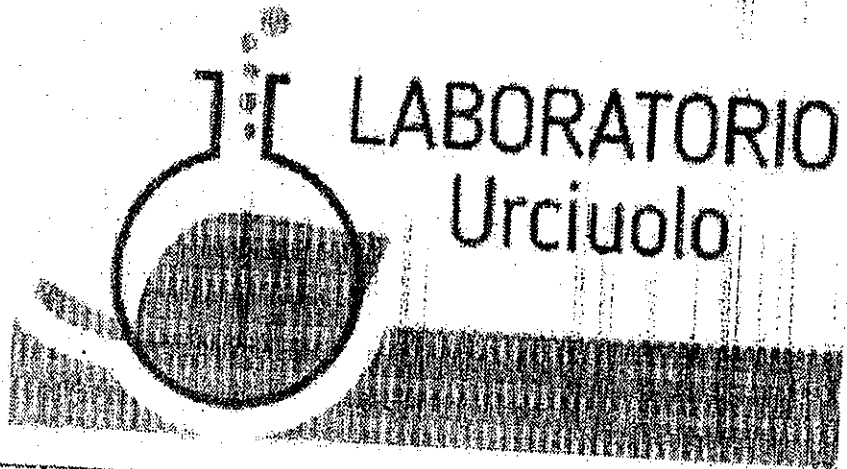

## RAPPORTO DI PROVA N° 21/1238

Data emissione 03/08/2021

Spett.le  
 DEMOLIZIONE ECOLOGICA DI MANDILE ANIELLO  
 Via Annunziata, n. 1  
 83020 Forino (AV)

Tipo campione: acqua reflua  
 Data ricevimento campione: 27/07/2021  
 Descrizione campione: acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione  
 Luogo del prelievo: Via Annunziata, n. 1 - 83020 Forino (AV)  
 Campionatore: ns personale tecnico  
 Confezione campione: confezione plastica  
 Condizione del campione/Sigilli: campione sigillato da 2 litri  
 Restituzione campione: Si: ritira il cliente  
 Data prelievo: 27/07/2021


Protocollo Campione: 27/07/2021/00010 del 27/07/21

Indagine eseguita Metodo	U.M.	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
pH APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	unità di pH	7,74		5,5-9,5	5,5-9,5	27/07/21 03/08/21
Colore APAT CNR IRSA 2020C Man 29 2003		N:M d. 1:5		n.p. 1:20	n.p. 1:40	27/07/21 03/08/21
Odore APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003		N:M d. 1:1		no molestie	no molestie	27/07/21 03/08/21
Materiali grossolani DLgs 319/1976 10/05/1976 GU 141.29/05/1976 Tab A p.to 5 + APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	mg/l	assenti				27/07/21 03/08/21
Solidi sospesi totali APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	mg/l	61	0,1	80	200	27/07/21 03/08/21
Richiesta chimica di ossigeno (cod) APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/l	159	1	160	500	27/07/21 03/08/21
Richiesta biochimica di ossigeno (bod5) APAT CNR IRSA 5120B1 Man 29 2003	mg/l	38	1	40	250	27/07/21 03/08/21

Modello \_\_\_\_\_ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino  
 P.iva 02870020647  
 Tel-Fax 0825/74269  
 laburciuolo@libero.it  
 laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 1 di 4  
 Laboratorio Urciuolo S.r.l.  
 Consulenza Ambientale  
 Analisi Chimiche  
 Analisi Microbiologiche  
 Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

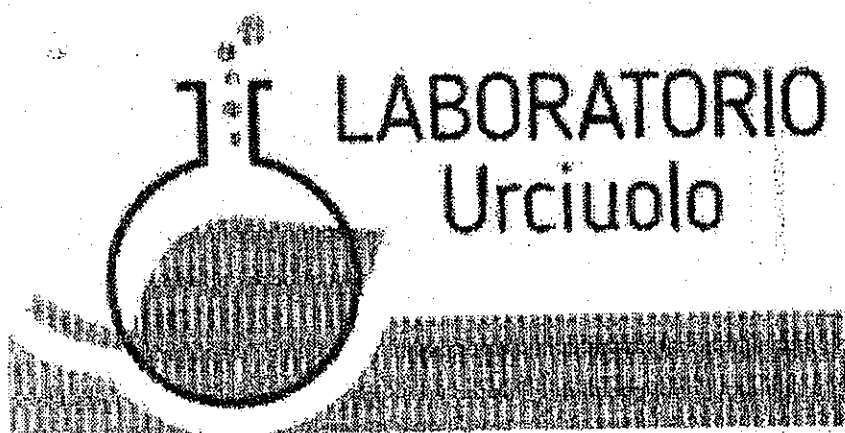

## SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/1238

Data emissione 03/08/2021


Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Alluminio APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	1	2,0	27/07/21 03/08/21
Arsenico APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,5	0,5	27/07/21 03/08/21
Cadmio APAT CNR IRSA 3010 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,004	0,02	0,02	27/07/21 03/08/21
Cromo totale APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/07/21 03/08/21
Cromo esavalente APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,2	0,20	27/07/21 03/08/21
Ferro APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,007	2	4	27/07/21 03/08/21
Manganese APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/07/21 03/08/21
Mercurio UNI EN ISO 17294-2:2016	mg/l	<LQ	0,001	0,005	0,005	27/07/21 03/08/21
Nichel APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	2	4	27/07/21 03/08/21
Piombo APAT CNR IRSA 3010A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,03	0,2	0,3	27/07/21 03/08/21
Rame APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,01	0,1	0,4	27/07/21 03/08/21
Zinco APAT CNR IRSA 3010B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	0,5	1,0	27/07/21 03/08/21
Cianuri totali (ione cianuro) EPA 9010C 2004 + EPA 9014A 2014	mg/l	<LQ	0,002	0,05	1,0	27/07/21 03/08/21

Modello \_\_\_\_\_ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino  
P.iva 02870020647  
Tel-Fax 0825/74269  
laburciuolo@libero.it  
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 2 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.  
Consulenza Ambientale  
Analisi Chimiche  
Analisi Microbiologiche  
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

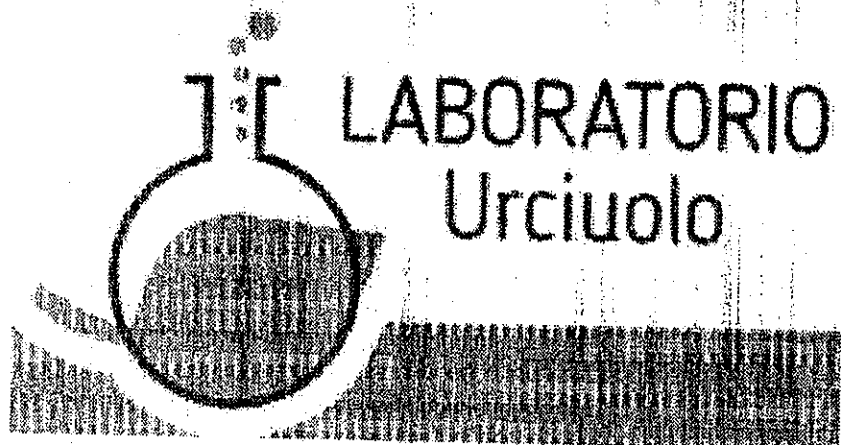

## SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/1238

Data emissione 03/08/2021

Indagine eseguita Metodo	U.M	Risultato	LQ	D.LGS 152 / 06 - TAB. 3 Parte TERZA all. V. 5		Data inizio Data fine
				Col. A	Col. B	
Solfati (come so3) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	49,5	0,1	1000	1000	27/07/21 03/08/21
Cloruri (come ione) APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l	50,2	0,1	1200	1200	27/07/21 03/08/21
Fluoruri UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	<LQ	0,2	6	12	27/07/21 03/08/21
Fosforo totale (come p) APAT CNR IRSA 4110A2 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,2	10	10	27/07/21 03/08/21
Azoto ammoniacale (ione ammonio) APAT CNR IRSA 4030A2 Man 29 2003	mg/l	2,9	0,05	15	30	27/07/21 03/08/21
Azoto nitroso (come n) APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,1	0,6	0,6	27/07/21 03/08/21
Azoto nitrico (come n) APAT CNR IRSA 4040A1 Man 29 2003	mg/l	5,3	0,1	20	30	27/07/21 03/08/21
Idrocarburi totali i.r./oli minerali i.r. ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 metodo B (UNI EN ISO 9377-2:2002)	mg/l	<LQ	1	5	10	27/07/21 03/08/21
Tensioattivi totali APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	mg/l	<LQ	0,05	2	4	27/07/21 03/08/21
Saggio di tossicità acuta (d.magna) UNI EN ISO 6341:2013	%	2	-	<50	<80	27/07/21 03/08/21

### Note legislative

D.LGS 152 / 06 - Parte Terza - All. 5, Tab. 3  
(Col. A) = scarico in acque superficiali  
(Col. B) = scarico in rete fognaria

### Commento

Il campione in esame, limitatamente ai parametri analizzati, risulta **conforme** ai valori della Tabella 3 parte B dell'allegato 5, allegati alla parte terza del D.Lgs 152/2006 relativamente allo **scarico in pubblica fognatura**.

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni indicati.

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.


Modello \_\_\_\_\_ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino  
P.iva 02870020647  
Tel-Fax 0825/74269  
laburciuolo@libero.it  
laboratoriourciuolo@legalmail.it

Pagina 3 di 4

Laboratorio Urciuolo S.r.l.  
Consulenza Ambientale  
Analisi Chimiche  
Analisi Microbiologiche

Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

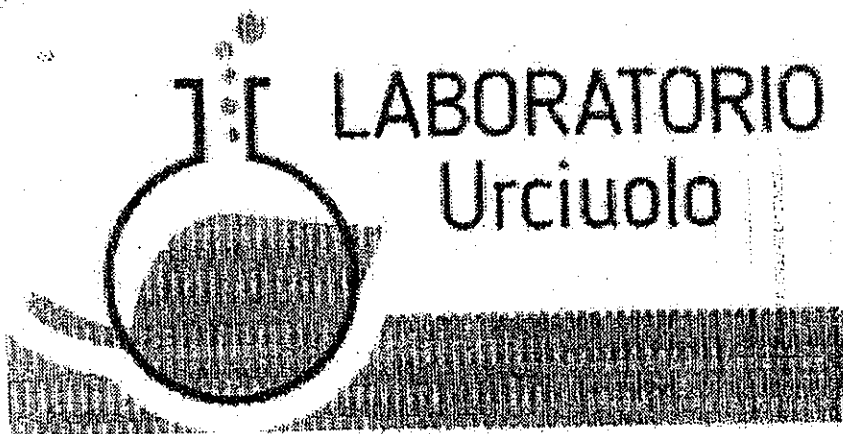

## SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 21/1238

Data emissione 03/08/2021

**Conservazione del campione dopo le prove.** Se la quantità e la natura del campione e il metodo di prova consentono l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge.

**Conservazione della documentazione relativa alle prove.** Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 24 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

U.M. = Unità di misura

LQ = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.


**Incertezza.** L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura  $k=2$  e livello di probabilità  $p=95\%$ . Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del  $95\%$  e  $k=2$ , o l'intervallo di confidenza stesso.

*Fine Rapporto di prova*

Il Responsabile del Laboratorio

Marcello Monaco

Chimico

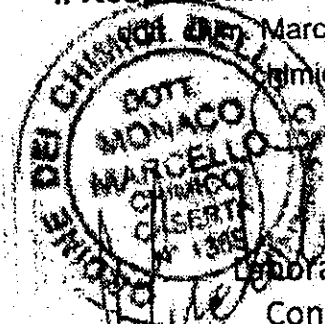

Pagina 4 di 4

Modello \_\_\_\_\_ Rev 01/01/2020

Largo Ponte Ferriera n. 77-83100 Avellino


P.iva 02870020647

Tel-Fax 0825/74269

laburciuolo@libero.it

laboratoriourciuolo@legalmail.it

Laboratorio Urciuolo S.r.l.  
Consulenza Ambientale  
Analisi Chimiche  
Analisi Microbiologiche  
Amianto- 275CAM10 Ministero della Salute

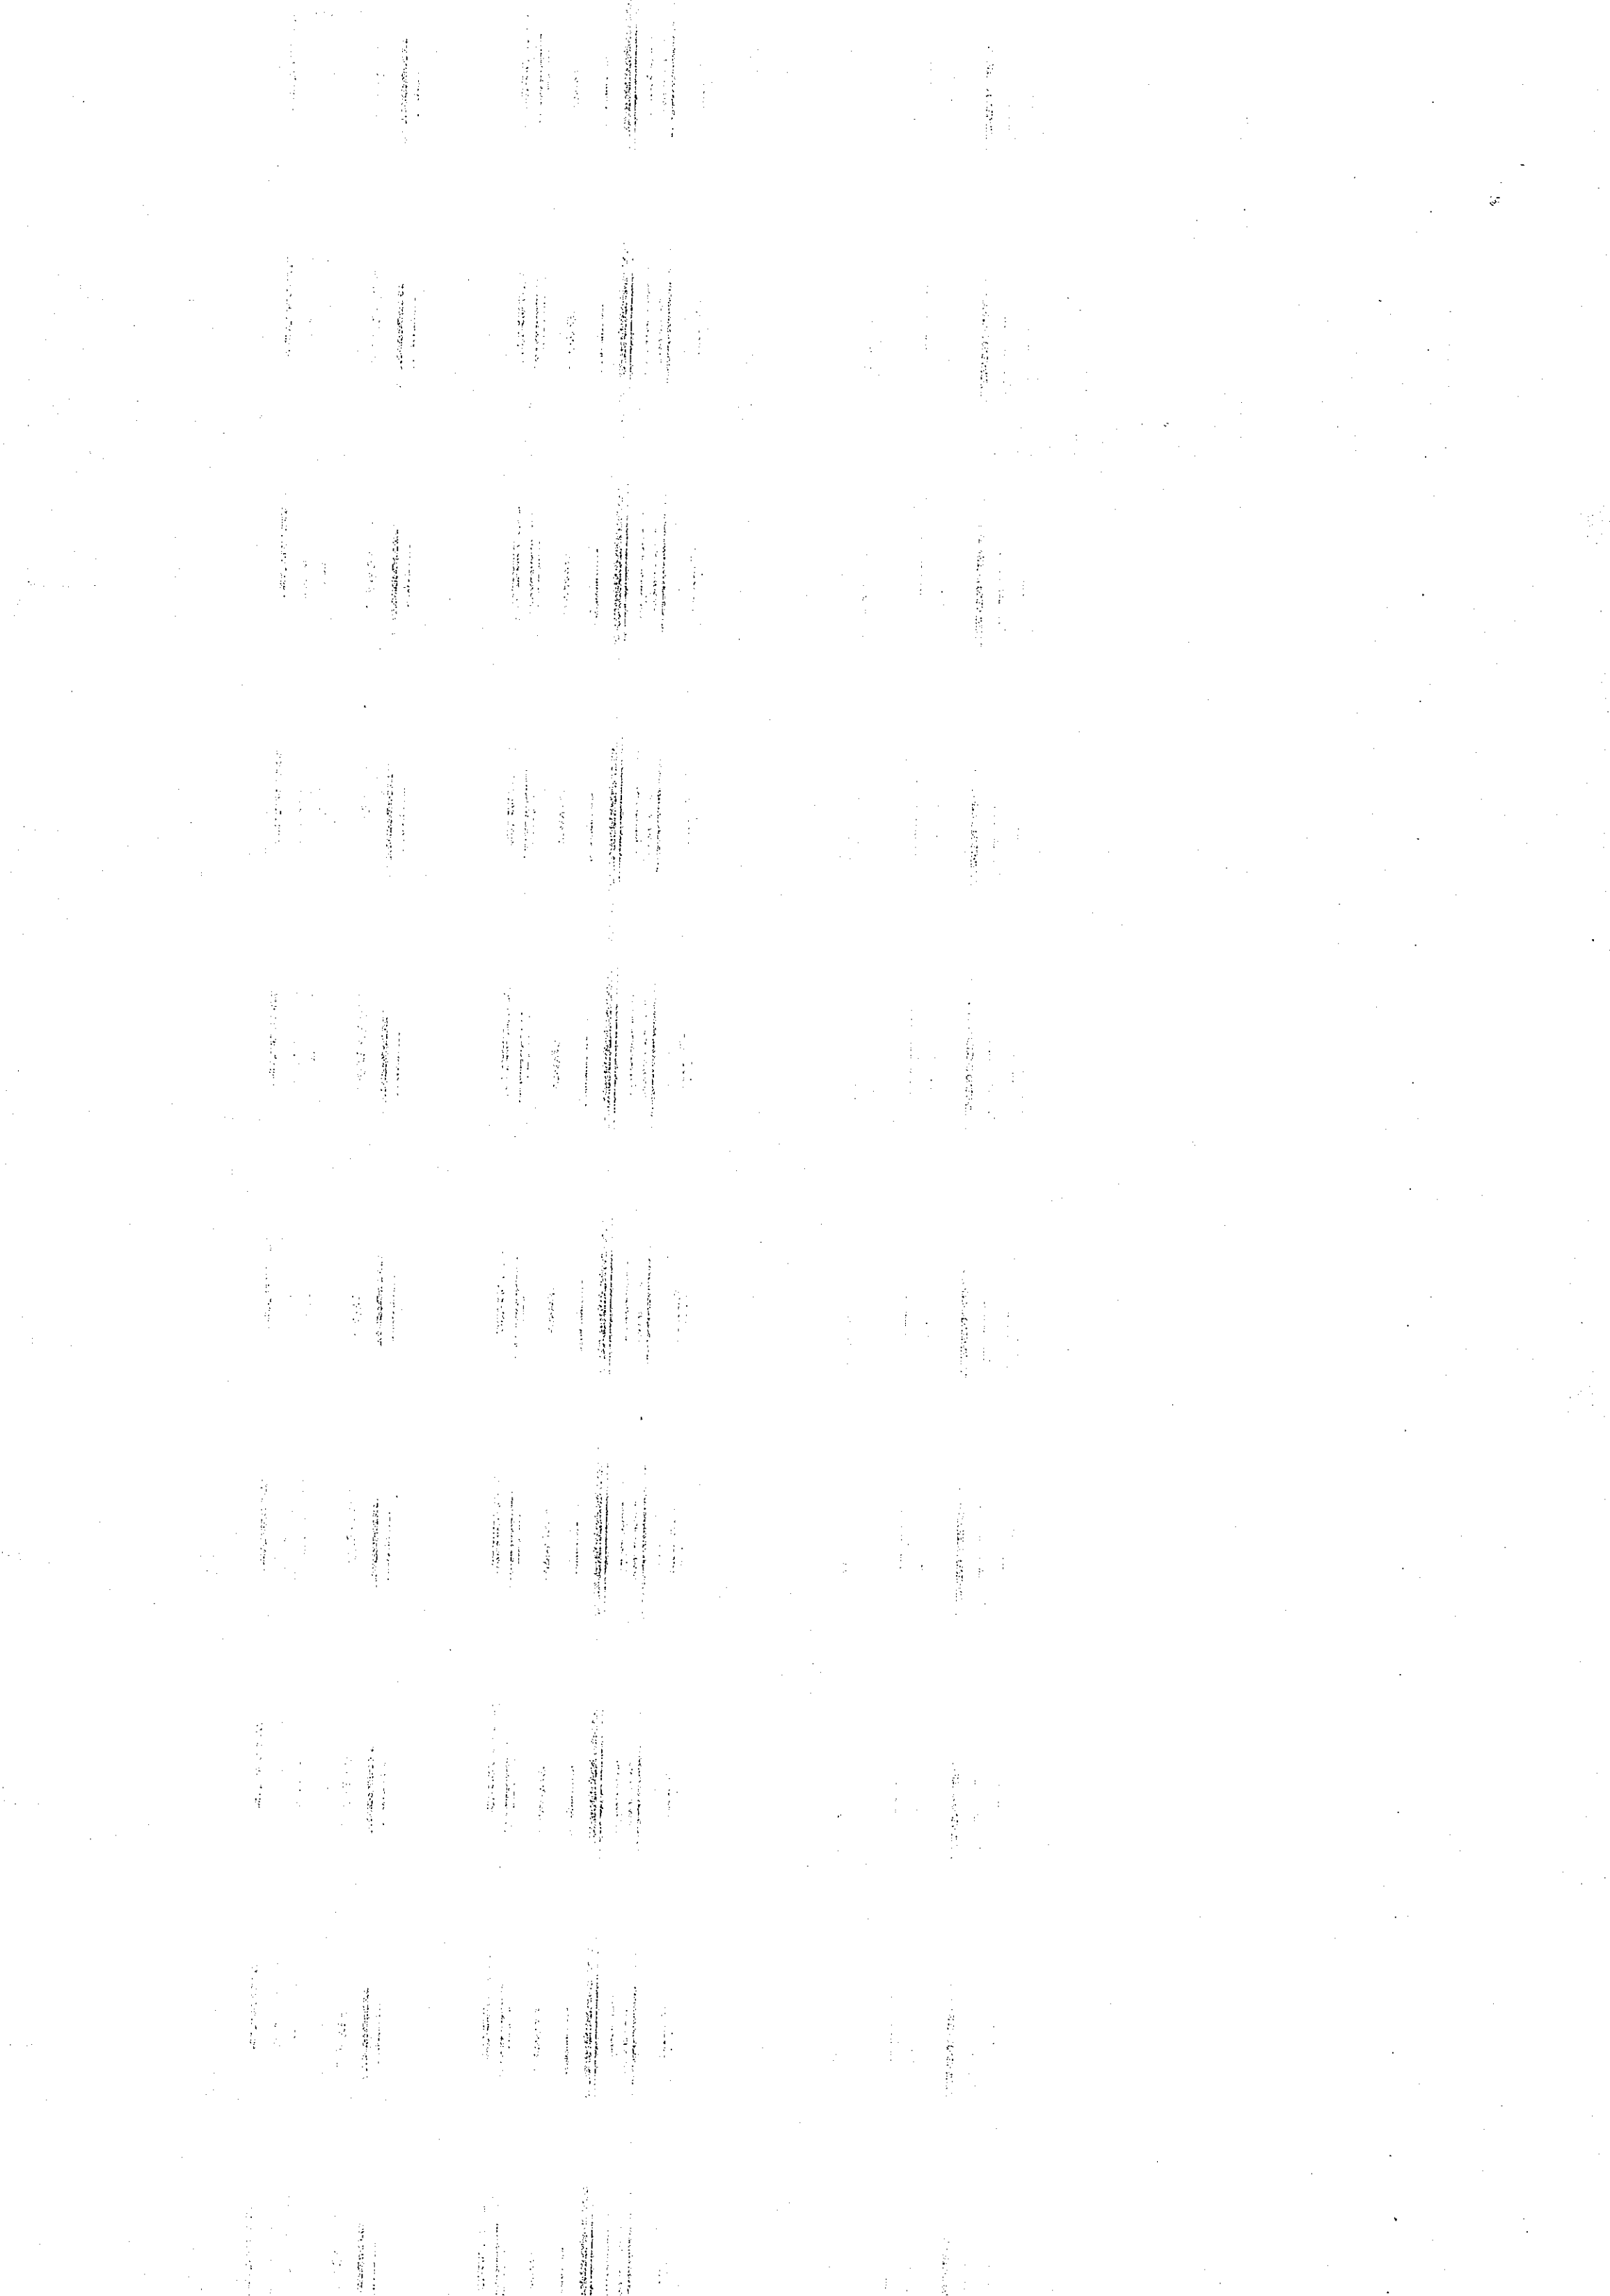

Da "demolizioneecologica@pec.it" <demolizioneecologica@pec.it>  
A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>  
Data mercoledì 4 agosto 2021 - 16:52

## **AUTOCONTROLLO ACQUE LUGLIO 2021**

---

In allegato quanto in oggetto  
Distinti saluti

Demolizione Ecologica di Mandile Aniello  
Via Annunziata, 1  
83020 Forino AV  
C.F.: MNDNLL56B03G230D  
P.Iva: 00512170648  
Tel. 0825761990

---

### **Allegato(i)**

ANALISI N. 1238 DEL 03-08-2021 REGIONE.pdf (2862 Kb)

