

P 06 IMPERIALE  
11/02/20



Demolire nel rispetto dell'Ambiente

# DEMOLIZIONE ECOLOGICA

di Mandile Aniello  
Via Annunziata, 1 - 83020 Forino (AV)  
P.IVA: 00512170648  
Cod. Fisc.: MND NLL 56B03 G230D

Amministrazione: Tel. 0825.761990  
Ricambi: Tel. 0825.761175  
Fax: 0825.762691  
MAIL: info@demolizioneecologica.it

FORINO, 05-02-2020

Spett.le



**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**  
**Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali**  
**Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema**  
**Unità Operativa Dirigenziale**  
**Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti**  
**Centro Direzionale Collina Liguorini**  
**AVELLINO**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0078077 06/02/2020 10,27

Mitt.: DEMOLIZIONE ECOLOGICA DI MANDILE ANIELLO

Ass.: 501705 Autorizzazioni ambientali e rifiuti

Classifica: 52.5. Fascicolo: 34 del 2020



– DIPARTIMENTO PROVINCIALE

via Circumvallazione n. 162  
AVELLINO

Spett.le

**ENTE IDRICO CAMPANO**  
**Via A. De Gasperi n. 28**  
**NAPOLI**

Spett.le

**COMUNE DI FORINO**  
**Piazza Municipio**  
**FORINO**

**OGGETTO: Autorizzazione allo scarico delle acque reflue – Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello - Stabilimento Via Annunziata n. 1 – 83020 FORINO (AV): comunicazione in autocontrollo esiti analisi acque di scarico in pubblica fognatura**

Il sig. Mandile Aniello nato Pagani (SA) il 03.02.1956 e residente in Forino (AV) alla Via Annunziata n° 87 (C.f. MNDNLL56B03G230D) in qualità di Titolare della Ditta Demolizione Ecologica di Mandile Aniello con sede legale e operativa in via Annunziata n° 1 – 83020 Forino (AV) (P.IVA 00512170648) (C.F. MNDNLL56B03G230D),

## COMUNICA

agli enti in indirizzo gli esiti dell'autocontrollo relativo a GENNAIO 2020 delle acque reflue immesse in pubblica fognatura;

## TRASMETTE

In allegato alla presente apposite indagini analitiche.

IN FEDE

**DEMOLIZIONE ECOLOGICA**  
di Mandile Aniello  
Via Annunziata, 1 - 83020 FORINO (AV)  
P.IVA 00512170648  
MNDNLL56B03G230D

# LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 – Ministero della Salute

RAPPORTO DI PROVA


N. 0151

DEL 04/02/2020

Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16

Committente:	DEMOLIZIONE ECOLOGICA di Mandile Aniello Via Annunziata, n.1 – 83020 Forino (AV)
Campione:	acque meteoriche all'uscita dell'impianto di depurazione
Unità locale:	Via Annunziata, n.1 – 83020 Forino (AV)
Prelievo del campione:	a cura del ns personale tecnico (rif. verbale di prelievo n. 0124/P del 28/01/2020)
Data inizio – fine prove:	28 gennaio 2020 – 04 febbraio 2020

Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione. Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
			Scarico in pubblica fognatura
pH	7,35	U/pH	5,5 - 9,5
Odore	N:M: d. 1:1	T.D.	Non deve essere causa di molestie
Colore	N:M: d. 1:5	-	Non percettibile con diluizione 1:40
Materiali grossolani	assenti	-	assenti
Solidi sospesi totali	3,5400	mg/L	≤200
BOD <sub>5</sub>	20	mg/L	≤250
COD	62	mg/L	≤500
Cloro attivo libero	<0,01	mg/L	≤0,3
Cloruri	114,75	mg/L	≤1200
Solfati	78,96	mg/L	≤1000
Fosforo totale	1,48	mg/L	≤10
Azoto ammoniacale	0,86	mg/L	≤30
Azoto nitroso	<0,01	mg/L	≤0,6
Azoto nitrico	9,83	mg/L	≤30
Alluminio	<0,2	mg/L	≤2
Cadmio	<0,01	mg/L	≤0,02
Cromo totale	<0,01	mg/L	≤4
Cromo VI	<0,01	mg/L	≤0,2
Ferro	0,99	mg/L	≤4
Manganese	<0,01	mg/L	≤4
Mercurio	<0,001	mg/L	≤0,005
Nichel	<0,01	mg/L	≤4
Piombo	0,060	mg/L	≤0,3
Rame	<0,01	mg/L	≤0,4
Zinco	<0,01	mg/L	≤1,0

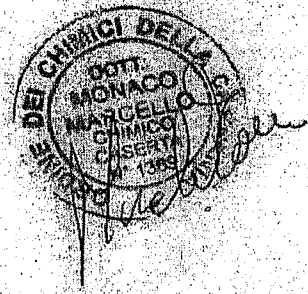

# LABORATORIO URCIUOLO S.r.l.

Laboratorio qualificato per attività analitiche riguardanti l'amianto codice n. 275CAM10 - Ministero della Salute

**RAPPORTO DI PROVA**

**N. 0151**

**DEL 04/02/2020**


Certificato valido a tutti gli effetti di legge R.D. 842/28 art. 16


Parametro	Risultati analitici	Unità di misura	Valore limite di emissione. Tab. 3 All. 5 D. Allegati alla parte terza D. Lgs 152/2006 del 03/04/2006
Tensioattivi totali	<0,1	mg/L	≤4
Idrocarburi totali	1,25	mg/L	≤10
Olii minerali	5,82	mg/L	≤40
Saggio di tossicità acuta Daphnia Magna	0	%	≤80

Se non altrimenti indicato le metodiche utilizzate sono: ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - APAT AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI dal titolo "Metodi analitici per le acque" APAT Manuale e Linee Guida 29/2003.

**Valutazione:** per i parametri esaminati, il campione analizzato risulta conforme allo scarico in fognatura, limiti espressi con riferimento al D.L.vo 152/2006 - Parte Terza, All. 5, Tab. 3, il saggio di tossicità non manifesta tossicità acuta, pertanto risulta idoneo per lo scarico in fognatura (D.L.vo 152/2006) in quanto dopo 24 ore, alla concentrazione tal quale, il numero degli organismi (Daphnia Magna) immobili è inferiore al 80%.

**IL DIRETTORE DEL LABORATORIO**  
dott. chim. Marcello Monaco



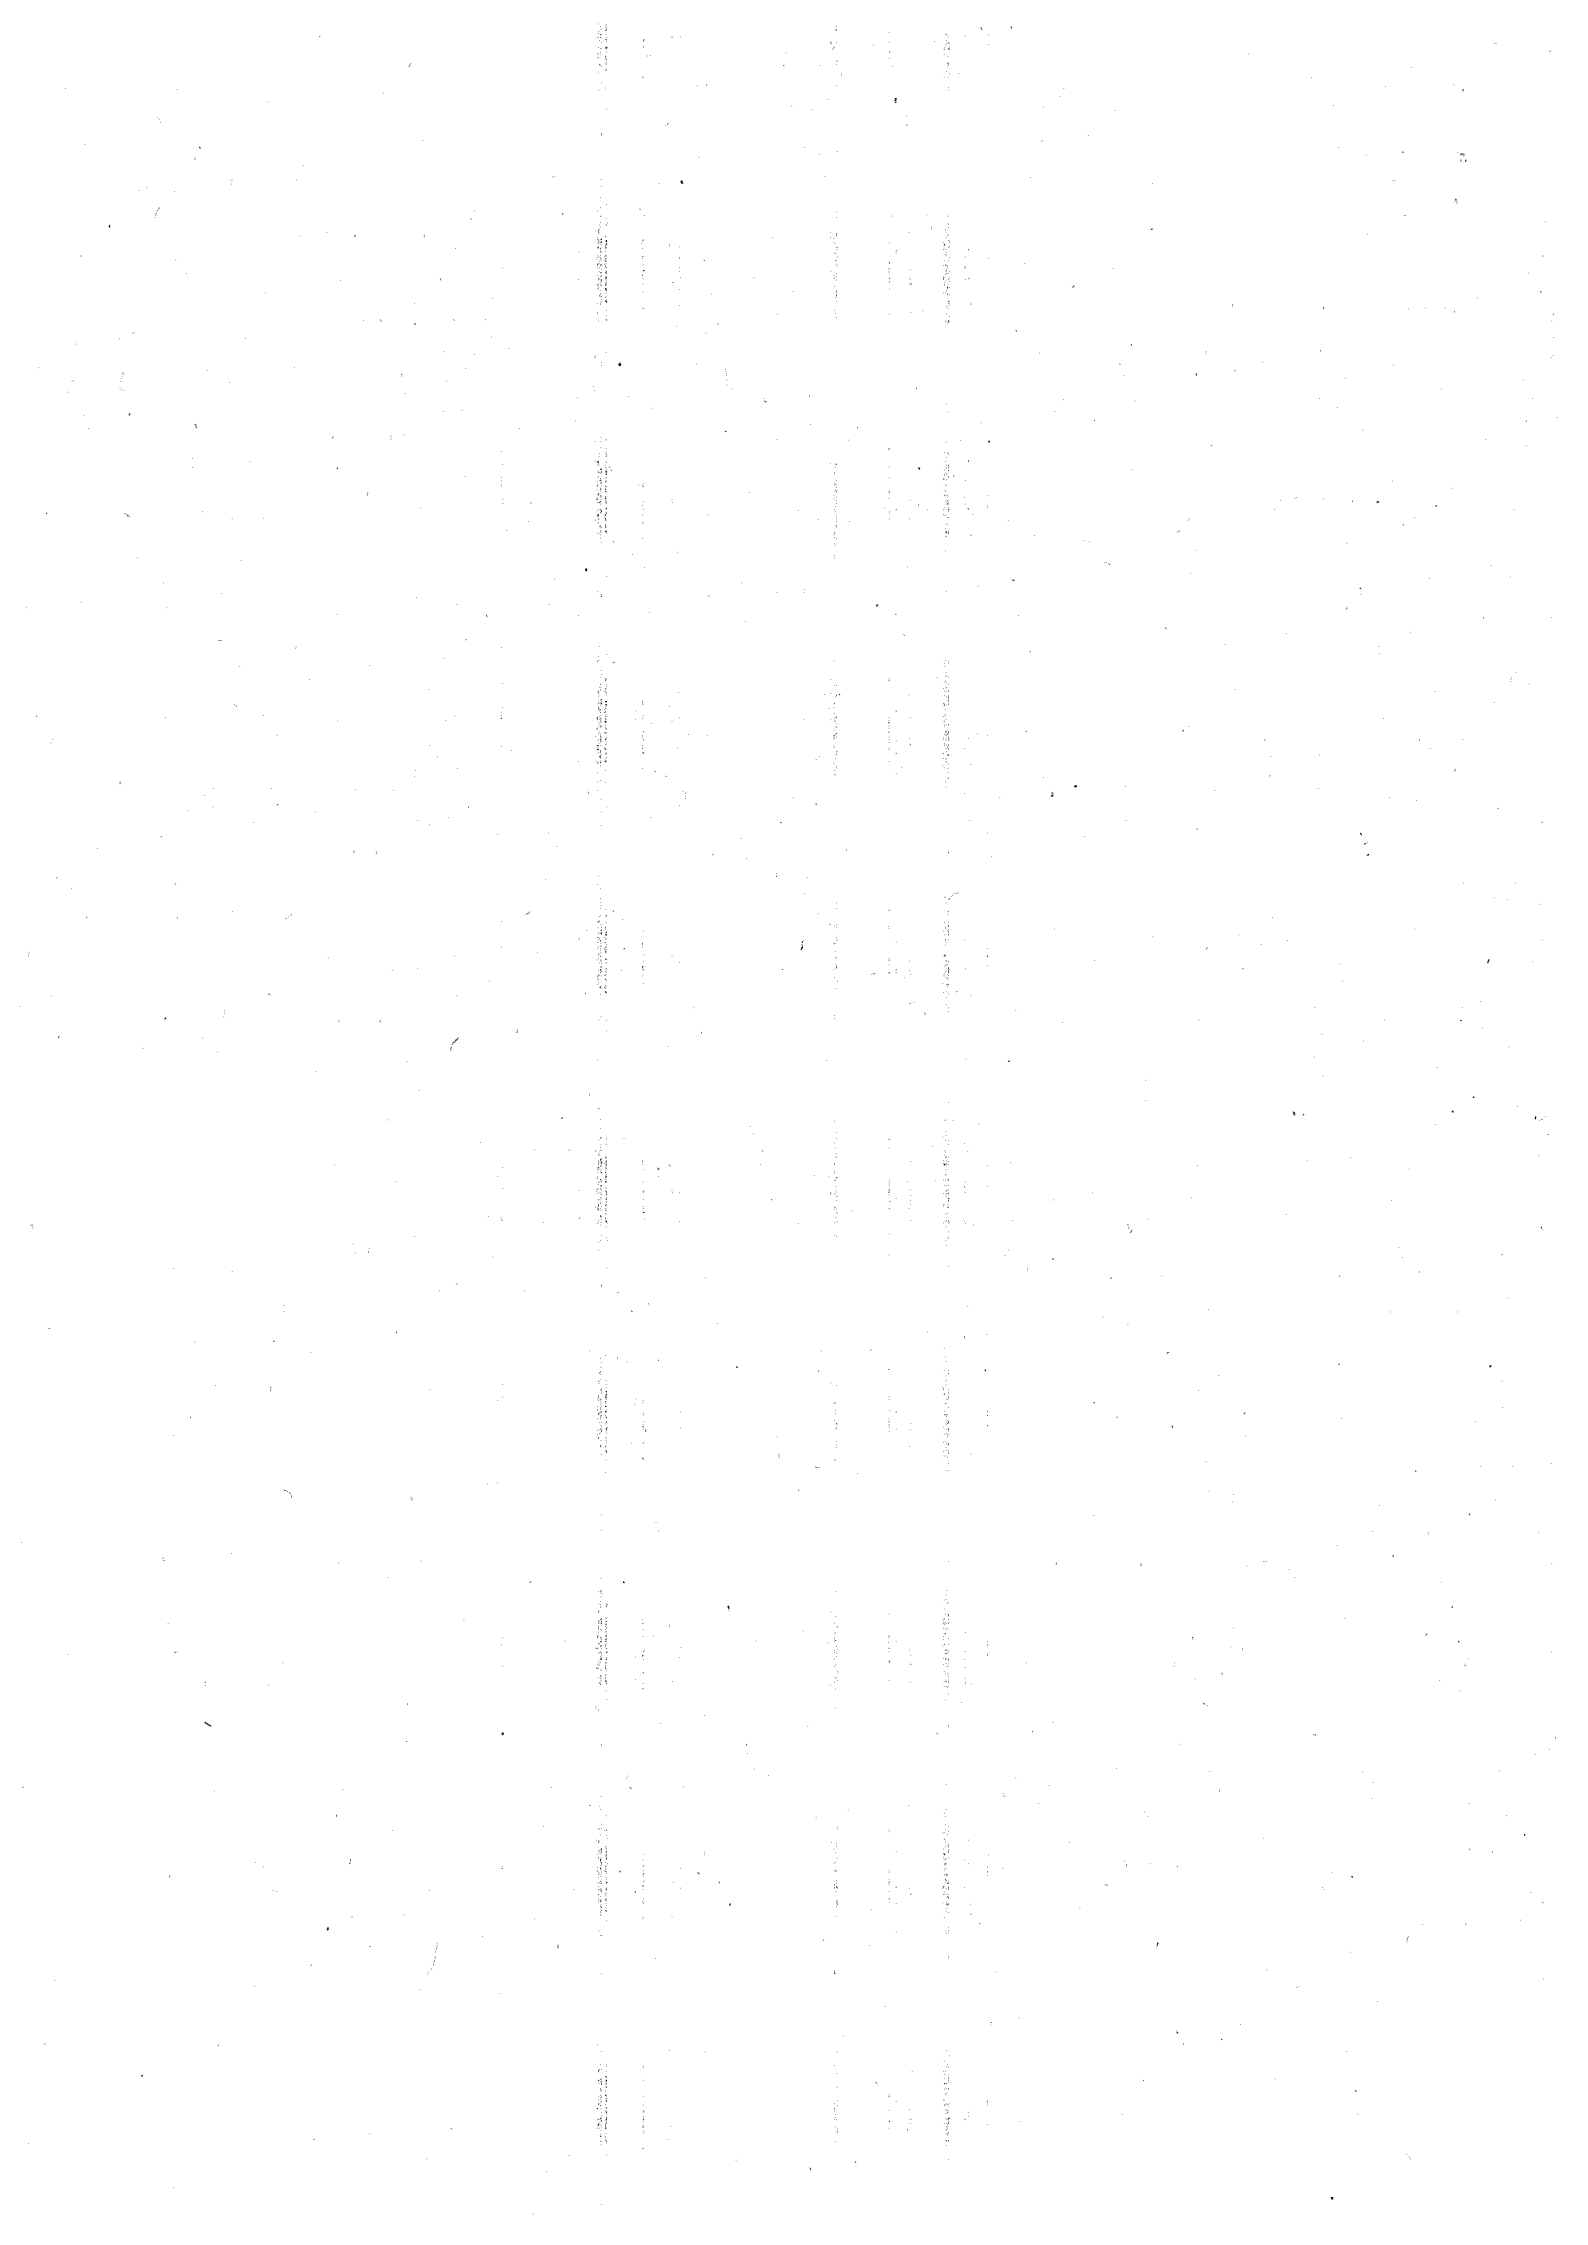

Da "demolizioneecologica" <demolizioneecologica@pec.it>  
A "REGIONE CAMPANIA" <uod.501705@pec.regione.campania.it>  
Data mercoledì 5 febbraio 2020 - 17:58

## **AUTOCONTROLLO ACQUE GENNAIO 2020**

---

In allegato quanto in oggetto  
Distinti saluti

DEMOLIZIONE ECOLOGICA DI MANDILE ANIELLO  
VIA ANNUNZIATA, 1  
83020 FORINO AV  
C.F.: MNDNLL56B03G230D  
P.IVA: 00512170648  
TEL. 0825761990  
FAX. 0825762691  
CERTIFICAZIONI:  
ISO 14001.2004  
OHSAS 18001.2007

---

### **Allegato(i)**

ANALISI N.151 DEL 04-02-2020 REGIONE.PDF (605 Kb)

