


SCHEDA «I»: RIFIUTI¹

**Elenco indicativo dei rifiuti prodotti dal ciclo lavorativo*

Sezione. I. 1 – Tipologia del rifiuto prodotto

Descrizione del rifiuto	Quantità		Impianti / di provenienza ²	Codice CER ³	Classificazione	Stato fisico	Destinazione ⁴	Se il rifiuto è pericoloso, specificare eventuali caratteristiche
	t/anno	m ³ /anno						
FST/CSS	31.000	31.000	Linea 1	19.12.12 19.12.10	Non pericoloso	Solido	Impianti termovalorizzazione	/
FUTs	6.400	6.400	Linea 1	190501 190503 191212	Non pericoloso	Solido	DGR 426/2011	/
Scarti, perdite, rif. recuperati	40.130	44.500	Linea 1	19.12.00	Non pericoloso	Solido	Impianti di trattamento autorizzati/discariche	/
Percolato	1.000	1.000	Linea 3	19.07.03	Non pericoloso	Solido	Impianto di depurazione interno/ impianti terzi autorizzati	/
Metalli	1.500	1.250	Linea 2	19.12.02 19.12.03	Non pericoloso	Solido	Impianti di trattamento autorizzati	
Tessili	900	1.800	Linea 2	19.12.08	Non pericoloso	Solido	Impianti di trattamento autorizzati	
Legno	240	300	Linea 2	19.12.07	Non pericoloso	Solido	Impianti di trattamento autorizzati	
Plastiche e gomme	210	262	Linea 2	19.12.04	Non pericoloso	Solido	Alla linea 1 / Impianti di trattamento autorizzati	/

¹ - Per le operazioni di cui alle attività elencate nella categoria 5 dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., bisogna compilare le Sezioni I.2, I.3 e I.4. Per i produttori di rifiuti vanno compilate le Sezioni I.1 e I.2.

² - Indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

³ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

⁴ - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alle modalità previste dalla normativa vigente.

Ditta richiedente Irpiniambiente S.p.A.	Sito di Avellino (AV)
---	-----------------------

Scarti	150	187	Linea 2	19.12.12	Non pericoloso	Solido	Impianti di trattamento autorizzati	/
--------	-----	-----	---------	----------	----------------	--------	-------------------------------------	---

Sezione I.2. – Deposito dei rifiuti									
Descrizione del rifiuto	Quantità di Rifiuti			Tipo di deposito	Ubicazione del deposito	Capacità del deposito (m ³)	Modalità gestione deposito	Destinazione successiva	Codice CER ⁵
	Non Pericolosi		pericolosi						
	t/anno	m ³ /anno	t/anno						
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	5	4	/	Cassoni scarrabili	A1	120	R13	Impianti autorizzati	170107
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	5	4	/						170904
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	8	7	/						170604
materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	5	4	/						170802
imballaggi metallici	110	92	/	Cassoni scarrabili	A2	120	R13	Impianti autorizzati	150104
metallo	10	8	/				R13	Impianti autorizzati	200140
imballaggi in legno	10	13	/				R13-D15	Impianti autorizzati	150103
Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	5	6	/				R13-D15	Impianti autorizzati	191207
legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	10	13	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200138
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	5	6	/	Cassoni scarrabili	A3	210	R13-D15	Impianti autorizzati	150203
pneumatici fuori uso	20	25	/				R13	Impianti autorizzati	160103

⁵ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	2	3	/				R13-D15	Impianti autorizzati	160304
rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	2	3	/				R13-D15	Impianti autorizzati	160306
rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	2	2	/	Cassoni scarrabili	A4	220	R13-D15	Impianti autorizzati	200141
residui della pulizia stradale	1000	1000	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200303
imballaggi in vetro	2	2	/	Cassoni scarrabili/cumuli	A5	120	R13-D15	Impianti autorizzati	200102
vetro	12.000	9.231	/				R13-D15	Impianti autorizzati	150107
rifiuti urbani non differenziati	64.000	71.111	/	Cumuli	A7a	900	R13-D15	Linea 1	200301
rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	50	63	/						191210
plastica e gomma	200	250	/						191204
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	710	888	/	Cassoni scarrabili/cumuli	A7b	90	R13-D15	Linea 1	191212
Imballaggi in carta e cartone	1.500	1.875	/						Cumuli
imballaggi in plastica	1.000	1.250	/	Cumuli	A10	600	150102		
imballaggi in materiali compositi	10	13	/	Cumuli	A3	60	150105		
imballaggi in materiali misti	9.030	11.288	/	Cumuli	A6	600	150106		
carta e cartone	1.000	1.250	/	Cumuli	A11	230	200101		
plastica	30	38	/	Cumuli	A3	60	200139		
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	130	144	/	Contenitori mobili	A8	180	R13	Impianti autorizzati	200136
apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	10	8	/				Contenitori mobili	R13	Impianti autorizzati
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	19.900	26.533	/	Cumuli	A9	450	R13-D15	Impianti autorizzati	200108
Rifiuti biodegradabili	20	25	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200201
rifiuti dei mercati	80	114	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200302
rifiuti ingombranti	2930	3663	/	Cassoni	A14	350	R13	Linea 2	200307

Prodotti tessili	70	88	/	scarrabili/ cumuli			R13	Linea 2	200111
oli e grassi commestibili	5	6	/	Contenitori a tenuta	A15 A16	8 6	R13-D15	Impianti autorizzati	200125
vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	2	3	/	Contenitori a tenuta			R13-D15	Impianti autorizzati	200128
detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	2	3	/	Contenitori a tenuta			R13-D15	Impianti autorizzati	200130
Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	2	3	/	Cassoni scarrabili	A17b A17/a	100 120	R13-D15	Impianti autorizzati	160505
batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	2	2	/	Contenitori mobili			R13-D15	Impianti autorizzati	160604
altre batterie ed accumulatori	2	2	/	Contenitori mobili			R13-D15	Impianti autorizzati	160605
Altri rifiuti non biodegradabili	30	38	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200203
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	75	94	/	Contenitori mobili			R13-D15	Impianti autorizzati	200132
batterie alcaline (tranne 16 06 03)	10	11	/	Contenitori mobili			R13-D15	Impianti autorizzati	200134
toner	5	6	/	Contenitori mobili			R13-D15	Impianti autorizzati	080318
abbigliamento	5	14	/	Cassoni scarrabili	A18	90	R13-D15	Impianti autorizzati	150109
prodotti tessili	5	14	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200110
imballaggi in materia tessile	2	3	/				R13-D15	Impianti autorizzati	200111

Ditta richiedente Irpiniambiente S.p.A.	Sito di Avellino (AV)
---	-----------------------

Sezione I.3 - Operazioni di smaltimento

Codice CER ⁶	Descrizione rifiuto	Quantità		Localizzazione dello smaltimento ⁷	Tipo di smaltimento ⁸
		t/anno	m ³ /anno		

Sezione I.4 - Operazioni di recupero

Codice CER ⁹	Descrizione rifiuto	Quantità		Localizzazione del recupero	Tipo di recupero	Procedura semplificata (D.M. 5.02.98) e 161/2002 e s.m.i.	
		t/anno	m ³ /anno			Si/No	Codice tipologia
200301	rifiuti urbani non differenziati	77.530	ca. 88.024	Linea 1	R3-R4-R12	No	/
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)						
191204	plastica e gomma						
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11						
150101	Imballaggi in carta e cartone						
150102	imballaggi in plastica						
150105	imballaggi in materiali compositi						
150106	imballaggi in materiali misti						
200101	carta e cartone						
200139	plastica						
200307	rifiuti ingombranti	3.000	ca. 3.750	Linea 2	R3-R4-R12	No	/
200111	Prodotti tessili						
191212 (proveniente da linea 1)	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico....						

⁶ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

⁷ - Riportare il numero dell'area di stoccaggio pertinente indicato nella "Planimetria aree gestione rifiuti" (Allegato V).

⁸ - Indicare la destinazione dei rifiuti con esplicito riferimento alla normativa vigente.

⁹ - I rifiuti pericolosi devono essere contraddistinti con l'asterisco.

Ditta richiedente Irpiniambiente S.p.A.	Sito di Avellino (AV)
---	-----------------------

Allegati alla presente scheda ed eventuali commenti¹⁰	Estremi Allegato
Planimetria aree gestioni rifiuti – posizionamento serbatoi o recipienti mobili di stoccaggio sostanze pericolose	V
.....	Y....
.....	Y....

Eventuali commenti

¹⁰ - Nel caso in cui nello stabilimento vengano svolte attività di recupero e/o di smaltimento rifiuti o attività di raccolta e/o eliminazione di oli usati, dovranno essere compilate le schede integrative da INT3 a INT8.

Anno di riferimento		/				
Sezione O.2: UNITÀ DI CONSUMO ⁹						
Fase/attività significative o gruppi di esse ¹⁰	Descrizione	Energia termica consumata (MWh)	Energia elettrica consumata (MWh)	Prodotto principale della fase ¹¹	Consumo termico specifico (kWh/unità)	Consumo elettrico specifico (kWh/unità)
Linea 1	Linea di selezione e produzione css		2.200	t/a rifiuti trattati: 77.530 t/a		28,38 kWh/t
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
Linea 2	linea di trattamento ingombranti		260	t/a rifiuti trattati: 3.000 t/a		86,67 kWh/t
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
/	Trattamento aria e deodorizzazione		1.700	/		/
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
/	Impianti e servizi generali/imp. elettrici		1.000	/		/
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> S
TOTALI¹²			5.160			

⁹ - La presente Sezione ha l'obiettivo di acquisire le informazioni necessarie alla valutazione dei consumi energetici associati a fasi specifiche del processo produttivo messe in evidenza nella Scheda D (vedi note relative). Per ognuno dei valori indicati nelle colonne "consumi" bisogna precisare se sono stati misurati "M", calcolati "C" o stimati "S".

¹⁰ - Indicare il riferimento utilizzato nella relazione di cui alla Scheda D (Valutazione Integrata Ambientale).

¹¹ - Indicare i/il prodotto/i finale/i della produzione cui si fa riferimento.

¹² - Devono essere evidenziati i consumi energetici totali del complesso IPPC e, ove possibile, i dettagli delle singole fasi o gruppi di fasi maggiormente significativi dal punto di vista energetico.

Ditta richiedente Irpiniambiente S.p.A.	Sito di IMPIANTO STIR LOC.TA' PIANODARDINE - AVELLINO
---	---

Allegati alla presente scheda	
Y...	

ALTRE INFORMAZIONI	
Energia elettrica (MWh)¹³	Fornitura da rete elettrica esterna, Tensione di fornitura: 20.000 V (Media Tensione); Potenza disponibile: 1.500 kW
Energia termica (MWh)¹⁴	

Eventuali commenti	
Il calcolo dei consumi è effettuato sulla base delle potenze impegnate dai macchinari in progetto per la stima del numero di ore di funzionamento.	

¹³ - Indicare il tipo di fornitura, la tensione di alimentazione e la potenza impegnata.

¹⁴ - Indicare il tipo e la temperatura del fluido vettore, la provenienza e la portata.

Indice

1 - PREMESSA	2
2 - FINALITÀ DEL PIANO	2
3 - OGGETTO DEL PIANO	2
3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI	2
3.1.1 - Consumo materie prime.....	2
3.1.2 - Consumo risorse idriche	4
3.1.3 - Consumo energia	4
3.1.4 - Consumo combustibili.....	4
3.1.5 - Emissioni in aria	5
3.1.6 - Emissioni in acqua	6
3.1.7 - Rumore	8
3.1.8 - Rifiuti	9
3.1.9 - Suolo / acque sotterranee.....	12
3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO	15
3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi	15
3.2.2 - Indicatori di prestazione.....	16
4 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE	16
5 - GESTIONE DEI DATI: VALIDAZIONE E VALUTAZIONE.....	22
6 - MONITORAGGIO IN REMOTO.....	23
7 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO	24
8 - GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO	25

1 - PREMESSA

La redazione di un Piano di Monitoraggio e Controllo è prevista dal Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i (ex D.Lgs 59/2005).

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo viene predisposto per l'attività IPPC n° 5.3b e 5.5, oggetto della presente autorizzazione, dell'impianto STIR di Avellino loc. Pianodardine, gestito dalla Soc. IRPINIAMBIENTE S.p.A.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di "Sistemi di Monitoraggio" che costituisce l'Allegato II del Decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005).

2 - FINALITÀ DEL PIANO

In relazione alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'attività IPPC dell'impianto e farà, pertanto, parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate.

3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

Materia prima	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Reagenti impianto di depurazione: • Sodio Idrossido Sol 30% • Cloruro Ferrico soluzione 40 % • Poly Cationico Emulsione K 331 L • Ipoclorito di sodio	Trattamento acque	Solido/ Liquido	Annuale	t/a (lt./a)	Registrazione annuale

Gasolio	Movimentazione	Liquido	Annuale	lt./a	Registrazione annuale
Rifiuti in ingresso alla linea 1 200301-191210 191212-191204 150101-150102 150105-150106 200101-200139	Linea 1	Solido	Annuale	t/a	Registrazione annuale
Rifiuti in ingresso alla linea 2 200307-200111	Linea 2	Solido	Annuale	t/a	Registrazione annuale
Rifiuti in ingresso alla linea 3 (solo stoccaggio) 080318-160214-160505 160604-160605-170107 170802-170904-170604 200110-200111-200125 200128-200130-200132 200134-200136-150103 150104-150107-150109 150203-160103-160304 160306-191207-200102 200138-200140-200141 200203-200302-200303 200108-200201 080317*-150110*-150111* 150202*-160107*-160213* 160303*-160305*-160504* 160601*-170204*-170603* 180103*-200121*-200123* 200126*-200127*-200129* 200131*-200133*-200135*	Linea 3	Solido / liquido	Annuale	t/a	Registrazione annuale

Tabella C2 - Controllo radiometrico

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Controllo esteso a tutti i codici in ingresso	Rifiuti in ingresso	Portale fisso di rilevazione	Accettazione rifiuto Ad ogni conferimento	Registrazione di eventuali anomalie

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienico-sanitario, industriale ...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acqua	Rete idrica	Antincendio, umidificazione biofiltri, alimentazione scrubbers, alimentazione uffici, servizi, lavaggio mezzi e piazzali, irrigazione verde	Igienico/sanitario - industriale	Mensile	m ³	Registrazione mensile e reporting annuale
	Recupero da impianto di depurazione	Punto di misura: al contatore	industriale	Annuale	m ³	Reporting annuale

3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 - Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Energia elettrica	Attività lavorativa/ servizi contatore	elettrica	Alimentazione impianto	mensile	kWh/a	Registrazione mensile e reporting annuale

Il gestore, con frequenza triennale, qualora tenuto, dovrà provvedere ad audit sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente.

3.1.4 - Consumo combustibili

Tabella C5 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Gasolio	Macchinari di movimentazione	liquido	Valutazione consumi	lt./a	Registrazione mensile e reporting annuale

3.1.5 - Emissioni in aria

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Unità di misura	Frequenza	Valori limite	Modalità di registrazione e trasmissione
Biofiltri 501-502	• Linea 1					
Biofiltri	• Omogeneità distribuzione aria (ord.2/04)	DGR Lombardia 7/12764 del 16/4/2003	/	semestrale		Registro
Biofiltri	Ammoniaca*	UNI EN1231:1999	mg/Nm ³	mensile	5	Registro
	Acido solfidrico*	UNI EN1231:1999	mg/Nm ³	mensile	5	Registro
	Polveri totali**	EPA 13284-1:2003	mg/m ³	trimestrale	10	Registro
	Metano**	Infrarosso	% v/v	trimestrale		Registro
	Butilmercaptano**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	5	Registro
	Etilmercaptano**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	5	Registro
	Acetaldeide**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Formaldeide**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Acetone**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Metilammina**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Dimetilammina**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Trimetilammina**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Etilammina**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Dietilammina**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro
	Dimetilsolfuro**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	8	Registro
	Dimetidisolfuro**	UNI EN 1231:1999	mg/Nm ³	trimestrale	0.6	Registro
	Toluene**	UNI EN 13649:2002 + EPA8015 D 2003	mg/Nm ³	trimestrale	300	Registro
	Xilene**	UNI EN 13649:2002 + EPA8015 D 2003	mg/Nm ³	trimestrale	300	Registro
	Acido acetico**	UNI EN 13649:2002 + EPA8015 D 2003	mg/Nm ³	trimestrale	150	Registro
	Acido propanoico**	UNI EN 13649:2002 + EPA8015 D 2003	mg/Nm ³	trimestrale	10	Registro
Acido butirrico**	UNI EN 13649:2002 + EPA8015 D 2003	mg/Nm ³	trimestrale		Registro	
Tetracloro etilene**	UNI EN 13649:2002 + EPA8021B 1996	mg/Nm ³	trimestrale	20	Registro	
Odori in uscita biofiltri	Analisi olfattometrica UNI ENI 13725:2004	OU _E /m ³	trimestrale	300	Registro	
Odori nei tre punti stabiliti dalla valutazione previsionale dell'impatto odorigeno	Analisi olfattometrica UNI ENI 13725:2004	OU _E /m ³	semestrale		Registro	
COT	Unichim 631	mg/Nm ³	trimestrale	50	Registro	
Biofiltri	pH	UNI EN ISO 10523:2009	adimens.	mensile		Registro
	umidità	DM 13/09/99 Met. II. 2	%	mensile		Registro

Tabella C7 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Unità di misura	Valori limite	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
E1	Linea 2					
	Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	mg/m3	10	semestrale	Registro
E2	Linea 1: aspirazioni localizzate					
	Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	mg/m3	10	semestrale	Registro

Tabella C8 - Sistemi di trattamento emissioni

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
Biofiltro 1	Scrubber + biofiltro	Cfr. paragrafo dedicato	Emissione diffusa	Mensile/ trimestrale	Registro
Biofiltro 2A/B	Scrubber A/B + biofiltro		Emissione diffusa	Mensile/ trimestrale	Registro
E1	Ciclone + Filtro a maniche		Al camino	semestrale	Registro
E2	Ciclone + Filtro a maniche		Al camino	semestrale	Registro

Nota: Aggiornamento registro con frequenza trimestrale.

3.1.6 - Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

Punto emissione	Fase/sezione di provenienza	Parametri	Altri parametri	Temperatura	Atri parametri caratteristici della emissione
01	Scarico acque di seconda pioggia	D.Lgs 152/2006 (vedi dopo)	Portata, colore, odore	ambiente	-
02	Scarico acque da imp. di depurazione prima pioggia + acque nere + impianto trattamento acque tecnologiche	D.Lgs 152/2006 (vedi dopo)	Portata, colore, odore	ambiente	-

Parametri - Tab.3 All.5 parte 3a D.lgs. 152/06	unità di misura
pH	-
Temperatura	°C
colore	-

odore	-
materiali grossolani	-
Solidi sospesi totali	mg/L
BOD5 (come O2)	mg/L
COD (come O2)	mg/L
Alluminio	mg/L
Arsenico	mg/L
Bario	mg/L
Boro	mg/L
Cadmio	mg/L
Cromo totale	mg/L
Cromo VI	mg/L
Ferro	mg/L
Manganese	mg/L
Mercurio	mg/L
Nichel	mg/L
Piombo	mg/L
Rame	mg/L
Selenio	mg/L
Stagno	mg/L
Zinco	mg/L
Cianuri liberi e totali	mg/L
Cloro attivo libero	mg/L
Solfuri (come S)	mg/L
Solfiti (come SO2)	mg/L
Solfati (come SO3)	mg/L
Cloruri	mg/L
Fluoruri	mg/L
Fosforo totale (come P)	mg/L
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg /L
Azoto nitroso (come N)	mg/L
Azoto nitrico (come N)	mg /L
Grassi e olii animali/vegetali	mg/L
Idrocarburi totali	mg/L
Fenoli	mg/L
Aldeidi	mg/L
Solventi organici aromatici	mg/L
Solventi organici azotati	mg/L
Tensioattivi totali	mg/L
Pesticidi fosforati	mg/L
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/L

tra cui:	
- aldrin	mg/L
- dieldrin	mg/L
- endrin	mg/L
- isodrin	mg/L
Solventi clorurati	mg/L
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL
Saggio di tossicità acuta	

Tabella C9/1 - Frequenze di monitoraggio scarichi idrici

Emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
01	Vedi sopra	IRSA	Mensile	registro	Controllo
02	Vedi sopra	IRSA	Mensile	registro	Controllo

Tabella C10 - Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Dispositivi e punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
01	Disoleazione	Pozzetto di ispezione	Analisi mensili allo scarico	Registro
02	Prima pioggia: <i>disoleazione</i> Acque tecnologiche: <i>Impianto chimico-fisico,</i> <i>finissaggio</i>	Pozzetti di ispezione	Analisi mensili allo scarico	Registro

Nota: Aggiornamento registro con frequenza mensile.

3.1.7 - Rumore

Tabella C12 - Rumore

Postazione di misura	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
Confini impianto	Semestrale (o a seguito di varianti sostanziali)	dB(A)	Registro	Controllo periodico

Entro due mesi dall'avvio dell'esercizio dell'AIA modificata sarà effettuata una valutazione del rumore.

3.1.8 - Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Accettazione rifiuti	Tutti i codici CER	<ul style="list-style-type: none"> Analisi di caratterizzazione dal produttore Verifica rispondenza con materiale trasportato Controllo visivo Verifica del peso 	In fase di accettazione – frequenza: ad ogni scarico	Registrazione su Registro di carico/scarico rifiuti
Accettazione rifiuti	Tutti i codici CER	<ul style="list-style-type: none"> Controllo radiometrico 	In fase di accettazione – frequenza: ad ogni scarico	Registrazione di eventuali anomalie
Rifiuti in uscita	Rifiuti prodotti	Classificazione	Annuale	Certificati di analisi
	Frazione secca		Semestrale	Certificati di analisi
	Frazione organica		Semestrale	Certificati di analisi
	Percolato da avviare a smaltimento		Semestrale	Certificati di analisi
	Fanghi		Semestrale	Certificati di analisi

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA
Produzione rifiuti	Tutti i rifiuti prodotti	Avvio ad impianti autorizzati	Classificazione rifiuto	Registro di carico/scarico	/

Controlli sul biostabilizzato:

I parametri che devono essere analizzati per il biostabilizzato, ai fini del riutilizzo come copertura giornaliera delle discariche sono indicate nella tabella 1 colonna A della D.G.R. 426/2011, di seguito riportati:

Parametri	Unità di misura	A Biostabilizzato per la copertura giornaliera	B Biostabilizzato per la copertura finale
Plastica	% s.s.		≤10
Inerti	% s.s.		≤15
Vetro	% s.s.		≤15
Ferrosi	% s.s.		≤0,5
Umidità		≤50	≤30
Sostanza Organica (C.O.)	% s.s.		≥40
Sostanza Umificata	% s.s.		≥20
Salmonelle	n°/50g		Assente
Granulometria	mm	≤25	≤25
IRD (UNI/TS 11184)	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	1000	300
pH			6-8,5
Processo aerobico		minimo 21 giorni	minimo 21 gg + minimo 90 gg di maturazione

Controlli sul CSS

I combustibili solidi secondari in accordo alla norma UNI EN 15359, sono classificati in base a tre parametri:

- Potere calorifico inferiore (indice del valore energetico e quindi economico),
- Il contenuto di cloro (indice del grado di aggressività sugli impianti),
- Contenuto di mercurio (indice della rilevanza dell' impatto ambientale).

La classificazione del CSS Combustibile dovrà essere eseguita per ogni sottolotto con la determinazione dei parametri PCI, Cl e Hg secondo la tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 22/13, mentre la specificazione deve essere eseguita relativamente al lotto con la determinazione dei parametri previsti nella tabella 2 del medesimo allegato.

Il calcolo dei valori delle mediane dei parametri ai fini della classificazione e specificazione del CSS Combustibile saranno effettuati in conformità alla UNI EN 15359.

Nella norma UNI EN 15359 sono definiti dei parametri quantitativi di accettabilità per la qualifica del CSS che viene considerato ancora come rifiuto.

Il D.M. 22/13 al contrario, avendo dichiarato la cessazione di rifiuto del CSS riconsidera i parametri restringendo i limiti di accettabilità.

Caratteristiche di classificazione							
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite				
			1	2	3	4	5
PCI	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cl	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3,0
Hg	mediana	Mg/ MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	Mg/ MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

Tabella 1 - Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) presente in D.M. 22/13
(n.d.r. I valori in giallo sono quelli afferenti ai CSS Combustibili).

Parametro	Misura statistica	Unità di misura
Parametri fisici		
Ceneri	Media	% s.s.
Umidità	Media	% t.q.
Parametri chimici		
Antimonio (Sb)	mediana	mg/kg s.s.
Arsenico (As)	mediana	mg/kg s.s.
Cadmio (Cd)	mediana	mg/kg s.s.
Cromo (Cr)	mediana	mg/kg s.s.
Cobalto (Co)	mediana	mg/kg s.s.
Manganese (Mn)	mediana	mg/kg s.s.
Nichel (Ni)	mediana	mg/kg s.s.
Piombo (Pb)	mediana	mg/kg s.s.
Rame (Cu)	mediana	mg/kg s.s.
Tallio (Tl)	mediana	mg/kg s.s.
Vanadio (V)	mediana	mg/kg s.s.
Σ metalli (Sb,As,Cr,Cu,Co, Pb,Mn,Ni,V)	mediana	mg/kg s.s.

Metodiche:

- UNI EN 15357:2011 Combustibili solidi secondari - Terminologia, definizioni e descrizioni
- UNI EN 15358 :2011 Combustibili solidi secondari - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti particolari per la loro applicazione alla produzione di combustibili solidi secondari
- UNI EN 15359:2011 Combustibili solidi secondari - Classificazione e specifiche
- UNI EN 15442:2011 Combustibili solidi secondari - Metodi di campionamento
- UNI EN 15443:2011 Combustibili solidi secondari - Metodi per la preparazione del campione di laboratorio
- UNI EN 15400:2011 Combustibili solidi secondari - Determinazione del potere calorifico
- UNI EN 15403:2011 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di ceneri
- UNI EN 15408:2011 Combustibili solidi secondari - Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di zolfo (S), cloro (Cl), fluoro (F) e bromo (Br)
- UNI EN 15411:2011 Combustibili solidi secondari - Metodi per la determinazione del contenuto di microelementi (As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V e Zn)

- UNI CEN/TS 15414-1:2010 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - Parte 1: Determinazione dell'umidità totale attraverso un metodo di riferimento
- UNI CEN/TS 15414-2:2010 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - Parte 2: Determinazione dell'umidità totale attraverso un metodo semplificato
- UNI EN 15414-3:2011 Combustibili solidi secondari - Determinazione del contenuto di umidità mediante metodo di essiccazione in stufa - Parte 3: Umidità del campione per l'analisi generale
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura

3.1.9 - Suolo / acque sotterranee

Tabella C15/a - Acque sotterranee

Piezometro			Parametro	Metodo di misura	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Georeferenziazione Piezometri			D.Lgs 152/2006 (vedi dopo)	IRSA (vedi dopo)	Quadrimestrale	Registro
S1	14,8288	40,9426				
S2	14,8310	40,9429				
S3	14,8301	40,9446				
S4	14,827	40,9429				
S5	14,8305	40,9424				
S _{valle}	14,8310	40,9443				
S _{monte}	14,8286	40,9434				

Elenco parametri/metodi:

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.
TEMPERATURA*	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	°C
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	adimens.
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm
RICHIESTA CHIMICA DI OSSIGENO (COD)	ISO 15705: 2002	mg/l
AZOTO AMMONIACALE (NH ₄)	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	mg/l
NITRATI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l
CLORURI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l
SOLFATI	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	mg/l
CARBONIO ORGANICO TOTALE	ISO 8245: 1999	mg/l
ARSENICO	EPA 6020A:2007	µg/l
CADMIO	EPA 6020A:2007	µg/l
CROMO TOTALE	EPA 6020A:2007	µg/l
CROMO ESAVALENTE	APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003	mg/l
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l
MANGANESE	EPA 6020A:2007	µg/l

NICHEL	EPA 6020A:2007	µg/l
PIOMBO	EPA 6020A:2007	µg/l
RAME	EPA 6020A:2007	µg/l
ZINCO	EPA 6020A:2007	µg/l
BENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l
ETILBENZENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l
STIRENE*	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003	µg/l
STIRENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l
TOLUENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l
XILENE	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	µg/l
IDROCARBURI TOTALI (espressi come n-esano)*	UNI EN ISO 9377-2: 2002	µg/l
CONTEGGIO DELLE COLONIE SU AGAR A 22° C	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	UFC/ml
CONTEGGIO DELLE COLONIE SU AGAR A 36° C	APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003	UFC/ml
COLIFORMI FECALI	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	UFC/100 ml
ENTEROCOCCHI*	RAPPORTI ISTISAN 07/5 ISS A 002A REV.00 (escluso campionamento RAPPORTI ISTISAN 07/5)	UFC/100 ml
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml
STREPTOCOCCHI FECALI ED ENTEROCOCCHI	APAT CNR IRSA 7040 Appendice A Man 29 2003	UFC/100 ml

In ottemperanza a quanto richiesto dall'Arpac con nota prot. 16577/2018 saranno integrati i seguenti parametri:

- Composti inorganici
- IPA
- Composti alifatici clorurati, cancerogeni e non;
- composti alogenati

n.	Parametri	Valore limite (µ/l)
INQUINANTI INORGANICI		
19	Boro	1000
20	Cianuri liberi	50
21	Fluoruri	1500
22	Nitriti	500
23	Solfati (mg/L)	250
POLICLICI AROMATICI		
29	Benzo(a) antracene	0.1
30	Benzo (a) pirene	0.01
31	Benzo (b) fluorantene	0.1
32	Benzo (k,) fluorantene	0.05
33	Benzo (g, h, i) perilene	0.01
34	Crisene	5
35	Dibenzo (a, h) antracene	0.01
36	Indeno (1,2,3 - c, d) pirene	0.1
37	Pirene	50

38	Sommatoria (31, 32, 33, 36)	0.1
ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI		
39	Clorometano	1.5
40	Triclorometano	0.15
41	Cloruro di Vinile	0.5
42	1,2-Dicloroetano	3
43	1,1 Dicloroetilene	0.05
44	Tricloroetilene	1.5
45	Tetracloroetilene	1.1
46	Esaclorobutadiene	0.15
47	Sommatoria organoalogenati	10
ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI		
48	1,1 - Dicloroetano	810
49	1,2-Dicloroetilene	60
50	1,2-Dicloropropano	0.15
51	1,1,2 - Tricloroetano	0.2
52	1,2,3 - Tricloropropano	0.001
53	1,1,2,2, - Tetracloroetano	0.05
ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI		
54	Tribromometano	0.3
55	1,2-Dibromoetano	0.001
56	Dibromoclorometano	0.13
57	Bromodiclorometano	0.17
NITROBENZENI		
58	Nitrobenzene	3.5
59	1,2 - Dinitrobenzene	15
60	1,3 - Dinitrobenzene	3.7
61	Cloronitrobenzeni (ognuno)	0.5

Saranno inoltre effettuati:

Tabella C15/b – Suolo

Tipo monitoraggio	Frequenza	Valori limite
n. 3 top soil	Annuale	Tabella 1 Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

3.2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

Attività	Macchina	Parametri e frequenze				Modalità di registrazione e trasmissione
		Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità di controllo	
Trattamento acque	Impianto depurazione	<ul style="list-style-type: none"> • Efficienza • Rispetto valori limite 	annuale	Regime	Analisi emissioni; Funzionalità apparecchiature	Registro
Attività lavorativa	/	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione del Rischio Chimico e Biologico 	annuale	Regime	Indagine strumentale	Registro
Attività lavorativa	/	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione sui controlli ambientali ord. 258 e 109/02 	annuale	Regime	Esiti monitoraggi ambientali	Relazione

Inoltre saranno predisposti i seguenti controlli ai sensi della DGR 243/2015:

Biofiltri

<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza</i>
Verifica periodica e taratura degli strumenti di controllo	Annuale
Controllo dell'efficienza del sistema, delle perdite di carico del letto biofiltrante.	Mensile
Rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso.	Verifica visiva trimestrale
Controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri.	Semestrale
Controllo del pH del percolato del biofiltro.	Semestrale

Scrubbers

<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza</i>
Verifica stato dei diffusori	Semestrale
Verifica stato delle elettrovalvole	Semestrale
Verifica stato delle elettropompe	Annuale

Filtro a maniche

<i>Tipo controllo</i>	<i>Frequenza</i>
Pressione	settimanale
Efficienza di abbattimento	annuale

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Struttura Contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento			
	Tipo di controllo		Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di stoccaggio	Identificazione mediante sigla	integrità	annuale	registro	/	/	/
Serbatoi	Identificazione mediante sigla	integrità	annuale	registro	integrità	annuale	registro
Pavimentazioni	integrità		annuale	registro	/	/	/

I risultati di questa sezione saranno registrati su apposite schede di manutenzione ed i reporting saranno effettuati con cadenza annuale.

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
Consumo di energia elettrica in un anno	kWh/t	Valutazione dei singoli consumi rapportati alle produzioni delle singole linee di lavorazione (vedasi sez. 0.2 della Scheda 0) kWh/a : t/a di rifiuto trattato	annuale	registro
Consumo idrico	mc/a	Consumo idrico annuo e percentuale di acqua derivante dal riutilizzo delle acque depurate	annuale	registro
Percentuale di rifiuti recuperati/inviati a recupero	t/a	Valutazione dei rifiuti recuperati/inviati a recupero rispetto al quantitativo annuo gestito	annuale	registro

Fonte BAT

4 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

Di seguito, viene riportato un elenco delle principali attività di manutenzione previste per l'impianto, fermo restando che l'azienda dovrà attenersi in fase di esercizio ai piani di manutenzione indicati dalle case costruttrici.

Pesa a ponte:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Verifica dell'integrità esterna della piattaforma	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica della libera oscillazione della pesa	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica dello stato di ossidazione della parte	annuale	Personale interno	Scheda manutenzione

metallica			
Taratura	annuale	Personale tecnico specializzato esterno	Registro di manutenzione

Trituratori / aprisacchi:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Livello olio idraulico	Ogni 50 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica sistema idraulico	Ogni 50 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Rimozione materiale incastrato	Ogni 50 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Test funzionalità	Ogni 50 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Assenza di perdite radiatore	Ogni 50 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica della tavola di taglio (dispositivi di protezione per l'albero, controcoltelli, coltelli, piastre intermedie)	Ogni 250 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica sistema centralizzato lubrificazione	Ogni 250 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica olio	Ogni 500 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica accumulatore Tavola di taglio, Power Pack	Ogni 500 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Coppie di serraggio	Ogni 1000 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Serraggio generale	Ogni 1000 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Sostituzione filtro a pressione	Ogni 1000 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Sostituzione olio pompa di iniezione	Ogni 1000 ore di lavoro / almeno una volta all'anno	Personale interno	Scheda manutenzione
Sostituzione olio idraulico	Ogni 2000 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione
Sostituzione filtro aria	Ogni 2000 ore di lavoro	Personale interno	Scheda manutenzione

Deferrizzatori:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Verifica centraggio nastro sui rulli	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo livello olio nel motoriduttore	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo lubrificazione	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione

cuscinetti			
Controllo integrità rullini di rinvio e rullini di sostentamento del nastro	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione

Nastri

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Verifica accumulo materiale ed eventuale rimozione	Settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica del corretto tensionamento ed allineamento del tappeto	Mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica dello stato delle bavette di tenuta tra sponde e tappeto	trimestrale	Personale interno	Scheda manutenzione
Cambio olio nel riduttore	semestrale	Personale interno	Scheda manutenzione

Vagli:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Ingrassaggio supporti ruote	Settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo del corretto funzionamento e dello stato dei componenti adibiti alla sicurezza del personale	Mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo che i carter e protezioni siano nella loro posizione e serraggio della bulloneria	Mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Verificare che le protezioni dei corrimani e delle passerelle siano in buone condizioni e provvedere all'eventuale ripristino	Mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica generale dei dispositivi di sicurezza	Mensile	Personale interno	Scheda manutenzione

impianto di depurazione

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Verifica livello vasca	giornaliera	Personale interno	/
Verifica livello reagenti / chemicals	giornaliera	Personale interno	/
Verifica stato apparecchiature elettromeccaniche	semestrale	Personale interno	/
Verifica impianto elettrico	semestrale	Personale interno	/
Pulizia vasche e verifica integrità	annuale	Personale interno	Registro manutenzione

Sistema di insufflazione aria:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Ventilatori:			
▪ Lubrificazione cuscinetti	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
▪ Controllo livello olio	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
▪ Tensione cinghie ▪ Controllo vibrazioni e pulizia giranti ▪ Controllo serrande	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Captazione particelle grossolane:			
▪ pulizia periodica con aria compressa a bassa pressione delle reti di captazione ▪ asportazione manuale dei residui ▪ controllo guarnizioni e tenuta portine	Manuale Air Ecosystem	Personale interno	Scheda manutenzione
Quadri di comando:			
▪ controllo strumenti di misura (voltmetro, amperometro) ▪ controllo funzionamento ventilatore interno	Manuale Air Ecosystem	Personale interno	Scheda manutenzione
Lubrificazione	Manuale Air Ecosystem	Personale interno	Scheda manutenzione

Scrubbers:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Ventilatori: ▪ Lubrificazione cuscinetti	Settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
▪ Controllo livello olio	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
▪ Tensione cinghie ▪ Controllo vibrazioni e pulizia giranti	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo dello stato di pulizia del separatore di gocce tramite il relativo manometro differenziale	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia periodica dei separatori di gocce	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllare lo stato di pulizia del riempimento colonna tramite il relativo manometro differenziale ed eventualmente procedere alle operazioni di pulizia.	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo del valore di pH della soluzione di lavaggio	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Cambio dell'acqua di ricircolo con acqua pulita	Manuale Air Ecosystem	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo efficienza di pompa, interruttore di livello, strumentazione	Secondo i relativi manuali	Personale interno	Scheda manutenzione
Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce.	annuale	Personale interno	Registro manutenzione
Verifica dello stato dei diffusori	semestrale	Personale interno	Registro manutenzione
Verifica dello stato delle elettrovalvole	semestrale	Personale interno	Registro manutenzione
Verifica dello stato delle elettropompe	annuale	Personale interno	Registro manutenzione

Biofiltri:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Controllo eventuale presenza di erbe sulla superficie ed eventuale estirpazione	trimestrale	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo umidità del biofiltro e conseguente azionamento del sistema di irrorazione	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica e registrazione dei seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> ▪ umidità relativa nel biofiltro ▪ temperatura del biofiltro ▪ temperatura esterna 	semestrale	Personale interno	Registro manutenzione
Controllo della perdita di carico	mensile	Personale interno	Registro manutenzione
Controllo dell'altezza dello strato filtrante e confronto con il dato di progetto ed eventuale reintegro	annuale	Personale esterno qualificato	Registro manutenzione
Verifica periodica e taratura degli strumenti di controllo	annuale	Personale esterno qualificato	Registro manutenzione
Rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso.	Secondo necessità	Personale esterno qualificato	Registro manutenzione
Controllo del pH del percolato del biofiltro.	annuale	Personale esterno qualificato	Registro manutenzione

Filtri a maniche:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Pulizia tramoggia polveri	trimestrale	Personale interno	Scheda manutenzione

Controllo pulizia maniche filtranti	semestrale	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo guarnizioni di tenuta portelloni	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica del funzionamento del sistema di pulizia delle maniche	annuale	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo efficienza apparecchiatura aria compressa	annuale	Personale interno	Scheda manutenzione

Presse:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Pulizia legatore	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia carrello aghi	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo livello olio	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia dei fine corsa	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia cartuccia del filtro sul serbatoio	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo livello olio nel serbatoio	settimanale	Personale interno	Scheda manutenzione
Lubrificazione aghi fermacarta	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia cartuccia filtro aria	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo del bloccaggio dei ganci	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Controllo distanza lame carrello e trave	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione
Sostituzione olio idraulico	Ogni 2.000 ore	Personale interno	Scheda manutenzione

separatore aeraulico:

Controllo	Frequenza	Eseguito da	Registrazione
Verifica visiva intasamento	giornaliera	Personale interno	Scheda manutenzione
Pulizia intasamento	Settimanale / secondo necessità	Personale interno	Scheda manutenzione
Verifica funzionalità	mensile	Personale interno	Scheda manutenzione

NB: mensilmente le operazioni riportate sulle schede di manutenzione dovranno essere registrate sul registro di manutenzione dell'impianto.

5 - GESTIONE DEI DATI: VALIDAZIONE E VALUTAZIONE

Il processo logico di trattamento dei dati acquisiti tramite il PMeC è costituito dalle seguenti operazioni sequenziali:

- validazione
- archiviazione
- valutazione e restituzione.

Modalità di archiviazione: creazione di un apposito registro di monitoraggio.

Il gestore conserverà inoltre su idoneo supporto informatico o registro cartaceo i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per il periodo stabilito dall'AIA.

Tutte le informazioni richieste per la comunicazione e gestione dei risultati del monitoraggio saranno inviate all'Autorità Competente e ad altri soggetti indicati nell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo frequenze e modalità stabilite dall'AIA.

6 - MONITORAGGIO IN REMOTO¹

L'obiettivo è monitorare in continuo la matrice ARIA e le ACQUE DI SCARICO DEL DEPURATORE.

Nello specifico il sistema da installare consentirà di monitorare:

- **MONITORAGGIO BIOFILTRI**
Umidità e il Ph dei due Biofiltri sarà dotato di appositi relais che regoleranno le elettrovalvole già esistenti per l'attivazione degli splinker per l'umidificazione del letto biofiltrante.
- **MONITORAGGIO CUMULI DI MATERIALE ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO MVS**
Saranno installati 12 sensori con il compito di allertare via e-mail e via sms gli operatori designati al pronto intervento per prevenire qualsiasi insorgenza o rischio di incendio.
- **MONITORAGGIO SOSTANZE ODORIGENE**
All'interno dell'edificio MVS in un'area centrale saranno misurati alcuni parametri chimici, tra cui la Misura di: NH₃ - H₂S- VOC il gruppo di sensori sarà opportunamente protetto da un involucro a fungo con trasmissione dei valori verso la stazione meteorologica. Questo consentirà attraverso modelli e software dedicati tipo WINDIMULA di calcolare la dispersione degli inquinanti.

Il monitoraggio in remoto sarà avviato contestualmente all'avvio dell'attività nella configurazione di variante prevista dal progetto.

- **MONITORAGGIO METEOROLOGICO**

Sarà installata 1 stazione meteorologica professionale a norma W.M.O. nell'area definita al di sopra dell'edificio MVS nel miglior posto possibile che non sia influenzato dalla flora circostante. La stazione meteorologica avrà la possibilità di connettere fino a 10 sensori 8 di tipo analogico e 2 di tipo digitale, e di ricevere via radio fino a 190 grandezze provenienti sia dall'interno dell'edificio che dalle 3 condotte di aspirazione che vanno nella direzione dei biofiltri. I sensori da prevedere sono velocità e direzione vento, temperatura e umidità dell'aria, radiazione solare (la quale consente il calcolo dell'evapotraspirazione) un sensore pluviometrico, un sensore di pressione atmosferica. Il sistema prevederà una connessione radio verso l'unità e/o centro di controllo, il sistema inoltre sarà dotato di modem GPRS per la trasmissione dei dati, modem gsm (combinatore telefonico) per l'invio di messaggi di allerta incendio provenienti dai sensori all'interno dell'edificio MVS. Inoltre la stazione renderà i

¹ In data 22/11/2017 è stata aggiudicata la GARA per la fornitura ed installazione strumentazione per il monitoraggio in remoto della matrice ARIA ed ACQUE DI SCARICO - Impianto S.T.I.R. di Avellino.

dati visibili sul sito web della società, il quale oltre sarà configurato per l'invio delle e-mail di allerta incendio. Sarà previsto un sito web dedicato con il compito di archiviare e rendere fruibili i dati storici, calcolare la dispersione degli odori e tutti gli elaborati necessari per futuri calcoli statistici e modellazioni meteorologiche di dispersione di inquinanti e sorgenti emissive.

- **Monitoraggio ACQUE DI SCARICO DEPURATORE**

La stazione per il monitoraggio delle acque dovrà essere costituita da una centralina e da una sonda multiparametrica per la misura dei parametri chimico-fisici delle acque con le seguenti caratteristiche (temperatura, redox, ph, conducibilità, livello, ossigeno disciolto, torbidità).

- **CENTRO DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI MONITORAGGIO**

Il centro di controllo posto all'interno dell'edificio Uffici, sarà dotato di un personal computer con le caratteristiche di seguito riportate, al centro di controllo dovranno confluire i dati di :

- Monitoraggio Biofiltri
- Monitoraggio Temperature all'interno dei cumuli dell'edificio MVS
- Monitoraggio dei gas all'interno dell'edificio MVS
- Monitoraggio meteorologico con indicazioni delle dispersioni odorigene su basi temporali definibili.
- Monitoraggio acque di scarico
- Monitoraggio portate prima e dopo gli scrubber
- Monitoraggio depressione edificio MVS

Il tutto dovrà essere visibile su di un sinottico con indicatori e pagine mobili dei vari punti monitorati.

Il sistema sarà ridonato con salvataggio archivi, visualizzazioni e modelli di dispersione su web ad un sito a noi dedicato www.irpiniambiente-monitoraggio.it

Il sistema renderà possibile la visualizzazione di tutti i punti monitorati attraverso un software di tipo sinottico, con cui sarà possibile analizzare i dati registrati. Inoltre dovrà essere possibile visualizzare avvalendosi del modello *Windimula* o equivalente la dispersione degli odori all'esterno dell'impianto. Un'applicazione web dovrà permettere di consultare lo stato degli apparati di monitoraggio da remoto, selezionare le soglie di allarme e inviare automaticamente messaggi di allerta via e-mail ai preposti al controllo.

7 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tabella D1 – Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

SOGGETTI	NOMINATIVO DEL REFERENTE
Legale rappresentante / gestore dell'impianto	-
Società terze	<i>Laboratori accreditati</i>
Enti di controllo	ARPAC

Attività affidate a società terze contraenti:

- Campionamenti ed analisi emissioni in atmosfera – acqua – rumori
- Campionamenti ed analisi acque di pozzo/suoli

- Campionamenti ed analisi rifiuti in ingresso/rifiuti prodotti

Gestione delle incertezze

Il risultato di una misurazione, pur corretto per gli eventuali effetti sistematici identificati, è però solamente una stima del valore del misurando a causa dell'incertezza originata dagli effetti casuali e dagli effetti sistematici non noti o non considerati.

Il risultato di una misurazione riportato su un rapporto di prova non è quindi completo se non comprende anche la espressione dell'incertezza che grava sul misurando.

L'incertezza è il parametro, associato al risultato di una misurazione, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili al risultato.

La determinazione delle incertezze sarà effettuata in riferimento alla Norma UNI CEI 9 e sarà riportata nei monitoraggi effettuati.

8 - GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il gestore si impegna a conservare su idoneo supporto informatico/registro tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per il periodo stabilito dall'AIA.



I risultati del presente piano di monitoraggio saranno comunicati con frequenza annuale; entro le tempistiche che saranno stabilite dall'AIA il gestore trasmetterà una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il presente Piano è parte integrante.

Tutti i risultati del monitoraggio a disposizione dell'Autorità Competente e ad altri soggetti indicati nell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale, per eventuali attività di controllo.

Data 09 Mag. 2018



LEGENDA PUNTI DI CAMPIONAMENTO	
Rif.	Descrizione
S01	Pozzetto di controllo acque di scarico al corpo idrico superficiale (seconda pioggia)
S02	Pozzetto di controllo acque di scarico al collettore fognario
BF1	Controllo emissioni diffuse da Biofiltro 501
BF2	Controllo emissioni diffuse da Biofiltro 502
E1	Controllo emissioni puntuali da Camino E1
E2	Controllo emissioni puntuali da Camino E2
M1-M3	Monitoraggio odori
CR	Controllo radonometrico
RI-R6	Monitoraggio acustico
SI-S5	Georeferenziazione Piezometri
S1	14,8288 40,9426
S2	14,8310 40,9429
S3	14,8301 40,9426
S4	14,8301 40,9429
S5	14,8305 40,9424
Svalle	14,8310 40,9443
Smonte	14,8286 40,9434
F1	Controllo efficienza impianto di depurazione

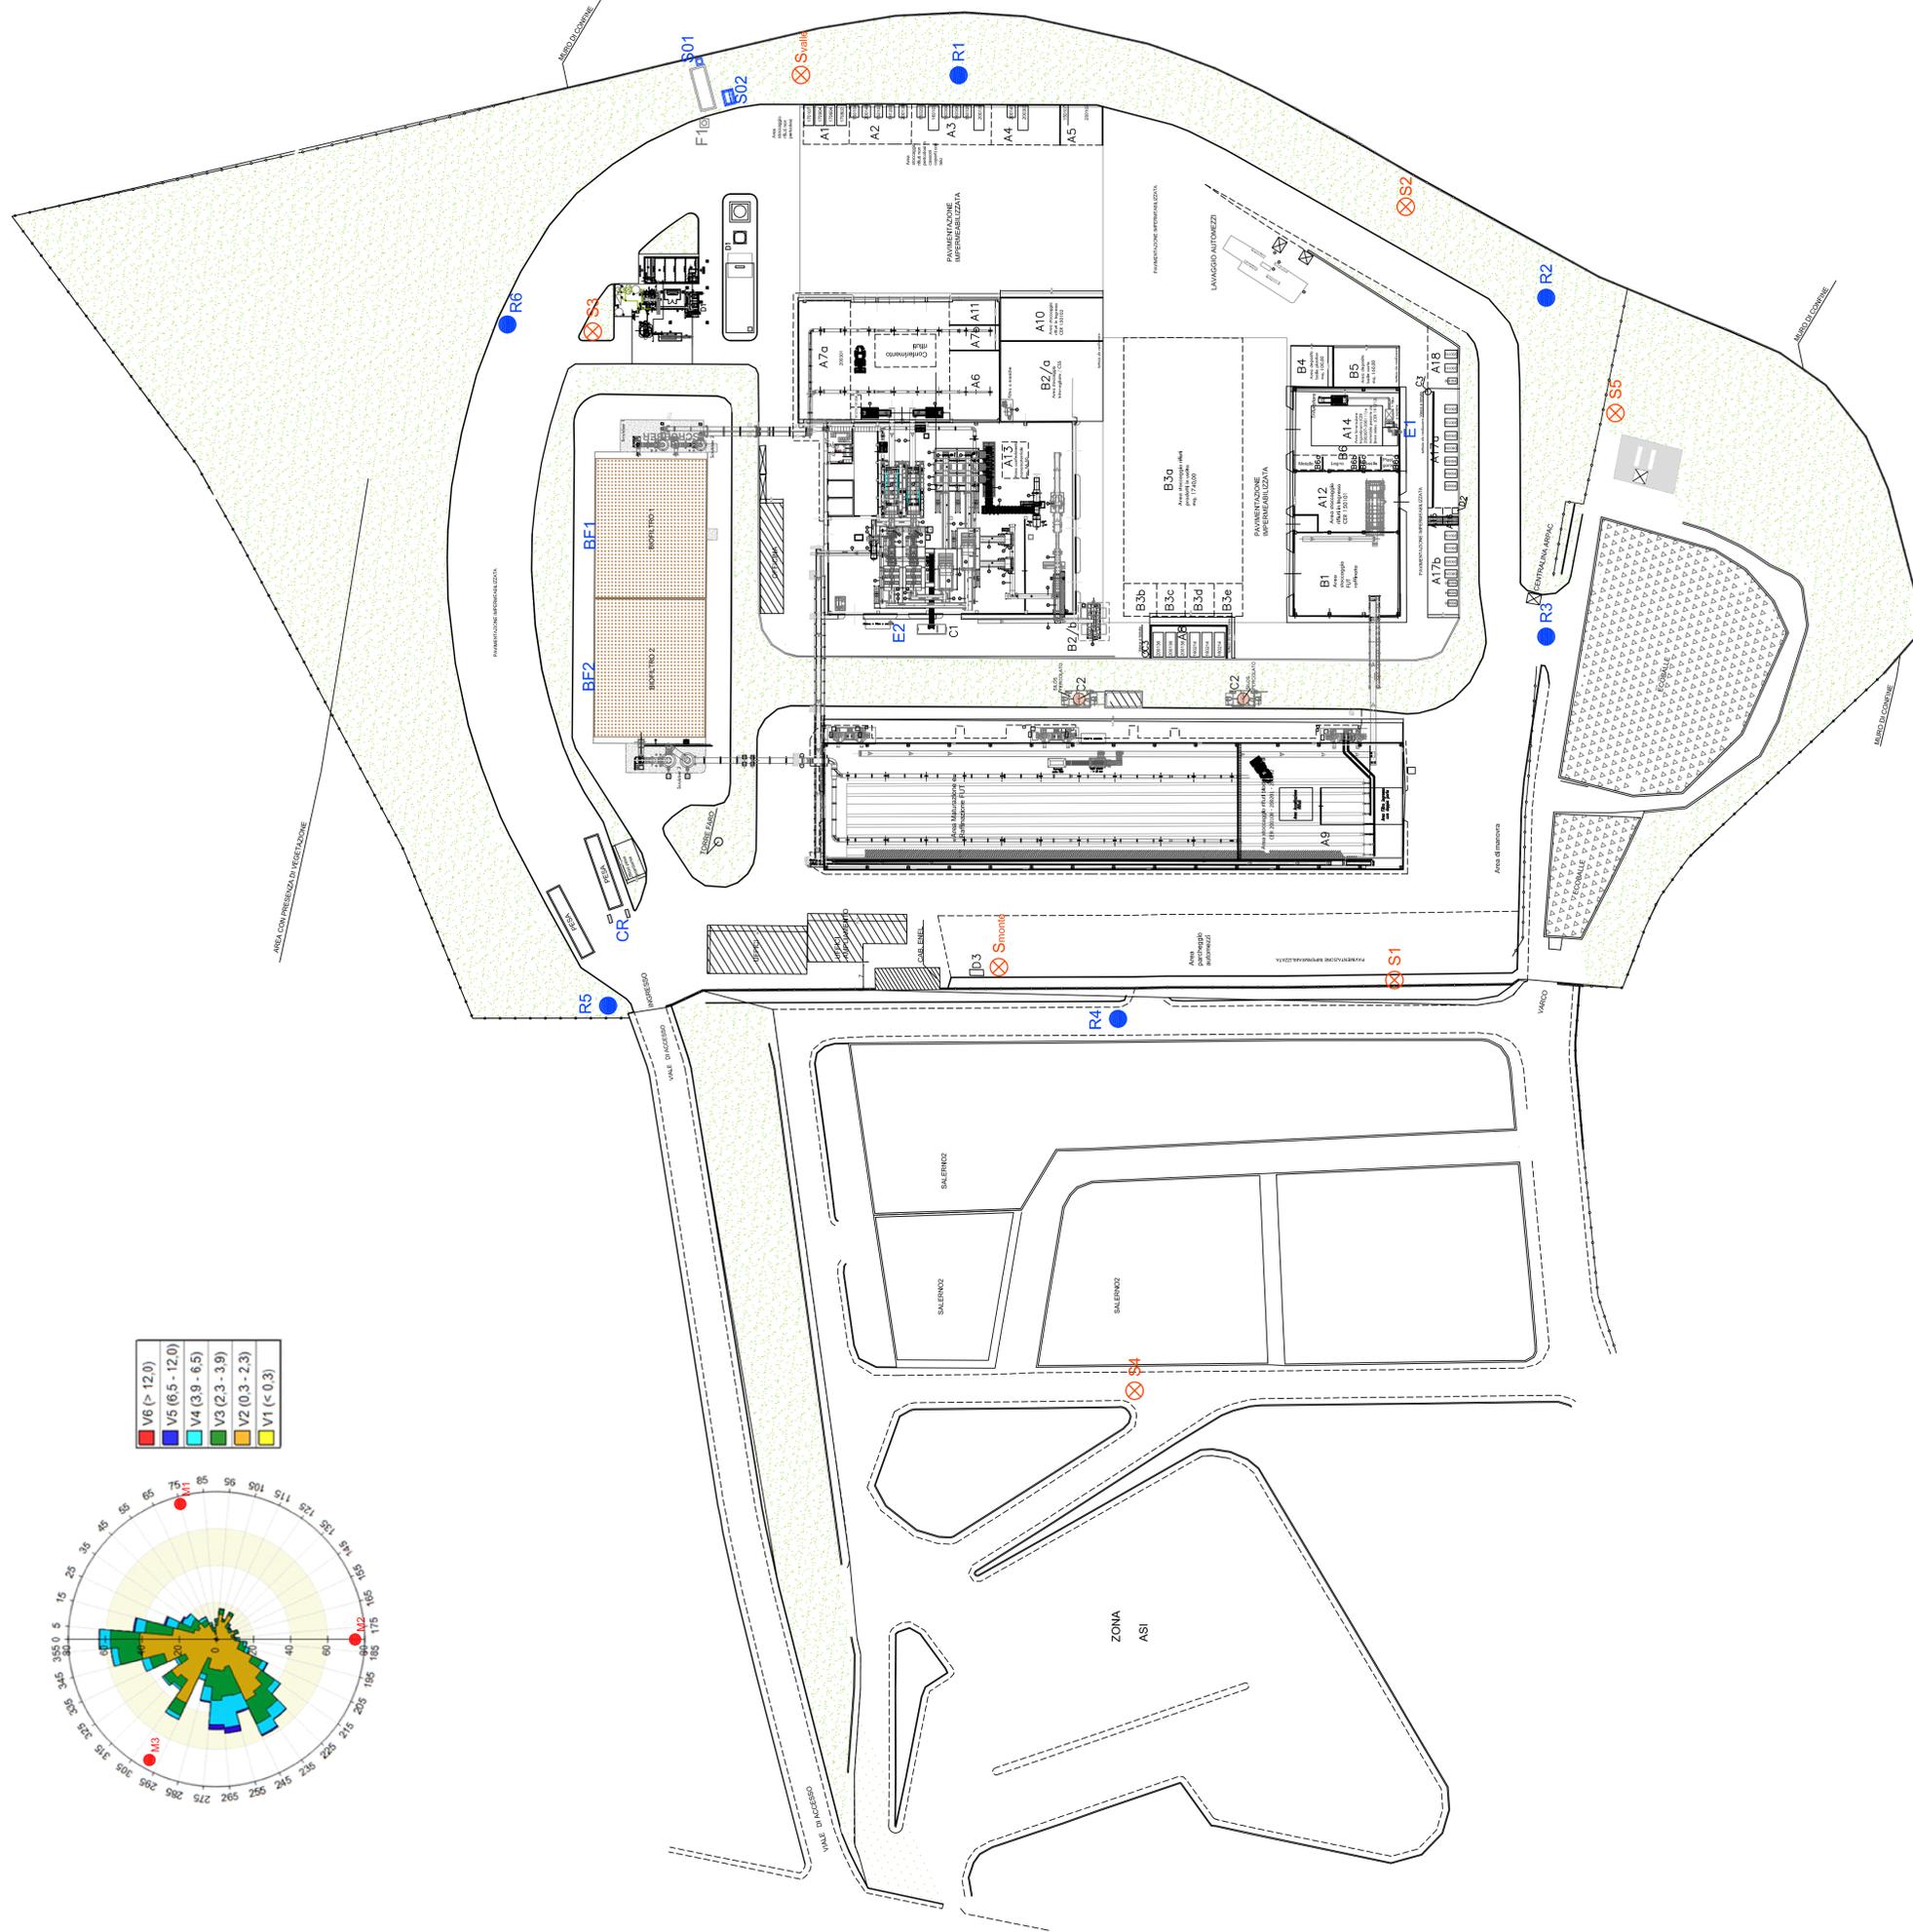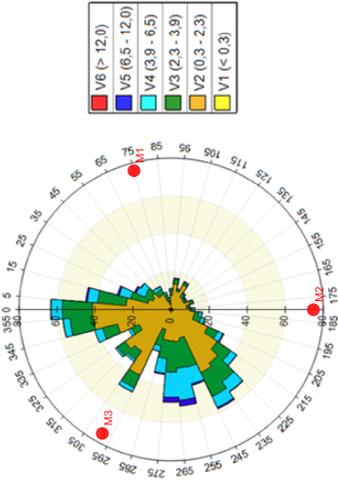

COMUNE DI AVELLINO
PROVINCIA DI AVELLINO



Irpiniambiente s.p.a.

Sede operativa:
Via Camarivello, 57
83100 Avellino
Tel. 0825 697718
Fax 0825 697718
P.IVA 02626510044
segreteria@irpiniambiente.it

Sede legale:
Piazza Libertà, 1
83100 Avellino
Tel. 0825 697718
Fax 0825 697718
P.IVA 02626510044
segreteria@irpiniambiente.it

COMUNE: AVELLINO
PROVINCIA: AVELLINO
SEDE: VIA PIANODARDINE 82
CATASTO: F. B. P. LLA 1259



AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.

VIA-AIA
Progetto di Variante sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto STR di Via Pianodardine 82 del Comune di Avellino (AV).

Spett. Elaborato	Allegato PMC/A	Elaborato	Planimetria generale con individuazione dei punti di campionamento relativi al PMC
Prat.	004.2018-03	Il tecnico	Ing. Marco Raia
Scala	1:800	consulente ambientale	Carmine Barbarisi
Data rev.	09 Mag. 2018	Il progettista	IRPINIAMBIENTE Spa

Ing. Marco Raia
Consulente ambientale
P.IVA 055797114

Irpiniambiente s.p.a.
P.IVA 02626510044

Co.Co.Co. s.r.l.
Via Nicola Vesceio n. 136
80049 Somma Vesuviana (NA)
Tel./Fax 081 3629571
Cell. 333.3329376
e-mail: ing.marco.raia@gmail.com
pec: ing.marco.raia@pec.it

SOMMARIO

Premessa	2
1. Parte Prima: identificazione dell'impianto IPPC	6
1.1. Informazioni generali.....	7
1.2. Inquadramento urbanistico-territoriale.....	10
2. Parte Seconda: cicli produttivi	18
2.1. Cenni storici del complesso	18
2.2. Attività produttiva e cicli tecnologici.....	19
2.2.1. Linea 1 : selezione e Produzione css	20
2.2.2. Linea 2: lavorazione ingombranti (Attività non IPPC).....	34
2.2.3. Linea 3: Rifiuti soggetti a solo stoccaggio	38
2.3. Bilanci di massa globali:	49
2.4. consumi di risorse.....	50
2.4.1. Approvvigionamento idrico	50
2.4.2. Consumi elettrici.....	51
2.5. Rifiuti	52
2.5.1. Deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.....	59
2.6. Emissioni	62
2.6.1. Emissioni in atmosfera	62
2.6.2. Emissioni idriche	82
2.6.3. Rumori.....	86
2.7. Incidenti rilevanti.....	88
3. Parte Terza: Informazioni tecniche integrative.....	88
4. Parte quarta: Valutazione integrata ambientale	97
4.1. Confronto tra stato attuale e stato di progetto	97
4.2. Analisi dell'iniziativa e delle possibili alternative	100
4.3. Confronto con le BAT di settore	103

PREMESSA

La Soc. **IRPINIAMBIENTE S.p.A.** con sede legale in Avellino (AV), Piazza Libertà n. 1, gestisce l'impianto STIR di Avellino Via Pianodardine per effetto del contratto di servizio stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Avellino. L'impianto è autorizzato con provvedimento di AIA con del 31/12/2009, ai sensi dell'OPCM n. 297 del 31/12/2009, e s.m.i.

Per effetto dell'atto di transazione e cessione dell'area di sedime dello STIR alla Protezione Civile, è stato effettuato un aggiornamento catastale, individuando tutta l'area di competenza con un'unica particella (p.lla n. 1259 del Foglio 8) di estensione pari a 10 ettari 44 are e 34 centiare (104.434 mq.).

Con decreto n. 239/2016 (vedi allegato) della Presidenza del Consiglio dei Ministri Unità Tecnica Amministrativa la proprietà dell'area di sedime su cui insiste l'impianto STIR è stata trasferita alla Provincia di Avellino.

L'azienda inoltre ha realizzato un rilievo dell'area su cui sono state poi elaborate le tavole di progetto relative all'attività, allegate alla presente.

Allo stato attuale, l'impianto, localizzato in Zona ASI del Comune di Avellino (AV), risulta autorizzato all'esercizio dell'attività di stoccaggio provvisorio e trattamento di rifiuti non pericolosi, rientrante nella tipologia AIA 5.3 di cui al D.Lgs 59/2005 (Attività R13-R3-D14-D15-D8), per un quantitativo massimo di 116.100 t/a.

L'avanzamento delle tecnologie, l'obiettivo delle maggiori prestazioni ottenibili, il criterio della massimizzazione del recupero di materia, a scapito degli scarti da avviare allo smaltimento, gli incrementi delle prestazioni della raccolta differenziata suggeriscono l'ipotesi di una riformulazione del lay-out lavorativo dell'impianto STIR, sempre più orientato alla valorizzazione dei rifiuti e delle diverse frazioni merceologiche.

Con la presente, la società proponente intende pertanto effettuare un aggiornamento della documentazione AIA e un contestuale progetto di variante sostanziale all'attività, per un quantitativo massimo annuo di 114.018 t/a.

Considerato che la Regione Campania, in attuazione del Piano Regionale dei Rifiuti, con DGR n. 123 del 07/03/2017, ha definito la programmazione degli interventi di realizzazione degli impianti di trattamento della frazione organica, individuando per il fabbisogno provinciale i siti di Chianche e Teora, escludendo, pertanto, lo Stir di Avellino, il progetto non prevede la realizzazione dell'impianto di compostaggio, bensì la sola attività di messa in riserva della frazione umida (come da comunicazione Irpiniambiente 14573 del 23/11/2017).

Tale attività verrà svolta in un'area del capannone MVS che sarà opportunamente attrezzata con nuovo sistema di raccolta del percolato che si separa dalla frazione organica e sistema di convogliamento delle emissioni ad un trattamento costituito da scrubber e biofiltro, come sarà dettagliato nel seguito della presente relazione.

Inoltre, la società ha effettuato un notevole ridimensionamento dei flussi gestibili, rispetto a quanto precedentemente in progetto, come risulta dall'elenco dei codici CER di seguito mostrato.

L'attività in progetto, in relazione all'aggiornamento della norma (D.Lgs 46/2014) e alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) rientra nel campo di applicazione di VIA e AIA.

Pertanto, ai sensi del regolamento regionale VIA, il progetto è stato sottoposto alla procedura coordinata VIA-AIA.

Tipologia attività AIA: Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.¹:

Tip.	Descrizione	Capacità massima dell'impianto in progetto
5.3 b	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	360 t/g

Nell'impianto, come sarà descritto in dettaglio in seguito, saranno presenti anche altre attività di gestione rifiuti non AIA che rientreranno nel provvedimento autorizzativo, come da normativa vigente (art. 6 comma 14 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

Alcune definizioni:

AIA: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. , in particolare in riferimento al D.Lgs 46/2014.

Installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

Installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III -bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle

¹ L'attività 5.5 è stata eliminata dalla richiesta in seguito a quanto rappresentato dalla Regione Campania nella seduta di CdS del 10/01/2018, avendo l'A.C. ritenuto il solo stoccaggio di rifiuti pericolosi, previsto dal progetto, non rientrante nella categoria 5.5 di cui all'All. VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - *BAT*): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) *tecniche*: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) *disponibili*: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) *migliori*: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

Relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

Ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di followup, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime.

1. PARTE PRIMA: IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO IPPC

1.1. INFORMAZIONI GENERALI

L'impianto STIR di Loc. Pianodardine del Comune di Avellino è gestito dalla Soc. Irpiniambiente S.p.A., in forza di un provvedimento AIA in corso del 31/12/2009 e s.m.i.

Indirizzo dell'impianto

Comune	AVELLINO	Prov.	AV
Via e n° civico	VIA PIANODARDINE N. 82		
Telefono	0825628010	fax	0825610418
e-mail	stir@irpiniambiente.it		

Sede legale

Comune	AVELLINO	Prov.	AV
Via e n° civico	Piazza Libertà n.1		
Telefono	0825697711	fax	0825697718
e-mail	segreteria@irpiniambiente.it		

Gestore impianto IPPC

Nome	Nicola	Cognome	Boccalone		
Nato a	Airola	prov.	NA	il	29/12/1960
Residente a	Sant'Angelo a Cupolo			prov.	BN
Via e n° civico	Via S. Croce n. 2				

Referente IPPC

Nome	PATRIZIA	Cognome	PONTILLO		
Telefono	0825697711	fax	0825697718	e-mail	ppontillo@irpiniambiente.it
indirizzo ufficio	Via Cannaviello, 57 - AVELLINO				

Dati relativi all'attività

Superficie totale (m ²)	104.434	Superficie scoperta impermeabilizzata (m ²)	ca. 30.014
Superficie coperta (m ²)	12.745		
Numero totale addetti:	49		
Periodicità dell'attività:	tutto l'anno		
Anno inizio attività:	2001		
Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione:	/		

Valutazione Impatto Ambientale

Impianto soggetto a procedura di:	VIA	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
-----------------------------------	-----	--	-----------------------------

Autorizzazioni preesistenti

Provvedimento		Ente Competente	U.O.D.
AIA	provvedimento AIA del 31/12/2009 e s.m.i.	Regione Campania	AV

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 90 del 23/05/2008 e successiva legge di conversione n. 123 del 14/07/2008 è stato autorizzato presso l'impianto il trattamento meccanico dei rifiuti urbani; presso il sito, inoltre, sono autorizzate le attività di stoccaggio dei rifiuti stessi.

Il rifiuto indifferenziato subisce in tale impianto un mero processo fisico-meccanico finalizzato alla produzione di un rifiuto secco tritovagliato, destinato alla combustione presso impianti autorizzati.

Sono inoltre autorizzate le seguenti attività (pag. 10 OPCM 297/2009):

- *Trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e stoccaggio del tritovagliato sfuso;*
- *Trattamento della Frazione organica da raccolta differenziata (Forsu) e della Frazione umida tritovagliata (FUT) sul 30% dell'area utile e stoccaggio del tritovagliato sfuso nel capannone MVS;*
- *Stoccaggio delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro) sulle piazzole esterne impermeabilizzate;*
- *Selezione della frazione di rifiuto da raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro).*

Allo stato, in base all'AIA in corso (D.D. 225 del 05/12/2011), lo stoccaggio delle frazioni da raccolta differenziata è consentito solo in funzione della riduzione del quantitativo di indifferenziato conferito all'impianto, fermo restando il quantitativo

massimo di 116.100 t/a, in relazione al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa.

La società ha effettuato un ridimensionamento dei flussi gestibili, rispetto a quanto precedentemente in progetto, osservando una diminuzione del quantitativo massimo gestibile rispetto a quanto attualmente autorizzato:

Quantitativo massimo attualmente autorizzato	Quantitativo massimo in seguito alla variante
116.100 t/a	114.018 t/a

Individuazione dell'attività e della capacità produttiva

Come evidenziato in premessa, l'impianto STIR di Loc. Pianodardine del Comune di Avellino effettua allo stato l'attività di trito-vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati, in forza di provvedimento AIA in corso del 31/12/2009 e s.m.i. L'impianto è inoltre autorizzato all'effettuazione delle attività di stoccaggio provvisorio di alcune frazioni merceologiche derivanti da raccolta differenziata e trattamento della frazione organica dei rifiuti.

L'impianto è stato autorizzato alla gestione di 116.100 t/a (464,4 t/g), per le seguenti attività:

Codice IPPC (D.Lgs 59/05)	Tipologia attività	R.NP.	R.P.	R.U.
5.3	R13 - R3 - D15 - D14 - D8	X	-	X

La configurazione di progetto da autorizzare, in merito alle attività AIA è la seguente:

N° Progr.	Attività IPPC	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE	Capacità massima degli impianti IPPC	
					[valore]	[unità di riferimento]
1	Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività [...]: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;	5.3 b	109.07	90	360	t/g

Le informazioni fornite in questa parte della relazione tecnica rimandano alla SCHEDA «A».

1.2. INQUADRAMENTO URBANISTICO-TERRITORIALE

In dettaglio, l'impianto, nella sua totalità, come emerge dal titolo di disponibilità, è individuato dalla particella n. 1259 del Foglio 8, di estensione pari a 10 ettari 44 are e 34 centiare (104.434 mq.).

Allo stato attuale la superficie coperta è costituita da:

- Edificio di accettazione, stoccaggio e selezione
- Edificio MVS (Stabilizzazione)
- Edificio di raffinazione
- Uffici/servizi, cabina Enel

Per un totale di circa 10.800 mq.

In relazione allo stato di progetto si prevede la seguente configurazione:

→ Sup. totale ² :	ca. 104.434
→ Sup. Coperta ³ :	ca. 12.745
○ Cap. MVS	(A) mq. 4.400
○ Cap. Selezione	(B) mq. 5.150
○ Cap. Stoccaggio/lav. ingombranti	(C) mq. 1.745
○ Tettoia non pericolosi	(D) mq. 420
○ Tettoia RAEE	(E) mq. 200
○ uffici/servizi/officina	(F) mq. 830

² Dato da titolo di disponibilità

³ Dato di progetto

→ Sup. piazzali, strade, aree verdi, aree scoperte⁴: ca. mq. 91.689


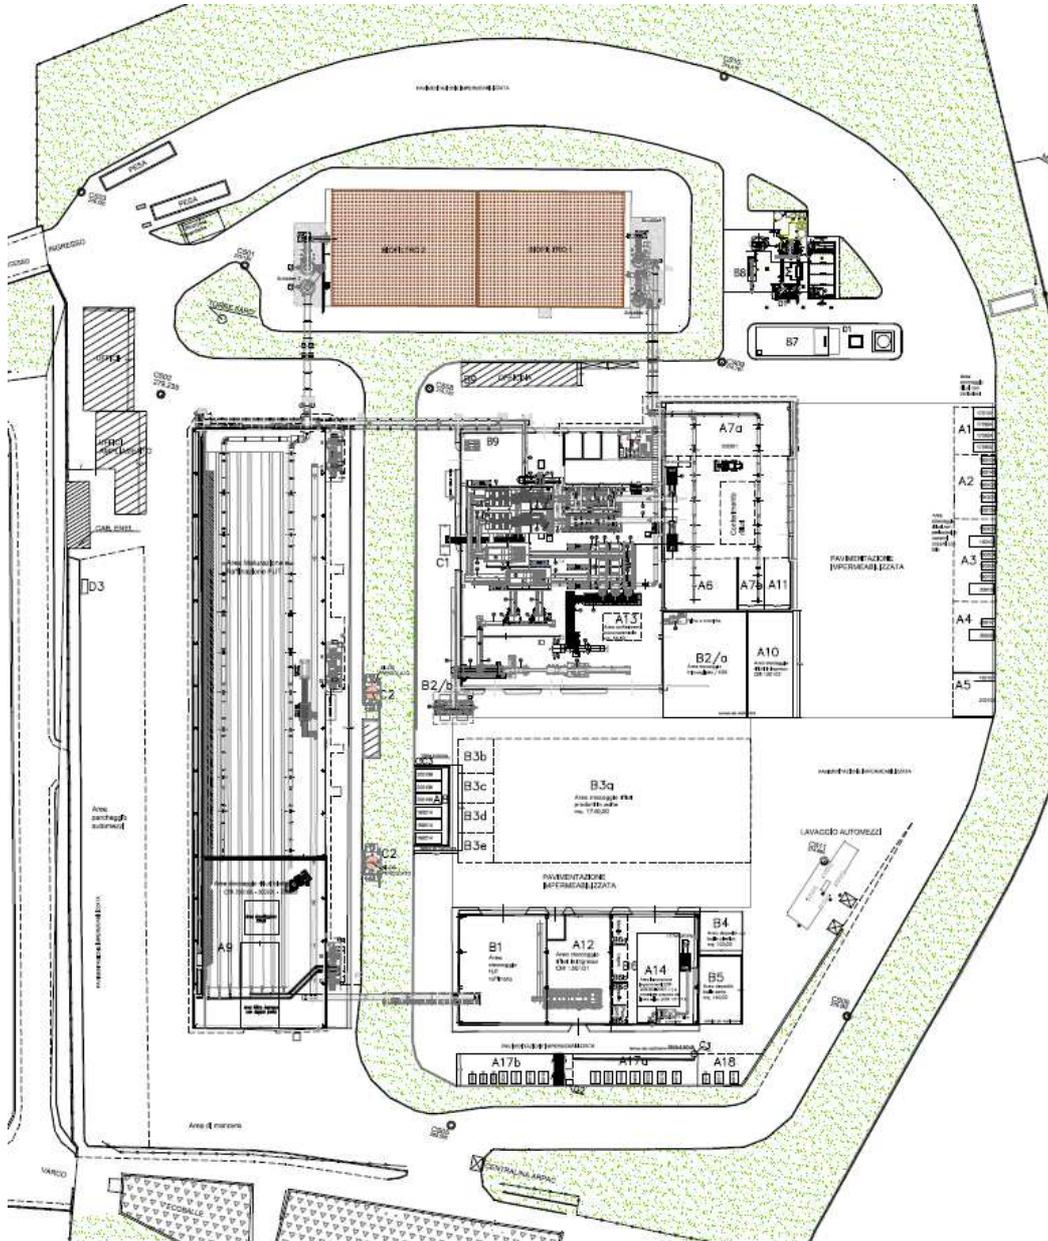


Figura 1 - Lay-out di progetto

⁴ Dato dedotto per differenza - alla luce di prescrizione VIA tutte le aree esterne pavimentate saranno impermeabilizzate; saranno realizzati opportuni cordoli di delimitazione, anch'essi impermeabilizzati, con le aree non pavimentate.

Il certificato di destinazione urbanistica evidenzia l'appartenenza dell'area al perimetro del Piano Regolatore Territoriale ASI; ad esso si rimanda per la valutazione del dettaglio della classificazione; di seguito si riporta un estratto cartografico del PUC:

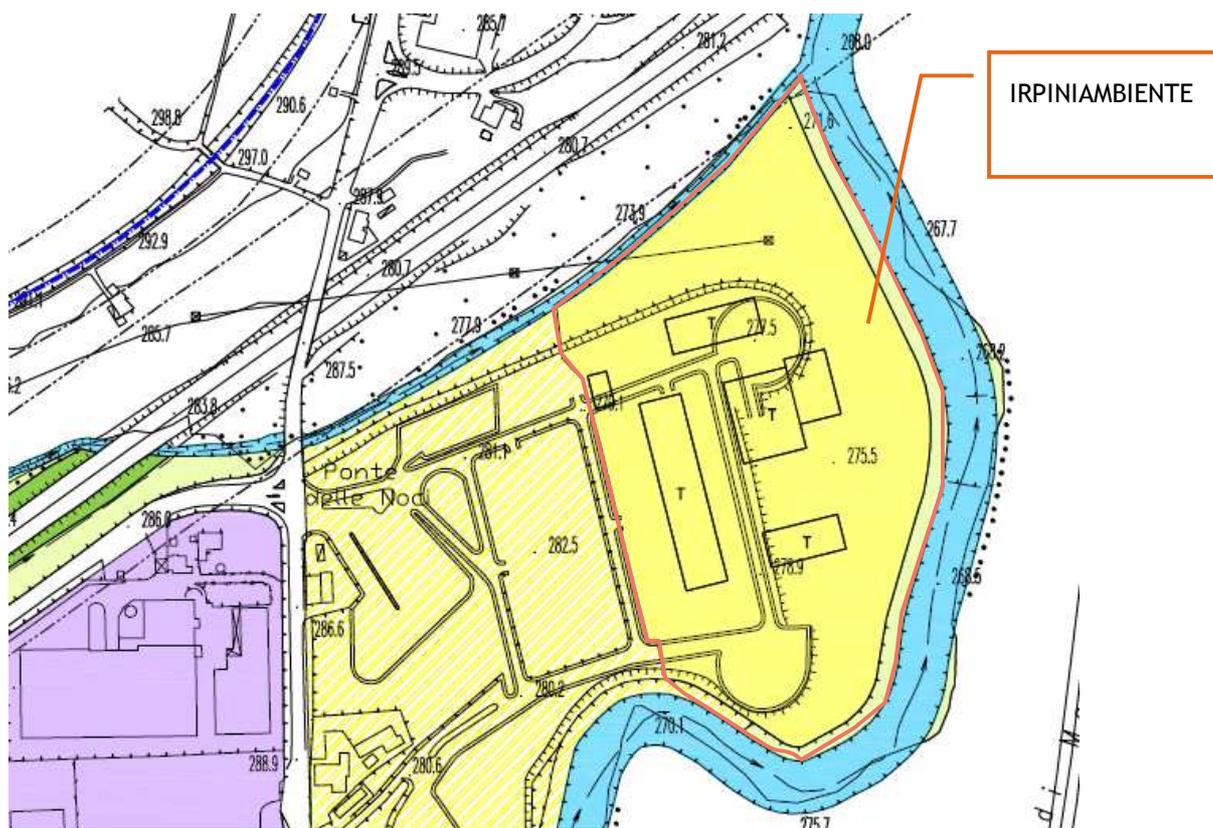

L'impianto sorge in adiacenza alla zona ASI, in prossimità del fiume Sabato, a breve distanza dall'Autostrada A16, distante in linea d'aria circa 200 m, raggiungibile in pochi km tramite dal S.S. 7 (uscita Avellino EST).

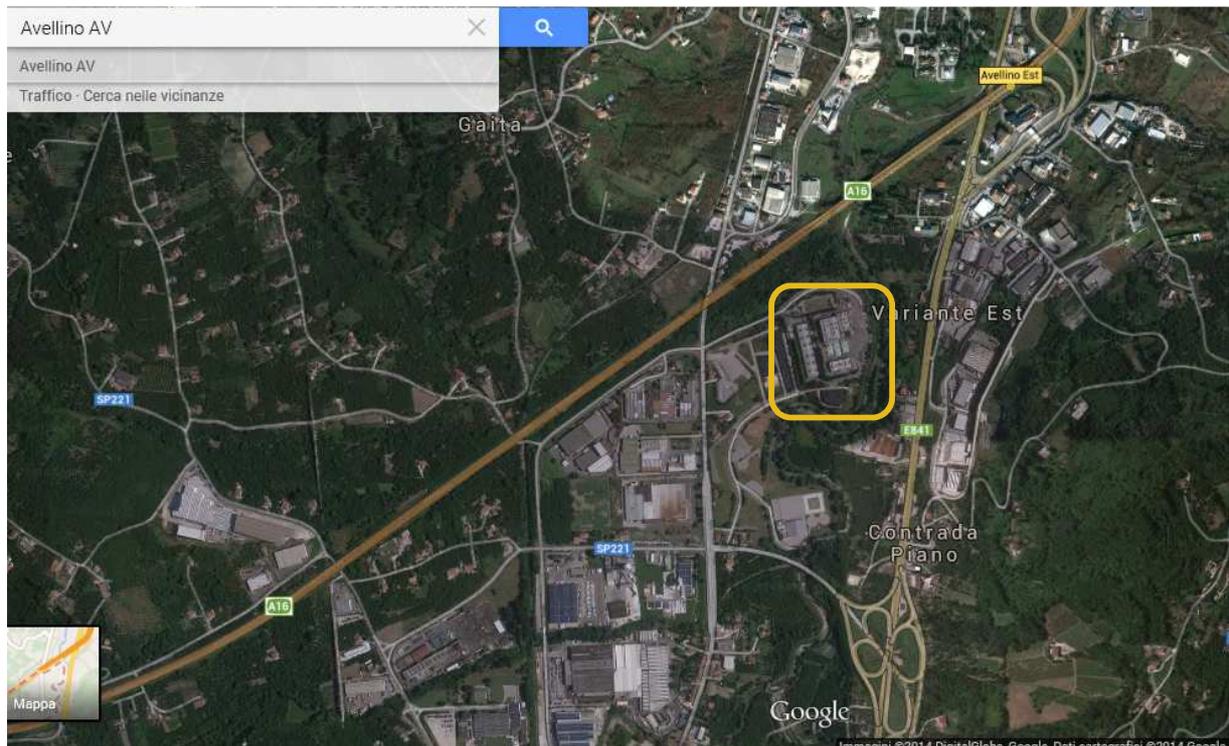


Figura 3 - Inquadramento geografico-territoriale (fonte Google maps)

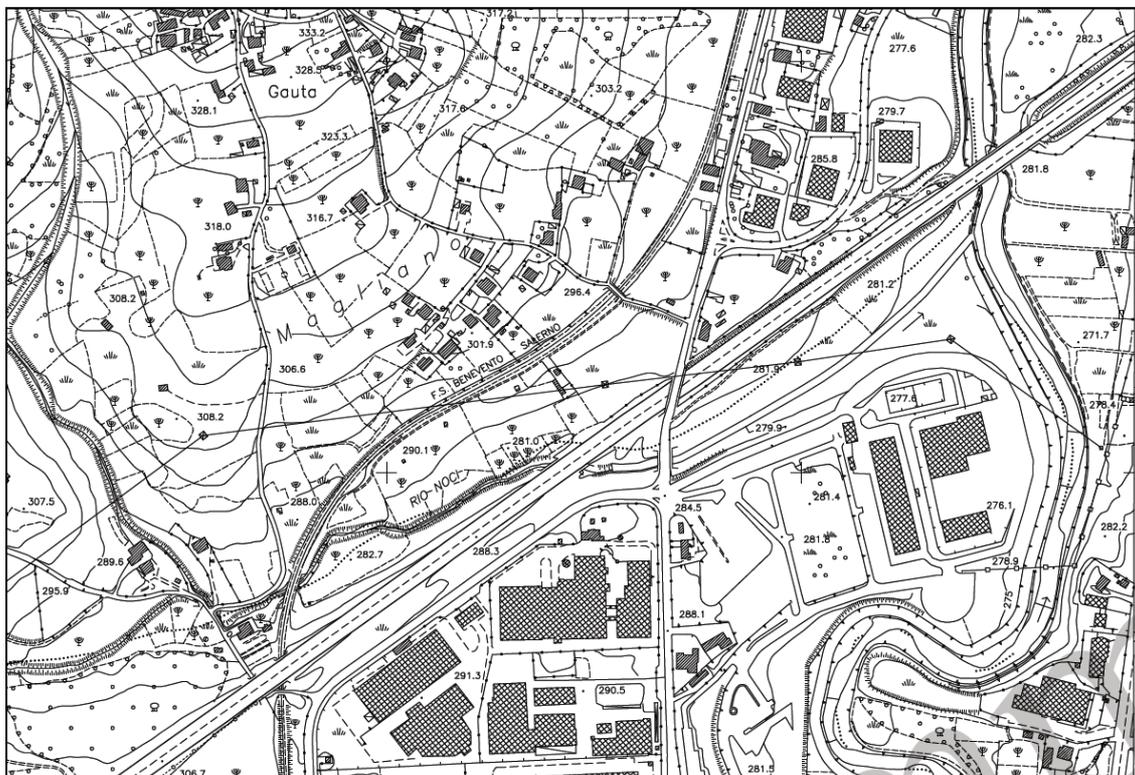


Figura 4 - Stralcio CTR 5.000

Dal punto di vista catastale, l'area è individuata al Foglio 8, p.lla 1259.



Figura 5 - Stralcio catastale

Il certificato di destinazione urbanistica non evidenzia un quadro vincolistico; tuttavia, si passano di seguito in rassegna le principali pianificazioni territoriali di interesse.

Dal punto di vista idrogeologico, l'area appartiene all'ambito dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno:

IRPINIAMBIENTE


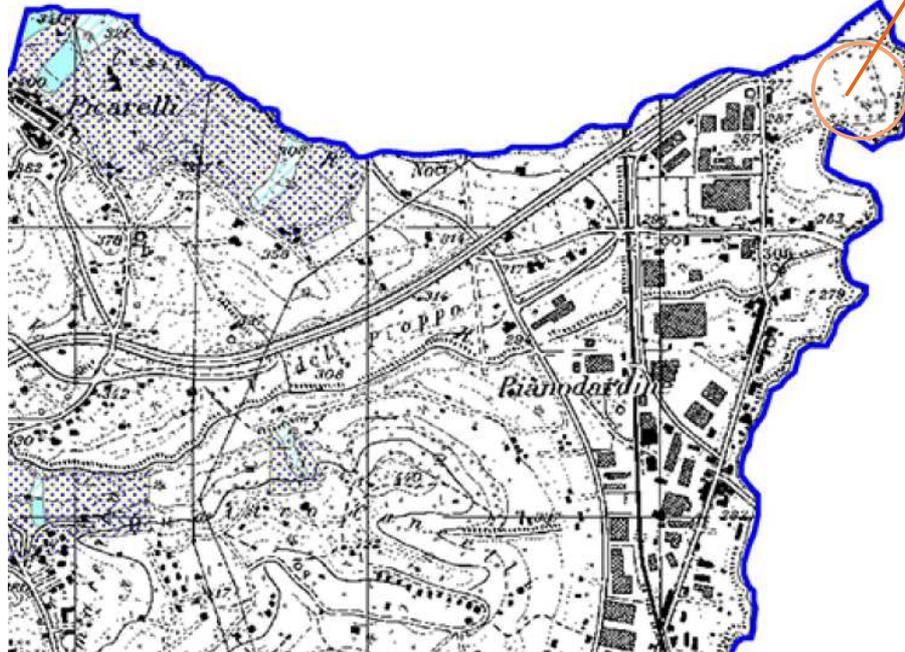


Figura 6 - Stralcio cartografia del rischio Frana (fonte: difesa suolo Regione Campania)

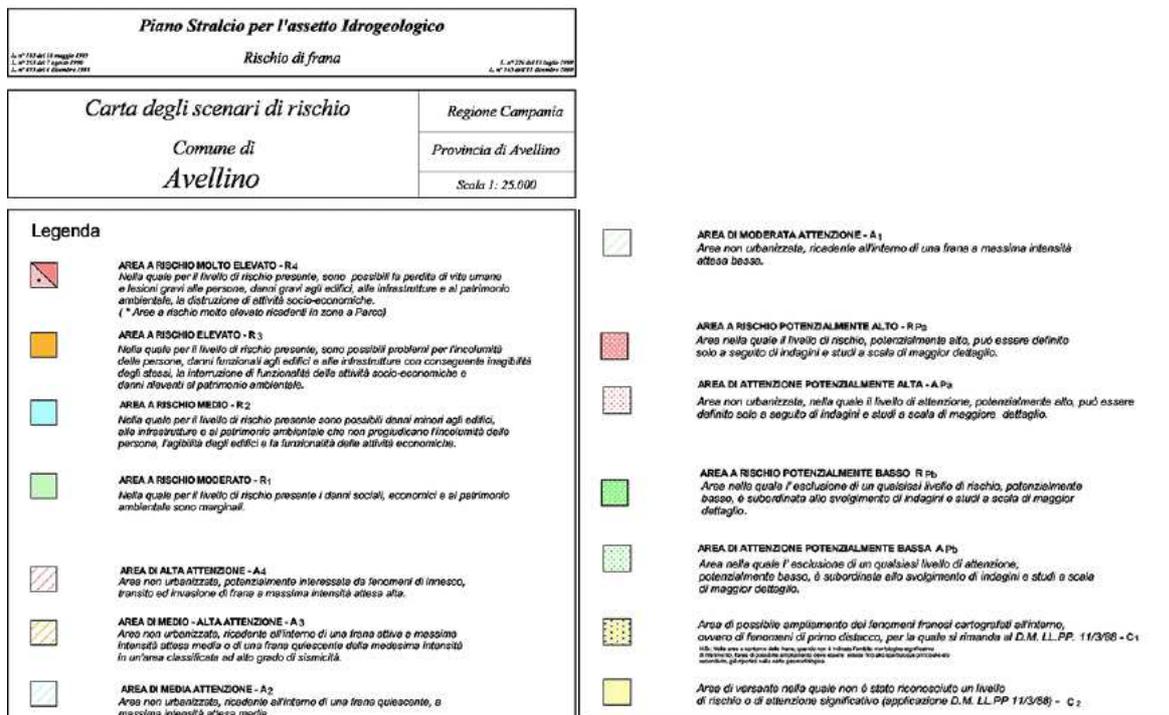

L'area è infine esterna a:

- Zone umide
- Zone costiere
- Zone IBA (aree importanti per l'avifauna)
- Aree protette
- Riserve naturali
- Zone SIC-ZPS, Rete Natura 2000 (vedi immagine seguente):

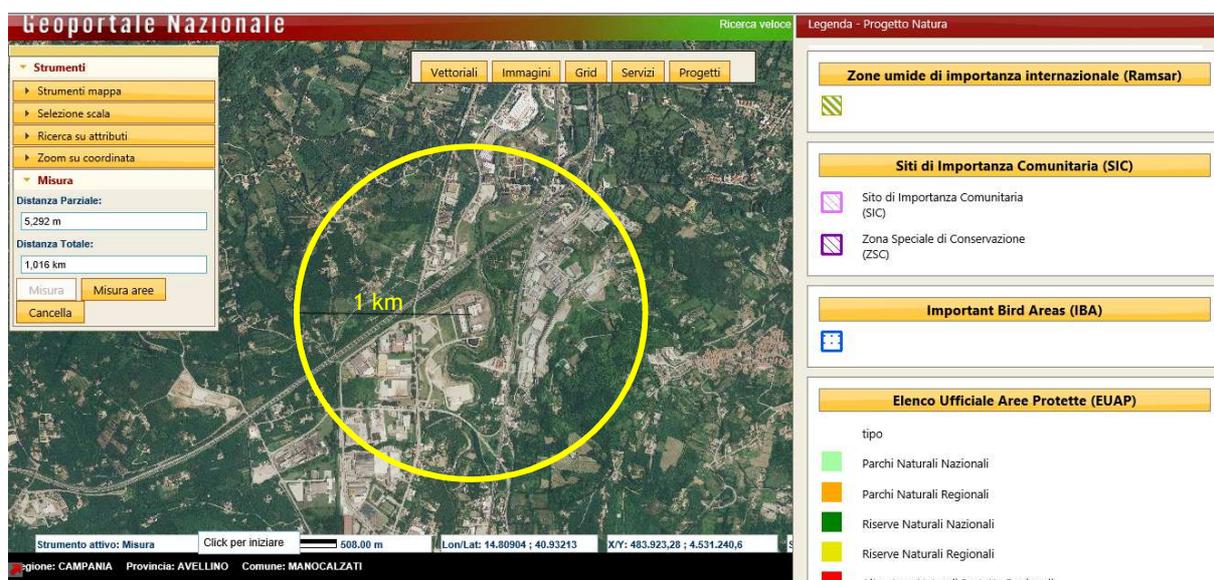


Figura 7 - Stralcio cartografico Aree SIC-ZPS (fonte pcn.minambiente)

Dall'immagine precedente emerge che nel raggio di 1 km non sono presenti aree appartenenti alla Rete Natura 2000.


In merito all'appartenenza ad aree vincolate ex art. 142 del D.Lgs 42/2004, il Comune di Avellino, con nota prot. 2016/00021128 del 25/03/2016 ha attestato che l'area "rientrerebbe in zona esclusa per legge dall'applicazione del vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs 42/2004, come si evince dal parere del Ministero dei Beni Culturali e

Ambientali di cui alla nota prot. 2415 del 16/10/1991, e ribadito dalla Soprintendenza con propria nota prot. 24254 del 22/09/2014"

La Soprintendenza con nota prot. 8643 del 14/04/2016 ha confermato che non vi era stata alcuna variazione rispetto a quanto comunicato con la nota prot. 24254 del 22/09/2014.

In merito alla destinazione urbanistica e al quadro vincolistico presente sull'area si rimanda alla scheda B e al certificato di destinazione urbanistica ad essa allegato.

Dal punto di vista del vincolo idrogeologico, si riporta di seguito un estratto della cartografia del rischio idraulico e rischio frana, relativa all'area di interesse (fonte: pcn.minambiente.it):

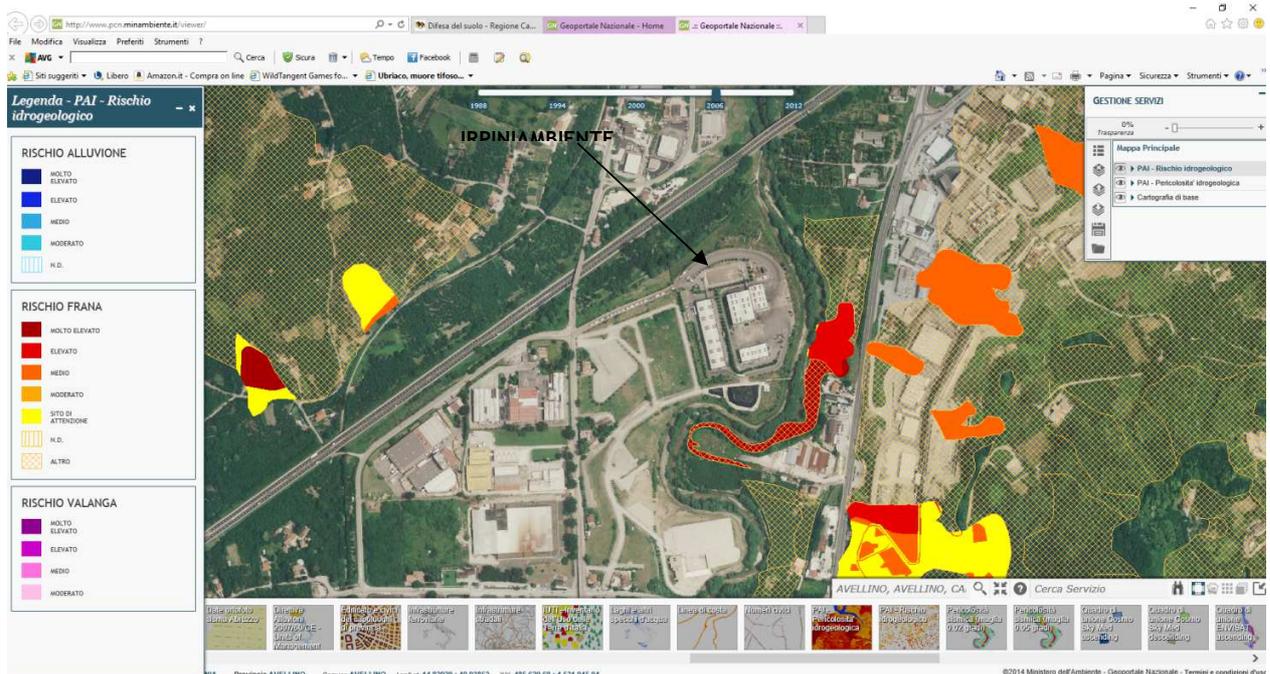

Si può notare come l'area occupata dall'impianto sia al di fuori di quelle perimetrata dall'Autorità di Bacino di riferimento (AdB fiumi Liri Garigliano-Volturno); tuttavia, data la vicinanza a corpi idrici superficiali, è stato effettuato uno studio idraulico ed idrogeologico a cui si rimanda per le valutazioni di merito.

2. PARTE SECONDA: CICLI PRODUTTIVI

2.1. CENNI STORICI DEL COMPLESSO

Di seguito si riportano i principali provvedimenti dell'Impianto STIR di Avellino (AV) in loc. Pianodardine, gestito dal 2010 dalla Soc. Irpiniambiente S.p.A. per effetto del contratto di servizio stipulato con l'Amministrazione Provinciale di Avellino (AV). Il prospetto è tratto dalla documentazione a corredo dell'attuale provvedimento AIA:

A. Ordinanze Commissario					
Numero	Data	Oggetto			
219	08/11/1999	Autorizzazione all'accesso per rilievi			
379	30/07/2001	Approvazione progetto e piano di esproprio			
380	30/07/2001	Occupazione di urgenza			
424	13/09/2001	Nomina Collaudatore Statico			
432	13/09/2001	Nomina Commissione di Collaudo			
15	18/01/2002	Approvazione variazioni progetto e nuovi tempi di ultimazione			
395	09/12/2002	Approvazione verbale di accordo con date scadenza lavori			
120	16/04/2003	Autorizzazione alla messa in esercizio provvisorio			
150	26/05/2003	Approvazione elaborati arch. ed economici integrativi con prescrizioni e quadro di spesa			
272	21/10/2003	Spostamento pozzo			
B. Note Commissario (Uscita)					
Protocollo	Data	Destinatario	Oggetto		
5443/CD	22/09/1999	Fisia Italimpianti	Richiesta documentazione per espropri		
C. Note Commissario (Entrata)					
Protocollo ingresso	Data	Mittente	Prot. Mitt.	Data	Oggetto
6312/CD	25/10/1999	Fisia Italimpianti			Trasmissione documentazione per espropri
D. Altri documenti					
Numero	Data	Oggetto			
	31/12/2009	AIA adottata ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 297 del 31/12/2009			
		Nota integrativa agli impianti STIR			
		Seconda nota integrativa agli impianti STIR			

Nel Novembre 2011 è stata infine proposta una variante all'AIA, finalizzata all'aggiornamento del quadro gestionale dell'impianto nonché alle modifiche

derivanti dal programma dei miglioramenti approvato con l'AIA (D.D. 225 del 05/12/2011).

2.2. ATTIVITÀ PRODUTTIVA E CICLI TECNOLOGICI

Le attività si esplicheranno attraverso le seguenti 3 linee lavorative:

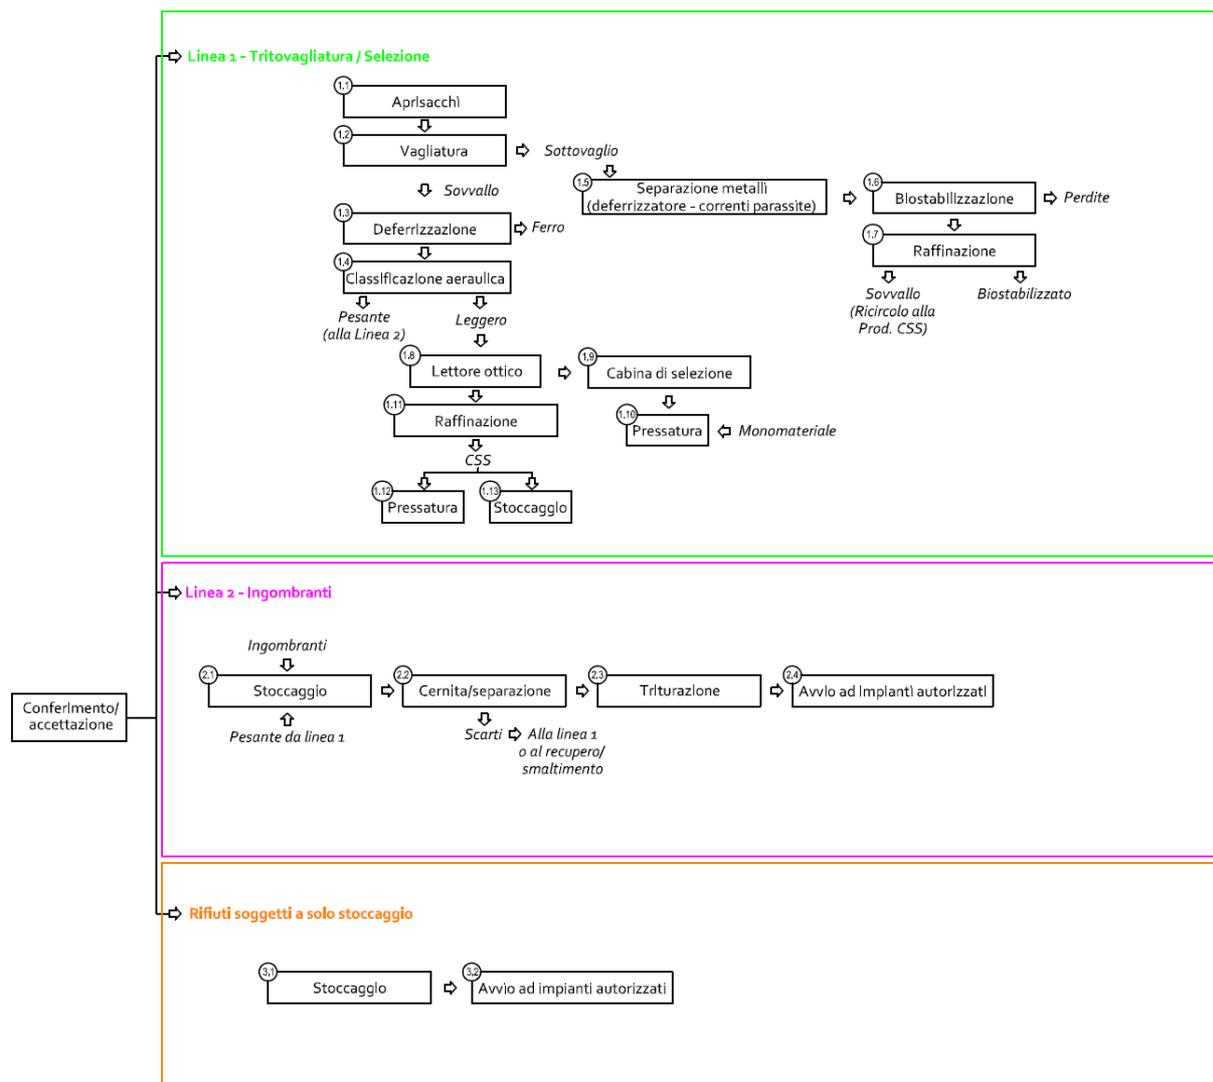


Figura 8 - Schema di flusso generale

Il ciclo lavorativo si articolerà in due flussi principali, costituiti da:

- ✓ rifiuti soggetti a solo stoccaggio

- ✓ rifiuti soggetti a stoccaggio e trattamento

Le linee di trattamento sono di seguito descritte:

2.2.1. LINEA 1 : SELEZIONE E PRODUZIONE CSS

Il progetto di variante sostanziale prevede la riformulazione impiantistica presente, al fine di ottimizzare i flussi trattati, massimizzare il recupero di materia ed ottenere la produzione di CSS; è stata prevista la presenza di due linee di separazione che operano in parallelo, al fine di consentire una maggiore flessibilità operativa.

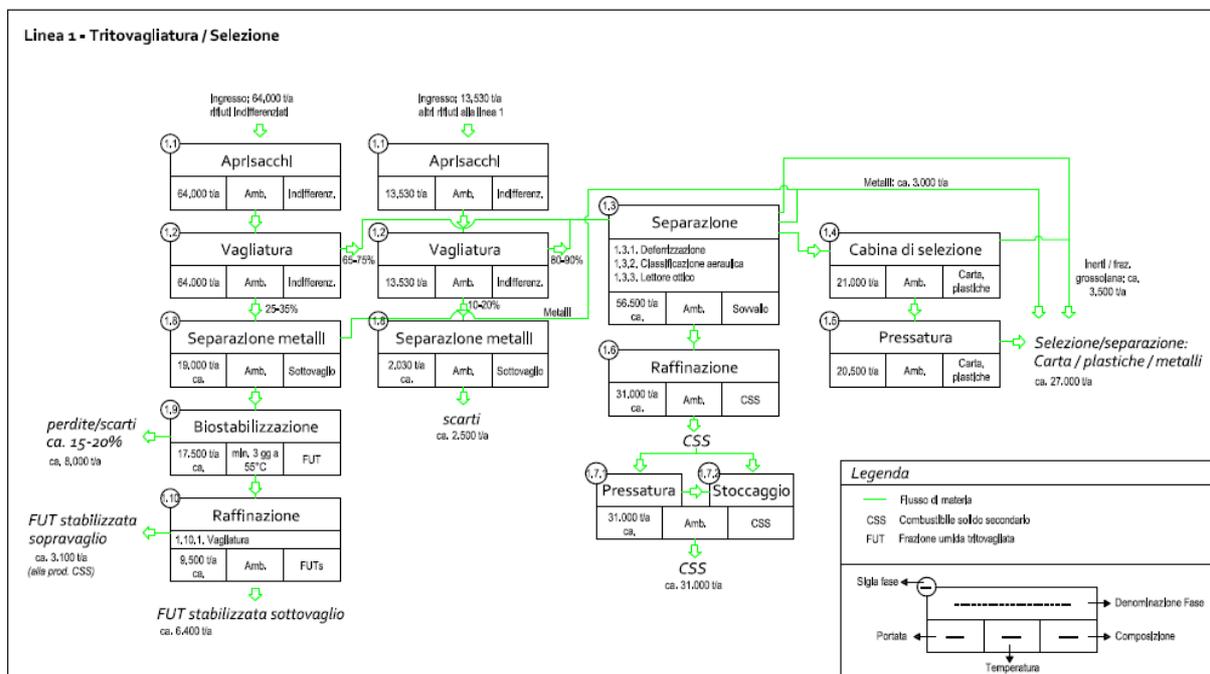


Figura 9 - Schema di flusso quantificato della linea 1

Il processo di lavorazione meccanico-biologico dei rifiuti (TMB), di cui allo schema di flusso in figura 9, parte dall'arrivo dei rifiuti all'impianto, effettuato tramite automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti con frequenze giornaliere.

Il ciclo produttivo inizia con l'aprisacchetto, in cui sono convogliati i rifiuti in ingresso; da qui, tramite nastro trasportatore, i rifiuti sono convogliati alla vagliatura da cui si originano due flussi: il sovrvallo e il sottovaglio.

Il sottovaglio, previa deferrizzazione e separazione a correnti parassite, viene avviato alla sezione di stabilizzazione biologica.

Il sovrallo viene invece avviato, a seguito di deferrizzazione, alla classificazione aerea da cui sarà possibile ricavare materiali ad elevato potere calorifico da avviare alla produzione di CSS (leggero); il classificatore, inoltre, consentirà di separare una frazione pesante (scarto di lavorazione) da avviare ad una successiva fase di lavorazione, localizzata in altra sezione dell'impianto (Linea 2).

Il flusso in uscita dal separatore aereo viene avviato al lettore ottico che effettuerà la fondamentale separazione del pvc; il materiale separato giunge poi ai raffinatori che effettuano una riduzione volumetrica del prodotto. Il materiale raffinato può essere poi avviato alla pressatura o al caricamento diretto dei cassoni per il trasporto in maniera sfusa.

Il rimanente flusso in uscita dal lettore ottico viene convogliato alla cabina di selezione manuale dove si provvede alla separazione manuale dei diversi materiali che vengono poi avviati alla pressatura con pressa dedicata.

L'impianto, a servizio del trattamento del rifiuto indifferenziato e degli scarti di lavorazione, per la presenza della doppia linea di selezione, verrà impiegato anche per il trattamento degli imballaggi misti e del monomateriale.

Il monomateriale sarà convogliato in testa all'impianto, qualora necessiti di selezione, ovvero direttamente alla pressatura, qualora già di idonee caratteristiche.

Il processo di stabilizzazione avverrà in ambiente aerobico in capannone chiuso e posto in aspirazione, in cui il materiale verrà sottoposto ad ossigenazione forzata e a rivoltamenti meccanici (con cadenze prefissate) al fine di mantenere le condizioni aerobiche.

Contestualmente alle traslazioni prefissate, il materiale sarà sottoposto a rivoltamenti funzionali, finalizzati all'ottimizzazione delle condizioni per il

metabolismo dei microrganismi responsabili delle reazioni che conducono alla stabilizzazione del materiale.

L'ossigenazione sarà garantita da un sistema di aerazione forzata che oltre ad assicurare tale funzione contribuisce a tenere sotto controllo il calore e l'umidità che vengono liberati dal processo.

Il materiale stabilizzato verrà poi raffinato mediante un processo di vagliatura da cui si otterranno due flussi: la frazione fine (< 25 mm), che costituisce il prodotto finale stabilizzato, e la frazione grossolana che, a seconda delle caratteristiche, può essere avviata in testa al ciclo TBM o allo smaltimento presso impianti autorizzati.

Il CSS ottenuto verrà avviato al recupero energetico; i materiali recuperabili saranno avviati al recupero presso impianti autorizzati; gli scarti saranno conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati.

Condizione necessaria per la produzione di CSS-combustibile (non più rifiuto), secondo quanto indicato dalla norma UNI 15359, dal DM 22 del 14/02/2013 e il DM Ambiente 20 marzo 2013, è che l'azienda si certifichi ai sensi della Norma UNI 15358 o EMAS.

Nello specifico si intende per:

«combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido secondario, come definito all'articolo 183, comma 1, lettera cc) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

«CSS-Combustibile»: il sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

«lotto»: un campione rappresentativo, classificato e caratterizzato conformemente alla norma UNI EN 15359 di un quantitativo complessivo di sottolotti comunque non

superiore a 1.500 tonnellate, per i quali sono state emesse dichiarazioni di conformità nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 2;

«produttore»: il gestore dell'impianto di produzione del CSS-Combustibile;

«sottolotto»: la quantità di combustibile solido secondario (CSS) prodotta, su base giornaliera, in conformità alle norme di cui al Titolo II del presente regolamento;

«utilizzatore»: il gestore dell'impianto di cui alle lettere b) o c) che utilizza il CSS-Combustibile come combustibile in parziale sostituzione di combustibili fossili tradizionali.

Tabella 1 - Caratteristiche del CSS-combustibile (non più rifiuto) secondo il DM 22/2013

Caratteristiche di classificazione							
Caratteristica	Misura statistica	Unità di misura	Valori limite per classe				
			1	2	3	4	5
PCI	media	MJ/kg t.q.	≥ 25	≥ 20	≥ 15	≥ 10	≥ 3
Cl	media	% s.s.	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 3
Hg	mediana	mg/MJ t.q.	≤ 0,02	≤ 0,03	≤ 0,08	≤ 0,15	≤ 0,50
	80° percentile	mg/MJ t.q.	≤ 0,04	≤ 0,06	≤ 0,16	≤ 0,30	≤ 1,00

Ai fini del summenzionato regolamento, è da classificare CSS-Combustibile esclusivamente il combustibile solido secondario (CSS) con PCI e Cl come definito dalle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, e – per quanto riguarda l'Hg - come definito dalle classi 1 e 2, elencati nella Tabella 1, riferite a ciascun sottolotto.

Pertanto, qualora il sottolotto di CSS presenti le caratteristiche di cui alla tabella 1 e l'azienda risulti certificata ai sensi della norma UNI 15358 o EMAS, verrà prodotto CSS-combustibile; viceversa, sarà prodotto CSS.

Gestione del biostabilizzato

La FUT stabilizzata e raffinata potrà essere reimpiegata secondo quanto indicato dalla DGR 426 del 04/08/2011 che disciplina il riutilizzo della frazione umida stabilizzata proveniente dagli impianti di tritovagliatura. In particolare:

La frazione umida, ottenuta dal processo di triturazione/separazione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato, sarà sottoposta ad un processo aerobico di stabilizzazione della durata minima di 21 giorni in modo da ottenere una frazione organica stabilizzata biologicamente, avente le caratteristiche riportate nella tabella 1 colonna A della citata D.G.R. 426/2011.

Con il processo di stabilizzazione occorre ottenere l'igienizzazione della biomassa e la riduzione della sua putrescibilità e lo stesso deve essere condotto in modo da assicurare:

- a. il controllo delle condizioni di processo;
- b. un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa in tutte le fasi.

Le condizioni minime che deve rispettare il processo di produzione, affinché il biostabilizzato possa essere utilizzato come terreno di copertura giornaliera delle discariche sono contenute nei successivi punti A),B),C):

- A) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C;
- B) la durata della stabilizzazione (costituita da bioossidazione e maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della biomassa stabilizzata, deve essere pari ad almeno 21 giorni. Durante questa fase occorre insufflare costantemente aria nella massa. Non deve essere conteggiato, al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso

l'impianto di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione dei tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantità per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;

- C) Il biostabilizzato, una volta ultimato il processo di stabilizzazione, deve essere sottoposto ad una vagliatura finale a 25 mm.

Il processo di stabilizzazione e maturazione avverrà su superfici impermeabilizzate ed in ambiente confinato, soggetto ad aspirazione e trattamento delle arie esauste mediante sistema a scrubber + biofiltro.

Se il biostabilizzato sopra descritto viene sottoposto ad un ulteriore processo di maturazione di almeno 90 giorni e se rispetta le condizioni riportate nella tabella 1 colonna B della DGR 426/2011, può essere utilizzato anche per la copertura superficiale finale delle discariche a conclusione del loro ciclo di vita.

Oltre al controllo del processo di stabilizzazione già descritto precedentemente, nella fase di maturazione la massa deve essere rivoltata almeno una volta la settimana in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di anaerobiosi favorendo la disgregazione del materiale, il ripristino della porosità e l'omogeneità del trattamento a tutta la massa.

Il biostabilizzato dovrà essere conforme ai criteri di cui al DM 27/09/2010; per l'utilizzo finale in discarica dovranno essere eseguite tutte le procedure previste dal disciplinare tecnico di cui alla summenzionata DGR 426/2011.

Le caratteristiche che deve presentare il biostabilizzato ai fini del riutilizzo come copertura giornaliera e come copertura finale delle discariche sono indicate nella tabella 1 colonne A/B della D.G.R. 426/2011, di seguito riportata:

Tabella 2 - Caratteristiche del biostabilizzato ai fini del riutilizzo ex Tabella 1 della DGR 426/2011

Parametri	Unità di misura	A Biostabilizzato per la copertura giornaliera	B Biostabilizzato per la copertura finale
Plastica	% s.s.		≤10
Inerti	% s.s.		≤15
Vetro	% s.s.		≤15
Ferrosi	% s.s.		≤0,5
Umidità		≤50	≤30
Sostanza Organica (C.O.)	% s.s.		≥40
Sostanza Umificata	% s.s.		≥20
Salmonelle	n°/50g		Assente
Granulometria	mm	≤25	≤25
IRD (UNITS 11184)	mgO ₂ x kg SV x h ⁻¹	1000	300
pH			6-8,5
Processo aerobico		minimo 21 giorni	minimo 21 gg + minimo 90 gg di maturazione

Tab.1 Parametri caratteristici del biostabilizzato

Si fa presente che le efficienze sempre maggiori della raccolta differenziata effettuata dai Comuni stanno conducendo ad una condizione tale da ridurre sempre più la percentuale di organico all'interno del rifiuto indifferenziato: ciò è in larga parte dovuto alla sempre maggiore sensibilità ambientale della popolazione nonché alle tecniche di raccolta separata che, notoriamente, conducono all'incremento delle performance e al conseguente miglioramento delle caratteristiche del rifiuto che giunge al trattamento.

In virtù di quanto innanzi, le percentuali prevedibili di frazione organica putrescibile all'interno del rifiuto indifferenziato, così come osservato dal RTI dell'Università degli Studi della Campania, si attestano nell'intervallo 12-20%. Si ipotizza, inoltre, che tali percentuali diminuiranno ulteriormente, con il rischio di compromettere, nel tempo, i processi aerobici di stabilizzazione.

Pertanto, l'azienda adotterà una procedura di monitoraggio di processo della durata di 12 mesi, implementando un controllo delle temperature con apposite sonde, al fine di verificare il mantenimento della temperatura di 55°C.

Il rifiuto prodotto sarà sottoposto a controllo dell'IRD, del contenuto di sostanza organica, nonché alle analisi previste dalla tabella 1 colonna A della D.G.R. 426/2011.

Il rifiuto in uscita verrà così caratterizzato (CER 190501/190503/191212) ed in base a tale classificazione avviato presso idonei impianti autorizzati. Tale monitoraggio sarà oggetto di una specifica procedura interna.

Modalità di movimentazione delle materie prime (rifiuti):

I rifiuti in ingresso saranno conferiti tramite automezzi autorizzati ed avviati all'area di conferimento; da qui, tramite mezzi di movimentazione interni saranno avviati al ciclo di trattamento TMB; la movimentazione da qui avverrà tramite nastri trasportatori fino all'avvio alla fase di stabilizzazione.

Macchinari previsti:

- Aprisacchi
- Vagli
- Deferrizzatori
- Classificatori aeraulici
- Separatore metalli non ferrosi
- Lettori ottici
- Cabine di selezione manuale
- Mulini raffinatori
- Pressa e legatrice
- Pressa imballaggi
- Vaglio per raffinazione FUT

Efficienza dei lettori ottici

Lettori ottici: al fine del bilancio si fa riferimento ad uno studio sull'analisi merceologica effettuato dal laboratorio Natura per gli impianti Stir di Giugliano e Tufino nel settembre 2012.

Sulla base di tale analisi merceologica emerge che la percentuale di imballaggi in plastica dura si attesta in un range compreso tra 5,2% e 11,3%; presupponendo pertanto un valore medio di circa l'8% in peso del totale in ingresso, si ottiene il seguente bilancio:

Potenzialità massimo di progetto giornaliera: 360 t/g

$$360 \text{ t} \times 0,08 = 28,8 \text{ t}$$

Dati di performance prefissati:

- efficienza di separazione: 90%
- purezza delle frazioni: 95 %

$$\text{Materiale separato: } 0,90 \times 28,8 = 25,92 \text{ t}$$

$$\text{Presenza di materiale estraneo (5\% ca.)} = 0,05 \times 25,92 = 1,3 \text{ t}$$

Distribuzione granulometrica

Il raffinatore presenterà una capacità di riduzione delle particelle compresa nell'intervallo 10-250 mm.

A seconda delle caratteristiche che si intenderà ottenere in funzione dei successivi utilizzi del CSS, (grossolano, fluff confezionato in balle) la distribuzione granulometrica attesa a valle della raffinazione prevedrà una percentuale maggiore compresa nell'intervallo 25-50 mm (ca. l' 80%) oltre una percentuale residua di

frazione fine (ca. < 4%), una frazione intermedia < 25 mm (ca. 7-10%) ed una frazione più grossolana > 50 mm (ca. 6-8%).

Ai fini della produzione di CSS combustibile, invece, ai sensi di quanto definito dalla UNI EN 15359:2011 al punto 9.2 le dimensioni della particella devono essere specificate mediante setacciatura o tecniche equivalenti, ed essere espresse come dx dove d è la dimensione delle particelle sulla curva di distribuzione dove passa x% in accordo alla EN 15415 -1, con $x\% \geq 80\%$.

I parametri definiti sono i seguenti:

Classe per il CSS Combustibile	Pezzatura
Classe A	< a 15 millimetri
Classe B	< a 30 millimetri
Classe C	< a 60 millimetri
	> a 60 millimetri
	non certificabile come CSS Combustibile

La distribuzione effettiva in fase di esercizio verrà verificata mediante le norme UNIEN 15415-1, 2, 3.

Identificazione delle materie prime in ingresso:


CER	Descrizione
200301	rifiuti urbani non differenziati
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
191204	plastica e gomma

Bilancio di massa ed efficienza di trattamento:

I valori di progetto di efficienza attesa dell'impianto conducono ai seguenti risultati:

- Potenzialità massima di progetto: 360 t/g

Di seguito si riporta lo schema a blocchi quantificato tratto dalle BAT di riferimento:

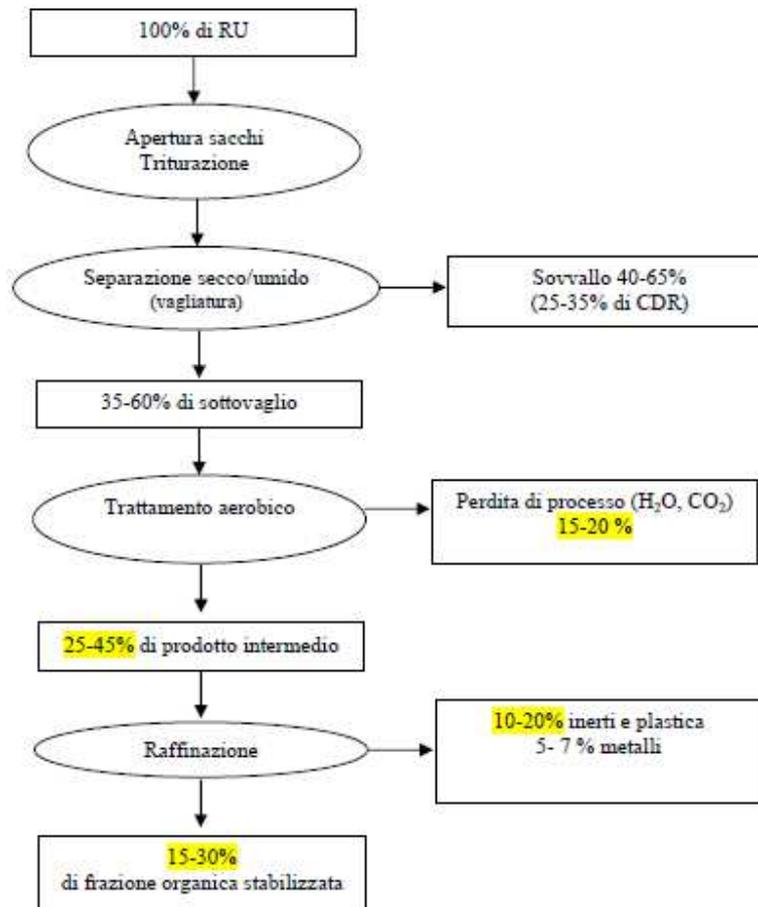

Condizioni di esercizio, durata della fase, periodicità di funzionamento (linea 1):

- Operatività impianto:
 - 50 sett./anno⁵
 - 6 gg./sett.
 - 12 h/g
 - 3.600 h/anno
- N. linee: 2

⁵ La ricezione dei rifiuti in ingresso, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento ai Comuni, potrà essere estesa fino ad un massimo di 52 settimane.

- Capacità di processo massima di progetto: 24-30 t/h

Sistemi di regolazione e controllo:

- Quadri elettrici di alimentazione e comando
- Sistemi di controllo PLC
- Sistema di controllo PLC dedicato alla pressa
- Sistema di aerazione forzata dei cumuli in biostabilizzazione

Tipologie di inquinanti generabili

- Emissioni
- Sostanze odorigene
- Reflui (percolati)
- Rumori
- Produzione di rifiuti

Selezione mono e multimateriale

Modalità di funzionamento ed attrezzature presenti:

Il materiale in ingresso verrà conferito da automezzi autorizzati; lo stesso verrà avviato al settore di conferimento e successivamente ai settori di stoccaggio dedicati.

Da qui sarà prelevato ed avviato alla linea di selezione (linea 1); la linea consentirà la selezione ed adeguamento volumetrico del materiale, secondo il ciclo lavorativo descritto al punto precedente.

Identificazione delle materie prime in ingresso:

CER	Descrizione
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150105	imballaggi in materiali compositi

150106	imballaggi in materiali misti
200101	carta e cartone
200139	plastica

Bilancio di massa ed efficienza di trattamento:

I valori di progetto di efficienza dell'impianto conducono ai seguenti risultati:

- Efficienza di trattamento: 65-95 % (multi - mono materiale), variabili in relazione alle caratteristiche dei materiali in ingresso.

Condizioni di esercizio, durata della fase, periodicità di funzionamento:

- Operatività impianto:
 - 300 gg/anno⁶
- N. linee: 2
- Durata fase: 12 h/g
- Periodicità di funzionamento: discontinuo, 6 gg/sett.
- P e T ambiente

La linea 1 sarà costituita da due linee che opereranno in parallelo; nel caso di trattamento di mono e multi-materiale, pertanto, sarà dedicata una linea a tale trattamento: i rifiuti mono e multimateriale, pertanto, non saranno miscelati ai fini della produzione di CSS, ma saranno selezionati ai fini della valorizzazione come recupero di materia ed avviati ad un successivo recupero finale presso impianti autorizzati (cartiere, industria della plastica, ecc). Soltanto gli eventuali scarti non recuperabili saranno avviati alla produzione di CSS, venendo ricircolati in testa all'impianto.

⁶ La ricezione dei rifiuti in ingresso, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento ai Comuni, potrà essere estesa fino ad un massimo di 52 settimane.

Sistemi di regolazione e controllo:

- Quadri elettrici di alimentazione e comando
- Sistemi di controllo PLC
- Sistema di aspirazione e convogliamento allo scrubber+biofiltro

Tipologie di inquinanti generabili

- Emissioni
- Rumori
- Produzione di rifiuti (da attività di cernita)

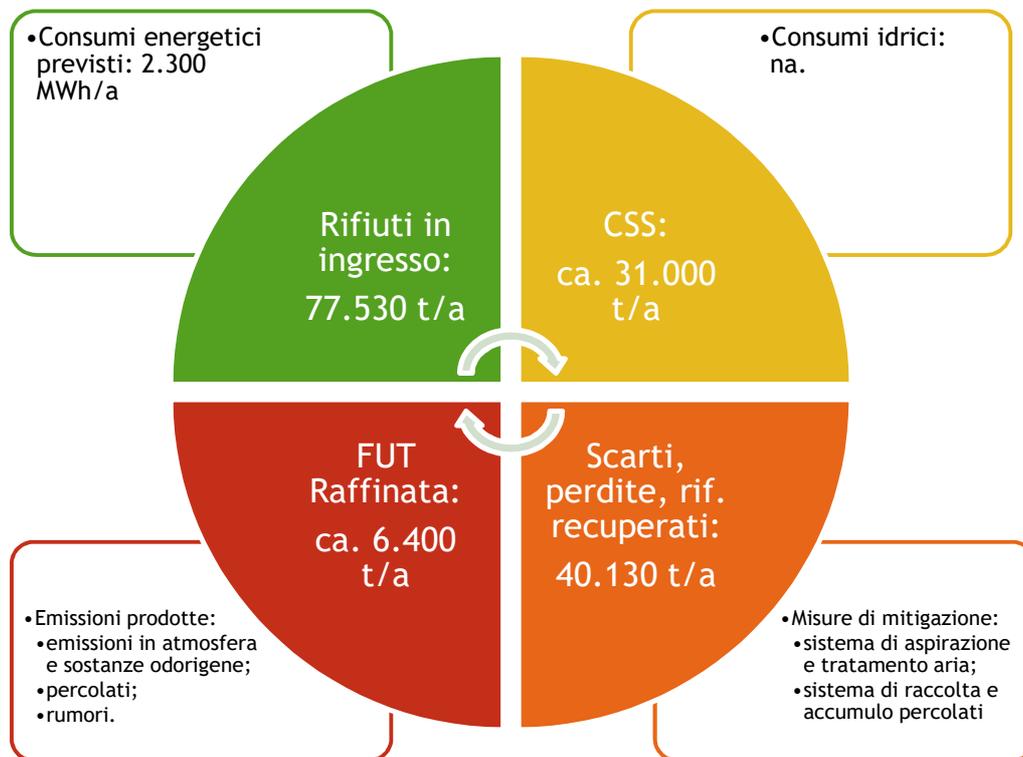


Figura 10 - Schema riassuntivo della fase con dati presunti

Bilancio di massa della linea 1:

Potenzialità massima di progetto: 360 t/g	CSS	31.000
Potenzialità media giornaliera: 213,33 t/g	FUT (sottovaglio)	6.400
Totale annuo di progetto: 77.530 t/a	FUT (sopravaglio)	3.100
	Selezione (metalli, plastiche, carta e cartone)	27.000
	Percolato+scarti+perdite di carico	10.030

* N.B. i valori indicati sono presunti in relazione alle potenzialità di progetto, alle efficienze di separazione previste e ai bilanci previsti dalle Bat di riferimento; essi risulteranno in fase di esercizio funzione dell'effettiva qualità della composizione dei rifiuti in ingresso. L'efficienza potrà notevolmente variare in funzione del tenore di organico all'interno del rifiuto in ingresso.

Tabella 41: Rifiuti in uscita da un impianto di trattamento meccanico biologico

Frazione utile al recupero di energia	Quantità prodotte (kg/t di RU)	Valore calorifico (MJ/kg)	
		Inferiore	superiore
CDR	300-460	16,6	19,9
Frazione da cui non è possibile recuperare energia		Destinazione dei materiali e proprietà	
Ferrosi	32-40	Rottamatori	
Inerti	48,6 <40 vetro	Riuso	
Non ferrosi	8 -10	Recupero materiali	
Materiale organico al trattamento biologico	550 perdita di processo 200 rifiuti protrattati da destinarsi in discarica 350	TOC 18 w/w% Potere calorifico > 6 MJ/kg Densità > 1,5 t/m ³ (wet) Conducibilità idraulica $K_f < 10^{-8}$ m/s	

Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" [81, VDI and Dechema, 2002], [45, Vrancken et. Al. 2001]

2.2.2. LINEA 2: LAVORAZIONE INGOMBRANTI (ATTIVITÀ NON IPPC)

Modalità di funzionamento ed attrezzature presenti:

La lavorazione dei rifiuti ingombranti sarà effettuata in area posta sotto capannone, su di una superficie di circa 500 mq. In tale area vi sarà una sezione dedicata al conferimento e stoccaggio, una dedicata alla selezione ed una allo stoccaggio dei materiali separati.

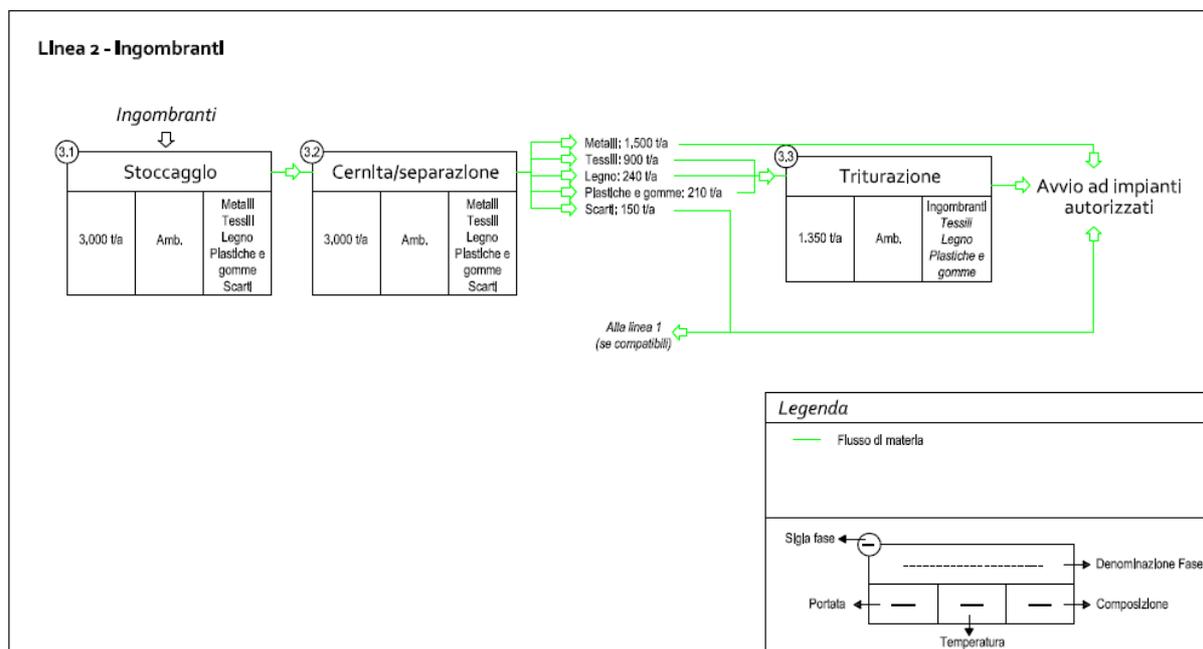


Figura 11 - Schema di flusso quantificato Linea 2

Il trattamento sarà esclusivamente di separazione dei rifiuti in ingresso nelle diverse componenti, legno, metalli ferrosi e non, tessili, ecc. dagli scarti non recuperabili che saranno avviati alla Linea 1, al fine di massimizzare il recupero di materia; sarà presente un trituratore per la riduzione volumetrica.

I prodotti in uscita saranno configurati come MPS qualora rispondenti a specifiche norme tecniche che ne regolamentano le caratteristiche (uni, ceca, ecc.); viceversa, saranno caratterizzati come rifiuti ed avviati ad impianti autorizzati.

Identificazione delle materie prime in ingresso:

CER	Descrizione	Attività
200307	rifiuti ingombranti	R13-D15-R12-R3-R4
200111	Prodotti tessili	

Alla linea di trattamento "Linea 2" saranno inoltre avviabili gli scarti pesanti derivanti dalla linea 1 e provenienti dal separatore aeraulico, classificabili con codice cer 191212.

Bilancio di massa ed efficienza di trattamento:

I valori di progetto di efficienza dell'impianto conducono ai seguenti risultati:

- Potenzialità di progetto: 3.000 t/a
- Efficienza di trattamento: 80-95 % (a seconda delle caratteristiche in ingresso)

Condizioni di esercizio, durata della fase, periodicità di funzionamento:

- Operatività impianto:
 - 300 gg/anno⁷
- N. linee: 1
- Capacità di esercizio: ca. 10-15 t/g
- Durata fase: 12 h/g
- Periodicità di funzionamento: discontinuo, 6 gg/sett.
- P e T ambiente

Sistemi di regolazione e controllo:

- sistema di aspirazione delle polveri dalla triturazione con ciclone e filtro a maniche dedicato, conforme ai criteri di cui alla DGR 243/2015

La linea di triturazione dei rifiuti ingombranti presenterà un sistema di aspirazione localizzato sul trituratore con camino di emissione (emissione puntuale), definita E1.

Gli inquinanti che possono generarsi sono costituiti dalle polveri di triturazione dei materiali costituiti da legno, plastica, tessili); non saranno triturati rifiuti metallici. Il sistema di abbattimento previsto è costituito da un ciclone e filtro a maniche che sarà collegato al sistema di aspirazione, posto preventivamente all'espulsione in atmosfera.

⁷ La ricezione dei rifiuti in ingresso, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento ai Comuni, potrà essere estesa fino ad un massimo di 52 settimane.

Le caratteristiche del filtro a maniche saranno conformi alla DGR 243/2015; in particolare, sono previste le seguenti caratteristiche:

Velocità di attraversamento	≤ 0.03 m/s
Grammatura tessuto	≥ 450 g/m ²
Sistemi di controllo	Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante
Sistemi di pulizia	- Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria $\geq 50\mu\text{m}$ - Lavaggio in controcorrente con aria compressa
Manutenzione	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
Efficienza	$> 90\%$

Le caratteristiche del punto di emissione saranno le seguenti:

Punto di emissione	E1				
Altezza camino dal colmo dei tetti nel raggio di 10 m	> 1 m				
Provenienza	Linea di triturazione ingombranti				
durata	8 h/d				
Angolo del flusso	flusso verticale				
Temperatura	20 °C				
Portata	10.000 mc/h				
MTD adottata	Filtro a maniche				
Georeferenziazione camino (<i>fonte Google Earth</i>)	485724.83 m E 4532428.13 m N (f.to UTM)				
Inquinanti	Classe	Valori limite		Valori emissivi	
	All V, punto V	F. massa limite g/h	Conc. Limite mg/Nm ³	Conc. mg/Nm ³	F. massa g/h
Polveri totali		500	150	< 10	< 100

Tipologie di inquinanti generabili

- Emissioni di polveri (concentrazione in uscita ≤ 10 mg/Nm³)
- Rumori (immissioni al perimetro impianto < 70 dB)

Schema riassuntivo:

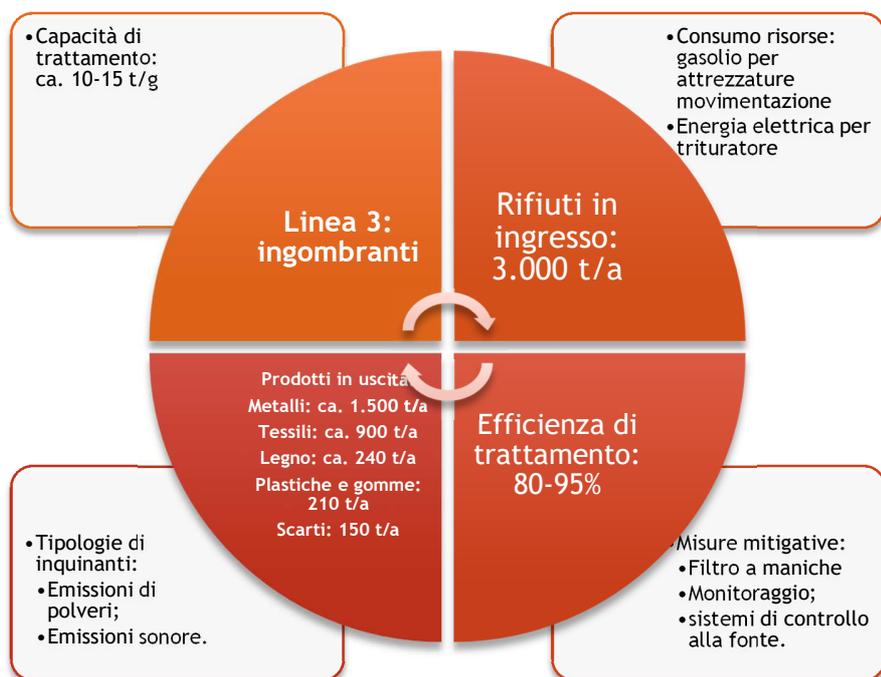


Figura 12 - Schema riassuntivo della fase

2.2.3. LINEA 3: RIFIUTI SOGGETTI A SOLO STOCCAGGIO

I seguenti rifiuti saranno soggetti a solo stoccaggio:

Rifiuti non pericolosi:

CER	Descrizione	Attività
080318	toner	R13-D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13- D15
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13- D15
160605	altre batterie ed accumulatori	R13- D15
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13- D15
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13- D15
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13- D15
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13- D15
200110	abbigliamento	R13- D15
200111	prodotti tessili	R13- D15
200125	oli e grassi commestibili	R13- D15

200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R13- D15
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R13- D15
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13- D15
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13- D15
200136	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13
150103	imballaggi in legno	R13- D15
150104	imballaggi metallici	R13
150107	imballaggi in vetro	R13- D15
150109	imballaggi in materia tessile	R13- D15
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13 -D15
160103	pneumatici fuori uso	R13
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13- D15
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13- D15
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13- D15
200102	vetro	R13- D15
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13- D15
200140	metallo	R13
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R13- D15
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	R13- D15
200303	residui della pulizia stradale	R13- D15
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13- R12-D15
200201	Rifiuti biodegradabili	R13- R12-D15
200302	Rifiuti dei mercati	R13- R12-D15

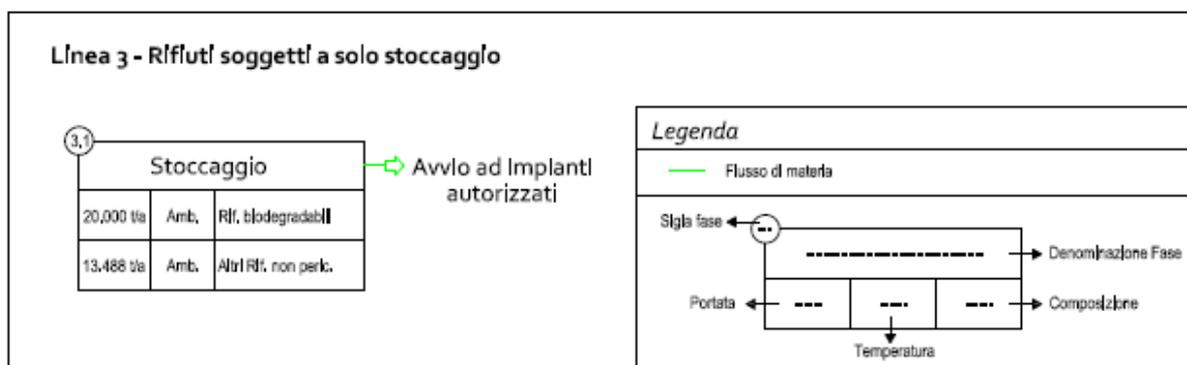


Figura 13 - Schema di flusso quantificato Linea 3

Modalità di funzionamento ed attrezzature presenti:

Per i rifiuti soggetti al solo stoccaggio, terminate le procedure di conferimento/accettazione, si provvederà all'avvio nel settore di stoccaggio dedicato, al fine di un successivo avvio presso impianti autorizzati ad effettuare il trattamento.

Lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi in area esterna sarà effettuato in cassoni idonei chiusi superiormente con teli impermeabili, al fine di evitare interazione con gli agenti atmosferici; per i liquidi saranno adottati contenitori dotati di bacini di contenimento con capacità di contenimento a norma delle linee guida regionali e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Per i RAEE saranno adoperati contenitori rispondenti ai requisiti di cui al D.Lgs 49/2014 e alla D.G.R. 386/2016.

Le tipologie introdotte all'interno dell'impianto saranno prevalentemente avviate al recupero, tuttavia si prevede la possibilità di ricevere alcune tipologie anche in modalità di smaltimento, qualora esse non siano idonee al recupero (D15).

Per i rifiuti in area coperta sarà adoperato lo stoccaggio in cassoni scarrabili o cumuli.

Attrezzature presenti:

- Macchinari di movimentazione interna

Bilancio di massa ed efficienza di trattamento:

I valori di progetto di efficienza dell'impianto conducono ai seguenti risultati:

- Rifiuti biodegradabili soggetti a solo stoccaggio: 20.000 t/a
- Altri rifiuti non pericolosi soggetti a solo stoccaggio: 13.488 t/a

Condizioni di esercizio, durata della fase, periodicità di funzionamento:

- Operatività impianto: 300 gg/anno⁸

⁸ La ricezione dei rifiuti in ingresso, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento ai Comuni, potrà essere estesa fino ad un massimo di 52 settimane.

- Durata fase: 12 h/g
- Periodicità di funzionamento: discontinuo, 6 gg/sett.
- P e T ambiente

Sistemi di regolazione e controllo:

- pesa
- controllo radiometrico

Tipologie di inquinanti generabili

- Rumori da movimentazione

Schema riepilogativo



Figura 14 - Schema riassuntivo della fase

Messa in riserva rifiuti biodegradabili

Non essendo più previsto l'impianto di compostaggio, secondo quanto indicato in premessa, le frazioni biodegradabili costituite da rifiuti umidi e da scarti verdi e legnosi saranno soggetti esclusivamente ad attività di stoccaggio. Nel caso specifico, trattasi delle seguenti tipologie di rifiuti:

Rifiuti organici di provenienza alimentare [CER 200108]

Spesso definiti anche come Frazione Organica dei Rifiuti Urbani (FORSU) ottenuta da raccolta differenziata "secco-umido". Si tratta di una frazione omogenea costituita dagli scarti organici derivanti dalla preparazione dei cibi e dai resti dei pasti, sia domestici che da utenze collettive (ristorazione o mensa).

Dal punto di vista tecnico-gestionale questa frazione organica presenta una elevata fermentescibilità unita ad una ridotta capacità strutturante, caratteristiche che ne richiedono un veloce avvio a trattamento per evitare problemi riconducibili alle emissioni odorigene causati dall'innescarsi di fenomeni putrefattivi.

Tempo massimo di permanenza: 72 h

Scarti "verdi" ed altri materiali legnosi [CER 200201]]

Si tratta dei materiali di risulta delle attività di manutenzione e cura del verde pubblico e privato, raccolti in purezza e separati dagli altri flussi di rifiuti alla fonte. In questa tipologia di scarti organici ricadono poi, per coerenza compositiva, anche le biomasse di risulta di attività agricole e boschive. I materiali compresi in questa frazione si distinguono per avere una più ridotta reattività biochimica e per essere dotati di una elevata capacità strutturante, risultando quindi complementari rispetto alla frazione precedente.

Tempo massimo di permanenza: 72 h

Rifiuti mercatali [CER 200302]

Trattasi dei rifiuti provenienti dai mercati.

Tempo massimo di permanenza: 72 h

Dimensionamento

Area di conferimento

L'area di conferimento presenterà una superficie utile pari a circa mq. 64,00: in tale area si procederà al conferimento dei rifiuti in ingresso (costituiti dai CER 200108 – 200201 - 200302) per procedere all'accettazione e al successivo avvio al settore di stoccaggio dedicato; in tale area si avrà uno stazionamento estremamente ridotto, al fine di effettuare esclusivamente le attività di conferimento.

Area di stoccaggio rifiuti in ingresso

Lo spazio che sarà dedicato allo stoccaggio delle frazioni biodegradabili sarà di circa m 30 x 40 (estensioni di ca. 1.200 mq.), pari a circa 1/3 della dimensione del capannone MVS.

In tale area si procederà alla messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso.

L'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sarà posizionata su pavimentazione in c.a. industriale opportunamente impermeabilizzata e sarà dotata di sistema di raccolta del percolato che naturalmente si separa dalla matrice solida; esso sarà avviato all'accumulo in serbatoio dedicato e al successivo trattamento presso impianti di depurazione terzi autorizzati.

I quantitativi massimi stoccabili istantaneamente precedentemente determinati non subiranno modifiche e, pertanto, saranno pari a 450 mc (pari a circa 340 t, considerando un peso specifico medio di 0,75 t/mc). È sottinteso che i rifiuti conferiti verranno avviati nel più breve tempo possibile al trattamento presso impianti terzi autorizzati, ipotizzando un tempo massimo di permanenza di 72 h; in tal caso sarà da

prevedere anche l'attività R12, andando ad indicare il processo di naturale separazione del percolato dalla matrice solida e l'eventuale cernita manuale delle sostanze estranee, finalizzata all'ottimizzazione della qualità del rifiuto, in vista dei successivi trattamenti.

Gestione del percolato

Il percolato che si separerà dalla massa in trattamento sarà raccolto tramite una linea di convogliamento dedicata convogliante in apposito pozzetto di sollevamento, da cui sarà avviato allo stoccaggio in serbatoio dotato di bacino di contenimento.


Da qui sarà periodicamente avviato presso idonei impianti terzi autorizzati.

Il sistema di raccolta del percolato prevede all'interno del capannone MVS la presenza di due linee di raccolta poste trasversalmente al capannone le quali recapitano all'interno di n. 2 pozzetti dotati di pompe di sollevamento. Tali pompe di sollevamento convogliano il fluido ad apposito serbatoio di deposito.

In vista dell'implementazione della sezione di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili, sarà realizzata una griglia di raccolta separata che convoglierà il percolato che si separa dalla frazione umida ad un pozzetto di rilancio impermeabilizzato e dotato di pompa di sollevamento. Da qui sarà avviato al serbaotio di accumulo, per essere poi avviato al trattamento presso impianti terzi autorizzati.

Ricircolo irrorazione
cumuli

Sistema di aerazione a
pavimento

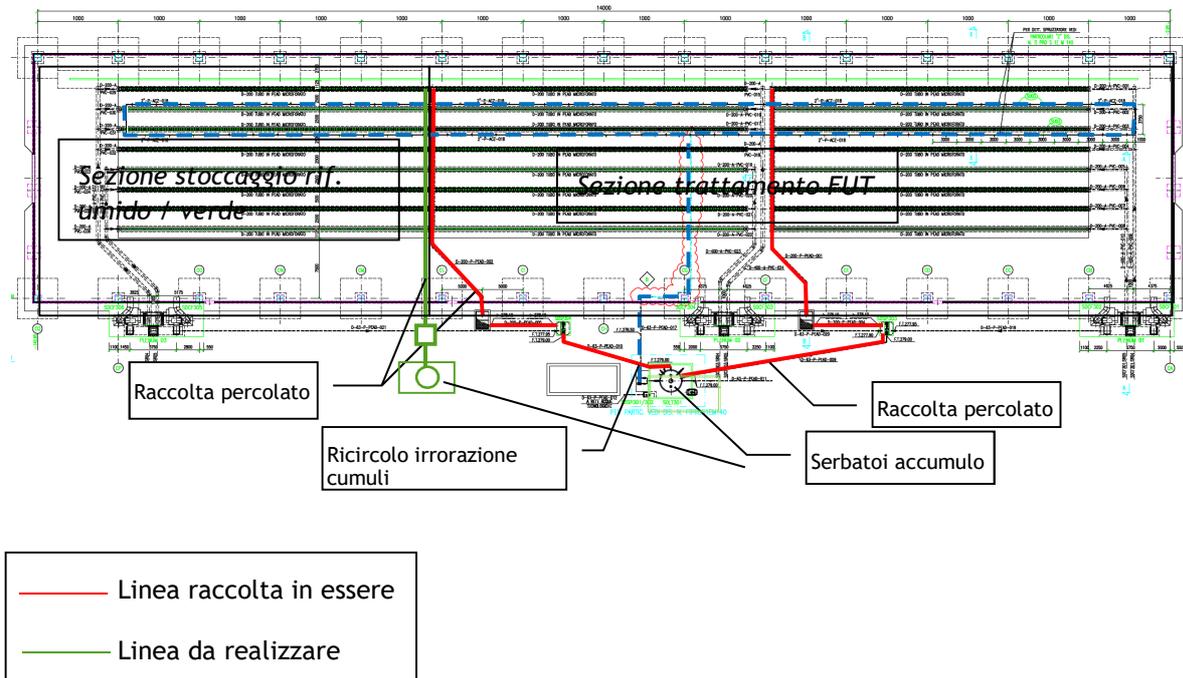

Da scheda tecnica fornita dall'azienda, sono presenti n. 2 pompe per la movimentazione del percolato dai pozzetti di accumulo al serbatoio, aventi ciascuna portata da 14,4 m³/h.

portata pompa (mod. Flygt CP 3057 HT 250)	14,4 m ³ /h	345 m³/g
---	------------------------	----------------------------

In vista dell'implementazione dello stoccaggio della frazione organica, sarà installato un'ulteriore linea relativa alla raccolta del percolato che si separa dal rifiuto umido in stoccaggio, la quale recapiterà in un pozzetto dedicato per il sollevamento al serbatoio di accumulo. Sarà inoltre installato un ulteriore serbatoio per il percolato, per un totale di accumulo pari a 60 mc, al fine di incrementare la capacità di deposito. Tale serbatoio sarà inserito in bacino di contenimento avente capacità a norma della DGR 386/2016.

Durante la fase dei lavori, sarà necessario provvedere alla verifica ed eventuale ripristino della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione superficiale.

Tale attività di verifica andrà svolta con cadenza regolare tramite verifiche ispettive, come da piano di monitoraggio, al fine di valutare eventuali criticità ed intervenire tempestivamente.

In ottemperanza alle risultanze istruttorie, sarà inoltre installata una zona filtro sull'accesso al capannone di stoccaggio della frazione organica, con doppia porta; sarà inoltre prevista una separazione della zona di stoccaggio umido dal resto del capannone ed un misuratore in continuo della depressione del capannone.

Bilancio di massa

I valori di progetto previsti ammontano a 20.000 t/a; per parte di tali quantitativi precedentemente era previsto anche il trattamento che, alla luce di quanto indicato in premessa, non sarà più effettuato. Pertanto, i quantitativi previsti saranno soggetti esclusivamente alla fase di stoccaggio, con separazione del percolato.

- Potenzialità di progetto: 20.000 t/a
- Percolato prodotto: CER 19.07.03: ca. 1.000 t/a

CER	Descrizione	Quantitativi (t/a)	
		Attività	Quantitativi annui
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D15-R13-R12	20.000
200201	Rifiuti biodegradabili		
200302	Rifiuti dei mercati		

Condizioni di esercizio, durata della fase, periodicità di funzionamento:

- Operatività impianto:
 - 6 gg./sett. ⁹
- Quantitativi in stoccaggio istantaneo: ca. 450 mc (340 t)
- Quantitativi medi giornalieri ricevibili: 66,67 t/g con un massimo giornaliero ricevibile di 180 t/g

⁹ La ricezione dei rifiuti in ingresso, al fine di garantire la continuità del servizio di raccolta e conferimento ai Comuni, potrà essere estesa fino ad un massimo di 52 settimane.

- Quantitativi massimi annuali: 20.000 t/a

N.B. il quantitativo giornaliero risulta variabile in relazione alle operazioni di raccolta effettuate dai Comuni; pertanto, fermo restando il quantitativo massimo gestibile annuale, pari a 20.000 t/a, quello giornaliero potrà oscillare fino ad un massimo prevedibile di 180 t/g. Tale valore risulta comunque compatibile con le dimensioni dell'area di stoccaggio, per quanto illustrato in precedenza.

Sistemi di regolazione e controllo:

- controllo degli odori e delle emissioni mediante convogliamento a scrubber e biofiltro

Tipologie di inquinanti generabili

- Sostanze odorigene
- Reflui (percolati)

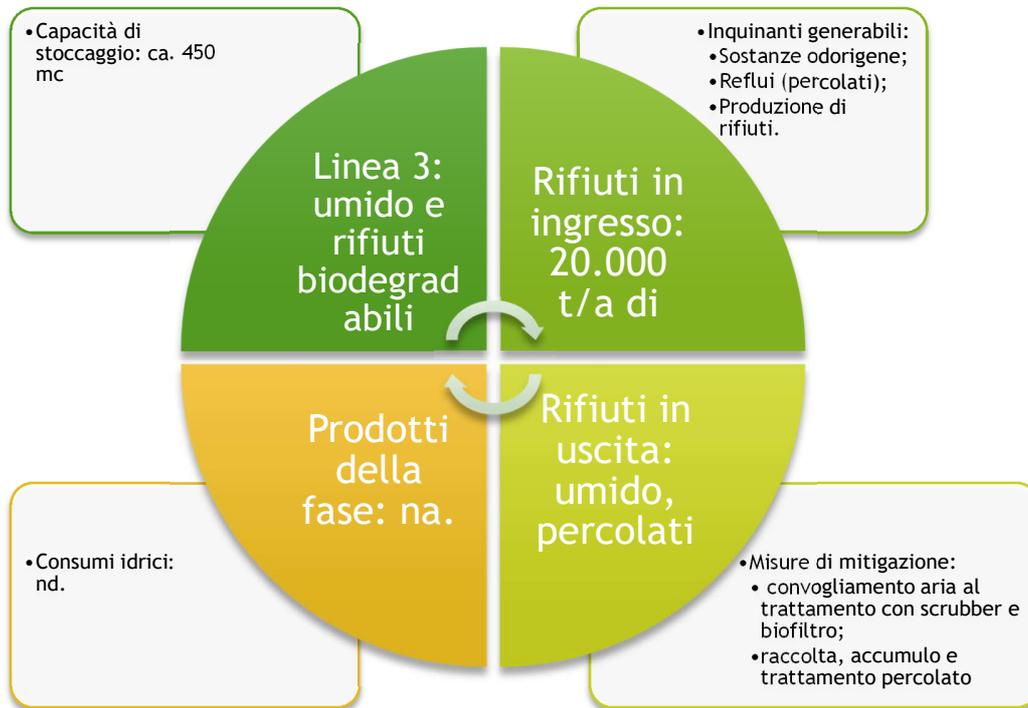


Figura 15 - Schema riassuntivo della fase

2.3. BILANCI DI MASSA GLOBALI:

Sulla base di quanto descritto in precedenza, è possibile effettuare i seguenti bilanci di massa previsionali; i quantitativi di rifiuti in uscita saranno variabili in fase di esercizio, in relazione alla qualità dei rifiuti in ingresso, di provenienza urbana, e pertanto suscettibili di variabilità delle caratteristiche.

Linea Lavorativa	Rifiuti in ingresso	Prodotti in uscita		
		Tipologia	t/a	CER
Linea 1: selezione e produzione CSS	77.530 t/a	CSS	31.000	19.12.12 19.12.10
		FUTs	6.400	19.05.03 19.05.01 19.12.12
		Scarti, perdite, percolato rif. recuperati	40.130	19.12.00 19.07.03
Linea 2: stoccaggio e trattamento ingombranti	3.000 t/a	Metalli	1.500	19.12.02 19.12.03
		Tessili	900	19.12.08
		Legno	240	19.12.07
		Plastiche e gomme	210	19.12.04
		Scarti	150	19.12.12
Linea 3: stoccaggio				
3.1 rifiuti non pericolosi soggetti a solo stoccaggio	13.488 t/a		13.488	Stessi CER ¹⁰
3.2. Rifiuti biodegradabili	20.000 t/a	percolato	1.000	19.07.03
		umido	19.000	20.01.08 20.02.01 20.03.02

¹⁰ La dicitura "Stessi CER" è relativa alle attività di solo stoccaggio dei rifiuti in ingresso: per tali rifiuti, pertanto, i codici CER in uscita corrisponderanno a quelli in ingresso

2.4. CONSUMI DI RISORSE

2.4.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

L'approvvigionamento idrico è necessario per

- Usi igienico-sanitari (uffici, spogliatoi, bagni)
- Antincendio
- Abbattimento fonti di emissioni con scrubber e biofiltro

La fonte di approvvigionamento è costituita dall'acquedotto consortile. I consumi idrici per l'impianto sono i seguenti:

FONTI	CONSUMO ANNUO	U.M.
ACQUEDOTTO	3.291*	mc/a
POZZO		
ALTRO		

* dati forniti dall'azienda

Il progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione con la sezione di finissaggio delle acque, finalizzato al riutilizzo di parte delle acque depurate ai fini industriali, conduce ad un'efficienza di recupero, secondo quanto indicato dalla relazione progettuale, pari a circa il 50% del permeato. Emerge pertanto la possibilità di coprire parzialmente, o addirittura totalmente, il fabbisogno di acqua industriale (umidificazione biofiltri, lavaggio scrubber, lavaggio automezzi, antincendio) mediante il recupero dell'acqua depurata.

Sulla base delle previsioni progettuali, pertanto, considerando che l'apporto di acqua per uso industriale è pari a circa il 10-15% di quanto approvvigionato, secondo quanto indicato dall'azienda, il recupero di acqua depurata condurrà ad un risparmio di risorsa idrica di circa 350-550 mc/a.

FONTI	CONSUMO ANNUO	U.M.
ACQUEDOTTO	ca. 3.000	mc/a
POZZO		
ALTRO	ca. 500**	mc/a

**acque recuperate dalla depurazione per uso industriale

2.4.2. CONSUMI ELETTRICI

L'approvvigionamento elettrico è fornito dalla rete ENEL a cui l'impianto è allacciato (Cod. contratto 129004).

Sulla base dei consumi pregressi indicati e delle ipotesi di progetto, i consumi elettrici previsti nell'impianto saranno i seguenti:

SEZIONE IMPIANTO	CONSUMI STIMATI* (kWh/a)
LINEA DI SELEZIONE E PRODUZIONE CSS	2.200.000
LINEA DI TRATTAMENTO INGOMBRANTI	260.000
TRATTAMENTO ARIA E DEODORIZZAZIONE	1.700.000
IMPIANTI E SERVIZI GENERALI/IMP. ELETTRICI	1.000.000
TOTALE	5.160.000

** in funzione delle potenze elettriche previste*

Sono presenti 2 gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, uno carrellato da 60 kVA (48 kW) ed uno fisso da 22 kVA (17.6 kW), a servizio delle luci di emergenza siti balle.

Allo stato, non è previsto un progetto di recupero delle acque piovane ai fini di un riutilizzo: tale attività potrà essere prevista nel corso dell'attività al fine auspicabile di razionalizzazione dei consumi e di riduzione del dispendio di risorsa idrica.

Analogo ragionamento viene condotto per i consumi elettrici, per i quali potranno essere valutate forme di approvvigionamento alternative alla rete elettrica, finalizzate alla riduzione del costo del trattamento.

E' stato invece previsto il recupero delle acque tecnologiche da adoperare per uso industriale.

2.5. RIFIUTI

Le variazioni rispetto allo stato autorizzato consistono nell'incremento delle linee di trattamento, in parte in funzione delle attività già autorizzate e in parte in ampliamento.

Determinazione dei quantitativi stoccabili ai sensi della DGR 386/2016:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Modalità di deposito	Aree di deposito (rif. All. V)	Superficie (m ²)	Quantità di rifiuto depositato	
					m ³	t
200301	rifiuti urbani non differenziati	Cumuli	Sett. A7/a	366	900	720
191210	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Cumuli				
191204	plastica e gomma	Cumuli				
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Cumuli	Sett. A7/b	76	90	72
150101	imballaggi in carta e cartone	Cumuli	Sett. A12	340	120	100
150102	imballaggi in plastica	Cumuli	Sett. A10	260	120	96
200101	carta e cartone	Cumuli	Sett. A11	76	120	100
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Cumuli	Sett. A9	1200	450	340
200201	Rifiuti biodegradabili	Cumuli				
200302	rifiuti dei mercati	Cumuli				
200307	rifiuti ingombranti	Cumuli	Sett. A14	160	120	110
200111	Prodotti tessili	Cumuli				
080318	toner	Contenitori				
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	Contenitori	Sett. A17/b	168	8	6,4
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Contenitori			2	1,6
160605	altre batterie ed accumulatori	Contenitori			2	1,8
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	Contenitori			10	8
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	Contenitori			10	8
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	Contenitori			10	9
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Cassoni			Sett. A1	108
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Cassoni	8	10,5		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Cassoni	8	10,5		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	Cassoni	8	10,5		
200110	abbigliamento	Contenitori	Sett. A18	58	8	2,8
200111	prodotti tessili	Contenitori			8	2,8
150109	imballaggi in materia tessile	Contenitori			2	1,3

200125	oli e grassi commestibili	Contenitori	Sett. A15	7,5	2	1,8
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	Contenitori			2	1,6
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	Contenitori			2	1,6
150104	imballaggi metallici	Cassoni	Sett. A2	150	8	9,6
200140	metallo	Cassoni			8	9,6
150103	imballaggi in legno	Cassoni			8	6,4
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Cassoni			8	5,6
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Cassoni			8	5,6
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Cassoni	Sett. A3	194	8	6,4
160103	pneumatici fuori uso	Cassoni			30	24
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	Cassoni			8	6,4
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	Cassoni			8	6,4
150105	imballaggi in materiali compositi	Cassoni			8	6,4
200139	plastica	Cassoni			30	24
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	Cassoni	Sett. A4	160	8	7,2
200303	residui della pulizia stradale	Cassoni			30	30
150107	imballaggi in vetro	Cumuli/ contenitori	Sett. A5	100	2	2,6
200102	vetro	Cumuli			100	130
150106	imballaggi in materiali misti	Cumuli	Sett. A6	207	400	320
160214	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	Contenitori	Sett. A8	200	30	27
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)	Contenitori			30	27
200136	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	Contenitori			30	27
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Contenitori			30	27
080318	toner	Contenitori	Sett. A17/a	217	8	6,4
160505	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	Contenitori			8	6,4
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Contenitori			8	7,2
160605	altre batterie ed accumulatori	Contenitori			8	7,2
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	Contenitori			10	8
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	Contenitori			10	8
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	Contenitori			10	9
200125	oli e grassi commestibili	Contenitori	Sett. A16	7,5	2	1,6
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	Contenitori			2	1,8
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	Contenitori			2	1,8

Totale quantitativo stoccabile istantaneo:	mc.	2.880,00
	t.	2.394,10

Indicazioni sulle modalità di stoccaggio:

Le modalità di stoccaggio dovranno sempre rispettare i criteri stabiliti dalle linee guida regionali di cui alla DGR 386/2016; nei settori A1-A2-A3-A4 saranno adoperati cassoni metallici all'occorrenza coperti con teli per la protezione dagli agenti atmosferici.

Lo stoccaggio dei RAEE avverrà secondo i criteri di cui al D.Lgs 49/2014; in particolare, i contenitori impiegati dovranno avere caratteristiche di resistenza alle sostanze contenute; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sarà effettuato in fusti e/o cisternette dotati di bacino di contenimento a norma della D.G.R. 386/2016.

Ove possibile, soltanto per tipologie non pericolose che lo consentono, in area coperta, sarà adottabile anche lo stoccaggio in cumuli poggianti su pavimentazione industriale; in tal caso l'altezza dei cumuli sarà al massimo di m 3. Cumuli di altezza maggiore potranno essere disposti previo verifica di stabilità, secondo quanto indicato dalla DGR 386/2016.

Le aree di conferimento saranno separate dalle aree di stoccaggio e presenteranno dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di carico/scarico e movimentazione di automezzi; le superfici impiegate presenteranno sistemi di convogliamento dei fluidi in dispersione; in particolare sono previste reti di convogliamento separate per le acque meteoriche, le acque nere e le acque delle aree di lavorazione, ciascuno con linea di convogliamento dedicata.

I rifiuti saranno stoccati separatamente dalle aree dedicate al deposito di materie prime e degli scarti di lavorazione; il deposito temporaneo avverrà nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Le aree di stoccaggio saranno dotate di apposita cartellonistica indicante la tipologia di rifiuto contenuto. I rifiuti non saranno oggetto di miscelazione; a garantire la non miscelazione nelle aree di deposito, saranno le modalità di stoccaggio:

- per i rifiuti stoccati in cumuli la separazione fisica sarà effettuata tramite allocazione di elementi mobili prefabbricati tipo new-jersey;
- per i rifiuti stoccati in contenitori, sarà il contenitore stesso a garantire la separazione dei rifiuti.

I rifiuti liquidi in ingresso saranno stoccati esclusivamente in fusti e/o cisternette, dotati di bacino di contenimento a norma della DGR 386/2016.

I contenitori mobili saranno dotati di dispositivi atti alla rilevazione del livello e dispositivi anti-traboccamento.

Le impermeabilizzazioni nelle aree adibite al deposito dei rifiuti saranno effettuate tramite apposite verniciature superficiali con prodotti impermeabilizzanti (resine epossidiche); il monitoraggio periodico dello stato delle impermeabilizzazioni garantirà il mantenimento dello strato impermeabilizzante, mediante interventi programmati e, qualora necessari, straordinari.

La protezione dei rifiuti dall'azione del vento sarà garantita:

- a) dallo stoccaggio in capannoni e strutture coperte;
- b) dalla presenza di copertura con teli, per i cassoni metallici depositati in aree esterne.

E' presente un impianto di lavaggio degli automezzi, le cui acque confluiranno all'impianto di trattamento chimico-fisico in progetto (cfr. elaborato dedicato).

Le aree di conferimento e stoccaggio saranno dotate di pavimentazioni industriali impermeabilizzate e dotate di reti di raccolta separate di eventuali sversamenti accidentali, secondo lo schema dell'Allegato T; tali sversamenti accidentali saranno

accumulati in vasche a tenuta ed avviati periodicamente presso impianti autorizzati, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Da tali vasche sarà possibile prelevare campioni da parte di laboratori incaricati, al fine di caratterizzare analiticamente tali rifiuti, preventivamente all'avvio presso impianti autorizzati.

Per il percolato che si separa dall'umido sarà presente una linea di captazione che recapiterà in pozzetti di sollevamento da cui saranno avviati al serbatoio di stoccaggio; tale serbatoio, alloggiato in bacino di contenimento, sarà periodicamente svuotato e il contenuto sarà avviato presso impianti terzi autorizzati.

Verifica criterio di stoccaggio rifiuti in cassoni:

Rifiuti stoccati in cassoni: Rif. aree A1-A2-A3-A4

tot. mq. aree di stoccaggio: 613

tot. cassoni max 30 mc: $22 = \text{mq. } 330 < 0.8 \times 613 = 490,4$

Rifiuti stoccati in cassoni: Rif. aree A17/a - A17/b

tot. mq aree di stoccaggio: 385

tot. cassoni max 10 mc: $20 = \text{mq. } 200 < 0.8 \times 385 = 308$

Rifiuti stoccati in cassoni: Rif. area A8

tot. mq aree di stoccaggio: 200

tot. cassoni max 30 mc: $6 = \text{mq. } 75 < 0.8 \times 200 = 160$

In merito ai *flussi gestibili*, i quantitativi legati alle linee lavorative individuate in precedenza, sono di seguito indicati:

→ Linea 1: 77.530 t/a

→ Linea 2: 3.000 t/a

→ Linea 3:

○ Stoccaggio rif. n.p. 13.488 t/a

○ stoccaggio rif. biodegradabili 20.000 t/a

Indicazione dei flussi di rifiuti in t/g e t/a, mc/g e mc/a per singolo codice CER:

Codice CER	Stato fisico	Descrizione del rifiuto	Attività	Quantitativi			
				Giornalieri medi		Annuali	
				mc/g	t/g	mc/a	t/a
200301	NP	rifiuti urbani non differenziati	R13-D15-R12-R3 D13-D14-D8	237,04	213,33	71.111	64.000
191210	NP	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13-D15-R12-R3 D13-D14	0,21	0,17	63	50
191204	NP	plastica e gomma	R13-D15-R12-R3 D13-D14	0,83	0,67	250	200
191212	NP	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13-D15-R12-R3 D13-D14	2,96	2,37	888	710
150101	NP	imballaggi in carta e cartone	R13-D15-R12-R3 D13-D14	6,25	5,00	1875	1.500
150102	NP	imballaggi in plastica	R13-D15-R12-R3 D13-D14	4,17	3,33	1250	1.000
200101	NP	carta e cartone	R13-D15-R12-R3 D13-D14	4,17	3,33	1250	1.000
200108	NP	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13-D15-R12	88,44	66,33	26.533	19.900
200302	NP	rifiuti dei mercati	R13-D15	0,08	0,07	25	20
200201	NP	Rifiuti biodegradabili	R13-D15-R12	0,38	0,27	114	80
200307	NP	rifiuti ingombranti	R13-D15-R12-R3 R4-D13	12,21	9,77	3663	2.930
200111	NP	Prodotti tessili	R13-D15-R12-R3 R4-D13	0,29	0,23	88	70
080318	NP	toner	R13-D15	0,02	0,02	6	5
160505	NP	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	R13-D15	0,01	0,01	3	2
160604	NP	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13-D15	0,01	0,01	2	2
160605	NP	altre batterie ed accumulatori	R13-D15	0,01	0,01	2	2

200203	NP	Altri rifiuti non biodegradabili	R13-D15	0,31	0,25	94	75
200132	NP	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	R13-D15	0,13	0,10	38	30
200134	NP	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	R13-D15	0,04	0,03	11	10
170107	NP	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13-D15	0,01	0,02	4	5
170802	NP	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13-D15	0,01	0,02	4	5
170904	NP	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13-D15	0,02	0,03	7	8
170604	NP	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13-D15	0,01	0,02	4	5
200110	NP	abbigliamento	R13-D15	0,05	0,02	14	5
200111	NP	prodotti tessili	R13-D15	0,05	0,02	14	5
150109	NP	imballaggi in materia tessile	R13-D15	0,01	0,01	3	2
200125	NP	oli e grassi commestibili	R13-D15	0,02	0,02	6	5
200128	NP	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	R13-D15	0,01	0,01	3	2
200130	NP	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	R13-D15	0,01	0,01	3	2
150104	NP	imballaggi metallici	R13-D15	0,31	0,37	92	110
200140	NP	metallo	R13-D15	0,03	0,03	8	10
150103	NP	imballaggi in legno	R13-D15	0,04	0,03	13	10
191207	NP	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	R13-D15	0,02	0,02	7	5
200138	NP	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13-D15	0,05	0,03	14	10
150203	NP	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13-D15	0,02	0,02	6	5
160103	NP	pneumatici fuori uso	R13-D15	0,08	0,07	25	20
160304	NP	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	R13-D15	0,01	0,01	3	2
160306	NP	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R13-D15	0,01	0,01	3	2
150105	NP	imballaggi in materiali compositi	R13-D15-R12-R3 D13-D14	0,04	0,03	13	10
200139	NP	plastica	R13-D15-R12-R3 D13-D14	0,13	0,10	38	30
200141	NP	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R13-D15	0,01	0,01	2	2
200303	NP	residui della pulizia stradale	R13-D15	3,33	3,33	1000	1.000
150107	NP	imballaggi in vetro	R13-D15	0,01	0,01	2	2
200102	NP	vetro	R13-D15	30,77	40,00	9231	12.000
150106	NP	imballaggi in materiali misti	R13-D15-R12-R3 D13-D14	37,63	30,10	11288	9.030

200136	NP	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	0,48	0,43	144	130
160214	NP	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R13	0,03	0,03	8	10

2.5.1. DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti sarà gestito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

“*deposito temporaneo*”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti e degli scarti di lavorazione sono indicate nella Tav. V.

I rifiuti che deriveranno dalle lavorazioni elencate in precedenza sono riassunti nella seguente tabella¹¹:

Descrizione del rifiuto	Impianti di provenienza	Codice CER	Area di stocc. (All. V)	Stato fisico	Tempo max di stoccaggio	Quantitativi max stoccabili		Destinazione
						mc	t	
CSS/tritivagliato	Linea 1	19.12.12 19.12.10	B2/a- B2/b B3/a	Solido	90 gg.	3.000	2.400	Impianti termovalorizzazione
FUTs	Linea 1	19.05.03 19.05.01 19.12.12	B1	Solido		850	720	Impianti terzi autorizzati
Scarti/rifiuti recuperati	Linea 1	19.12.04	B3b	Solido		190	150	Impianti di trattamento autorizzati/discariche MPS carta alla commercializzazione
		19.12.08	B3c			160	100	
		19.12.01	B3d			160	130	
		19.12.10	B3e			160	130	
		19.12.04	B4			300	240	
Mps carta		B5	480	380				
Materiale pesante da linea 1	Linea 1	19.12.12	C1	Solido		60	65	Linea 2
Percolato	Linea 1 Linea 3	19.07.03	Vasca racc. Edificio Ricezione + n. 2 Serbatoi da linea 3 (C2)	Liquido		70	70	impianti terzi autorizzati
Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti...	Linea 2	19.12.12	A7/b	Solido		90	72	Alla linea 1 (ove possibile) / Impianti di trattamento autorizzati
Metalli ferrosi e non	Linea 2	19.12.02 19.12.03	B6	Solido		60	72	Impianti di trattamento autorizzati
Tessili	Linea 2	19.12.08	B6	Solido	40	18	Impianti di trattamento autorizzati	
Legno	Linea 2	19.12.07	B6	Solido	80	60	Impianti di trattamento autorizzati	
Plastiche e gomme	Linea 2	19.12.04	B6	Solido	60	45	Impianti di trattamento autorizzati	

Ad essi saranno da aggiungere le seguenti tipologie di rifiuti, derivanti dalle attività accessorie¹²:

¹¹ Elenco indicativo non vincolante dei rifiuti prodotti

¹² Elenco indicativo non vincolante dei rifiuti prodotti

Descrizione del rifiuto	Impianti/fasi di provenienza	Codice CER	Stato fisico	Destinazione
Alveoli filtranti e cortecce biofiltro	Biofiltri	15.02.03	Solido	Impianti terzi autorizzati
Imballaggi contenenti prodotti deodorizzanti	Biofiltri	15.01.10*	Solido	Impianti terzi autorizzati
Imballaggi contenenti prodotti reagenti	Impianto di depurazione	15.01.10* 15.01.02	Solido	Impianti terzi autorizzati
Soluzioni acquose di scarto	Impianto di depurazione + vasche pioggia	16.10.02	Liquido	Impianti terzi autorizzati
Fanghi	Impianto di depurazione + vasche pioggia	19.08.14	Fangoso	Impianti terzi autorizzati
Soluzioni acquose di scarto	Lavaggio ruote + pulizia pozzetti	16.10.01* 16.10.02 16.03.04	Liquido	Impianti terzi autorizzati
Stracci e indumenti protettivi, guanti mascherine (DPI), utilizzati dal personale addetto alla selezione	Aree di lavorazione	15.02.03	Solido	Impianti terzi autorizzati
Oli per circuiti idraulici esauriti	Manutenzione	13.01.13*	Liquidi	Impianti terzi autorizzati
Imballaggi	Manutenzione	15.01.10* 15.01.02	Solido	Impianti di trattamento autorizzati
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, come: oli, grassi, cere, vernici, solventi, silicone	Manutenzione	15.02.02*	Solido	Impianti terzi autorizzati
Oli minerali esausti	Manutenzione	13.02.08*	Solido	Impianti terzi autorizzati
Limatura e trucioli di materiali ferrosi	Manutenzione	12.01.01	Solido	Impianti terzi autorizzati
Corpi di utensile e materiale di rettifica esauriti	Manutenzione	12.01.21	Solido	Impianti terzi autorizzati
Filtri dell'olio	Manutenzione	16.01.07*	Solido	Impianti terzi autorizzati
Batterie al piombo esauste	Manutenzione	16.06.01*	Solido	Impianti terzi autorizzati
Neon	Manutenzione	20.01.21*	Solido	Impianti terzi autorizzati





2.6. EMISSIONI

2.6.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Allo stato attuale è presente nell'impianto un sistema di aspirazione e convogliamento dell'aria di processo che recapita in un impianto di abbattimento, al fine di contenere le emissioni entro i limiti normativi.

Il sistema di abbattimento sarà esteso anche alle nuove lavorazioni implementate, al fine di contenere le potenziali emissioni derivanti dalla totalità dell'impianto, a seguito della variante proposta.

Lo schema grafico delle captazioni a seguito della variante sarà il seguente:

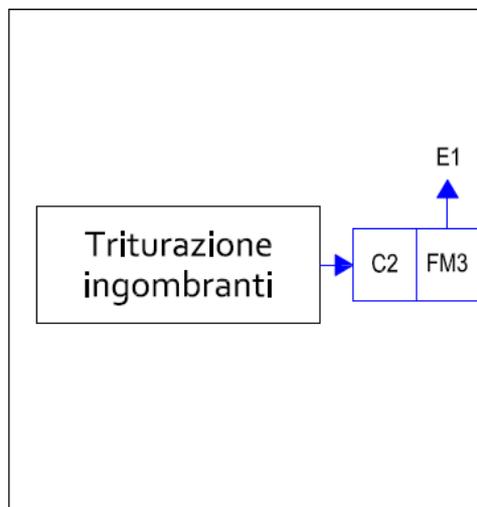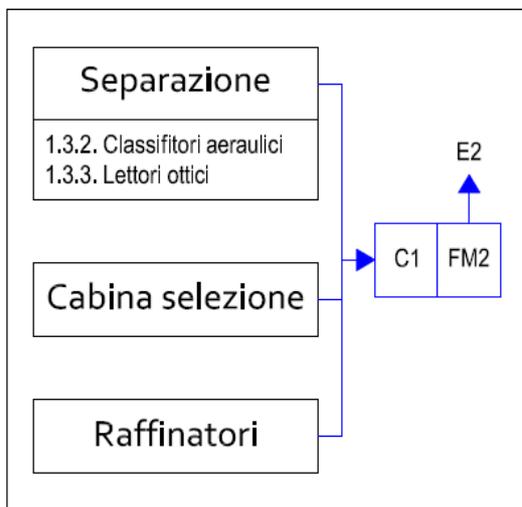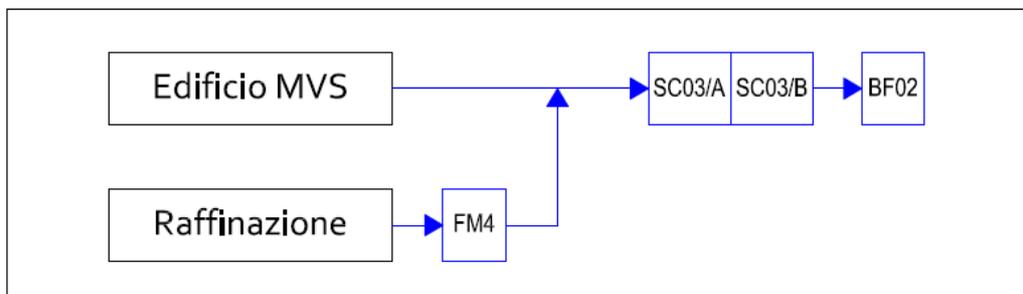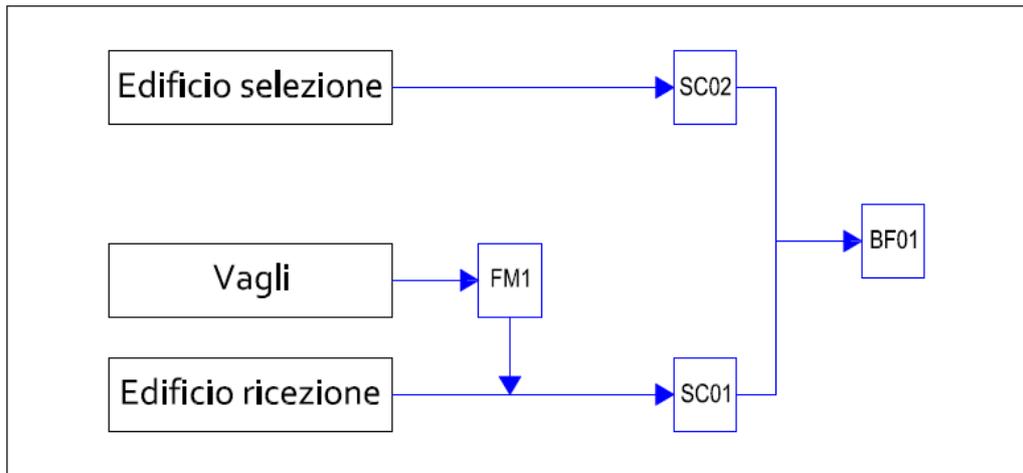


LEGENDA

FM	Filtro a maniche
SC	Scrubber
SC/A-B	Scrubber acido/base
C1-C2	Cycloni
BF	Biofiltri
E1-E2	Punti di emissione

Linea 1 - Stoccaggio e selezione - produzione CSS

In particolare si avrà che nel reparto di ricezione, stoccaggio e selezione (linea 1), prevedendo esclusivamente un revamping impiantistico, senza alterazione delle volumetrie degli edifici di lavorazione presenti, non si prevedono modifiche al sistema di aspirazione presente (dati da progetto Fisia):

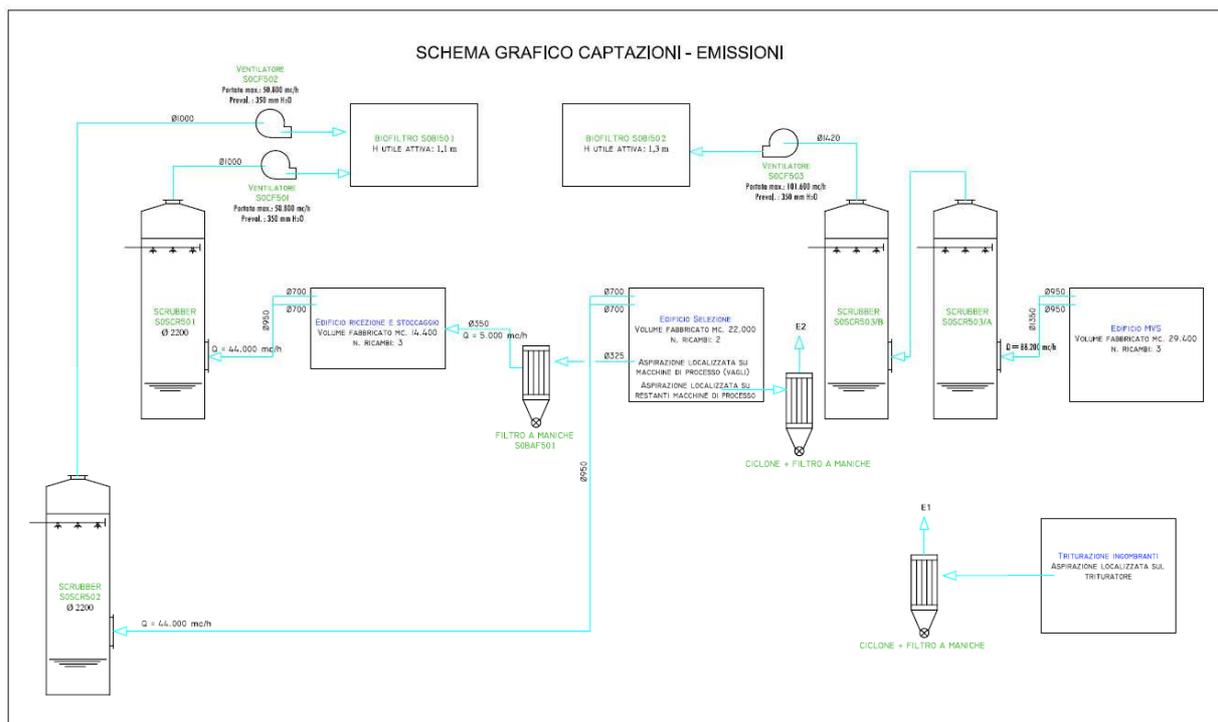

Portata: 88.000 Nm³/h
 linee di aspirazione: 2
 Sistemi di abbattimento: n. 2 scrubbers da 44.000 Nm³/h + Biofiltro

Dati caratteristici degli scrubber:

Codice	S0SCR501/502
Quantità	2
Tipo Scrubber	A sviluppo verticale
Portata effluente da trattare	44.000 m ³ /h
Consumo acqua di saturazione	0,30 m ³ /h
Altezza minima di riempimento	300 mm
Velocità gas	3,21 m/s
Tempo minimo di contatto	0,47 s
Rapporto Vol H ₂ O/effluente	1,13 l/m ³
Materiale di riempimento	Sfere in PP - D 38 mm

Materiale scrubber	Polipropilene
Ingombro	Φ 2,2 x 9,6 m
Potenza elettrica installata	2 x 3 kW
Potenza elettrica assorbita	5,4 kW

Dati caratteristici del biofiltro:

Codice	S0BI501
n. sezioni	2
aria trattata	88.000 m ³ /h
portata specifica	100 m ³ /(h*m ²)
tempo di contatto medio	≥ 36 s (40 s)
temperatura aria in ingresso	25°C
superficie	880 m ²
altezza strato filtrante	1,1 m

Rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare

Portata da trattare 88.000 m³/h

altezza letto filtrante: 1,1 m

superficie filtro: 880 m²

Si ottiene pertanto un volume di strato filtrante pari a :

$$V_{\text{filtr}} = 880 \times 1,1 = 968 \text{ m}^3$$

=> Rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari a:

$$88.000 : 968 = 90,9 < 100$$

Capannone MVS - Reparti di trattamento FUT e stoccaggio rif. biodegradabili

Gli interventi di minimizzazione degli odori comprenderanno sia misure di prevenzione che l'adozione di sistemi di trattamento delle emissioni.

Misure di prevenzione:


1. riduzione dei tempi di stazionamento dei rifiuti umidi nelle aree di scarico e di stoccaggio;
2. avvio dei rifiuti umidi in stoccaggio al trattamento presso impianti autorizzati in tempi brevi (non oltre le 72h);

3. evitare ristagno di percolato: a tal proposito dovranno essere previste attività di ispezione e manutenzione periodica dei sistemi di allontanamento del percolato (canaline di raccolta, sistemi di pompaggio, pozzetti di raccolta) al fine di mantenere il sistema in efficienza;
4. carterizzazione completa del nastro di trasporto del sottovaglio separato dal rifiuto indifferenziato al capannone di maturazione;
5. ispezione, controllo periodico e manutenzione dei sistemi di convogliamento ed abbattimento.

Sistemi di aspirazione ed abbattimento:

Il sistema di abbattimento attualmente presente, rispondente alla definizione di BAT, è costituito da un processo in serie scrubber + biofiltro. Di seguito un raffronto tra i valori del progetto e quelli previsti dalle BAT e dalla DGR 243/2015.

Sistema di aspirazione:

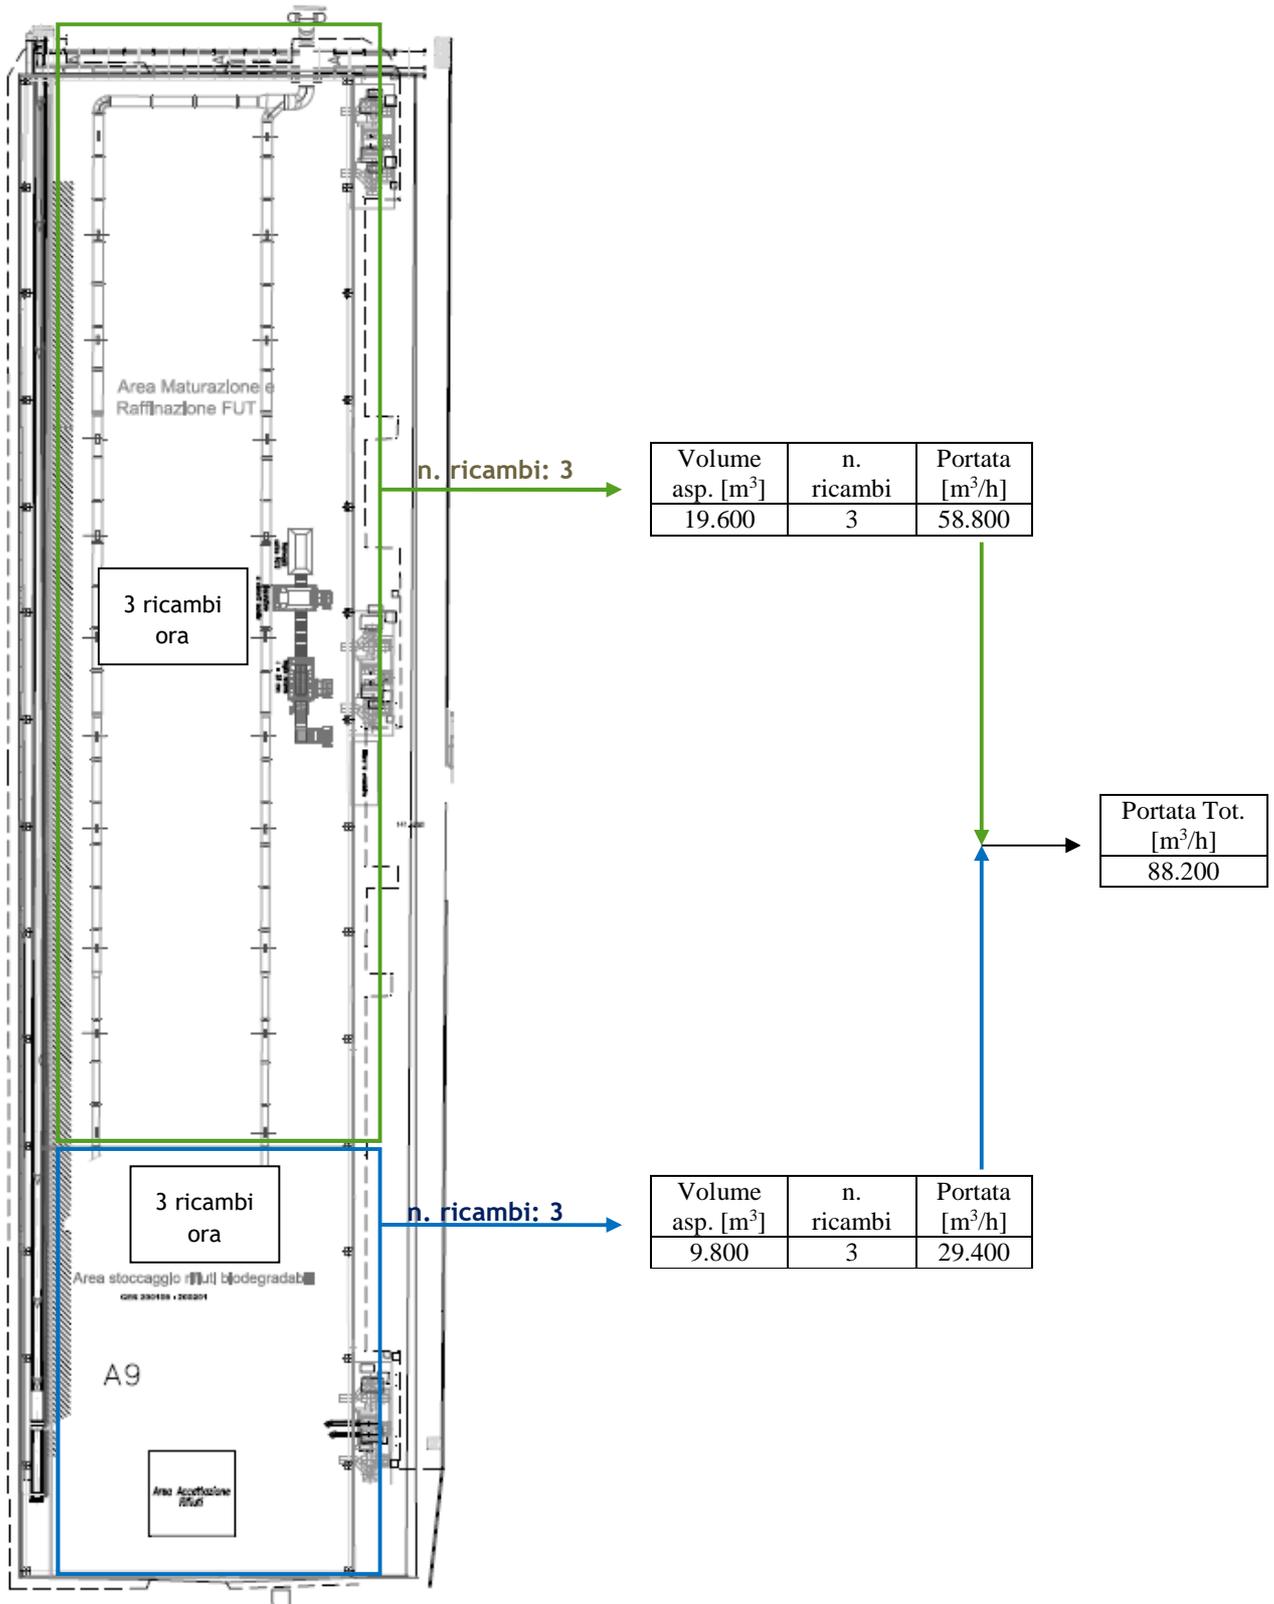

Determinazione del calcolo delle portate¹³

Il volume da aspirare del capannone MVS è pari a mc. 29.400 (dato da grafico Fisia); la parte dedicata al trattamento della FUT sarà pari a 2/3, pari quindi a $V_{asp. 1} = m^3$ 19.600

Per l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti biodegradabili (umido e scarti verdi), si avrà, pertanto, il seguente volume:

$$V_{asp. 2} = m^3 9.800$$

Volume asp. [m ³]	n. ricambi ora	Portata [m ³ /h]
19.600	3	58.800
9.800	3	29.400
Tot.		88.200

Da scheda tecnica del costruttore fornita dall'azienda, il ventilatore presente garantisce una portata massima di aspirazione di 101.600 m³/h, pertanto, sufficiente all'aspirazione del volume necessario per garantire oltre 3 ricambi/ora, garantendo una capacità residua da dedicare all'aria aspirata dalla vagliatura della FUT, preventivamente depolverata tramite filtro a maniche.

Caratteristiche ventilatore:

Codice	Portata (m ³ /h)	Preval. (mm H ₂ O)	Potenza installata (kW)	Potenza assorbita (kW)	Peso (kg)	Velocità di rotazione (rpm)	Rendimento (%)	Fornitore
S0CF503	101.600	350	160	144	2.900	1216	81	OMA-Aireco Systems

Sistemi di abbattimento

¹³ Il progetto dell'impianto in essere ha previsto un numero di ricambi orari pari a 3 per tutta la struttura del capannone MVS (dato da documentazione di progetto Fisia): in tale progetto non sono previsti incrementi di volumetrie e viene previsto un eguale numero di ricambi/ora pari a 3.

Secondo BAT, il biofiltro va dimensionato sulla base di un rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno 1 m^3 (di letto di biofiltrazione) : $100 \text{ Nm}^3/\text{h}$ di effluenti gassosi da trattare (meglio ancora 1 m^3 : $80 \text{ Nm}^3/\text{h}$).

L'altezza del letto di biofiltrazione deve essere compresa tra 100 e 200 cm.

Nel caso specifico:

L'aria aspirata transita per uno Scrubber ad acqua (S0SCR503) dimensionato per il trattamento di $88.000 \text{ Nm}^3/\text{h}$, i cui dati tecnici principali sono i seguenti (fonte: scheda tecnica fornita dall'impianto):

Codice	S0SCR503
Tipo Scrubber	A sviluppo verticale
Portata effluente da trattare	$88.000 \text{ m}^3/\text{h}$
Consumo acqua di saturazione	$0,6 \text{ m}^3/\text{h}$
Altezza minima di riempimento	300 mm
Velocità gas	3,83 m/s
Tempo minimo di contatto	0.38 s
Rapporto Vol H ₂ O/effluente	$1,1 \text{ l/m}^3$
Materiale di riempimento	Sfere in PP - Φ 38 mm
Materiale scrubber	Polipropilene
Ingombro	Φ 2,8 x 9,6 m
Potenza elettrica installata	11 kW
Potenza elettrica assorbita	9,5 kW

I dati relativi allo scrubber installato, sulla base di quanto indicato dalle schede tecniche, non coincidono con quelli riportati dalle BAT e dalla DGR 243/2015; occorrerà pertanto procedere ad un revamping impiantistico finalizzato a garantire i seguenti valori:

DGR 243/2015	BAT
	Velocità di attraversamento $\leq 1 \text{ m/sec}$;
Temperatura del fluido $\leq 40 \text{ }^\circ\text{C}$. (uscita)	
Tempo di contatto > 1 s per reazione acido/base > 2 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente.	Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi;
Portata minima del liquido di ricircolo $1.5 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ m}^3$ di effluente gassoso per riempimento alla rinfusa > $0.5 \text{ m}^3 \times 1000 \text{ m}^3$ di effluente per riempimenti strutturati.	Rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2: 1.000 espresso in m^3/Nm^3 .

Tipo di nebulizzazione e distribuzione del liquido ricircolato Spruzzatori nebulizzatori da 10 µm con raggio di copertura sovrapposto del 30% o distributori a stramazzo.	
Altezza di ogni stadio (minimo 1) ≥ 1 m per riempimento del materiale alla rinfusa	altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm;
Tipo di fluido abbattente Acqua o soluzione specifica	

Manutenzione :

Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente e pulizia dei piatti o del riempimento e del separatore di gocce.

Successivamente, la portata viene inviata al biofiltro S0BI502, i cui dati tecnici sono i seguenti (fonte: scheda tecnica fornita dall'impianto):

Codice	S0BI502
n. sezioni	1
aria trattata	88.000 m ³ /h
portata specifica	100 m ³ /(h*m ²)
tempo di contatto medio	≥ 36 s (46.9)
temperatura aria in ingresso	30°C
superficie	880 m ²
altezza strato filtrante	1,3 m

Confronto con le BAT e con la DGR 243/2015:

Parametro	Valore	DGR 243/2015 Indicazioni operative	BAT	Note
Temperatura	≤ 30°C	≤ 55°C.		
Compartimentazione	1	almeno 3 moduli funzionalmente separati	3	Effettuare la compartimentazione in 3 sezioni al fine di agevolare la manutenzione.
Tipo di BIOFILTRO	Cortecce o miscela di compost/ cortecce (rif. scheda tecnica Fisia)	vasca costruita con materiale strutturalmente idoneo e riempita con supporto di materiale inorganico/organico poroso adatto alla		

		crescita di microrganismi.		
Altezza del letto misurata nel senso di direzione del flusso	1,3	$\geq 1\text{m} \leq 2\text{m}$.	$\geq 1\text{m} \leq 2\text{m}$.	
Carico specifico volumetrico (portata specifica volumetrica)	$100 \text{ m}^3/\text{h m}^2$ $76.9 \text{ m}^3/\text{h m}^3$	$\leq 100 \text{ m}^3/\text{h m}^3$, in assenza di pre-abbattitori	compresi tra 100 e $500 \text{ m}^3/\text{h} \cdot \text{m}^3$	
Umidità del letto	Umidità media riscontrata: 66% ¹⁴	raccomandato mantenere una umidità idonea al funzionamento del sistema		Valore ottimale 40-70% ¹⁵
Reazione acidità (pH) del letto	Valore medio ca. 6,32 ¹	$6 \div 8,5$.		Valore ottimale 5-8,5 ¹⁶
Percentuale del pieno		≥ 55		Verifica in fase di esercizio dei valori ottimali previsti.
Perdite di carico		$\leq 0,15 \text{ KPa/m}$ (15mm H20/m) biofiltro nuovo; $\leq 0,50 \text{ KPa/m}$ (50mm H20/m) biofiltro usato con materiale filtrante da sostituire.		
Tempo di contatto	$\geq 36 \text{ s}$	$\geq 36 \text{ s}$ (materiale organico di origine vegetale), fatte salve indicazioni precise di linee guida per settori specifici.	$\geq 30 \text{ s}$	
Tipo di copertura	Non presente	obbligatoria contro la pioggia e la neve per zone con precipitazioni annuali $\geq 2.000 \text{ mm H}_2\text{O}$	Eventuale copertura/chiusura dei biofiltri fissa o mobile nei seguenti casi: nel centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona industriale); nelle immediate vicinanze del centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona agricola); in zone ad elevata piovosità media (acqua meteorica $> 2.000 \text{ mm/anno}$)	Il valore di piovosità annua riportato per la stazione di Avellino (fonte Wikipedia) è pari a circa 1354 mm/anno; pertanto non viene superata la soglia di 2.000 mm/anno.

¹⁴ Rif. Rapporto di prova n. 14/01475 del 28/02/2014 eseguito dal laboratorio Natura S.r.l.

¹⁵ Ordinanza del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti n. 002 del 08/01/2004

¹⁶ Ordinanza del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti n. 002 del 08/01/2004; DGR Lombardia 7/12764 del 16/04/2003

Apparecchi aggiuntivi	Presenza di Scrubber ad acqua	Eventuale sistema di pre-umidificazione, tipo torre ad umido o equivalente (nebulizzazione in condotta), della corrente gassosa in ingresso. In quest'apparecchiatura si dovrà correggere il pH, in modo da renderlo compatibile col successivo trattamento biologico. Il ricorso ai reagenti chimici (ipoclorito o acqua ossigenata), dovrà evitare l'inibizione d'attività della microflora abbattente.	Abbinamento scrubber + biofiltro	
Rapporto* con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare	$1 \text{ m}^3 : 77 \text{ Nm}^3/\text{h}$		$< 1 \text{ m}^3$ (di letto di biofiltrazione) : $100 \text{ Nm}^3/\text{h}$ di effluenti gassosi da trattare (meglio ancora $1 \text{ m}^3 : 80 \text{ Nm}^3/\text{h}$).	

* Rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno

Portata da trattare $88.000 \text{ m}^3/\text{h}$

altezza letto filtrante: 1,3 m

superficie filtro: 880 m^2

Si ottiene pertanto un volume di strato filtrante pari a :

$$V_{\text{filtr}} = 880 \times 1,3 = 1.144 \text{ m}^3$$

=> Rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari a:

$$88.000 : 1.144 = 77 < 80$$

Manutenzione:

- Verifica periodica e taratura degli strumenti di controllo e regolazione dei presidi ambientale quando presenti.
- Controllo dell'efficienza del sistema, delle perdite di carico del letto biofiltrante (controllo almeno mensile).
- Rivoltamento del materiale filtrante ogni qualvolta le caratteristiche fisico meccaniche del letto filtrante non siano omogeneamente garantite sull'intero

volume poroso e comportino la mancata uniformità d'abbattimento dell'effluente gassoso.

- Controllo dell'efficienza del sistema di umidificazione dei biofiltri.
- Controllo del pH delle acque del sistema di pre-umidificazione (se esistente) e del percolato del biofiltro.

Al fine di migliorare le performance del sistema di abbattimento del reparto MVS, ed allinearli alle BAT di settore, **la fase di lavaggio con scrubber preventivamente all'immissione al biofiltro sarà realizzata con doppio stadio acido/base**, così come richiesto dal RTI dell'Università. Nella fase di installazione occorrerà valutare la necessità di adeguare il ventilatore centrifugo, considerando che l'intero sistema di aspirazione e trattamento dell'aria subirà un incremento delle perdite di carico.

Dettagli tecnici

COLONNA DI LAVAGGIO CON H₂SO₄ (ESISTENTE)

Quantità n.	1
Portata aria max a 30° C	Nm ³ /h 88000
Diam./h totale	mm 2800/9.600
Letti di lavaggio	n 1
Riempimento	Sfere

COLONNA DI LAVAGGIO CON NaOH (NUOVA)

Quantità	n. 1
Portata aria max a 30° C	Nm ³ /h 88000
Diam./h totale	mm 2800/10000
Letti di lavaggio	n. 2
Riempimento	Sfere

Ogni stadio è munito di propria pompa centrifuga ad asse orizzontale con le seguenti caratteristiche tecniche:

Quantità	n. 2
Materiale	polipropilene
Potenza installata	kW 5.5

Reagenti da utilizzare	
Reagente acido	acido solforico 30%
Reagente basico	soda caustica 30%

Reparto triturazione ingombranti:

La linea di triturazione dei rifiuti ingombranti presenterà un sistema di aspirazione localizzato sul trituratore con camino di emissione (emissione puntuale), definita E1.

Gli inquinanti che possono generarsi sono costituiti dalle polveri di triturazione dei materiali costituiti da legno, plastica, tessili); non saranno triturati rifiuti metallici. Il sistema di abbattimento previsto è costituito da un filtro a maniche che sarà collegato al sistema di aspirazione e posto preventivamente all'espulsione in atmosfera. Al fine di migliorare le condizioni operative, il filtro a maniche sarà preceduto da un ciclone.

Le caratteristiche del ciclone e del filtro a maniche saranno conformi alla DGR 243/2015; in particolare, sono previste le seguenti caratteristiche:

Velocità di attraversamento	≤ 0.03 m/s
Grammatura tessuto	≥ 450 g/m ²
Sistemi di controllo	Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante
Sistemi di pulizia	- Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50µm - Lavaggio in controcorrente con aria compressa
Manutenzione	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
Efficienza	> 90%

Le caratteristiche del punto di emissione saranno le seguenti:

Punto di emissione	E1				
Altezza camino dal colmo dei tetti nel raggio di 10 m	> 1 m				
Provenienza	Linea di triturazione ingombranti				
durata	8-16 h/d				
Angolo del flusso	flusso verticale				
Temperatura	20 °C				
Portata	10.000 mc/h				
MTD adottata	Ciclone + Filtro a maniche				
Georeferenziazione camino (<i>fonte Google Earth</i>)	485724.83 m E 4532428.13 m N (f.to UTM)				
Inquinanti	Classe	Valori limite		Valori emissivi	
	All V, punto V	F. massa limite g/h	Conc. Limite mg/Nm ³	Conc. mg/Nm ³	F. massa g/h
Polveri totali		-	150	< 10	< 100

Dettagli del sistema di abbattimento

N. 1 CICLONE DI ABBATTIMENTO costituito da:

- **Corpo ciclonico** composto dai seguenti elementi costruiti in lamiera di acciaio al carbonio
- **Struttura di sostegno** in profilati di acciaio con controventature
- **Sistema di scarico polveri** con valvole rotative complete di motoriduttore

Caratteristiche tecniche del ciclone

Numero cicloni	N°	1
Portata aeriforme totale	m ³ /h	10.000
Diametro	mm	1.350

N° 1 FILTRO A MANICHE a pulizia automatica con getto di aria compressa le cui caratteristiche principali sono la bassaperdita di carico e il limitato consumo di aria compressa; corpo centrale in lamiera d'acciaio al carbonio imbullonata o saldata e debitamente rinforzata con ingresso aria polverosa completo di flangia e controflangia, l'involucro è adatto a fissaggio al plenum superiore ed alla tramoggia

Caratteristiche tecniche depolveratore

Portata aria polverosa	m ³ /h	10.000
Temperatura max	°C	20
Tipo polveri		tritratore
Superficie filtrante	m ²	106
Velocità di filtrazione	m/min	1,57
Quantità maniche	n°	90
Dimensioni Ø x altezza	mm	125 x 3.000
Maniche tipo poliestere	g/m ²	550

n. 1 VENTILATORE CENTRIFUGO a semplice aspirazione ad alto rendimento costituito da :

- chiocciola in lamiera d'acciaio con flange e contro flange
- girante equilibrata staticamente e dinamicamente
- albero in acciaio di qualità guidato da un supporto
- portina d'ispezione sulla chiocciola
- trasmissione a cinghie
- carter di protezione
- basamento comune ventilatore - motore
- scarico di fondo
- antivibranti sulle bocche di entrata ed uscita del ventilatore adatti alle condizioni di impiego

Caratteristiche tecniche ventilatore

Portata aria	m ³ /h	10.000
--------------	-------------------	--------

Reparto separazione di materia nell'edificio di selezione

Secondo quanto richiesto dal RTI dell'Università ed in conformità alle BAT di settore, le unità di separazione saranno appositamente presidiate da unità di depolverazione, costituite da ciclone + filtro a maniche.

Le caratteristiche del ciclone e del filtro a maniche saranno conformi alla DGR 243/2015; in particolare, sono previste le seguenti caratteristiche:

Velocità di attraversamento	≤ 0.03 m/s
Grammatura tessuto	≥ 450 g/m ²
Sistemi di controllo	Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante
Sistemi di pulizia	- Scuotimento meccanico temporizzato per polveri con granulometria ≥ 50µm - Lavaggio in controcorrente con aria compressa
Manutenzione	Pulizia maniche e sostituzione delle stesse
Efficienza	> 90%

Le caratteristiche del punto di emissione saranno le seguenti:

Punto di emissione	E2
Altezza camino dal colmo dei tetti nel raggio di 10 m	> 1 m
Provenienza	Unità di separazione edificio di selezione: <ul style="list-style-type: none"> • Cabina cernita manuale • Separatore ottico • Separatore ottico • Separatore aeraulico • Separatore aeraulico • Raffinatore • Raffinatore
durata	8-16 h/d
Angolo del flusso	flusso verticale
Temperatura	20 °C
Portata	60.000 mc/h
MTD adottata	Ciclone + Filtro a maniche
Georeferenziazione camino (fonte Google Earth)	485639.74 m E 4532535.50 m N (f.to UTM)

Inquinanti	Classe	Valori limite		Valori emissivi	
	All V, punto V	F. massa limite g/h	Conc. Limite mg/Nm ³	Conc. mg/Nm ³	F. massa g/h
Polveri totali		-	150	< 10	< 600

Dettagli del sistema di abbattimento

N. 2 CICLONI DI ABBATTIMENTO costituiti da:

- Corpo ciclonico composto dai seguenti elementi costruiti in lamiera di acciaio al carbonio
- Struttura di sostegno in profilati di acciaio con controventature
- Sistema di scarico polveri con valvole rotative complete di motoriduttore

Caratteristiche tecniche del ciclone

Numero cicloni	N°	2
Portata aeriforme totale	m ³ /h	60.000

N° 1 FILTRO A MANICHE a pulizia automatica con getto di aria compressa le cui caratteristiche principali sono la bassaperdita di carico e il limitato consumo di aria compressa; corpo centrale in lamiera d'acciaio al carbonio imbullonata o saldata e debitamente rinforzata con ingresso aria polverosa completo di flangia e controflangia, l'involucro è adatto a fissaggio al plenum superiore ed alla tramoggia.

Caratteristiche Tecniche Depolveratore

Portata aria polverosa	m ³ /h	60.000
Tipo polveri		RSU
Superficie filtrante	m ²	648
Velocità di filtrazione	m/min	1,54
Quantità maniche	n°	480
Dimensioni Ø x altezza	mm	125 x 3.500
Maniche tipo poliestere	g/m ²	550

n. 1 VENTILATORE CENTRIFUGO a semplice aspirazione ad alto rendimento costituito da :

- chiocciola in lamiera d'acciaio con flange e contro flange
- girante equilibrata staticamente e dinamicamente
- albero in acciaio di qualità guidato da un supporto
- portina d'ispezione sulla chiocciola
- trasmissione a cinghie
- carter di protezione

- basamento comune ventilatore - motore
- scarico di fondo
- antivibranti sulle bocche di entrata ed uscita del ventilatore adatti alle condizioni di impiego

Caratteristiche Tecniche Ventilatore

Portata aria	m ³ /h	60.000
Potenza installata	kW	75
Rumorosità residua con rumore di fondo inferiore di 10 dB e con coibentazione ventilatore	dB(A)	≤ 85

Ricapitolando i punti di emissione saranno i seguenti:

Emissione	E1	E2	S0BI501 (biofiltro)	S0BI502 (biofiltro)
Tipologia di emissione	Convogliata	Convolgiata	Diffusa	Diffusa

Indicazione del valore limite di emissione per gli odori.

L'impatto odorigeno viene generalmente misurato a partire dai dati di concentrazione di odore espressa in unità odorimetriche o olfattometriche al metro cubo (OU/m³) che rappresentano il numero di diluizioni necessarie affinché il 50% degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato (UNI EN 13725:2004).

Per quanto riguarda le emissioni odorigene, pur esistendo norme tecniche per la loro misura, ad oggi, l'inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore e mancano dei riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo. Il Testo unico ambientale, infatti, non prevede limiti, espressi in unità odorimetriche, alle emissioni di sostanze odorigene dagli impianti e metodologie o parametri per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia olfattiva da essi determinato, limitandosi a qualche riferimento o enunciazione di principio riguardo alla problematica dell'impatto olfattivo.

Unica eccezione è contenuta nel DM 29/01/2007 che richiama le Migliori Tecniche Disponibili per i Biofiltri.

A tal proposito, la BAT di riferimento indica il rispetto di un valore limite di concentrazione di odore pari a 300 OU/m³ in emissione.

Alcune Regioni hanno emanato provvedimenti finalizzati a fissare un valore limite di emissione per la specifica tipologia di impianto:

Regione Lombardia (DGR 7/12764 del 16/04/2003): 300 OU/m³

Abruzzo: 300 OU/m³

Le linee guida APAT indicano:

Fino a pochi anni fa anche il quadro normativo regionale in materia odori risultava alquanto incerto, non erano previsti strumenti specifici dedicati al problema del controllo delle sostanze odorigene, ma solo riferimenti generici all'interno di delibere o leggi regionali in materia di gestione dei rifiuti, servizi di raccolta, tutela dell'ambiente e salute pubblica.

In questi ultimi anni il diffondersi degli impianti di compostaggio e la sempre maggiore sensibilità verso il problema degli odori ha determinato l'assunzione, da parte di alcune Regioni, di atti normativi volti a identificare i presidi ambientali e i sistemi di trattamento dell'aria per limitare al minimo l'impatto delle emissioni.

In assenza, ad oggi, di limiti alle emissioni di odori validi a livello generale, sulla base di atti normativi nazionali, sono state le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fissare, in qualche caso, limiti alle emissioni di sostanze odorigene. Un esempio, in tal senso, è costituito dai limiti fissati in uscita dai biofiltri e, comunque, dagli impianti di trattamento dell'aria di impianti di compostaggio, con valori compresi tra 200 e 300 UO/m³.

La stessa Regione Campania, con le linee guida per gli impianti di Compostaggio approvate dal Commissariato di Governo indica:

"predisposizione di un sistema, semplice o combinato, di abbattimento in grado di garantire il rispetto di un valore limite di concentrazione di odore pari a 300 OU/m³ in emissione, da determinarsi secondo i principi della Olfattometria Dinamica definiti nello standard EN 13725 e tenendo conto degli intervalli di confidenza statistica previsti dallo stesso".

Per tale motivo, anche in considerazione dell'eliminazione dell'impianto di compostaggio dal progetto, rimanendo esclusivamente un'attività di messa in riserva temporanea del rifiuto umido, si indica come valore limite in uscita dai biofiltri il valore di 300 OU/m³.

A tal proposito, è stato effettuato uno specifico studio previsionale di diffusione e analisi delle ricadute, a cui si rimanda per le valutazioni di merito, i cui risultati sono di seguito sintetizzati.

Lo studio ha preso in considerazione due differenti scenari emissivi, di seguito descritti:

- **Scenario 1:** tale scenario ha preso a riferimento le condizioni medie reali di esercizio dei biofiltri. La concentrazione di odori è stata posta pari a **140 UO/m³**, che è il valore medio rilevato durante gli autocontrolli;
- **Scenario 2:** tale scenario ha preso a riferimento le condizioni più gravose di esercizio dei biofiltri. La concentrazione di odori è stata posta pari a **300 UO/m³** valore limite fissato dalla DGR Lombardia n. 7/12764 del 16/04/2003 per l'emissione all'uscita dei sistemi di trattamento dei biofiltri.

I risultati dalle simulazioni modellistiche espressi in termini di concentrazione massima oraria, hanno mostrato che relativamente allo:


- Scenario 1 - che ha preso a riferimento le condizioni medie reali di esercizio dei biofiltri - il valore massimo della concentrazione massima oraria di odore è risultata essere pari a 77 UO/m³ in prossimità dei biofiltri e circa 14 UO/m³ presso il primo ricettore sensibile.

- Scenario 2 – che ha preso a riferimento le condizioni più gravose di esercizio dei biofiltri cioè al limite - il valore massimo della concentrazione massima oraria di odore è risultata essere pari a 165 UO/m³ in prossimità dei biofiltri e circa 25 UO/m³ presso il primo ricettore sensibile.

Il valore dello scenario 1 (situazione reale a partire da piano di monitoraggio) rassicura un contenimento delle emissioni odorigene entro valori ritenuti “più che accettabili”. Inoltre, con l’adozione di una batteria di scrubber in serie (acida e basica) che abatterà rispettivamente l’ammoniaca e le ammine derivate con lo scrubber acido e l’acido solfidrico e mercaptani con quello basico, si prevede un ulteriore sensibile abbattimento delle UO/m³ in uscita dal biofiltro.

A maggior conforto di tale situazione migliorativa, la Irpiniambiente propone un ulteriore monitoraggio degli odori in tre punti situati al limite della proprietà dello STIR al fine di verificare in futuro la bontà del modello matematico utilizzato nonché l’efficienza raggiunta dagli scrubbers in serie.

I punti saranno scelti tenendo conto della direzione di provenienza media dei venti (2016) che si riporta:

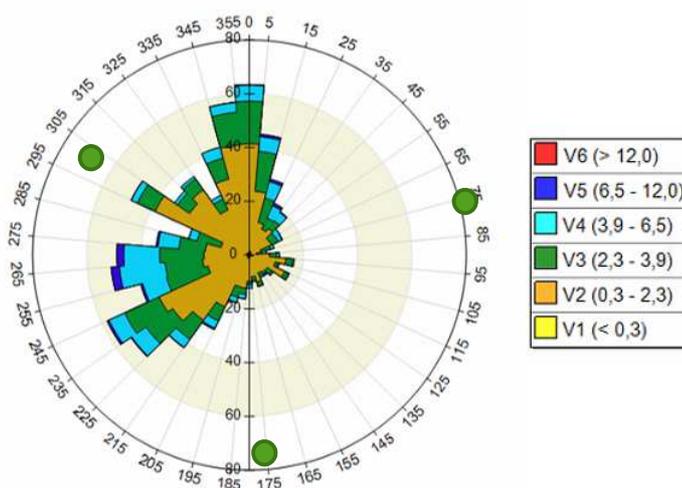

che, come si può osservare presenta componenti ventose da Nord e da Ovest e quindi si opterà per la scelta dei punti posizionati a SUD ed EST. Sulla medesima rosa dei

venti sono riportate le posizioni dei tre punti di monitoraggio a 75° e 180° (punti sottovento cioè investiti dal vento dopo lo STIR) e 300°N (punto sopravvento cioè investito dal vento prima dello STIR).

2.6.2. EMISSIONI IDRICHE

Le emissioni idriche derivanti dall'impianto in progetto sono così riassumibili:

- acque di pioggia
- percolati da aree di lavorazione
- Acque di scarto da biofiltri
- acque nere dei servizi igienici

Emissioni idriche recapitanti in pubblica fognatura:

1. Acque nere dei servizi igienici;
2. Acque in uscita dal depuratore chimico-fisico + MBR che depura le seguenti aliquote:
 - 2.1 Acque tecnologiche (provenienti da scrubber, biofiltri e aree di lavorazione rifiuti);
 - 2.2 Acque meteoriche provenienti dai piazzali impermeabilizzati su cui sono stoccati i rifiuti;
 - 2.3 Acque del lavaggio automezzi.
3. Acque di prima pioggia che si raccolgono sulle aree adibite alla viabilità e coperture, dopo trattamento di disoleazione;

per un volume annuo pari a circa 47.429,00 mc (rilevamento anno 2016), come rilevato dal misuratore di portata posto nel pozzetto fiscale prima del convogliamento alla fognatura comunale (dato fornito dall'azienda).


Nell'ottica del miglioramento delle performance ambientali e dell'ottimizzazione delle risorse, la società ha deciso di ottimizzare l'impianto chimico-fisico esistente, mediante un potenziamento del medesimo, finalizzato a:

- miglioramento delle performance ambientali attese;
- ottimizzazione dei trattamenti;

- razionalizzazione delle risorse.

La tecnologia prevista che andrà ad affiancarsi al trattamento chimico-fisico è di tipo a membrana MBR; si rimanda alla relazione tecnica di dimensionamento.

Di seguito lo schema riepilogativo dei sistemi di convogliamento reflui; per maggiori dettagli si rimanda alla planimetria delle reti fognarie “Allegato T”.

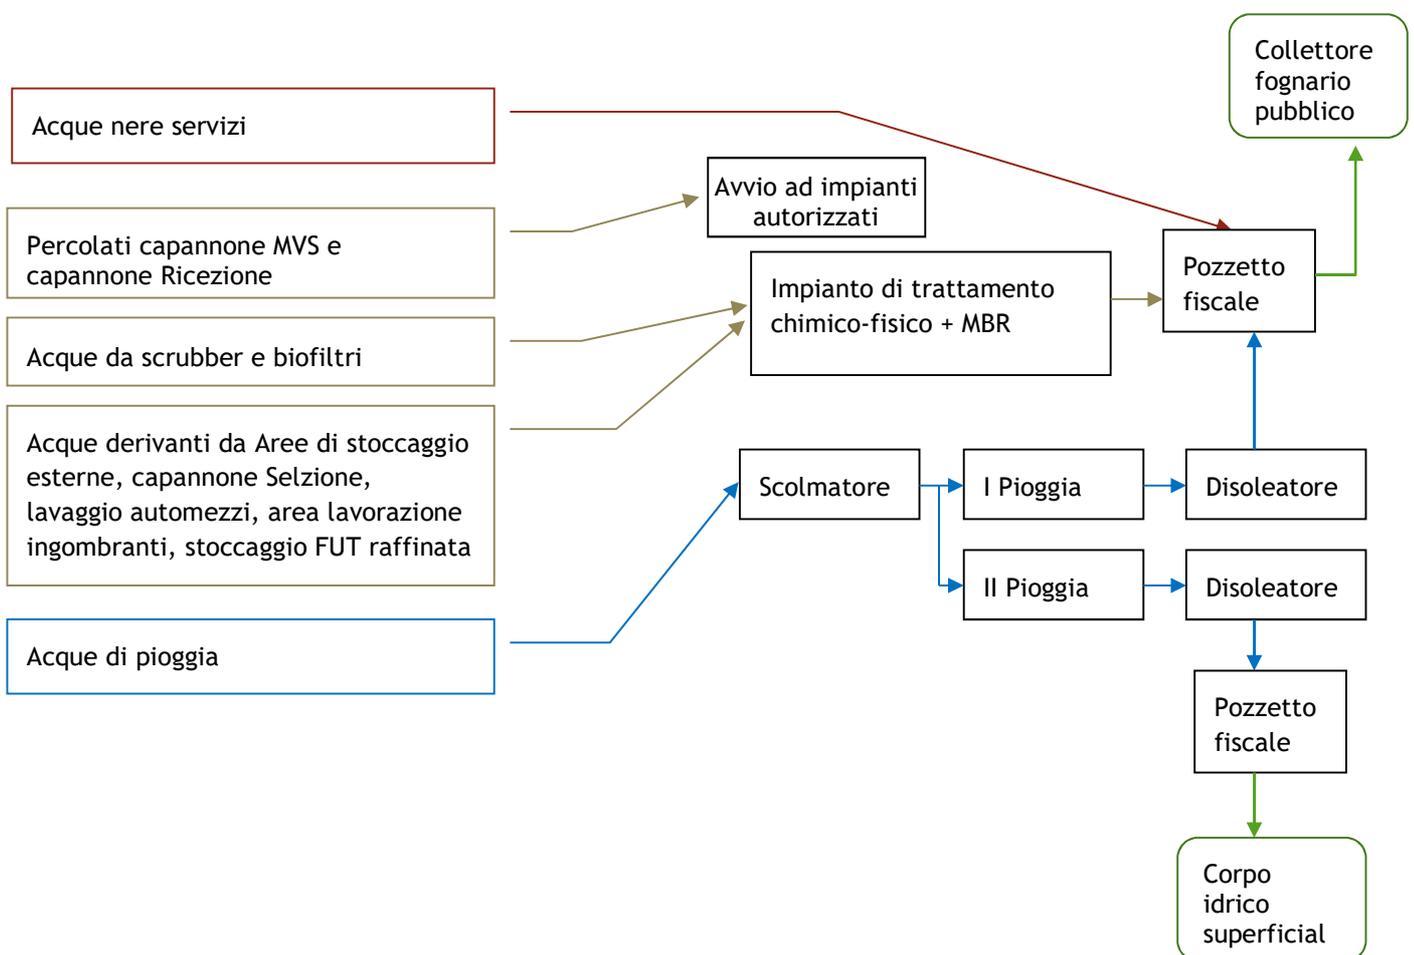

Circa le caratteristiche tecniche dell'impianto si rimanda all'allegato tecnico dedicato (Allegato U).

E' presente un campionatore automatico delle acque che recapitano nel corpo idrico superficiale, individuato dalle seguenti caratteristiche:

"LIQUISTATION CSF 48 – MOD. CFS48-35X8/0 N. SERIE H1001305D00 della DITTA ENDRESS HAUSER

Per le acque di prima pioggia è invece previsto un trattamento di sedimentazione e disoleazione.

Le acque meteoriche provenienti dalle aree di movimentazione e dalle pluviali dei tetti delle aree coperte (queste ultime affluiscono nella medesima rete di convogliamento di quelle delle aree di movimentazione) sono convogliate ad un separatore che effettua la scolmatura delle acque di seconda pioggia (recapitanti in corpo idrico superficiale a seguito di disoleazione dedicata).

Le acque di prima pioggia, invece, recapitano nel collettore fognario comunale; per esse risulta necessario provvedere all'installazione di un pre-trattamento dedicato, salvo diversa autorizzazione da parte dell'ente gestore della fognatura, al fine di garantire il rispetto dei limiti per scarichi in pubblica fognatura.

Vengono intese acque di prima pioggia le acque corrispondenti, durante un evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante, corrispondenti ad un periodo di 15 min.

Tali acque possono ritenersi potenzialmente inquinate da tracce di oli lubrificanti, di carburanti e corpi solidi in genere e, pertanto, necessitano di un trattamento dedicato.

Il dimensionamento di tale sistema viene di seguito esplicitato:

$S_{\text{Superficie scolante}} = S_{\text{Aree coperte}} + (S_{\text{Aree scoperte pavimentate}} - S_{\text{Aree impermeabilizzate afferenti all'impianto chimico-fisico}}) = 12.745 \text{ m}^2 + 23.159 \text{ m}^2 = 35.904 \text{ m}^2$

$$V_{\text{SED}} = S_{\text{Superficie scolante}} \times h \times C_f = 35.904 \times 0,005 \times 1 = 179,52 \text{ m}^3 \text{ --> } 180 \text{ m}^3$$

dove:

h = altezza di prima pioggia = 5 mm = 0,005 m

C_r = coefficiente di afflusso in fognatura = supposto pari a 1 a vantaggio di sicurezza

Una volta accumulate, le acque subiranno un naturale processo di sedimentazione in cui si avrà la separazione della parte solida sedimentabile; da qui il flusso sarà avviato alla sedimentazione con filtro a coalescenza, al fine di garantire l'efficienza della separazione.

Da qui esse saranno avviate tramite stazione di sollevamento al collettore fognario pubblico, previo passaggio in pozzetto fiscale di controllo.

Ciascuna linea di convogliamento sarà dotata di pozzetto di controllo dedicato, preventivamente all'avvio al collettore fognario di scarico.

Le acque saranno oggetto di monitoraggio periodico, come previsto dal piano di monitoraggio e controllo, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, nonché di consentire il tempestivo intervento, mediante potenziamento dei sistemi depurativi, in caso di necessità.

2.6.3. RUMORI

L'azienda effettuerà il monitoraggio delle emissioni sonore nell'ambiente esterno secondo il piano di monitoraggio.

Il Comune di Avellino è dotato di piano di zonizzazione acustica, in base al quale il sito è classificato in classe IV.

Le immissioni acustiche dell'impianto a seguito della variante, non si ritiene che condurranno al superamento dell'attuale impatto acustico, in virtù del fatto che le dotazioni impiantistiche risulteranno assimilabili a quelle attualmente autorizzate, che le lavorazioni saranno effettuate esclusivamente all'interno di capannoni chiusi e della estensione e collocazione dell'area.

Le informazioni relative all'impatto acustico sono contenute nella Scheda N.

Si riporta di seguito l'estratto del piano di zonizzazione acustica comunale.

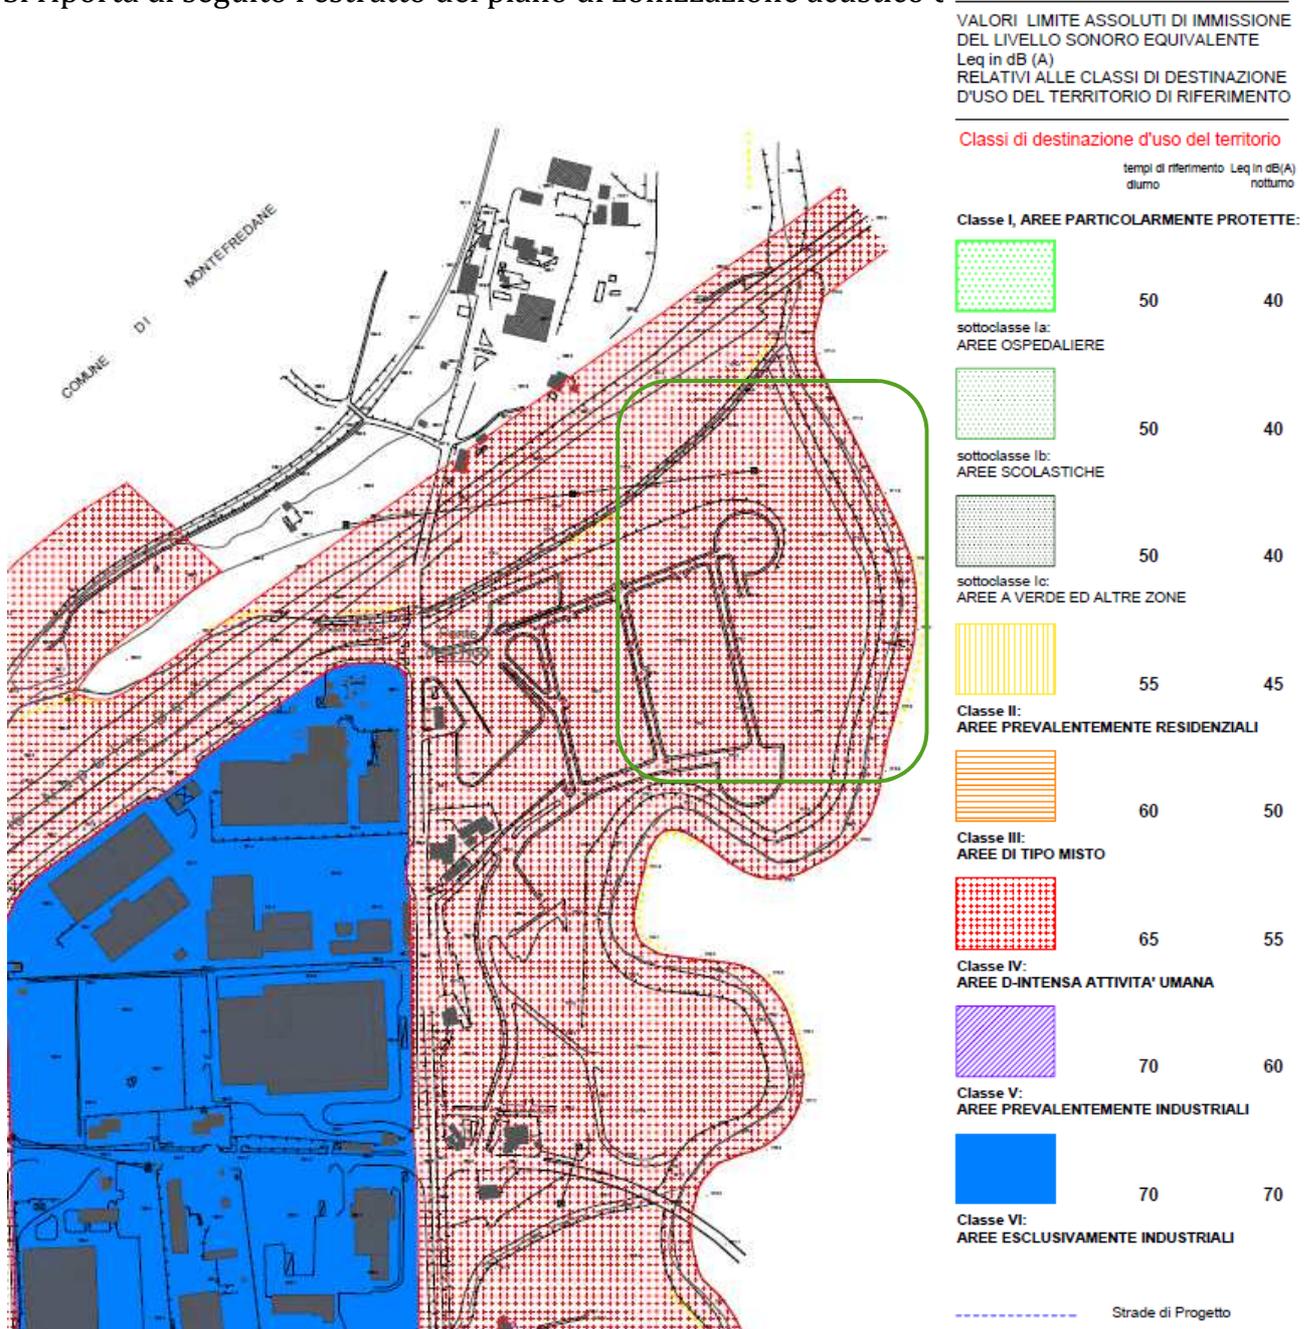


Figura 16 - Estratto del Piano di zonizzazione acustica comunale

Successivamente alla realizzazione della variante, ed entro due mesi dall'avvio, sarà monitorato l'impatto acustico generato dall'attività predisponendo una Valutazione

d'Impatto Acustico basata su indagini fonometriche eseguite nelle condizioni maggiormente gravose, che attesti il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione;

2.7. INCIDENTI RILEVANTI

L'azienda non effettua adempimenti in merito a quanto disposto dal D.Lgs 334/99 e s.m.i.

3. PARTE TERZA: INFORMAZIONI TECNICHE INTEGRATIVE

Codice CER	Tipologia merceologica	Descrizione del rifiuto	Provenienza	Quantità di rifiuto depositato (t)	Tempo di permanenza massimo prima dell'avvio al trattamento	Destinazione
				Rif. All. V		
200301	Indifferenziato	rifiuti urbani non differenziati	Raccolta comunale; isole ecologiche	720 Sett. A7/a	60 gg.	R3 -D14 - D8 (Linea 1)
191210	Rif. combustibili	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	Produzione CDR		90 gg.	R3 -D14 - D8 (Linea 1)
191204	Plastica e gomma	plastica e gomma	Impianti di trattamento rifiuti		90 gg.	R3 -D14 - D8 (Linea 1)
191212	Rif. misti non pericolosi	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Impianti di trattamento rifiuti	72 Sett. A7/b	90 gg.	R3 -D14 - D8 (Linea 1)
150101	Carta e cartone	imballaggi in carta e cartone	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	100 Sett. A12	90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
150102	Plastica	imballaggi in plastica	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	96 Sett. A10	90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
200101	Carta e cartone	carta e cartone	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	100 Sett. A11	90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
200108	Rif. biodegradabili	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	Raccolta comunale; isole ecologiche	340 Sett. A9	3 gg.	impianti autorizzati
200201	Rif. biodegradabili	Rifiuti biodegradabili	Raccolta comunale; isole ecologiche		3 gg.	impianti autorizzati
200302	Rif. biodegradabili	Rifiuti dei mercati	Raccolta comunale; isole ecologiche; mercati		3 gg.	impianti autorizzati
200307	Rif. misti non pericolosi	rifiuti ingombranti	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	110 Sett. A14	90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 2)
200111	Rif. misti non pericolosi	Prodotti tessili	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 2)
080318	Raee	toner	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	36,60 Sett. A17/b 52,20 Sett. A17/a	90 gg.	impianti autorizzati
160505	Bombole, estintori, ecc.	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
200203	Rif. urbani	Altri rifiuti non biodegradabili	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
160604	Batterie	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
160605	Batterie	altre batterie ed accumulatori	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
200132	Medicinali	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		5 gg.	impianti autorizzati

200134	Batterie	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
170107	Rif. inerti	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	42 <i>Sett. A1</i>	90 gg.	impianti autorizzati
170802	Rif. inerti	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
170904	Rif. inerti	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
170604	Rif. inerti	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
200110	Tessili	abbigliamento	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	7,6 <i>Sett. A18</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200111	Tessili	prodotti tessili	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150109	Tessili	imballaggi in materia tessile	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
200125	Oli vegetali	oli e grassi commestibili	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	5 <i>Sett. A15</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200128	Vernici/ inchiostri	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
200130	Detergenti	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150104	Metalli	imballaggi metallici	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	36,80 <i>Sett. A2</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200140	Metalli	metallo	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150103	Legno	imballaggi in legno	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
191207	Legno	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	Impianti di trattamento rifiuti		90 gg.	Impianti autorizzati
200138	Legno	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150203	Tessili	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	73,60 <i>Sett. A3</i>	90 gg.	impianti autorizzati
160103	Gomme	pneumatici fuori uso	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati

160304	Rif. inorganici	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
160306	Rif. organici	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	impianti autorizzati
150105	Rif. misti non pericolosi	imballaggi in materiali compositi	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
200139	plastica	plastica	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana		90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
200141	Rif. urbani	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	37,20 <i>Sett. A4</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200303	Rif. urbani	residui della pulizia stradale	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150107	Vetro	imballaggi in vetro	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	132,60 <i>Sett. A5</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200102	Vetro	vetro	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
150106	Rif. misti non pericolosi	imballaggi in materiali misti	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana	320 <i>Sett. A6</i>	90 gg.	R3-R12-D13-D14 (Linea 1)
200136	Raee	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	120 <i>Sett. A8</i>	90 gg.	impianti autorizzati
160214	Raee	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
200125	Oli vegetali	oli e grassi commestibili	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche	7,5 <i>Sett. A16</i>	90 gg.	impianti autorizzati
200128	Vernici/ inchiostri	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati
200130	Detergenti	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	Attività produttive, commerciali, artigianali, raccolta urbana; isole ecologiche		90 gg.	impianti autorizzati

Criteria di accettazione

La caratterizzazione analitica dei rifiuti in ingresso sarà effettuata a monte dai produttori; giunti in impianto, l'operatore addetto provvederà a sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni, propedeutiche all'accettazione:

- pesatura
- verifica visiva
- controllo documentale per verifica fir / documentazione di trasporto
- controllo radiometrico
- indicazione del settore di conferimento dedicato, a seconda della tipologia

I rifiuti saranno registrati su apposito software gestionale.

Per le caratterizzazioni analitiche dei rifiuti ci si avvarrà di laboratorio esterno accreditato.

Circa il controllo radiometrico, qualora un veicolo dovesse superare il limite previsto, il preposto alla pesa, dovrà informare tempestivamente il Responsabile del Servizio Gestione Ambientale e l'Esperto Qualificato che indicherà le prime modalità di comportamento e interverrà successivamente in loco. Il mezzo sarà ricoverato in area predisposta e dovrà esserne impedito, anche all'autista, l'avvicinamento, per essere sottoposto a supplemento di indagine.

Si procederà quindi a dare le comunicazioni alle autorità competenti; al termine delle operazioni l'eventuale materiale rinvenuto dovrà essere smaltito tramite vettore e ditta destinataria autorizzati previa comunicazione alle autorità competenti.

Il controllo radiometrico sarà esteso a tutti i rifiuti in ingresso.

Per i rifiuti cosiddetti "a specchio" sarà implementata una procedura di omologa per l'accettazione, finalizzata alla determinazione analitica delle caratteristiche dei rifiuti da effettuare in fase di contrattualizzazione e, di conseguenza, precedentemente alla ricezione in impianto.

Il processo di omologa prevede il contatto con il produttore, sopralluoghi presso il sito produttivo, la conoscenza del processo produttivo che genera il rifiuto e l'approfondimento analitico sul rifiuto.

Al termine di questo processo si abilita l'omologazione del rifiuto, ovvero la sua accettabilità presso l'impianto secondo le specifiche indicazioni che deriveranno dal test analitico.

Nelle aree di conferimento sarà vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati; nell'area di conferimento dei rifiuti indifferenziati e dell'umido sarà presente un impianto di aspirazione delle aree esauste; inoltre gli operatori saranno dotati di appositi dispositivi di protezione individuale quali tute, scarpe da lavoro, mascherine; in tali aree, i mezzi di movimentazione interna saranno dotati di cabine climatizzate.

Nelle aree di conferimento e stoccaggio, la manipolazione del rifiuto sarà effettuata tramite mezzi meccanici, al fine di ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori; i rifiuti saranno in tal modo avviati ai descritti cicli di lavorazione.

Al fine di contenere i rischi per la salute e per l'ambiente le aree di conferimento e stoccaggio saranno dotate di pavimentazioni industriali impermeabilizzate e dotate di reti di raccolta separate di eventuali sversamenti accidentali; tali sversamenti accidentali saranno accumulati ed avviati presso impianti autorizzati, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il monitoraggio dello stato delle impermeabilizzazioni sarà effettuato con cadenza prefissata (cfr. elaborato PMC) al fine di garantire il tempestivo intervento in caso di necessità.

Indicazioni sulle modalità di stoccaggio:

Le modalità di stoccaggio dovranno sempre rispettare i criteri stabiliti dalle linee guida regionali di cui alla DGR 386/2016; nei settori A1-A2-A3-A4 saranno adoperati

cassoni metallici/contenitori mobili all'occorrenza coperti con teli per la protezione dagli agenti atmosferici.

Lo stoccaggio dei RAEE avverrà secondo i criteri di cui al D.Lgs 49/2014; in particolare, i contenitori impiegati dovranno avere caratteristiche di resistenza all'attacco chimico delle sostanze contenute; lo stoccaggio dei rifiuti liquidi sarà effettuato in fusti e/o cisternette dotati di bacino di contenimento a norma della D.G.R. 386/2016.

Ove possibile, soltanto per tipologie non pericolose che lo consentono, in area coperta, sarà adottabile anche lo stoccaggio in cumuli poggianti su pavimentazione industriale; in tal caso l'altezza dei cumuli sarà al massimo di m 3.

Le aree di conferimento saranno separate dalle aree di stoccaggio e presenteranno dimensioni tali da consentire agevolmente le operazioni di carico/scarico e movimentazione di automezzi; le superfici impiegate presenteranno sistemi di convogliamento dei fluidi in dispersione; in particolare sono previste reti di convogliamento separate per le acque meteoriche, le acque nere e le acque delle aree di lavorazione, ciascuno con linea di convogliamento dedicata.

I rifiuti saranno stoccati separatamente dalle aree dedicate al deposito di materie prime e degli scarti di lavorazione; il deposito temporaneo avverrà nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Le aree di stoccaggio saranno dotate di apposita cartellonistica indicante la tipologia di rifiuto contenuto.

I rifiuti non saranno oggetto di miscelazione; a garantire la non miscelazione nelle aree di deposito, saranno le modalità di stoccaggio:

- per i rifiuti stoccati in cumuli la separazione fisica sarà effettuata tramite allocazione di elementi mobili prefabbricati tipo new-jersey;

- per i rifiuti stoccati in contenitori, sarà il contenitore stesso a garantire la separazione dei rifiuti.

I rifiuti liquidi in ingresso saranno stoccati esclusivamente in fusti e/o cisternette, dotati di bacino di contenimento a norma della DGR 386/2016.

I contenitori mobili saranno dotati di dispositivi atti alla rilevazione del livello e dispositivi anti-traboccamento.

Le impermeabilizzazioni nelle aree adibite al deposito dei rifiuti saranno effettuate tramite apposite verniciature superficiali con prodotti impermeabilizzanti (resine epossidiche); il monitoraggio periodico dello stato delle impermeabilizzazioni garantirà il mantenimento dello strato impermeabilizzante, mediante interventi programmati e, qualora necessari, straordinari.

Le acque meteoriche saranno raccolte da apposite reti di convogliamento ed avviate al trattamento di disoleazione, secondo quanto indicato al paragrafo dedicato; le acque meteoriche recapitanti sulle aree di stoccaggio, invece, saranno avviate ad apposito impianto chimico-fisico e biologico, preventivamente all'immissione nel collettore fognario pubblico.

La protezione dei rifiuti dall'azione del vento sarà garantita:

- c) dallo stoccaggio in capannoni e strutture coperte;
- d) dalla presenza di copertura con teli, per i cassoni metallici depositati in aree esterne.

E' presente un impianto di lavaggio degli automezzi, le cui acque confluiranno all'impianto di trattamento chimico-fisico e biologico in progetto (cfr. elaborato dedicato, redatto dal costruttore).

Le aree di conferimento e stoccaggio saranno dotate di pavimentazioni industriali impermeabilizzate e dotate di reti di raccolta separate di eventuali sversamenti accidentali; tali sversamenti accidentali saranno accumulati in vasche a tenuta ed

avviati periodicamente presso impianti autorizzati, nel rispetto dell'art. 183 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Da tali vasche sarà possibile prelevare campioni da parte di laboratori incaricati, al fine di caratterizzare analiticamente tali rifiuti, preventivamente all'avvio presso impianti autorizzati.

Per il percolato che si separa dall'umido sarà presente una linea di captazione che recapiterà in pozzetti di sollevamento da cui saranno avviati al serbatoio di stoccaggio; tale serbatoio, alloggiato in bacino di contenimento, sarà periodicamente svuotato e il contenuto potrà essere avviato all'impianto di depurazione in loco, ovvero presso impianti autorizzati.

Indicazioni sulle operazioni di trattamento

Le linee di trattamento sono di seguito indicate (circa i codici cer relativi, si rimanda alle sezioni dedicate).

Tipo di rifiuto	Quantità annue trattate (t/a)	Quantità annue rifiuti prodotti dal trattamento (t/a)			Destinazione*
Linea 1	77.530 t/a	CSS	31.000	- 19.12.12 19.12.10	Impianti autorizzati
		FUT raffinata	6.400	19.05.01 19.05.03 19.12.12	Impianti autorizzati
		Scarti, perdite, rif. recuperati	40.130	19.12.00 19.07.03	Impianti autorizzati
Linea 2	3.000	Metalli	1.500	19.12.02 19.12.03	Impianti autorizzati
		Tessili	900	19.12.08	Impianti autorizzati
		Legno	240	19.12.07	Impianti autorizzati
		Plastiche e gomme	210	19.12.04	Impianti autorizzati
		Scarti	150	19.12.12	Impianti autorizzati

Per le seguenti informazioni:

- le modalità di svolgimento delle attività di trattamento;
- gli estremi dell'autorizzazione per il trattamento (con riferimento alla normativa sul riutilizzo dei residui);
- il diagramma di flusso;
- la caratterizzazione quali-quantitativa dei materiali eventualmente recuperati;
- le caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
- la potenzialità nominale dell'impianto;
- la potenzialità effettiva dell'impianto;
- il numero di ore giornaliere di funzionamento e il numero di giorni in un anno;
- i sistemi di regolazione e di controllo degli impianti.

si rimanda alla parte seconda della presente relazione, relativi alla descrizione dei cicli produttivi.

- eventuali recuperi energetici: non presenti.

La parte Terza della presente relazione rimanda alle Schede I – INT4 e alla Tav. V.

4. PARTE QUARTA: VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

4.1. CONFRONTO TRA STATO ATTUALE E STATO DI PROGETTO

	Stato attuale	Stato di progetto
Struttura	<p>L'impianto, nella sua totalità, come emerge dal titolo di disponibilità, è individuato dalla particella n. 1259 del Foglio 8, di estensione pari a 10 ettari 44 are e 34 centiare (104.434 mq.).</p> <p>Allo stato attuale la superficie coperta è costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edificio di accettazione, stoccaggio e selezione • Edificio MVS (Stabilizzazione) • Edificio di raffinazione • Uffici/servizi, cabina Enel <p>Per un totale di circa 10.800 mq.</p>	<p>In relazione allo stato di progetto si prevede la seguente configurazione:</p> <p>La Superficie totale impegnata non subisce variazioni, rimanendo pari a ca. 104.434.</p> <p>La superficie coperta subisce un incremento, passando da mq. 10.800 a mq. 12.745; in particolare saranno realizzate le seguenti strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corpo 1 Ampliamento palazzina uffici • Corpo 2 Tettoia per stoccaggio • Corpo 3 Tettoia per stoccaggio • Corpo 4 Tettoia per stoccaggio • Corpo 5 Tettoia per stoccaggio • Corpo 6 Officina <p>Da punto di vista dell'impermeabilizzazione delle aree scoperte, si avrà un miglioramento, in quanto, come da prescrizione VIA, tutte le aree pavimentate saranno impermeabilizzate.</p>
Attività	<p>L'OPCM autorizzativa dell'impianto STIR di Pianodardine n. 297/2009 indica un quantitativo massimo annuo di progetto di 116.100 t/a; con tale atto viene indicato un quantitativo massimo autorizzato di rifiuti trattabili di 1.505 t/g. Nel medesimo atto (pag. 19), si riporta un valore di progetto di portata dell'impianto di trattamento di "RSU" di 464 t/g; pertanto, presumibilmente, la differenza (1.041 t/g) è relativo al quantitativo ricevibile e soggetto a stoccaggio.</p> <p>Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 90 del 23/05/2008 e successiva legge di conversione n. 123 del 14/07/2008 è stato autorizzato presso l'impianto il trattamento meccanico dei rifiuti urbani; presso il sito, inoltre, sono autorizzate le attività di stoccaggio dei rifiuti stessi.</p> <p>Il rifiuto indifferenziato subisce in tale impianto un mero processo fisico-meccanico finalizzato alla produzione di un rifiuto secco tritovagliato, destinato alla combustione presso impianti autorizzati.</p> <p>Sono inoltre autorizzate le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e stoccaggio del tritovagliato sfuso; • Trattamento della Frazione organica da raccolta differenziata (Forsu) e della Frazione umida tritovagliata (FUT) sul 30% dell'area utile e stoccaggio del tritovagliato sfuso nel capannone MVS; • Stoccaggio delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro) sulle piazzole esterne impermeabilizzate; 	<p>Dal punto di vista delle attività svolgibili, il progetto proposto mira essenzialmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modifica impiantistica alla Linea 1 per la produzione di CSS, da avviare presso idonei impianti di utilizzazione; • implementazione linea 2, relativa al trattamento degli ingombranti • implementazione linea 3, relativa al solo stoccaggio di rifiuti non pericolosi. <p>Il totale dei quantitativi stoccabili sarà pari a mc. 2.880 (t. 2.394,10), esclusivamente non pericolosi.</p> <p>Non è più prevista l'attività di compostaggio a seguito delle attuali pianificazioni regionali che prevedono la realizzazione di tali impianti in altri siti.</p> <p>I rifiuti biodegradabili (CER 200108-200201-200302) saranno pertanto soggetti al solo stoccaggio, in attesa di essere avviati presso impianti terzi autorizzati.</p> <p>In merito ai flussi gestibili, i quantitativi legati alle linee lavorative individuate in precedenza, sono di seguito indicati:</p> <p>Linea 1: 77.530 t/a Linea 2: 3.000 t/a Linea 3:</p> <p>Stoccaggio rif. n.p.: 13.488 t/a Stoccaggio rif. biodegradabili: 20.000 t/a</p> <p>Si osserva, pertanto, una diminuzione rispetto al quantitativo attualmente autorizzato (114.018 t/a contro 116.100 t/a).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> Selezione della frazione di rifiuto da raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro). <p>Allo stato, in base all'AIA in corso, lo stoccaggio delle frazioni da raccolta differenziata è consentito solo in funzione della riduzione del quantitativo di indifferenziato conferito all'impianto, fermo restando il quantitativo massimo di 116.100 t/a, in relazione al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata fissati dalla normativa.</p> <p><u>Sato attuale - flussi gestiti:</u> Nell'anno 2016 sono entrati nell'impianto STIR (dati forniti dall'azienda Irpiniambiente) i seguenti rifiuti: 150102: 623,600 t/a 150104: 103,340 t/a 150106: 1.889,950 t/a 200102: 9.698,970 t/a 200108: 8.201,080 t/a 200301: 63.613,740 t/a 200307: 928,160 t/a</p>	
Consumi	Energia elettrica (2016): 2.749.507 KWh/a	Configurazione di progetto: 5.160.000 kWh/a (valore stimato con impianto a regime)
	Consumi idrici (2016): 3291 mc	Non si prevede un incremento sostanziale dei consumi idrici, in quanto le attività implementate non richiederanno uso di acque di processo. Il sistema di recupero delle acque di depurazione consentirà inoltre un ulteriore risparmio di risorsa idrica.
	Materie prime/ausiliarie (2016): Sodio Idrossido sol. 30%: n. 15 taniche da 1000 litri CLORURO FERRICO sol. 40 %: n. 15 taniche da 1000 litri POLY CATIONICO EMULSIONE K 331 L: n. 2 fusti da 30 litri Profilo GC 2642 (POLY ANIONICO): n. 3 sacchi da 25 Kg Antischiuma siliconica: n. 5 fusti da 30 litri Carbone attivo: 40 sacchi da 25 Kg	Non si prevede un incremento sostanziale dei consumi, in quanto la sezione implementata di finissaggio dell'impianto di depurazione opererà per filtrazione e nano-filtrazione; saranno da integrare i reagenti adoperati per gli scrubbers acido/base integrati. Il cloruro ferrico sarà sostituito con policloruro di alluminio.
Emissioni	Allo stato attuale sono presenti n. 2 punti di emissione costituiti dai due biobiltri.	A seguito della modifica, saranno presenti due ulteriori punti di emissione costituiti dal camino di emissione del reparto di lavorazione e triturazione degli ingombranti (E1) e dall'aspirazione localizzata delle unità di separazione nella linea 1 (E2). Gli inquinanti emessi saranno costituiti da polveri, che saranno abbattute tramite ciclone e filtro a maniche (tecnologia BAT ad elevata efficienza)

Scarichi	<p>Allo stato le acque nere, quelle di prima pioggia sono recapitate al collettore fognario pubblico; le acque di seconda pioggia sono invece recapitate al vicino corpo idrico superficiale (fiume Sabato), a seguito disoleazione. L'impianto di trattamento delle acque tecnologiche è costituito da una sezione di trattamento chimico-fisico.</p> <p>Le acque meteoriche provenienti dalle aree di movimentazione e dalle pluviali dei tetti delle aree coperte (queste ultime affluiscono nella medesima rete di convogliamento di quelle delle aree di movimentazione) sono convogliate ad un separatore che effettua la scolmatura delle acque di seconda pioggia (recapitanti in corpo idrico superficiale a seguito di disoleazione dedicata).</p>	<p>Nell'ottica del miglioramento delle performance ambientali e dell'ottimizzazione delle risorse, la società ha deciso di ottimizzare l'impianto chimico-fisico esistente, mediante un potenziamento del medesimo. La tecnologia prevista che andrà ad affiancarsi al trattamento chimico-fisico è di tipo a membrana MBR (nanofiltrazione). Inoltre, per le acque di prima pioggia sarà installato un pre-trattamento dedicato, costituito da una sedimentazione e disoleazione, salvo diversa autorizzazione da parte dell'ente gestore della fognatura, al fine di garantire il rispetto dei limiti per scarichi in pubblica fognatura.</p> <p>I percolati derivanti dallo stoccaggio dell'umido saranno avviati al trattamento presso impianti terzi autorizzati; sarà implementato un nuovo sistema di raccolta e stoccaggio del percolato.</p>
Rumori	Le attività lavorative sono effettuate all'interno di capannoni chiusi; l'area è localizzata in zona ASI	Non si prevedono incrementi significativi di rumore in quanto non si andranno ad alterare in maniera sostanziale le attività già svolte. Si rimanda a tal proposito alla valutazione previsionale di impatto acustico.

4.2. ANALISI DELL'INIZIATIVA E DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE

La soc. Irpiniambiente S.p.A. è il braccio operativo della Provincia di Avellino mediante il quale viene gestito l'intero ciclo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti, a beneficio di tutti i comuni del bacino. La società provinciale "IrpiniAmbiente Spa" è una società partecipata al 100% dall'Amministrazione provinciale costituita con delibera n. 2 del 23 dicembre 2009 del Commissario delegato - Assessore all'ambiente Provincia di Avellino - ex OPCM 3812/2009, con sede in Avellino a Piazza Libertà 1.

La società è stata costituita in ottemperanza a quanto riportato dall'articolo 11 del decreto legge 195 del 30 dicembre 2009 convertito, con modificazione, in legge n. 26 del 26 febbraio 2010; essa nasce dall'esigenza di gestire il ciclo rifiuti in ambito provinciale nel rispetto del principio dell'autosufficienza e della minore

movimentazione possibile dei rifiuti, come disposto dalla legge Regione Campania n. 4/2007 e s.m.i. e come definito con decreto legge 195/2009 convertito in legge 26/2010, norma che ha determinato la fine dello stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.

E' compito dell'azienda quello di organizzare le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani prodotti nei comuni consorziati. L'organizzazione di queste tre fasi deve tener conto del carattere di obbligatorietà che la legge conferisce all'attività di recupero di determinate categorie di rifiuti, al fine di assicurarne, a mezzo di una raccolta differenziata, il riutilizzo mediante l'attività di riciclo e di reinserimento sul mercato.

Il società Irpiniambiente ha così organizzato in modo omogeneo e per tutti i comuni serviti un sistema operativo che si divide in due tipologie. Per prima, la raccolta, il trasporto ed il recupero del rifiuto al fine del suo riutilizzo, la cosiddetta *raccolta differenziata*. Poi, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento del rifiuto tal quale che rappresenta la porzione residuale della raccolta differenziata. Tale sistema operativo viene definito **sistema integrato**.

L'iniziativa proposta nasce dalla volontà dell'azienda di ottimizzare il ciclo di trattamento del rifiuto indifferenziato e, contemporaneamente, affiancare ad esso delle sezioni di trattamento di altre tipologie di rifiuti, al fine di fornire un servizio sempre più completo ed efficiente ai Comuni serviti, nell'ottica del rafforzamento del citato *sistema integrato*.

In tal senso la progettazione ha previsto l'obiettivo di:

- migliorare le performance di separazione dell'impianto di selezione, mediante adozione di moderne tecnologie, conformi alle BAT di settore;
- ottimizzare il trattamento della frazione organica derivante dal trattamento di separazione, al fine di adeguare il prodotto ottenuto alle direttive nazionali e regionali di riferimento (DM 27/09/2010 - DGR 426/2011);

- prevedere l'autorizzazione allo stoccaggio della frazione umida della raccolta differenziata, al fine di rispondere alla richiesta;
- ottimizzare le aree di stoccaggio dell'impianto, al fine di adeguarle al deposito di differenti frazioni merceologiche di rifiuti, inerenti alle tipologie gestibili dalle isole ecologiche ai sensi del DM 08/04/2008 e s.m.i.;

Contestualmente, si è provveduto a prevedere il **rafforzamento dei sistemi mitigativi** presenti mediante:

- potenziamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni;
- potenziamento degli impianti di trattamento delle acque;
- ampliamento delle aree impermeabilizzate esterne a maggiore protezione delle matrici ambientali suolo ed acque superficiali/ sotterranee;
- ampliamento delle strutture coperte per adeguate aree di stoccaggio.

Inoltre, l'intervento progettuale ha provveduto ad **integrare il piano di monitoraggio e controllo**, adeguandolo alla situazione di progetto, al fine di sorvegliare nel tempo, e con frequenze prefissate, le performance ambientali dell'impianto, consentendo di attestare il rispetto dei valori limite che saranno imposti dall'autorizzazione, nonchè l'eventuale necessità di intervento in maniera tempestiva.

Il progetto, inoltre, comporterà una serie di **vantaggi di carattere ambientale ma anche strategico**, di seguito descritti:

- a) riduzione dei trasporti su gomma, con conseguente riduzione delle emissioni gassose di CO₂, per la presenza di un impianto presente in provincia, autorizzato alla gestione delle differenti tipologie di rifiuti generabili da cicli di raccolta urbana e non, riducendo la necessità di ricorrere ad impianti extra-provinciali o extra-regionali;

- b) accentramento della gestione dei rifiuti del sistema integrato per la presenza di un impianto polifunzionale, capace di far fronte alle dinamiche evolutive della raccolta dei rifiuti e di essere di supporto alle isole ecologiche comunali servite;
- c) adeguamento funzionale di un impianto esistente ed autorizzato, evitando la realizzazione di nuovi impianti (operazione tra l'altro più lunga e costosa) con sottrazione di ulteriori aree produttive;

Tecnologie e dei cicli di lavorazione adoperati

In merito alla disposizione planimetrica delle aree impiegate per la movimentazione, l'attività produttiva, le aree di stoccaggio, si è operato con la massima coerenza cercando di facilitare le operazioni di controllo ed accettazione, conferimento e movimentazione interna. Ciò è stato fatto realizzando un ciclo completo di lavorazione a partire dall'accettazione fino alla fase finale del trattamento, con una razionale disposizione fisica in sequenza delle varie fasi (vedi planimetria dedicata). Dal punto di vista delle tecnologie adoperate, si è operato in relazione alle BAT di settore: si riporta di seguito il raffronto con le BAT di riferimento, da cui si evince lo stato di applicazione delle stesse in relazione al progetto presentato.

4.3. CONFRONTO CON LE BAT DI SETTORE

Di seguito l'elenco delle BAT di futura applicazione in relazione al progetto di variante proposto:

BAT	SI/NO	Note
D.3.1 Stoccaggio		
Le fasi di conferimento/ricezione e stoccaggio comprendono le operazioni di conferimento delle diverse tipologie rifiuto, il collocamento dello stesso all'interno del fabbricato o dell'area e lo stoccaggio in luoghi adeguati.	SI	Lo stoccaggio sarà effettuato in capannoni di ricezione dedicati

Nelle fasi di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti nel caso di trattamento meccanico – biologico occorre assicurare:		a seconda della tipologia.
a) l'utilizzo di fosse di ricezione o di serbatoi di equalizzazione;		
b) il funzionamento nell'area di stoccaggio chiusa di un impianto di estrazione aria con un tasso di ricambio di 3 – 4 volumi di aria/ora;	SI	Valore di progetto
c) la purificazione dell'aria esausta o il suo riutilizzo;	SI	
d) un basso livello di inquinamento dell'aria esausta: • utilizzando superfici e apparecchiature di lavoro che siano semplici da pulire; • minimizzando i tempi di stoccaggio dei rifiuti nella zona di consegna; • pulendo regolarmente il pavimento dell'area di stoccaggio; • pulendo i nastri trasportatori e tutti gli altri macchinari almeno una volta a settimana;	SI	Gestione operativa
e) l'impiego combinato di porte ad azione rapida e automatica riducendo al minimo i tempi di apertura: ciò può essere facilitato dall'installazione di un sensore di controllo delle porte e dall'adeguato dimensionamento dell'area di manovra nella zona di ingresso dell'impianto;	SI	
f) la responsabilizzazione dello staff preposto alla disciplina del flusso di veicoli nell'area di ingresso, nella consapevolezza che tale attività è importante ugualmente al fine di realizzare la breve apertura delle porte e per assicurare che essi svolgano, inoltre, una sufficiente manutenzione delle porte;	SI	
g) l'installazione di serrande d'aria che creano uno sbarramento all'aria circostante verso la porta di apertura.	SI	
Inoltre, in aggiunta alle misure di cui sopra, si descrivono di seguito alcuni accorgimenti utili per la minimizzazione delle polveri nelle fasi di trasporto e stoccaggio dei rifiuti: a) facilitare il deposito delle polveri; b) prevedere l'aspirazione in prossimità dei punti di estrazione e nella zona di accesso, con conseguente depolverizzazione; c) applicare una copertura al nastro trasportatore; d) pulire regolarmente le zone di stoccaggio, i pavimenti e le vie di traffico.	SI	
D.3.1.1 Trattamento Aerobico	NA	Non sarà effettuato compostaggio
Il trattamento aerobico inizia con la raccolta ed il conferimento all'impianto della matrice organica che rappresenta il substrato principale oggetto del trattamento. Data la elevata fermentescibilità, il substrato principale non può essere di norma stoccato, se non per il tempo necessario alla sistemazione dello stesso nella sezione di compostaggio. Ciò significa che le matrici organiche putrescibili devono essere avviate al trattamento man mano che giungono all'impianto. Così facendo, si impedisce da una parte l'insorgenza di maleodoranze dovuta a fenomeni fermentativi e putrefattivi, dall'altra viene limitata la proliferazione di insetti e la presenza di roditori.	NA	
Inoltre, al fine di evitare la dispersione di percolato, il substrato principale deve essere lavorato su apposito piazzale dotato di pavimentazione impermeabile e sistema di raccolta. Rappresentando la manipolazione di matrici putrescibili una fase comunque critica per la dispersione degli odori, è necessario prevedere la ricezione, l'eventuale triturazione e la miscelazione dei suddetti rifiuti organici con altri ingredienti in strutture confinate.	NA	
Gli agenti di supporto quali paglia, cippato di ramaglie, trucioli di legno, segatura ed altri substrati ligno-cellulosici, in ragione della lenta reattività all'attacco microbico, dovuta ad un elevato contenuto in carbonio ed a modesti contenuti di umidità, possono essere, invece, stoccati presso la stazione di compostaggio, anche per lunghi periodi di tempo. Poiché, una volta bagnati, questi materiali cominciano il processo di trasformazione aerobica, ancorché lentamente data la scarsità di azoto, è preferibile accumularli sotto tettoie, ovvero, se all'aperto, sotto teli impermeabili. Questi ultimi, tuttavia, rappresentano un impedimento nelle normali operazioni di impiego degli agenti ligno-cellulosici. E' inoltre importante sottolineare che la presenza presso l'impianto di matrici secche aumenta grandemente il rischio di incendi. In condizioni di distanza contenuta dai luoghi di approvvigionamento delle matrici strutturanti, la situazione ottimale potrebbe essere quella di mantenere, presso la stazione di compostaggio, una scorta di scarti ligno-cellulosici sufficiente per alcuni giorni, contando poi su rifornimenti programmati ripetuti, che evitino eccessivi accumuli.	NA	
Per l'eventuale stoccaggio dei substrati con funzione di correttivo e/o additivo, valgono le stesse considerazioni fatte per l'ingrediente primario, qualora queste matrici siano esse stesse putrescibili (es. fanghi di depurazione). Nel caso in cui gli ingredienti correttivi siano costituiti da materiali inorganici (es. concimi o scorie minerali), lo stoccaggio non costituisce un problema, sempre che si usi l'accortezza di sistemare questi materiali al riparo dell'azione dilavante della pioggia.	NA	
I rifiuti ricevuti giornalmente devono essere in quantità compatibile con le capacità di lavorazione dell'impianto e comunque non devono essere stoccati per più di 48 ore, salvo casi eccezionali.	NA	
Nella fase di stoccaggio in periodi caldi e umidi deve essere evitata la decomposizione anaerobica dei rifiuti contenenti un'alta percentuale di scarti verdi derivanti da attività urbane e/o da stazioni di trasferimento. In	NA	

genere gli scarti verdi hanno un alto contenuto di umidità: se essi vengono accumulati in una stazione di trasferimento per diversi giorni, poi inseriti in un contenitore e accumulati in mucchi in atmosfera umida, si creeranno condizioni anaerobiche.		
Un'altra possibilità per l'ingresso di umidità è attraverso le andane non protette a seguito di prolungate condizioni atmosferiche di umidità, con conseguente interruzione della decomposizione aerobica; quindi le andane devono essere adeguatamente protette o coperte.	NA	
D. 3.1.2 Digestione anaerobica		
...	NA	
D.3.2 Pretrattamenti		
Con il termine pretrattamenti si intendono tutte quelle operazioni destinate alla preparazione del rifiuto per il corretto svolgimento del processo biologico. Si descrivono di seguito le principali operazioni di pretrattamento, sia per un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti, sia per un impianto di digestione anaerobica.		
<i>D.3.2.1 Pretrattamenti: processo aerobico</i>		
Comportando le operazioni di pretrattamento la movimentazione di elevati quantitativi di materiale, qualora si trattino rifiuti ad elevata putrescibilità, tali trattamenti devono essere realizzati all'interno di edifici chiusi per i quali siano previsti <u>almeno due ricambi di aria/ora</u> da inviare direttamente al presidio ambientale ovvero all'aerazione della biomassa qualora prevista nella successiva fase di biossidazione. La pavimentazione delle superfici impegnate deve essere costruita in materiale adeguato per essere pulita facilmente e consentire il recupero dei reflui. Un quadro riassuntivo delle principali tecnologie di pretrattamento dei rifiuti è riportato nelle tabelle seguenti.	NA	
Biostabilizzazione: Triturazione/lacerazione/sfibratura:Facoltativa Miscelazione: No Vagliatura: Facoltativa Demetallizzazione: Si	NA	
D.3.3 Fase di Trattamento Biologico		
D.3.3.1 Trattamento Aerobico Numerosi sono i metodi di trattamento aerobico applicabili alla stabilizzazione dei rifiuti organici. La scelta del metodo dipende da una serie di fattori, tra i quali, in primo luogo, la tipologia delle matrici organiche da trattare. Come è stato già ampiamente evidenziato, le matrici organiche destinabili alla stabilizzazione attraverso il processo di ossidazione biologica ospitano, in generale, sia microorganismi in grado di condurre reazioni di decomposizione anaerobica che specie microbiche con metabolismo ossidativo. Poiché il fine del compostaggio è la biostabilizzazione aerobica della sostanza organica, il requisito fondamentale per garantire un decorso rapido ed efficiente del processo, è quello di mantenere la presenza di ossigeno nelle matrici in trasformazione, ai livelli compatibili con il metabolismo microbico aerobico. Ne consegue che, nelle diverse situazioni operative, il metodo di compostaggio adottato, determina il modo attraverso il quale la suddetta esigenza è soddisfatta e finisce per condizionare altri aspetti del processo come il controllo della temperatura, la movimentazione del materiale in trasformazione, il controllo delle emissioni maleodoranti ed il tempo di stabilizzazione. I sistemi di processo si suddividono in: • sistemi intensivi ed estensivi, a seconda del grado di articolazione tecnologica, dell'importanza data ai processi naturali e a quelli indotti, e degli input energetici unitari; • sistemi chiusi ed aperti, a seconda del grado di confinamento degli stessi rispetto all'intorno ambientale; • sistemi statici e dinamici, a seconda della presenza e frequenza degli interventi di movimentazione per la ricostituzione periodica dello stato strutturale; • sistemi aerati e non aerati, a seconda dell'aerazione forzata o, di converso, dell'affidamento esclusivo ai processi spontanei di diffusione e convezione. Nel panorama tecnologico, si riconoscono essenzialmente tre tipologie generali di metodi di trattamento aerobico: a) in cumuli periodicamente rivoltati, b) in cumuli statici aerati e c) il in bioreattori. Ciascuna tipologia si articola in una vasta gamma di sistemi applicativi. Esiste anche il cosiddetto trattamento aerobico passivo, il quale non ha però rilevanza in termini tecnologici. Esso, infatti, presuppone il semplice ammasso della matrice organica putrescibile, la quale viene poi lasciata indisturbata per lunghi periodi di tempo (molti mesi), senza condizionamento alcuno delle reazioni di degradazione e trasformazione. Rientra in questa categoria il trattamento delle deiezioni animali presso la maggior parte delle aziende agricole.	NA	
<i>D.3.3.2 Digestione anaerobica</i>	NA	
D.3.4 Post-Trattamenti: principali operazioni e tecnologie disponibili		
Si intendono le operazioni destinate a condizionare le caratteristiche del prodotto derivante dalla fase di biossidazione e/o trasformazione, in funzione degli utilizzi finali.	NA	
<i>D.3.4.1 Post-trattamenti: trattamento aerobico</i>		

Raffinazione del prodotto stabilizzato
 I post- trattamenti si pongono gli obiettivi di:
 - separare i corpi estranei o non decomposti eventualmente presenti:
 a) raffinazione dimensionale;
 b) vagliatura densimetrica;
 c) vagliatura aeraulica;
 - qualificare merceologicamente il prodotto:
 a) essiccazione;
 b) pellettizzazione;
 c) granulazione.

Post trattamento	Finalità	Tecnologie disponibili
Vagliatura	Separazione del materiale trattato in flussi di massa caratterizzati da omogeneità dimensionale al fine di separare i prodotti dagli scarti di processo; es: RU- separazione in frazione secca e frazione organica	- Vagli rotanti - Vagli vibranti
Classificazione densimetrica	Separazione del materiale trattato in due flussi di massa omogenei per densità al fine di separare i prodotti del processo dalle impurezze contenute	- Classificatore aeraulico - Tavola densimetrica
Demetallizzazione	Rimozione dei materiali ferrosi e non ferrosi	- Magneti permanenti o elettromagneti per il ferro - Cernitrici a correnti indotte per i metalli non ferrosi

Come mostrato nella tabella, la raffinazione finale può essere dimensionale e/o densimetrica

La separazione densimetrico-aeraulica (tavola densimetrica, ciclone) consente la separazione di corpi di piccole dimensioni plastici o vetrosi e di sassi dal prodotto finale.

Tenendo conto della eventuale presenza di materiali plastici provenienti da shoppers o sacchi, soprattutto nel flusso di residui alimentari, può essere comunque valutata come opportuna l'adozione di un sistema dedicato di separazione aeraulica degli inerti plastici stessi, eventualmente solo per "pulire" sistematicamente o periodicamente i sovralli della raffinazione dimensionale, che altrimenti concentrerebbero progressivamente (se riciclati in testa al processo) i materiali non decomponibili; il separatore divide tali materiali dagli scarti legnosi incomposti, riutilizzabili come agente di struttura o pacciamante.

L'operazione di vagliatura, nel caso in cui la matrice di partenza sia stata approntata con il ricorso ad agenti strutturanti con dimensione delle particelle grossolana, consente, da una parte, di ottenere un prodotto finito più omogeneo e di granulometria idonea alle applicazioni più specialistiche (es. floricoltura, orticoltura, vivaismo), dall'altra, di recuperare il substrato ligno-cellulosico solo parzialmente decomposto per nuove miscelazioni con l'ingrediente primario. La vagliatura ha infine il compito di eliminare dal prodotto finito eventuali frazioni contaminanti (es. frammenti di materiale plastico, inerti di varia natura), nei casi in cui queste siano presenti nel substrato umido di partenza.

L'efficacia di un vaglio è, invece, correlata alla sua capacità di separare le particelle della matrice nelle frazioni granulometriche desiderate. Quindi essa diminuisce quando particelle più grandi di quelle desiderate passano attraverso il vaglio ovvero quando particelle con dimensioni corrispondenti alla frazione voluta rimangono al di sopra della superficie di vagliatura.

Sia la capacità che l'efficacia dipendono dal tasso di alimentazione del vaglio rispetto alla superficie vagliante utile ($m^3/m^2/h$) e dalla dimensione dei fori. Le condizioni ottimali si raggiungono nel giusto compromesso tra qualità del materiale affinato e quantità dello stesso ottenuta nell'unità di tempo.

È da notare inoltre che i vagli funzionano meglio se alimentati con materiale più secco e pertanto, è preferibile condurre l'operazione di vagliatura dopo la fase di finissaggio.

Per evitare problemi ricorrenti di impaccamento della matrice trattata e di ostruzione delle aperture dei vagli, il biostabilizzato sottoposto a vagliatura dovrebbe avere un'umidità non superiore al 45 %. Al fine di ovviare ai fenomeni di impaccamento, alcune tipologie di vaglio presentano apparati per la preventiva rottura e miscelazione dei grumi del materiale prima che questo passi alla vagliatura vera e propria.

In questa fase possono essere utilizzate le seguenti tipologie di apparecchiature:

- Vagli a tamburo cilindrico inclinato rotante:
- Vagli vibranti:
- Vagli "a letto di stelle"
- Separatori balistici
- Separatori aeraulici

D 3.4.2 Post trattamenti: digestione anaerobica

NA

D.3.5 Stoccaggio finale		
<p><i>D.3.5.1 Stoccaggio del prodotto stabilizzato con trattamento aerobico</i></p> <p>Consiste nella conservazione del prodotto finito in cumuli all'aperto, sotto tettoia o in silos. Nel caso del biostabilizzato, una volta giunto a completa maturazione, a seguito della fase di finissaggio, il prodotto è pronto per essere avviato all'utilizzazione finale. Tuttavia l'uso e, quindi, la vendita del prodotto finito avvengono solitamente su base stagionale, e pertanto la stazione di trattamento dovrà dotarsi di aree e strutture sufficienti per stoccaggi del prodotto finito derivante da almeno sei mesi di produzione. Lo stoccaggio del prodotto finito può essere realizzato sia all'aperto, che in strutture coperte, ed anche in questo caso le condizioni climatiche del sito influenzeranno la scelta. La dimensione dei cumuli di stoccaggio del biostabilizzato non risente più dei limiti imposti sia in fase di biossidazione accelerata, sia in fase di post maturazione. Tuttavia, tenendo conto dei rischi derivanti dai fenomeni di autocombustione, specialmente durante i mesi estivi, i cumuli non dovrebbero mai superare l'altezza di 3-4 m.</p> <p>Dal punto di vista impiantistico occorre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di silos a torre, adozione di presidi ambientali costituiti da depolveratori con mezzi filtranti a secco; • pavimentazione idonea alla pulizia e al recupero dei reflui; • sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale. 	NA	
<i>D.3.5.2 Digestione anaerobica: utilizzo e stoccaggio del biogas</i>	NA	
D.4 I presidi ambientali		
<p>I metodi scelti per il controllo delle emissioni odorigene dipendono dalla sorgente degli odori, dal grado di abbattimento degli odori richiesto e dalle caratteristiche dei composti responsabili delle emissioni maleodoranti stesse. Gli interventi per la riduzione degli odori devono comprendere sia misure di prevenzione, che sistemi di trattamento delle emissioni. In aggiunta agli accorgimenti, di seguito riportati, esplicitamente mirati alla captazione degli odori a livello delle diverse sorgenti od al trattamento delle emissioni, il rigoroso monitoraggio ed il controllo del processo aiuteranno ad evitare l'instaurarsi di condizioni anaerobiche e, di conseguenza, a limitare il rilascio di odori. Anche se il trattamento biologico in bioreattori pone tendenzialmente minori problemi di emissioni maleodoranti, nondimeno, in questi casi, il processo dovrà essere governato correttamente. Infine, una accurata scelta della localizzazione della stazione dell'impianto ed il coinvolgimento attivo delle popolazioni interessate, sia nelle fasi di progettazione, che durante la gestione dell'impianto, possono contribuire a minimizzare i problemi derivanti dal rilascio di odori.</p> <p>In linea generale i sistemi di controllo degli odori possono essere distinti in sistemi di dispersione dell'odore residuo (alti camini di emissione, elevate velocità di emissione e pre diluizione delle arie esauste con portate d'aria aggiuntive) o di abbattimento del potenziale odorigeno. La strategia dell'abbattimento è quella prevalentemente utilizzata nel contesto europeo.</p>		
<p>Tale strategia prevede l'adozione di presidi per la canalizzazione e il trattamento delle arie odorigene nelle prime fasi del processo, ma nel caso di impianti che trattino ingenti quantità di matrici fortemente fermentescibili e/o siano collocati in vicinanza di insediamenti abitativi è bene che siano adottate ulteriori misure contro la potenziale diffusione di odori quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiusura delle aree operative destinate alle prime fasi di processo; • canalizzazione delle arie esauste provenienti da tali aree verso una linea di trattamento odori; • dimensionamento adeguato dei biofiltri e/o degli scrubber; • la corretta gestione dei sistemi di deodorizzazione. 	SI	
<p>Le tecnologie industrialmente disponibili per il trattamento delle arie esauste si basano su principi adottati nella depurazione degli inquinanti contenuti nelle emissioni gassose di impianti industriali. Tali tecnologie si suddividono principalmente in: abbattimento chimico-fisico (combustione termica/catalitica, adsorbimento, ossidazione chimica, assorbimento chimico) e abbattimento biologico (ossidazione biologica).</p>		
<i>Abbattimento chimico-fisico</i>		
<p>Tra i processi di abbattimento chimico-fisico la combustione può rappresentare un sistema efficace per l'abbattimento di sostanze odorose di natura organica. Tra le diverse tecnologie evolutesi in campo industriale per far fronte alle esigenze delle varie attività produttive, le principali, attualmente in uso, sono la combustione termica rigenerativa e la combustione rigenerativa catalitica.</p> <p>In un impianto di combustione termica l'aria inquinata, opportunamente preriscaldata, viene immessa in un bruciatore che, operando a temperature prossime a 800°C, ossida completamente la sostanza organica a CO₂ e H₂O. I fumi caldi attraversano una camera di recupero di calore la quale, a cicli alterni e grazie al calore immagazzinato, diviene camera di preriscaldamento. Nella combustione senza fiamma, più adatta al trattamento di reflui ad elevata concentrazione di composti organici volatili (COV), l'abbattimento avviene per ossidazione degli inquinanti su un letto di materiale refrattario eventualmente completato da una superficie catalitica, riscaldato a temperature comprese tra 260 e 450°C. Anche in questo caso esistono due camere per il preriscaldamento ed il recupero del calore dai fumi in uscita, che si scambiano periodicamente le funzioni per inversione della direzione dei flussi d'aria. In condizioni ottimali di funzionamento, il calore fornito dallo</p>	NO	<i>Impiego di altra tecnologia</i>

<p>scambiatore è sufficiente a raggiungere la temperatura di innesco del catalizzatore, limitando in questo modo i consumi energetici.</p> <p>Le soluzioni più recenti, delle tecnologie descritte, consentono elevati livelli di sicurezza, una riduzione del rischio di emissione di composti, quali gli NOx, legati alle elevate temperature di processo ed il raggiungimento dell'ossidazione completa a costi sempre più competitivi. Quali che siano le metodologie, esse tuttavia sono sempre caratterizzate da una notevole dotazione di apparati per il controllo e regolazione della combustione, e di sistemi di sicurezza che elevano i costi di investimento e le complessità di gestione. Per questa ragione, nelle condizioni tipiche degli effluenti da impianti di trattamento biologico, risultano essere ancora troppo onerose se confrontate con altri sistemi in grado offrire efficienze di abbattimento analoghe.</p>		
<p>I processi di adsorbimento, su carbone attivo o altri substrati, possono dare, se opportunamente dimensionati, rendimenti di abbattimento delle sostanze odorose molto elevati (>95%). In questo processo fisico il reflu gassoso attraversa uno strato di granuli di sostanze porose ad alta superficie per unità di peso (carbone attivo, silicagel, zeoliti, ecc) che trattengono i diversi composti chimici odoriferi. Il materiale ha una capacità di adsorbimento limitata, all'esaurimento della quale deve essere smaltito o rigenerato. La rigenerazione, basata sul deadsorbimento termico, avviene generalmente a distanza dall'impianto di depurazione, esistendo, ad esempio nel caso dei carboni attivi, un pericolo di esplosività legato all'instabilità del sistema. La tecnologia non è pertanto adatta, a causa degli elevati costi di gestione, laddove sussista la necessità di frequenti rigenerazioni del materiale, ovvero nei casi di reflui ad elevate portate o ad alta concentrazione di inquinanti. Recenti sviluppi hanno portato alla realizzazione di impianti particolarmente adatti per solventi presenti a basse concentrazioni che, avvalendosi di prodotti adsorbenti di nuova concezione ad alta stabilità, sia chimica che meccanica, permettono di adsorbire a freddo e di deadsorbire a temperatura programmata i solventi che, concentrati, possono essere poi bruciati in condizioni di autosostentamento direttamente in loco, senza cioè bisogno della movimentazione del materiale.</p> <p>Generalmente, le tecniche di abbattimento di odori molesti attraverso ossidazione chimica e assorbimento in soluzioni chimiche, sono accomunate dall'apparato tecnologico che più diffusamente ne consente l'applicazione, detto torre di lavaggio o scrubber. Il principio generale di questi abbattitori si basa su leggi aerodinamiche e più precisamente sul raggiungimento di un intimo contatto e miscelazione tra la corrente di aria inquinata e un liquido in controcorrente. Questo comporta il trasferimento dalla fase gas alla fase liquida delle componenti inquinanti presenti nella miscela, mediante dissoluzione in opportuno solvente. Il liquido assorbente base è l'acqua. L'impiego di sola acqua, però, pone dei limiti all'efficienza dei sistemi perché diversi composti, fonte di odore, sono scarsamente idrosolubili.</p> <p>Il lavaggio ad acqua ha una elevata efficacia solo per i composti spiccatamente idrosolubili quali ammoniaca, alcoli, acidi grassi volatili; altri composti come i composti clorurati, le ammine, l'acido solfidrico, i chetoni e le aldeidi sono scarsamente solubili in acqua. Composti solforati fortemente odoriferi come il dimetildisolfuro oltre ai terpeni e idrocarburi aromatici sono insolubili.</p> <p>Per tali composti insolubili in acqua si rende necessario l'utilizzo di reagenti chimici, che possono operare una neutralizzazione o una idrolisi acida o basica, oppure una ossidazione in fase gassosa o liquida. L'ossidazione chimica è una delle tecniche più utilizzate per l'abbattimento degli odori, poiché la maggior parte dei composti che causano odori molesti hanno origine dalla decomposizione solo parziale di materiale organico e possono essere ossidati in modo relativamente facile a composti innocui o comunque meno fastidiosi. Il processo di assorbimento avviene ponendo a contatto il flusso gassoso da trattare con lo specifico liquido assorbente; gli scrubber devono essere dimensionati in modo da garantire tempi di permanenza e superfici di contatto adeguate per la rimozione richiesta. E' necessario, inoltre, migliorare l'assorbimento mediante la nebulizzazione del liquido o la creazione di film sottili con grande superficie di contatto riempiendo le torri di lavaggio con corpi di riempimento di varie forme e dimensioni.</p> <p>Perché avvenga lo scambio tra le due fasi, devono essere soddisfatte due condizioni, la prima è che ci sia un sufficiente tempo di contatto tra di esse, e la seconda che la concentrazione di inquinanti della fase liquida, sia maggiore della concentrazione di equilibrio tra le due fasi.</p> <p>[...]</p>	SI	<p>Impiego di scrubbers; adeguamento dello scrubber del reparto MVS mediante adozione di scrubber acido/base.</p> <p><u>Installazione ed ottimizzazione entro 6 mesi dall'adozione dell'AIA</u></p>
<p>Ovviamente uno scrubber ha anche un'ottima efficacia nei confronti delle polveri presenti nell'aria, che vengono abbattute completamente. Spesso la funzione di depolverazione ed umidificazione dell'aria sono il motivo principale per cui si inserisce uno scrubber nel sistema di abbattimento.</p> <p>I risultati possono essere soddisfacenti, tuttavia l'abbattimento ottenuto con questo metodo presenta una serie di necessità tecnologiche per il corretto funzionamento che portano ad elevare il costo di investimento e di gestione fino a livelli non competitivi con altri metodi. A corredo di tali sistemi, infatti, è necessario disporre di serbatoi contenenti i vari reagenti, di dosatori dei prodotti, di pompe di ricircolo con propri circuiti completi di tubazioni e di tutti gli strumenti di controllo delle varie reazioni. Va ricordato, inoltre, che le acque di lavaggio sature sono generalmente smaltite con difficoltà e a costi elevati.</p> <p>Gli scrubber vengono raramente adottati da soli, dal momento che la diversa natura delle arie esauste (elevati volumi, basse concentrazioni, ampia variabilità di composizione) da sottoporre al trattamento comporta un</p>	SI	<p>Impiego di scrubber + biofiltro</p>

<p>limite all'efficacia di un sistema di natura chimico fisica. Più spesso, sono adottati in combinazione con i biofiltri e, generalmente, a monte degli stessi, allo scopo di "limare" i picchi di concentrazione odorosa che si registrano in occasioni, ad esempio, dei rivoltamenti. In tal caso al biofiltro è assegnato il ruolo di "finissaggio" delle arie pretrattate dallo scrubber onde conseguire le basse concentrazioni di odore prescritte dalle norme.</p>		
<i>Ossidazione biologica</i>		
<p>Biofiltri L'applicazione dell'ossidazione biologica per l'abbattimento delle emissioni gassose, nell'ultimo decennio ha trovato ampia diffusione nel settore del trattamento dei rifiuti contenenti materia organica. I biofiltri sono stati originariamente concepiti per il trattamento di composti odorigeni e di sostanze volatili tossiche, (es. solventi organici) presso un'ampia varietà di impianti industriali. Con l'espansione del trattamento aerobico, quale metodo di trattamento e recupero di rifiuti organici, il campo di impiego di questi sistemi si è grandemente dilatato, stimolando la messa a punto di nuove soluzioni tecnologiche oggi disponibili sul mercato. Le condizioni di miglior funzionamento dei sistemi biologici si hanno ad una concentrazione medio bassa di sostanze organiche nell'effluente da depurare. Tali condizioni sono tipiche degli effluenti originati da processi di trattamento biologico di rifiuti organici. Lo schema generale di un apparato per biofiltrazione consiste, di un sistema di adduzione dell'aria contenente i composti odorigeni ad una unità riempita con un substrato particolato filtrante costituito da materiali quali cortecce, legno triturato, compost maturo, terreno od anche da materiale inerte, che consenta la formazione di uno strato di biomassa microbica attiva (biofilm) in grado di degradare i composti da trattare presenti nelle emissioni. È importante sottolineare che, la colonizzazione e le attività metaboliche avvengono all'interno del biofilm, ossia la pellicola d'acqua che si crea attorno alle particelle della matrice solida di cui il biofiltro è costituito. In particolare, i microrganismi di un biofiltro non fanno altro che completare la degradazione della sostanza organica di partenza di cui i composti odorosi sono composti intermedi di degradazione. Il flusso da trattare viene finemente distribuito attraverso il mezzo filtrante mediante una rete di tubi dotati di piccoli fori di diffusione posta al fondo del biofiltro. Per evitare l'occlusione dei fori da parte della sovrastante colonna di matrice filtrante, la rete di tubi diffusori è, di solito, immersa in uno strato di ghiaia od altro materiale poroso, dotato di resistenza meccanica allo schiacciamento. L'aria, carica di odori in entrata al biofiltro, viene, generalmente, umidificata in modo da evitare la disidratazione del substrato biologicamente attivo. [...] Nota: Va anche rilevato che il grado di rimozione dei singoli composti per mezzo di biofiltri negli impianti di trattamento meccanico – biologico non è molto elevato in alcuni casi. Per NMTOC (Non Methane TOC) essi raggiungono una efficienza del 40 – 70%. Per il metano l'efficienza è pressoché nulla. L'efficienza dei biofiltri nella rimozione dei singoli composti presenti nelle arie esauste degli impianti di trattamento meccanico - biologico è quindi: buona per gli NMTOC (es. acetone, acetaldeide, etanolo), moderata per BTEX (Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni) e nulla per CFC. Le efficienze per la parziale degradazione dell'NH₃ possono essere migliorate tramite l'utilizzo di scrubbers con impiego di acidi (es. Acido solforico per l'assorbimento dell'ammoniaca).</p>	SI	
Bioscrubber	NO	<i>Impiego di altra tecnologia</i>
E.2.1 Aspetti tecnici e tecnologici del Trattamento Aerobico	NA	
....		
E 2.2 Aspetti tecnici e tecnologici della Digestione Anaerobica	NA	
....		
E.2.3 Aspetti tecnici e tecnologici dei presidi ambientali		
<p>Le emissioni di composti volatili sono intrinseche nei diversi processi di trattamento biologico. Le fasi potenzialmente più odorigene sono ovviamente quelle iniziali del processo di bioconversione, durante le quali il materiale presenta ancora una putrescibilità elevata, ovvero i pretrattamenti e gli stoccaggi iniziali delle matrici altamente fermentescibili. Gli interventi di minimizzazione degli odori devono comprendere, sia misure di prevenzione, che l'adozione di sistemi di trattamento delle emissioni. I sistemi di prevenzione sono basati sulla gestione della filiera di trasformazione. Infatti, presso le stazioni di compostaggio, dove vengono trattati rifiuti organici da raccolta differenziata, è importante ridurre quanto più possibile i tempi di stazionamento delle matrici in questione sui piazzali di scarico e di stoccaggio transitorio. I responsabili della raccolta devono, perciò, provvedere affinché il materiale sia conferito all'impianto senza creare accumuli di matrice fresca che non sia immediatamente preparata per la fase di compostaggio attivo. A meno che l'impianto non funzioni anche su turni festivi, è</p>	SI	Relativamente all'attività di stoccaggio

quindi buona norma sospendere la ricezione dei rifiuti durante la pausa di fine settimana. Per il resto, gli altri accorgimenti che consentono di prevenire la possibile formazione di odori sono:		
· un pronto allestimento dei cumuli, ovvero il rapido trasferimento della biomassa substrato nell'eventuale bioreattore;	NA	
· la verifica che la matrice in fase di biossidazione attiva sia nelle condizioni ottimali di aerazione, tali da evitare il formarsi di zone anaerobiche;	NA	
· l'attuazione degli eventuali turni di rivoltamento della biomassa substrato in coincidenza con venti favorevoli la rapida diluizione e dispersione delle emissioni odorigene in direzione opposta a quella degli insediamenti civili;	NA	
· assicurare, laddove il trattamento aerobico avvenga in cumuli statici, la copertura degli stessi con uno strato superficiale (5-10 cm) di compost maturo;	NA	
· evitare la formazione di ristagni di percolato alla base dei cumuli o al fondo del bioreattore;	NA	
· il confinamento della fase attiva di trattamento in strutture chiuse, la cui aria possa essere captata e convogliata in speciali apparati di trattamento dei composti odorigeni.	NA	
La minimizzazione degli effluenti odorigeni si ottiene anche se si contengono fortemente le capacità operative (fino a 1.000 ton/anno) degli impianti e privilegiando i sistemi operativi che consentono una gestione poco odorigena dei processi anche a dimensioni superiori. Nel secondo caso vanno dunque rispettate contestualmente le seguenti condizioni:	NA	
· la preferenza per sistemi <i>statici</i> o <i>semi-statici</i> di trattamento, in ragione della loro attitudine a liberare odori in misura sensibilmente inferiore rispetto ai sistemi con movimentazione frequente della biomassa;	NA	
· la predilezione per sistemi – ancorché decentrabili - “chiusi” o “semi-coibentati” mediante strutture o materiali di contenimento (es. container, teli semi-traspiranti), in ragione delle loro capacità di consentire un migliore controllo delle arie esauste e degli odori da essi veicolati;	NA	
· la necessità di predisporre iniziative <i>modulari</i> e facilmente <i>amovibili</i> , onde consentire una possibile evoluzione operativa del sito (od una sua dismissione una volta attrezzato un sito per la gestione centralizzata del flusso di scarto da trattare a servizio di un distretto allargato).	NA	
Laddove, in condizioni di corretta gestione del processo, le misure di prevenzione non risultino ancora adeguate ad un sufficiente controllo delle emissioni è possibile ricorrere a sistemi tecnologici più o meno sofisticati. Presupposto, affinché questi sistemi possano essere applicati, è che le emissioni siano intercettate. Ciò significa che le operazioni potenzialmente a rischio per la formazione di odori dovranno essere condotte in ambiente confinato, dal quale sia possibile evacuare l'aria arricchitasi di composti maleodoranti. Al fine di garantire l'annullamento delle molestie olfattive connesse all'immissione nell'ambiente delle arie aspirate dalle diverse sezioni, laddove viene previsto l'allestimento di edifici od ambienti chiusi, devono essere previsti:	NA	
• Aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori.		
• <u>Numero di ricambi d'aria/ora uguale o superiore rispettivamente a 3 sia per le zone di stoccaggio e pretrattamento, capannoni di contenimento di reattori chiusi (fonte BREF), sia nei capannoni per la biostabilizzazione accelerata in cumulo/andana liberi. Per gli edifici deputati a processi dinamici e con presenza non episodica di addetti devono essere previsti almeno 4 ricambi/ora. Per le sezioni di maturazione finale, laddove allestite al chiuso, il numero minimo di ricambi/ora è pari a 2.</u>	SI	Per la zona di stoccaggio
Le principali tipologie di apparati per l'abbattimento delle emissioni, oggi adottate presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico a più elevato contenuto tecnologico, sono rappresentate essenzialmente dai biofiltri e dalle torri di lavaggio (scrubbers ad umido). Per il trattamento delle emissioni maleodoranti sono stati proposti anche l'assorbimento su carbone attivo od altri materiali ad elevata capacità di trattenimento o la combustione dei composti odorigeni. Questi ultimi sistemi, benché risultati molto efficaci, con <u>rese di abbattimento intorno al 99%</u> , non hanno tuttavia trovato pratica applicazione a causa degli eccessivi costi complessivi di trattamento.		
Nel caso di utilizzo di biofiltri, un parametro fondamentale è la portata oraria specifica, ovvero la portata oraria che grava sull'unità di volume biofiltrante ($m^3/h \cdot m^3$); un altro parametro importante è il tempo di contatto tra aria e letto filtrante, correlato all'altezza di quest'ultimo. Allo stato attuale non esistono valori imposti da normative nazionali e/o regionali, ma raccomandazioni e/o valori guida a cui gli organismi di controllo si attengono in sede di valutazione e approvazione dei progetti. <u>I valori di portata specifica che ricorrono sono compresi tra i 100 e i 500 $m^3/h \cdot m^3$, a seconda dell'ambito regionale in cui si opera. Per quanto concerne il tempo di contatto, sono ritenuti valori accettabili quelli pari o superiori a 30 secondi (valore ottimale 45 secondi).</u> Nel dimensionamento e nella progettazione dei biofiltri, occorre prevedere:	SI	Tali valori ottimali dovranno essere rispettati nella scelta impiantistica e in fase di esercizio
• Costituzione del letto di biofiltrazione in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuti ad effetto bordo. • Adeguato dimensionamento in modo da consentire l'abbattimento del carico odorigeno delle arie da recapitare all'esterno; allo scopo di garantire un tempo di contatto adeguato, il biofiltro va dimensionato sulla		

base di un rapporto con il flusso orario di effluenti gassosi da trattare pari ad almeno 1 m ³ (di letto di biofiltrazione) : 100 N m ³ /h di effluenti gassosi da trattare (meglio ancora 1 m ³ : 80 Nm ³ /h).		
<ul style="list-style-type: none"> Altezza del letto di biofiltrazione compreso tra 100 e 200 cm. (situazioni diverse saranno soggette a specifiche valutazioni) 		
<ul style="list-style-type: none"> Il dimensionamento del sistema di convogliamento degli effluenti aeriformi all'impianto di abbattimento dovrà tener conto delle perdite di carico dovute all'eventuale impaccamento delle torri ad umido e/o alla porosità del mezzo biofiltrante. 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> Costituzione modulare del biofiltro, con almeno 3 moduli singolarmente disattivabili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> L'eventuale copertura/chiusura dei biofiltri fissa o mobile nei seguenti casi: nel centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona industriale); nelle immediate vicinanze del centro urbano (anche se l'impianto è dislocato in zona agricola); in zone ad elevata piovosità media (acqua meteorica > 2.000 mm/anno). 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> L'efficienza di abbattimento minima del 99% in modo da assicurare un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./ m³. 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> Non la registrazione, ma solo la rilevazione nel controllo della misura di umidità relativa dell'aria in uscita dal biofiltro; 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> Il controllo delle emissioni dai biofiltri che possono essere valutate attraverso l'analisi delle componenti inorganiche ed organiche. (Per quanto riguarda le prime, i marker comunemente utilizzati sono ammoniaca ed acido solfidrico; le analisi chimiche di tali composti vengono comunemente svolte seguendo metodi UNICHIM. Per quanto riguarda i composti organici, di scarsa rilevanza sotto il profilo tossicologico, i criteri che trovano sempre più diffusione a livello internazionale sono orientati ad una loro valutazione indiretta in base ai principi dell'olfattometria. A scopo di indirizzo si rimanda allo standard europeo EN 13725 al quale vanno conformati i principi ispiratori delle diverse determinazioni in merito alle emissioni.) 	SI	Monitoraggio emissioni
<p>Nel caso di <i>scrubber</i> (torre d'assorbimento), si deve invece garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec; tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2 secondi; altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm; rapporto tra fluido abbattente ed effluente inquinante pari a 2: 1.000 espresso in m³/Nm³. 	SI	Tali valori ottimali dovranno essere rispettati nella scelta impiantistica.
E.3 Aspetti ambientali		
<p>E.3.1 Impatto sull'ambiente</p> <p>In linea di principio l'attività di recupero di materiali e di energia dai rifiuti permette di diminuire l'estrazione di materie prime minerali, il consumo di prodotti realizzati a partire da materie vergini e di combustibili convenzionali. La prevenzione della produzione dei rifiuti ed il loro riciclo sono da considerarsi prioritari secondo quanto disposto dalla Strategia Europea sulla gestione dei rifiuti e da tutti gli atti regolamentari e di indirizzo dell'Unione Europea.</p> <p>Tali principi sono ripresi e meglio sviluppati nella recente Comunicazione della Commissione Europea del 21 dicembre 2005 "Portare avanti l'utilizzo sostenibile delle risorse: una strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti"- Com(2005)666 definitivo che ha lo scopo di individuare gli strumenti necessari ad imprimere un ulteriore sviluppo della prevenzione e del riciclo.</p> <p>Secondo la Commissione Europea il bilancio ambientale complessivo delle attività finalizzate al riciclo dei rifiuti risulta positivo, anche se va verificato ulteriormente con metodologie del tipo L.C.A., è, comunque, necessario adottare tecnologie e tecniche in grado di assicurare un'elevata efficienza in termini di recupero effettivo dei rifiuti trattati.</p> <p>La valutazione di impatto ambientale rappresenta un valido strumento tecnico amministrativo per valutare gli effetti sull'ambiente che la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di tale tipologia di impianti determineranno e per individuare quali misure compensative devono essere adottate per ridurre al minimo i potenziali impatti negativi.</p>		
<p>Se si analizzano gli impatti dovuti al trattamento biologico dei rifiuti si debbono considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> emissioni/impatti odorigeni generati dalle fasi di ricezione delle materie prime, stoccaggio, pretrattamento e delle prime fasi di bioconversione; le emissioni di rumori, che possono essere importanti quando si usano macchine per riduzione volumetrica (tritatori, mulini, vagli); produzione polveri e particolato fine (polveri dotate di reattività biologica-bioparticolato, endotossine – tossine prodotte all'interno delle cellule di alcuni microrganismi e rilasciate a seguito degli involucri cellulari); il consumo di acqua e gli scarichi liquidi, normalmente limitati; consumo energetico; la produzione di rifiuti connessa a tali attività, che consiste piuttosto in una produzione di scarti delle materie recuperate; inserimento territoriale e paesaggistico. 	SI	Prevista procedura di VIA

In generale, i suddetti impatti si manifestano effettivamente solo in corrispondenza di una deficitaria progettazione, realizzazione o gestione degli impianti, pertanto possono essere efficacemente prevenuti o ridotti mediante l'adozione di particolari accorgimenti costruttivi, di opportuni dispositivi di abbattimento degli inquinanti ed infine tramite una corretta gestione di tutte le attività connesse all'impianto.

E.3.2. Bilancio di materia

La valutazione del bilancio di materia, inteso come definizione delle quantità dei vari flussi di materiali in ingresso ed uscita dall'impianto, è indispensabile per:

- dimensionare correttamente le varie sezioni di impianto;
- individuare una corretta logistica dei rifiuti in ingresso e dei materiali in uscita;
- valutare correttamente i rendimenti del processo e la produzione di scarti non recuperabili
- predisporre un bilancio economico dell'iniziativa.


Il bilancio di massa di un impianto/processo è inteso come rapporto tra masse in ingresso e le masse in uscita considerando le seguenti voci: prodotto, scarti, sottoprodotti.

I fattori che influenzano il bilancio di massa possono essere distinti in fattori progettuali e gestionali, infatti il bilancio varia a seconda del tipo di processo, è strettamente correlato alla natura dei rifiuti e alla conduzione dell'impianto.

Nelle figure successive sono riportati degli esempi indicativi di bilanci di materia per impianti, sia di trattamento meccanico biologico, che di impianti di digestione anaerobica con processo a secco ed ad umido.

Tabella 24 Fattori che influenzano il bilancio di massa – trattamento aerobico dei rifiuti

Fase del processo	Operazione	Fattore progettuale	Fattore gestionale
Pre-trattamenti	Rompisacchi	Portata massima e % di apertura dei sacchetti	Controllo della quantità e della qualità dei materiali introdotti
	Triturazione	Portata massima e pezzatura del materiale in uscita	Controllo della quantità e della qualità dei materiali introdotti
	Vagliatura	Dimensione dei fori Frequenza vibrazionale (se vibrante)	Inclinazione e velocità di rotazione del vaglio
Bioossidazione	/	Tempo di residenza del materiale, modalità aerazione	Temperatura, aerazione ed umidità della biomassa.
Maturazione	/	Tempo di residenza del materiale, modalità aerazione	Temperatura, aerazione ed umidità della biomassa.
Post-trattamenti	Vagliatura	Dimensione dei fori Frequenza vibrazionale (se vibrante)	Inclinazione e velocità di rotazione del vaglio
	Separazione densimetrica	Portata massima Frequenza vibrazionale	Regolazione del flusso d'aria, umidità del materiale immesso

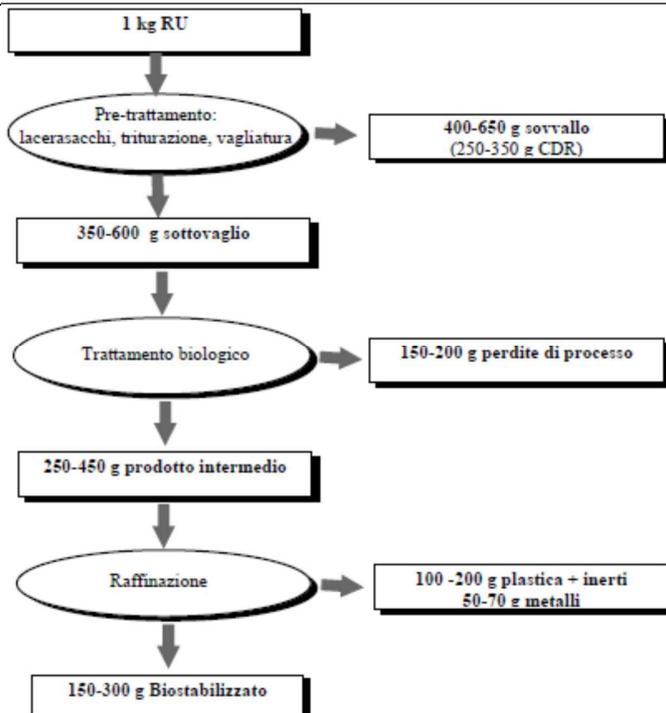

SI

Bilancio di massa per impianto di trattamento meccanico biologico con biostabilizzazione

Bilancio di massa per impianto di trattamento meccanico biologico: Bioessiccazione	NO	Impiego di altra tecnologia																												
Bilancio di massa di un impianto per rifiuti urbani con processo a secco (con digestione anaerobica)	NO	Impiego di altra tecnologia																												
Bilancio di massa di un impianto per rifiuti urbani con processo liquido (con digestione anaerobica)	NO	Impiego di altra tecnologia																												
<p>E.3.3 Consumi negli impianti di trattamento biologico In ogni caso il consumo specifico di energia, inteso come l'energia (normalizzata all'unità di peso) utilizzata per ottenere la quantità complessiva di materiali inviati ad operazioni di recupero, deve essere il minimo, sia in rapporto alla qualità richiesta per il materiale da valorizzare, che ad un recupero di materia sufficientemente alto. Di seguito vengono indicati i consumi medi di energia specifici per alcuni processi di trattamento biologico come riportato "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries".</p>																														
Digestione anaerobica [...]	NA																													
Trattamento aerobico Nel caso del trattamento aerobico dei rifiuti i consumi sono descritti di seguito così come riportato nel Bref Draft Gennaio 2004.																														
Acqua Nel processo di trattamento biologico aerobico essendo fortemente evaporativo non vi è un consumo di acqua, ma l'acqua prodotta risulta pari a 350 litri per tonnellata di rifiuto trattato. Le acque di processo purificate vengono poi riutilizzate nei circuiti di raffreddamento. L'acqua corrente viene utilizzata esclusivamente nei circuiti di raffreddamento (10 l per tonnellata di rifiuto).																														
Materiali ausiliari Non vengono utilizzati altri materiali ad eccezione degli imballaggi in plastica per il CDR prodotto.																														
Energia I consumi energetici per il trattamento aerobico sono riportati nelle tabelle seguenti.		Valori da confrontare con i parametri operativi quando l'impianto sarà a regime.																												
<p>Tabella 26: Consumi energetici nel trattamento aerobico dei rifiuti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Processo aerobico</th> <th>Elettricità (kWh/t)</th> <th>Diesel oil (kJ/kg)</th> <th>Diesel oil (oil/t)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trattamento aerobico con sistemi chiusi</td> <td>27-65²</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andane</td> <td>0</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Range¹</td> <td>4-72²</td> <td></td> <td>1-4³</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Il range include diversi tipi di impianti dotati sia di sistemi di trattamento delle emissioni più o meno sofisticati che privi di sistemi di trattamento delle emissioni ²i valori più alti corrispondono a processi con sofisticati sistemi di purificazione dei gas esausti ³I consumi più alti sono associati a consumi minori di elettricità Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" (59, Hogg, et al., 2002) (66, TWG 2003)</p> <p>Tabella 27: Velocità di areazione</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tecniche di trattamento meccanico biologico</th> <th>Velocità di areazione (Nm³ aria/m³ di rifiuti h)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tunnel</td> <td>40-60</td> </tr> <tr> <td>Cumuli in movimentazione</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• pre bioossidazione</td> <td>5-10</td> </tr> <tr> <td>• post bioossidazione</td> <td>1-5</td> </tr> <tr> <td>Cumuli</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" (132 UBA 2003)</p>			Processo aerobico	Elettricità (kWh/t)	Diesel oil (kJ/kg)	Diesel oil (oil/t)	Trattamento aerobico con sistemi chiusi	27-65 ²	5		Andane	0	15		Range ¹	4-72 ²		1-4 ³	Tecniche di trattamento meccanico biologico	Velocità di areazione (Nm ³ aria/m ³ di rifiuti h)	Tunnel	40-60	Cumuli in movimentazione		• pre bioossidazione	5-10	• post bioossidazione	1-5	Cumuli	10
Processo aerobico	Elettricità (kWh/t)	Diesel oil (kJ/kg)	Diesel oil (oil/t)																											
Trattamento aerobico con sistemi chiusi	27-65 ²	5																												
Andane	0	15																												
Range ¹	4-72 ²		1-4 ³																											
Tecniche di trattamento meccanico biologico	Velocità di areazione (Nm ³ aria/m ³ di rifiuti h)																													
Tunnel	40-60																													
Cumuli in movimentazione																														
• pre bioossidazione	5-10																													
• post bioossidazione	1-5																													
Cumuli	10																													
<p>E.3.4 Rendimenti. L'impianto di trattamento meccanico - biologico deve essere progettato e monitorato al fine di minimizzare il grado di emissioni massimizzando la sostenibilità dell'impianto (sostenibilità economica, sostenibilità di prodotto, sostenibilità di processo).</p> <p>Rendimenti del trattamento aerobico Come già evidenziato, i processi biologici bioessiccamento e biostabilizzazione, hanno quale obiettivo finale la totale o parziale degradazione della frazione organica fermentescibile per ottenere la stabilità biologica. Per determinare la stabilità biologica di un rifiuto dovranno essere utilizzate le seguenti metodologie: - determinazione dei solidi totali volatili</p>	SI	Monitoraggio rendimento																												

<p>- determinazione dei solidi potenzialmente fermentescibili (Spf) - determinazione dell'indice di respirazione</p>		
<p>Solidi totali volatili Il test per la determinazione dei solidi totali volatili (STV) è standardizzato in Italia dall'IRSA-CNR (Metodi analitici per i fanghi, quaderno 64, 1985). Questo test è stato inserito nella normativa di alcuni Paesi europei come indice di riferimento per valutare la stabilità biologica dei rifiuti (in Germania, secondo la normativa attualmente in vigore, dal 2004 si potranno smaltire in discarica solo rifiuti con un valore di STV<5%). L'uso di questo indice, però, è messo in discussione da molti studiosi perché non rispecchia il reale grado di stabilità biologica dei rifiuti, in quanto il contenuto di solidi volatili in un campione è influenzato anche dalla presenza di composti organici non biodegradabili.</p> <p>Solidi potenzialmente fermentescibili (Spf) I solidi potenzialmente fermentescibili (Spf) rappresentano la frazione di sostanza organica realmente biodegradabile contenuta nei rifiuti. Tale aspetto è importante per distinguere quei materiali quali plastiche, gomme, lignina, ecc. che rientrano nella categoria dei solidi volatili SV, ma che non vengono attaccati dai microrganismi durante il trattamento. La determinazione di tale indice è relativamente recente e avviene mediante estrazione con etanolo ed acido cloridrico (Adani et al., 1998). Metodo Per la determinazione dei Spf ci si riferisce a quanto riportato nel Manuale APAT "Metodi di misura della stabilità biologica dei rifiuti". Da quattro a sei grammi di campione essiccato e macinato a 2 mm vengono posti in ditali di cellulosa (33 x 94 mm) preventivamente essiccati e pesati. Si procede ad un'estrazione a mezzo di apparecchiatura soxhlet con etanolo (96 %) a 90 °C per 12 ore. Il residuo solido viene essiccato e pesato e rappresenta la frazione solubile in etanolo (Et. Sol.) che si calcola nel modo seguente: $\text{Et. Sol} = (\text{Pe} - \text{Ps}) / \text{Pe} * 100$ Dove Pe = peso del campione essiccato prima dell'estrazione Ps = peso del campione essiccato dopo estrazione (frazione solubile) Da tre a quattro grammi di campione (residuo insolubile in etanolo) esattamente pesato, vengono poi posti in beute da 250 ml addizionando 150 ml di HCl 37 % (d = 1,19 kg L⁻¹). L'idrolisi acida prosegue per 24 ore a 25°C sotto agitazione continua (100 scosse al minuto). Si filtra su gooch (grado di porosità: 1; 100-160 μ), lavando sino a pH neutro dell'eluato. Sulla frazione residua insolubile vengono determinate le ceneri residue (a 650 °C per 12 ore). La stima dei Spf viene effettuata con la seguente equazione: $\text{Spf} (\% \text{ ST}) = (\text{Et. sol} + \text{HCl sol}) - (\text{Ceneri totali} - \text{Ceneri residue})$ dove : Spf = frazione potenzialmente fermentescibile (% ST); Et. sol. = frazione solubile in etanolo (% ST); HCl sol. = frazione solubile in acido (% ST). Per le procedure analitiche relative alla determinazione delle sostanze volatili e delle ceneri si rimanda ai "Metodi di Analisi dei Compost" (DIVAPRA e IPLA, 1992).</p>	SI	Da prevedere durante le campagne di monitoraggio
<p>Indice di respirazione La stabilità di un rifiuto è funzione dell'attività biologica e perciò la sua misura dovrà essere strettamente legata alla determinazione di quest'ultima. In passato sono stati proposti molti metodi analitici per determinare la Stabilità Biologica. Tra di essi i metodi che misurano l'attività respirometrica hanno ricevuto molta attenzione dai ricercatori. I test di respirazione stimano la produzione di anidride carbonica o il consumo di ossigeno della biomassa. I metodi basati sull'evoluzione di CO₂ sono economici, ma non differenziano tra produzione aerobica ed anaerobica di CO₂ ed inoltre non tengono conto che il grado di ossidazione della materia organica, influenza il consumo di ossigeno per mole di CO₂ prodotta. La misura del consumo di ossigeno, perciò, è preferita come metodo respirometrico ed è stata proposta come metodo standard per la determinazione della Stabilità Biologica (ASTM, 1992; ASTM, 1996; The US Composting Council, 1997). I test di respirazione basati sulla misura del consumo di ossigeno possono essere classificati in metodi statici e dinamici, a seconda che la misura del consumo d'ossigeno sia effettuata in assenza (statico) (UNI 10780, 1998) o presenza (dinamico) (ASTM, 1996) di aerazione continua della biomassa. I metodi statici, condotti a volume costante o a pressione costante, presentano lo svantaggio di limitare la diffusione e la dispersione dell'ossigeno nella biomassa rallentando, di fatto, i processi di degradazione della sostanza organica. Inoltre, l'impossibilità di allontanare l'aria esausta dalla biomassa, riduce ulteriormente l'attività biologica sia in seguito alla diminuzione del pH, che per il realizzarsi di fenomeni di tossicità diretta dovuti all'accumulo di CO₂ o di altri gas di fermentazione. Risulta inoltre difficile, con tali metodi, stimare l'entità degli spazi vuoti ottenendo quindi un dato respirometrico non rigoroso. Conseguenza di tutto ciò risulta essere la sottostima del consumo di ossigeno. L'indice dinamico proposto da ASTM (1996) risulta, invece, macchinoso, rendendo</p>		

<p>la determinazione routinaria di lunga durata e pertanto molto costosa. In tempi recenti, è stato messo a punto presso il DiProVe sez. FCA, un nuovo metodo di misura per la determinazione dell'indice respirometrico di tipo dinamico, metodo ufficiale della Regione Lombardia, testato a livello internazionale ed inoltre recentemente indicato quale misura della stabilità biologica dalla Comunità Europea (Working Paper 2001).</p>		
<p>Determinazione dell'indice di respirazione Il campionamento viene effettuato seguendo la metodica UNI relativa al campionamento degli RDF (UNI, 1992). L'obiettivo è l'ottenimento di un campione rappresentativo da sottoporre al test respirometrico di circa 5 - 50 litri di materiale tal quale. L'Indice di Respirazione (IR) viene determinato quantificando il consumo orario di ossigeno del materiale da testare mediante l'utilizzo di un respirometro a flusso continuo di aria come prima indicato. Il campione preparato viene immesso nel respirometro e sottoposto ad aerazione continua adottando flussi d'aria tali da garantire valori di concentrazione di ossigeno in uscita dal respirometro superiori al 14 % (v/v). La prova viene condotta tenendo il campione in osservazione nel fermentatore per un periodo compreso tra uno e quattro giorni, a seconda della durata della fase di lag, rilevando in automatico il valore dell'indice ad intervalli di due ore. La misura della quantità di ossigeno consumato per l'attività biologica aerobica viene desunta dalla differenza di concentrazione di ossigeno tra l'aria in ingresso e in uscita dal respirometro e calcolata con la seguente espressione: $IRDi \text{ (mg O}_2 \text{ kg SV}^{-1} \text{ h}^{-1}) = Q * h * \Delta O_2 * Vg^{-1} * 31,98 * 10 * SV^{-1} * h^{-1} \quad (1)$ dove: IRD = Indice di respirazione istantaneo; Q = portata aria (L * h⁻¹); O₂ = differenza di concentrazione dell'ossigeno in ingresso e in uscita dal respirometro (% v/v); Vg = volume occupato da una mole di gas. Assumendo il valore standard per T₁ = 273,15 °K e P₁ = 1 atm pari a Vg₁ = 22,4 L/mole, il valore corretto di Vg (Vg₂) alla temperatura T₂ viene calcolato con la seguente espressione: Vg₂ = (Vg₁ * T₂/T₁) dove T rappresenta la temperatura in gradi Kelvin; 31,98 = peso molecolare dell'ossigeno (g/mole); 10 = coefficiente moltiplicativo; SV = solidi volatili (kg). Il dato dell'attività biologica aerobica può essere espresso anche sui solidi totali (ST) o sui solidi potenzialmente fermentescibili (SPF); h = numero di ore durante le quali viene effettuata la misura. L'IRD viene calcolato come media dei 12 valori degli indici relativi alle 24 ore durante le quali la respirazione della biomassa è più elevata.</p> $IRD_{24} = \sum_{i=1}^{12} \frac{IRDi}{12}$ <p>IRDi = IRD rilevato ogni due ore. Il dato finale potrà essere espresso sull'unità di peso adottando: kg ST (solidi totali); kg SV (solidi volatili); kg SPf (solidi potenzialmente fermentescibili).</p> <p>L'efficienza tecnologica può essere determinata dall'indice di putrescibilità residua del materiale ottenuto a valle del trattamento biologico mediante l'introduzione di indagini analitiche di IR. Livelli Bassi di IR sono raggiungibili mediante alcuni accorgimenti legati, sia alla preparazione delle matrici sottoposte a trattamento biologico, che alla verifica del rispetto di alcuni parametri di processo che sono stati riportati nella tabella 15. L'indice di respirazione dinamico finale relativo alla fase di biossidazione attiva dovrà essere inferiore a 1000 mg O₂ x kg SV⁻¹ ora⁻¹, mentre l'indice di respirazione dinamico finale al termine della fase di maturazione dovrà essere inferiore a 700 mg O₂ x kg SV⁻¹ ora^{-1.3}</p>	SI	Monitoraggio di processo
<p>Efficienza del trattamento anaerobico</p>	NA	
<p>E.3.5 Emissioni e produzione di rifiuti Gli impianti di trattamento biologico necessitano di accorgimenti tecnici e di applicazioni tecnologiche volti alla riduzione delle emissioni, rappresentate da polveri, gas e sostanze osmogene, reflui di processo, rifiuti solidi, rumore. Le specifiche emissioni degli impianti dipendono anche dalla tipologia di rifiuti trattati. Un elenco delle principali emissioni e delle relative fonti viene riportato nel seguente schema.</p>		

Emissioni Fonti	Particolato	NO _x , SO _x , HCl	NH ₃ , ammine	H ₂ S	HCN	COV	Odori	Altre Sostanze Organiche	Metalli	CH ₄	COD
Ricezione e stoccaggio (campionamento/ingresso impianto)	A, AQ, T	A	A			A	A				AQ
Pretrattamento (tritatori mulini vagli)	A	A	A	A	A	A	A	AQ	AQ		
Fase di digestione aerobica	A, T		A	A		A	A	AQ	AQ	A	AQ
Fase di digestione anaerobica				A		A				A	AQ
Stoccaggio prodotti finiti	A						A	A	AQ		
Sezione di metanizzazione			A	A			A			A	
Post trattamenti (vaghiatura demetallizzazione)	A, T						A				
Legenda: A: in Aria, AQ: in Acqua, T: in Terra											
E.3.5.1 Le emissioni in atmosfera											
La formazione ed il rilascio di inquinanti atmosferici e di sostanze osmogene costituisce uno dei punti più critici di un qualsiasi impianto di trattamento biologico dei rifiuti. A questo proposito è importante conoscere le diverse situazioni che possono portare alla generazione di emissioni, in modo da rendere possibili interventi di prevenzione e/o mitigazione sia a livello delle condizioni di processo, sia sulle caratteristiche delle strutture impiantistiche.											
Trattamento aerobico											
Negli impianti di trattamento aerobico dei rifiuti il problema è riconducibile sia all'emissione dei composti inquinanti dai materiali che vengono affidati al trattamento sia, prevalentemente, alla formazione di composti odorigeni nel corso del processo. In generale la produzione di composti ad elevato impatto olfattivo viene associata a condizioni di anaerobiosi nel materiale in trattamento, condizioni che non dovrebbero verificarsi nel corso del processo di biostabilizzazione/bioessiccazione, in quanto è un processo di tipo aerobico. La produzione di emissioni dipende dalla tipologia dei rifiuti, dal tipo di trattamento, dalla gestione dell'impianto, e dalle condizioni metrologiche.											
In particolare le più comuni fonti di inquinanti atmosferici e di sostanze osmogene possono essere le seguenti:											
<ul style="list-style-type: none"> • prolungato accumulo dei materiali freschi e altamente fermentescibili non ancora sottoposti a trattamento o lo stazionamento all'aperto di sovralli ad elevata fermentescibilità; • presenza di zone anaerobiche nei materiali sottoposti a trattamento; • presenza di percolato non idoneamente captato e raccolto; • bassa efficienza dei sistemi di captazione dell'aria, nel caso di locali che sarebbero dovuti essere tenuti in depressione; • bassa efficienza dei sistemi di abbattimento delle arie esauste; • la fuoriuscita di arie odorose da portali (es. fosse di carico) • messa in maturazione, in aree aperte di materiali non ancora fermentescibili; • interruzione precoce dei processi aerobi a carico di biomasse non ancora mature. 											
I più significativi gruppi di composti odorigeni identificati presso impianti di trattamento biologico includono composti organici e inorganici dello zolfo, ammoniacca e ammine, acidi grassi volatili, composti aromatici, terpeni, acetone, fenoli e toluene. In tabella 30 viene riportato un elenco dei principali composti individuati presso impianti di trattamento biologico negli Stati Uniti e le relative soglie di odore.											
SI											
Previsti sistemi di abbattimento in conformità alle indicazioni delle BAT											

Tabella 30: Composti odorosi identificati presso impianti di compostaggio negli Stati Uniti e le relative soglie di odore⁴ (Williams T.O. e Miller F.C., 1992)

Composto	Formula	Massa molecolare	SOGLIA DI ODORE	
			bassa µg/m ³	alta µg/m ³
Composti dello zolfo				
Idrogeno solforato	H ₂ S	34	0.7	14
Disolfuro di carbonio	CS ₂	76	24,3	23.000
Dimetilsolfuro	(CH ₃) ₂ S	62	25	50.8
Dimetildisolfuro	(CH ₃) ₂ S ₂	94	0.1	346
Dimetiltrisolfuro	(CH ₃) ₂ S ₃	126	6.2	6.2
Metilmercaptano	CH ₃ SH	48	0.04	82
Etilmercaptano	CH ₃ CH ₂ SH	62	0,032	92
Ammoniaca e composti dell'azoto				
Ammoniaca	NH ₃		26,6	39.600
Metilamina	(CH ₃)NH ₂	31	25.2	12.000
Dimetilamina	(CH ₃) ₂ NH	45	84.6	84.6
Trimetilamina	(CH ₃) ₃ N	59	0.8	0.8
Scatolo	C ₆ H ₃ C(CH ₃)CHNH	131	4.0*10 ⁻⁵	268
Acidi grassi volatili				
Acido formico	HCOOH	46	45	37.800
Acido acetico	CH ₃ COO H	60	2.500	25.000
Acido propionico	CH ₃ CH ₂ COO H	74	84	64.000
Acido butirrico	CH ₃ (CH ₂) ₂ COO H	88	1	9.000
Acido valerianico	CH ₃ (CH ₂) ₃ COO H	102	2,6	2,6
Acido isovalerianico	CH ₃ CH ₂ CH(CH ₃)COO H	102	52,8	52,8
Chetoni				
Acetone	CH ₃ COO H ₃	58	47.500	161.000
Butanone (MEK)	CH ₃ COO H ₂ CH ₃	72	737	147.000
2-Pentanone (M PK)	CH ₃ COO H ₂ CH ₂ CH ₃	86	28.000	45.000
Altri composti				
Benzotioazolo	C ₆ H ₄ SCHN	135	442	2.210
Acetaldeide	CH ₃ CHO	44	0.2	4.140
Fenolo	C ₆ H ₅ OH	94	178	2.240

⁴La soglia di percettibilità dell'odore (OT50=Odour Threshold) viene definita come la minima concentrazione di un composto odoroso che porta alla percezione dell'odore con una probabilità del 50% (soglia bassa). La soglia di riconoscimento al 100% (ORC100 = Odour recognition concentration) è invece la concentrazione alla quale il composto viene identificato con una probabilità del 100% (soglia alta).

Composti che possono formarsi:

ammine
ammoniaca
composti aromatici
composti dello zolfo
terpeni
bioparticolato e bioaerosoli
VOC
CFC

Trattamento anaerobico

[...]

E.3.5.2 Emissioni negli scarichi idrici

Negli impianti di trattamento biologico le acque reflue sono prodotte direttamente dal processo di trasformazione dei rifiuti o indirettamente da attività correlate e possono essere distinti nelle seguenti tipologie:

- acque meteoriche (acque chiare) provenienti da:
 - tetti strade e piazzali;
- acque da uso civile (acque nere)
- acque provenienti dal ciclo produttivo
 - acque di processo

NA

Previsto in fase progettuale il potenziamento dei sistemi depurativi con:

- disoleazione acque di prima e seconda pioggia;
- installazione sezione di

<p>- acque da lavaggio automezzi.</p> <p>In particolare negli impianti di trattamento biologico aerobico ed anaerobico le acque reflue sono prodotte da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percolati prodotti nelle aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti; • processi spontanei di rilascio dell'acqua costituzionale da parte della biomassa, il che costituisce la fonte principale di generazione dei reflui nelle fasi al coperto; • parte di acque di percolazione eccedenti la capacità di assorbimento delle acque meteoriche (nel caso di bioconversione in ambiente non coperto) o delle acque usate per l'inumidimento artificiale dei cumuli; • precipitazioni meteoriche intercettate da pavimentazioni di solo transito e manovra e dalle coperture; • acque di lavaggio degli ambienti di lavoro, • soluzioni acquose provenienti dal trattamento ad umido delle emissioni gassose, • acque provenienti dalla disidratazione del fango digerito; • condense ottenute dal trattamento del biogas; • reflui da laboratorio di analisi; • acque reflue dei servizi igienici. <p><i>Trattamento aerobico</i></p> <p>In linea generale le acque reflue rilasciate dalla biomassa o comunque entrate in contatto con essa attestano un contenuto relativamente elevato in composti organici (BOD) composti minerali dell'azoto e microrganismi, mentre le acque meteoriche incidenti sui piazzali hanno tenori relativamente elevati di solidi sospesi e composti organici ed inorganici disciolti; quelle pervenute in una fase successiva sono relativamente più pulite.</p> <p>Tali caratteristiche rendono possibile la depurazione delle acque con successivo recapito al sistema fognario, al suolo o ad acque superficiali. In particolare il recapito diretto al suolo o in acque superficiali è ammesso per le acque a bassa contaminazione, come ad esempio le acque intercettate da tettoie/gronde e le acque di seconda pioggia. Inoltre, sempre nel rispetto della normativa vigente, il riutilizzo dei reflui sulla biomassa in corso di bioconversione ha lo scopo sia di garantire i livelli ottimali di umidità, sia di recuperare il valore fertilizzante dei composti azotati e le popolazioni microbiche preposte alla bioconversione e presenti nel refluo.</p> <p>Si riporta l'analisi del percolato presente nel "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries", proveniente da un impianto di trattamento aerobico dei rifiuti.</p> <p>Tabella 34: Percolato da impianto di trattamento aerobico</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Emissioni specifiche</th> <th>concentrazioni (kg/ton RU)</th> <th>Concentrazioni acque reflue (mg/L)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Refluo</td> <td>260-470 litri</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOC</td> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>BOD</td> <td></td> <td>20-25</td> </tr> <tr> <td>COD</td> <td>0,457</td> <td>120-200</td> </tr> <tr> <td>HC</td> <td></td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td>BTEX</td> <td></td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>AOX</td> <td></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>cloruro</td> <td>0,152</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Azoto totale</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>P</td> <td></td> <td>1-3</td> </tr> <tr> <td>CN</td> <td>$7,28 \cdot 10^{-5}$</td> <td>0,2</td> </tr> <tr> <td>Solfuri</td> <td></td> <td>0,1-1</td> </tr> <tr> <td>Mg</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ni</td> <td>$7,94 \cdot 10^{-4}$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cd</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cr</td> <td>0</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Cr (VI)</td> <td></td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Cu</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pb</td> <td>$5,96 \cdot 10^{-4}$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hg</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zn</td> <td>$2,38 \cdot 10^{-4}$</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Note:</i> Rame e zinco potrebbero trovarsi nell'eluato essendo micronutrienti delle piante. Potrebbero essere presenti negli effluenti metalli tossici, sebbene la maggior parte di essi rimanga nel prodotto finale Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" [59, Hogg et al., 2002], [66, TWG 2003]</p>	Emissioni specifiche	concentrazioni (kg/ton RU)	Concentrazioni acque reflue (mg/L)	Refluo	260-470 litri		TOC		40	BOD		20-25	COD	0,457	120-200	HC		10-20	BTEX		0,1	AOX		0,5	cloruro	0,152		Azoto totale		70	P		1-3	CN	$7,28 \cdot 10^{-5}$	0,2	Solfuri		0,1-1	Mg	0		Ni	$7,94 \cdot 10^{-4}$		Cd	0		Cr	0	0,5	Cr (VI)		0,1	Cu	0		Pb	$5,96 \cdot 10^{-4}$		Hg	0		Zn	$2,38 \cdot 10^{-4}$			<p>potenziamento dell'impianto di trattamento delle acque tecnologiche (cfr. relazione di dimensionamento - Allegato U);</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvio del percolato ad impianti di trattamento terzi autorizzati.
Emissioni specifiche	concentrazioni (kg/ton RU)	Concentrazioni acque reflue (mg/L)																																																																		
Refluo	260-470 litri																																																																			
TOC		40																																																																		
BOD		20-25																																																																		
COD	0,457	120-200																																																																		
HC		10-20																																																																		
BTEX		0,1																																																																		
AOX		0,5																																																																		
cloruro	0,152																																																																			
Azoto totale		70																																																																		
P		1-3																																																																		
CN	$7,28 \cdot 10^{-5}$	0,2																																																																		
Solfuri		0,1-1																																																																		
Mg	0																																																																			
Ni	$7,94 \cdot 10^{-4}$																																																																			
Cd	0																																																																			
Cr	0	0,5																																																																		
Cr (VI)		0,1																																																																		
Cu	0																																																																			
Pb	$5,96 \cdot 10^{-4}$																																																																			
Hg	0																																																																			
Zn	$2,38 \cdot 10^{-4}$																																																																			
<p><i>Trattamento anaerobico</i> [...]</p>	NA																																																																			

E.3.5.3 Produzione di rifiuti																																	
<i>Digestione anaerobica</i>		NA																															
<i>Trattamento meccanico-biologico</i>																																	
<p>Durante il processo di degradazione biologica aerobica i microrganismi degradano il substrato organico dei rifiuti, producendo anidride carbonica, acqua, calore e sostanza organica humificata. I rifiuti prodotti negli impianti di trattamento meccanico-biologico sono riportati nella seguente tabella.</p>																																	
<p>Tabella 41: Rifiuti in uscita da un impianto di trattamento meccanico biologico</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Frazione utile al recupero di energia</th> <th rowspan="2">Quantità prodotte (kg/t di RU)</th> <th colspan="2">Valore calorifico (MJ/kg)</th> </tr> <tr> <th>Inferiore</th> <th>superiore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CDR</td> <td>300-460</td> <td>16,6</td> <td>19,9</td> </tr> <tr> <td>Frazione da cui non è possibile recuperare energia</td> <td></td> <td colspan="2">Destinazione dei materiali e proprietà</td> </tr> <tr> <td>Ferrosi</td> <td>32-40</td> <td colspan="2">Rottamatori</td> </tr> <tr> <td>Inerti</td> <td>48,6 <40 vetro</td> <td colspan="2">Riuso</td> </tr> <tr> <td>Non ferrosi</td> <td>8 -10</td> <td colspan="2">Recupero materiali</td> </tr> <tr> <td>Materiale organico al trattamento biologico</td> <td>550 perdita di processo 200 rifiuti protrattati da destinarsi in discarica 350</td> <td colspan="2">TOC 18 w/w% Potere calorifico > 6 MJ/kg Densità > 1,5 t/m³ (wet) Conducibilità idraulica $K_f < 10^{-8}$ m/s</td> </tr> </tbody> </table>				Frazione utile al recupero di energia	Quantità prodotte (kg/t di RU)	Valore calorifico (MJ/kg)		Inferiore	superiore	CDR	300-460	16,6	19,9	Frazione da cui non è possibile recuperare energia		Destinazione dei materiali e proprietà		Ferrosi	32-40	Rottamatori		Inerti	48,6 <40 vetro	Riuso		Non ferrosi	8 -10	Recupero materiali		Materiale organico al trattamento biologico	550 perdita di processo 200 rifiuti protrattati da destinarsi in discarica 350	TOC 18 w/w% Potere calorifico > 6 MJ/kg Densità > 1,5 t/m ³ (wet) Conducibilità idraulica $K_f < 10^{-8}$ m/s	
Frazione utile al recupero di energia	Quantità prodotte (kg/t di RU)	Valore calorifico (MJ/kg)																															
		Inferiore	superiore																														
CDR	300-460	16,6	19,9																														
Frazione da cui non è possibile recuperare energia		Destinazione dei materiali e proprietà																															
Ferrosi	32-40	Rottamatori																															
Inerti	48,6 <40 vetro	Riuso																															
Non ferrosi	8 -10	Recupero materiali																															
Materiale organico al trattamento biologico	550 perdita di processo 200 rifiuti protrattati da destinarsi in discarica 350	TOC 18 w/w% Potere calorifico > 6 MJ/kg Densità > 1,5 t/m ³ (wet) Conducibilità idraulica $K_f < 10^{-8}$ m/s																															
<p>Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" [81, VDI and Dechema, 2002], [45, Vrancken et. Al. 2001]</p>																																	
<p>Compost grigio</p> <p>Il compost grigio, ottenuto dal trattamento di matrici organiche a grado di contaminazione relativamente elevato, può contenere elementi quali rame e zinco essendo dei micronutrienti delle piante. Altri metalli pesanti potrebbero essere presenti nel prodotto finale dopo trattamento aerobico anche a causa del trattamento di rifiuti pericolosi.</p>																																	
<p>Tabella 42: Prodotti in uscita dal trattamento MBT dei rifiuti urbani biodegradabili</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prodotti recuperati</th> <th>Produzioni specifiche (t/t di rifiuto trattato)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Recupero di nutrienti</td> <td>2,5-10 kg N/t di rifiuti biodegradabili recuperati 0,5-1 kg P/t di rifiuti biodegradabili recuperati 1-2 kg K/t di rifiuti biodegradabili recuperati</td> </tr> <tr> <td>Recupero energia</td> <td>CDR può essere 0,2-0,5 t con un valore calorifico 15-20 MJ/kg. Inoltre in alcuni casi può portare al recupero di energia (>100kWh dipende dalla composizione) dalla degradazione della frazione biodegradabile</td> </tr> <tr> <td>Residui solidi totali (dipende dal rifiuto)</td> <td>0,7-0,9</td> </tr> <tr> <td>Prodotti di qualità per il recupero</td> <td>Metalli 0,05</td> </tr> <tr> <td>Altri prodotti residui che possono essere utilizzati con delle restrizioni</td> <td>Frazione organica stabilizzata (0,07-0,2) Indice di respirazione (AT₄): <5-7 mgO₂/g ST Produzione di gas: GB21 <20 mg/gST</td> </tr> <tr> <td>Residui destinati alla discarica o ad altri trattamenti</td> <td>Scarti leggeri e pesanti (0,2-0,4)</td> </tr> </tbody> </table>				Prodotti recuperati	Produzioni specifiche (t/t di rifiuto trattato)	Recupero di nutrienti	2,5-10 kg N/t di rifiuti biodegradabili recuperati 0,5-1 kg P/t di rifiuti biodegradabili recuperati 1-2 kg K/t di rifiuti biodegradabili recuperati	Recupero energia	CDR può essere 0,2-0,5 t con un valore calorifico 15-20 MJ/kg. Inoltre in alcuni casi può portare al recupero di energia (>100kWh dipende dalla composizione) dalla degradazione della frazione biodegradabile	Residui solidi totali (dipende dal rifiuto)	0,7-0,9	Prodotti di qualità per il recupero	Metalli 0,05	Altri prodotti residui che possono essere utilizzati con delle restrizioni	Frazione organica stabilizzata (0,07-0,2) Indice di respirazione (AT ₄): <5-7 mgO ₂ /g ST Produzione di gas: GB21 <20 mg/gST	Residui destinati alla discarica o ad altri trattamenti	Scarti leggeri e pesanti (0,2-0,4)																
Prodotti recuperati	Produzioni specifiche (t/t di rifiuto trattato)																																
Recupero di nutrienti	2,5-10 kg N/t di rifiuti biodegradabili recuperati 0,5-1 kg P/t di rifiuti biodegradabili recuperati 1-2 kg K/t di rifiuti biodegradabili recuperati																																
Recupero energia	CDR può essere 0,2-0,5 t con un valore calorifico 15-20 MJ/kg. Inoltre in alcuni casi può portare al recupero di energia (>100kWh dipende dalla composizione) dalla degradazione della frazione biodegradabile																																
Residui solidi totali (dipende dal rifiuto)	0,7-0,9																																
Prodotti di qualità per il recupero	Metalli 0,05																																
Altri prodotti residui che possono essere utilizzati con delle restrizioni	Frazione organica stabilizzata (0,07-0,2) Indice di respirazione (AT ₄): <5-7 mgO ₂ /g ST Produzione di gas: GB21 <20 mg/gST																																
Residui destinati alla discarica o ad altri trattamenti	Scarti leggeri e pesanti (0,2-0,4)																																
<p>Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries" [53, Hogg, et al., 2002]</p>																																	
<p>Il prodotto ottenuto dal trattamento aerobico dei rifiuti risulta avere un valore di COD pari a circa 1-3 g, di TOC 0,5-1,5g e di NH₄-N 0,1-0,2g nell'eluato. I valori suddetti dipendono ovviamente dal tipo e dalla durata del trattamento.</p>																																	

<ul style="list-style-type: none"> In aggiunta ai suddetti accorgimenti, gli addetti all'impianto dovrebbero essere ben informati circa i potenziali rischi biologici presenti presso la stazione di trattamento. Quest'ultimi, ancorché estremamente bassi in individui sani, dovrebbero spingere alla osservanza di precauzioni ed al ricorso ad accorgimenti di protezione personale quali: <ul style="list-style-type: none"> l'uso di mascherine protettive capaci di filtrare particelle di dimensioni inferiori ad 1 micron; l'impiego di tute da lavoro da sostituire, in apposito spogliatoio dotato di docce, con gli abiti civili, all'uscita dall'impianto a fine turno lavorativo; l'accurato lavaggio delle mani ogni volta vi sia contatto con cibi o bevande; il pronto ricorso alla disinfezione a seguito di eventuali piccole ferite. 	SI	Da prevedere nella gestione operativa
<p>In definitiva, presso la stazione di trattamento biologico, i rischi di carattere biologico riguardanti la salute umana sono strettamente connessi sia con la suscettibilità degli individui, sia con la natura dei materiali trattati. Mentre i rifiuti organici di origine vegetale presentano una modesta carica di microorganismi potenzialmente patogeni per l'uomo, il quadro cambia drasticamente, ad esempio, nel caso di trattamento dei fanghi di depurazione. Questi ultimi infatti contengono un'elevatissima concentrazione di organismi patogeni. Ciò richiede, da parte degli operatori, un'osservanza maggiormente scrupolosa delle normali misure di sicurezza (es. uso di indumenti da lavoro adatti, lavaggio delle mani prima di toccare cibi e bevande o gli occhi, etc.). Uno degli aspetti più critici nella manipolazione dei fanghi, quando specialmente questi vengono impiegati allo stato fluido nella preparazione delle miscele di partenza per il trattamento aerobico, è rappresentato dalla possibile formazione e dispersione di aerosoli trasportatori di agenti patogeni (bioaerosoli). Le microgocce sospese nell'aria, contenenti cellule microbiche o particelle virali, costituiscono un veicolo potenziale di infezione, nei confronti del quale le misure possibili di protezione sono il confinamento al chiuso delle operazioni di miscelazione e l'impiego di apposite maschere e guanti da parte degli operatori addetti alla manipolazione dei fanghi.</p>	NA	Non sarà effettuato Trattamento biologico di fanghi di depurazione.
<p>L'inquinamento acustico L'inquinamento acustico rispetto ad altri tipi di inquinamento, presenta caratteri particolari dei quali è necessario tener conto. Innanzitutto tale forma di inquinamento è temporaneamente labile: in termini fisici esso non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che lo ha determinato, anche se dal punto di vista psico-fisico le conseguenze possono accumularsi. In secondo luogo è spazialmente indeterminato in quanto si distribuisce nello spazio in funzione dei movimenti delle sorgenti che lo generano e delle caratteristiche del mezzo di propagazione (l'atmosfera). Inoltre mentre le altre forme di inquinamento non sono direttamente percepite a livello soggettivo e devono pertanto essere sottoposte ad un controllo specifico, l'inquinamento acustico appartiene alla classe dei fenomeni immediatamente percepiti da chi vi sia sottoposto. Per queste ragioni il problema spesso acquista rilevanti connotazioni sociologiche in quanto la reattività collettiva al fenomeno non è mai completamente determinata a priori ed è connessa anche alle particolari condizioni individuali. E' importante ricordare che disturbi uditivi importanti si verificano per esposizioni prolungate ad intensità di rumore eccedenti gli 85 decibels. Purtroppo molti dei macchinari utilizzati presso gli impianti di trattamento biologico superano di gran lunga il limite sopra riportato. Le fonti di rumore in tali impianti sono legate prevalentemente alle apparecchiature utilizzate nelle varie sezioni (vagli, mulini, macchine per movimentazione rifiuti ecc.). Per l'attenuazione dei livelli sonori nelle zone di lavoro e conseguentemente, nell'area esterna all'impianto possono essere adottati una serie di accorgimenti quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzo di apparecchiature silenziose, applicazione di rivestimenti e carenature, posizionamento dei macchinari su supporti antivibranti e/o lubrificati, utilizzo di griglie fonoassorbenti per prese d'aria esterne (motori), completa chiusura degli edifici l'impiego di portoni ad apertura/chiusura rapida. 	SI	Parametri di cui tenere conto nella scelta impiantistica; effettuazione di misure di rumore in ambiente interno ed ambiente esterno
<p>Qualora tali accorgimenti non siano sufficienti a garantire agli operatori condizioni di lavoro salubri è necessario prevedere l'adozione di adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI). L'obbligo di adozione di tali dispositivi deve essere opportunamente segnalato per tutte le apparecchiature o le zone dell'impianto caratterizzate da elevati livelli di emissioni sonore. Un ulteriore fonte di rumore non trascurabile è legato all'intenso traffico veicolare, che può assumere in questo tipo di impianti particolare rilevanza in relazione ai flussi attesi di materiale in ingresso ed in uscita.</p>	SI	Impiego di DPI

E.4.1. Configurazione di un impianto		
<p>Tutti gli impianti di selezione devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> una zona di ricezione e accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso; 	SI	

<ul style="list-style-type: none"> • una zona di trattamento; • una zona di stoccaggio dei materiali trattati e di carico sui mezzi in uscita. 		
E.4.2. Ricezione e stoccaggio		
La ricezione e tutte le aree stoccaggio di rifiuti ad alta putrescibilità (RU indifferenziati o residui, frazioni di lavorazioni intermedie o finali a elevata contaminazione da organico) devono essere:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ realizzate al chiuso 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotate di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotate di aspirazione e trattamento dell'aria esausta 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ dotate di sistemi di raccolta del percolato 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ elevate quantità di rifiuti combustibili, come carta e plastica devono essere stoccate in modo da ridurre il rischio di incendio (possibilmente imballati fino al momento del trattamento). Deve essere redatto un piano di pronto intervento in caso di incendio. 	SI	<p>Per la fase di esercizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ottenimento di CPI; • redazione di piano di pronto intervento
La ricezione e tutte le aree di stoccaggio di rifiuti a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata, frazioni di lavorazioni intermedie o finali a bassa contaminazione da organico quali metalli, inerti, RU essiccati o bioessiccati) devono essere:		
<ul style="list-style-type: none"> – realizzate almeno sotto tettoia o all'aperto in cassoni chiusi; – dotata di pavimentazione realizzata in asfalto o in calcestruzzo; – dotata di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio delle aree stesse. 	SI	Realizzazione al chiuso o in cassoni coperti; pavimentazione in c.a. industriale; sistema di raccolta delle acque
Tutte le aree di stoccaggio, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere realizzate in modo tale da essere facilmente lavabili.	SI	
Tutte le aree di stoccaggio temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza	SI	
E.4.3. Movimentazioni		
Qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica ragno o gru ponte, la cabina di manovra della macchina deve essere dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare.	SI	
In casi di movimentazione di rifiuti ad elevata putrescibilità con pala gommata o ragno, tutte le aree di manovra devono essere realizzate in calcestruzzo corazzato.	SI	Da verificare ed eventualmente adeguare
E.4.4. Modalità di realizzazione dei sistemi di selezione		
Nel caso di trattamento biologico dei rifiuti occorre prevedere appositi accorgimenti impiantistici e tecnologici che sono di seguito riassunti:		
<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle fasi di pre-trattamento (lacerazione sacchi, triturazione, miscelazione, vagliatura primaria, ecc.) e trasformazione attiva degli impianti di trattamento aerobico (ACT) in strutture chiuse; vengono considerate strutture chiuse i tunnel, le biocelle/biocontainer, i capannoni tamponati integralmente, i silo, i bioreattori dinamici a cilindro. 	NA	Non sarà effettuato compostaggio
<ul style="list-style-type: none"> • realizzazione di una capacità aggiuntiva di stoccaggio in ingresso per la "quarantena" di biomasse su cui vanno saltuariamente eseguiti accertamenti analitici per l'accettazione o i programmi di miscelazione (es. fanghi biologici); 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> • per la parte di scarto alimentare adozione di sistema di pre-trattamento (macchinario di tritomiscolazione o lacerasacchi) che eviti la frammentazione di eventuali inerti vetrosi (sfibratori a basso numero di giri/minuto, quali macchinari a coclee, a denti, a coltelli, ecc.); 	SI	Macchinario aprisacco

<ul style="list-style-type: none"> collegamento automatico della ventilazione e/o della movimentazione della massa al sistema di monitoraggio delle condizioni di processo; possibilità di monitoraggio a distanza (es. con rete GSM o internet); 	SI	Monitoraggio di processo dei parametri fondamentali
<ul style="list-style-type: none"> possibilità, in fase attiva, di modulazione delle portate d'aria specifiche in relazione ai riscontri di processo, o almeno nelle diverse sezioni (corrispondenti a biomassa a diversi stadi di maturazione); 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> adozione di un sistema di aerazione forzata della biomassa anche in fase di maturazione; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> riutilizzo preferenziale delle arie aspirate dalle sezioni di ricezione e pre-trattamento per l'ambientalizzazione delle sezioni di bioossidazione attivo e/o per l'insufflazione della biomassa; il bilancio complessivo tra arie immesse ed estratte dalle sezioni di bioossidazione attivo deve comunque essere negativo, con saldo netto pari ad <u>almeno 3 ricambi/ora</u>; 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> previsione, a monte del sistema di biofiltrazione degli odori, di un sistema di lavaggio ad acqua delle arie esauste; 	SI	Scrubber
<ul style="list-style-type: none"> per impianti di dimensione medio-grande e grande (superiori a 50-100 tonnellate/die in ingresso alla sezione di bioconversione) ed in siti a forte sensibilità (topograficamente contigui ad abitazioni sparse od aggregate, indicativamente entro i 500 metri) tunnel, biocelle, biocontainer e altri sistemi a bioreattore confinato vanno preferibilmente dislocati all'interno di edifici chiusi onde captare le emissioni in fase di carico/scarico; alternativamente, si può prevedere l'allestimento di una apposita area di carico dei biocontainer (se mobili) all'interno degli edifici adibiti alla ricezione e pre-trattamento; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> chiusura delle aree di processo anche per la fase di maturazione, od adozione di sistemi statici semiconfinati (es. mediante teli); tale indicazione diventa tendenzialmente prescrittiva nel caso di localizzazioni critiche (indicativamente, entro i 500 metri) e/o ad alte capacità operative (indicativamente superiori alle 50-100 ton/die in ingresso alla sezione di bioconversione); 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> svolgimento al chiuso delle operazioni di vagliatura, per il contenimento delle emissioni acustiche e la dispersione eolica; in questo caso non è necessaria l'aspirazione ed il trattamento odori delle arie esauste, mentre può essere valutata la predisposizione di sistemi di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri (es. tramite filtro a maniche). 	SI	Previsto ciclone + filtro a maniche
<ul style="list-style-type: none"> previsione, in fase attiva, della aerazione forzata della biomassa, per aspirazione e/o insufflazione; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> dimensionamento del sistema di ventilazione nella prima fase di trasformazione non inferiore ad una portata specifica media continuativa (ossia tenendo conto dei tempi eventuali di spegnimento) di 15 Nm³/h*t. di biomassa (tal quale); 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> previsione di tempi di spegnimento non superiori a 30 minuti ; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> predisposizione di strumenti di controllo del processo, con dotazione almeno di sonde termometriche; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> predisposizione di sistemi per l'inumidimento periodico della biomassa, in particolare nella fase attiva; 	NA	
<ul style="list-style-type: none"> altezza del letto di biomassa in fase attiva non superiore a 3 metri (con tolleranza del 10%) per sistemi statici; non superiore a 3,5 metri (con tolleranza del 10%) per sistemi dinamici. 	NA	
Il "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Industries" di riferimento in particolare prevede:		
<p>b) nel caso di trattamento aerobico:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'utilizzo di reattori chiusi; il non instaurarsi di condizioni anaerobiche, controllando il processo mediante l'insufflazione di aria (attraverso un circuito a ciò dedicato) e adattando l'aerazione alla reale attività di degradazione biologica; l'efficace utilizzo delle acque di processo; l'isolamento termico della copertura dell'aria di maturazione; la minimizzazione della produzione di gas esausti a livelli di 2.500 – 5.000 Nm³/t di rifiuto; l'alimentazione uniforme dei rifiuti; riutilizzo delle acque di processo o dei residui fangosi all'interno del processo stesso al fine di limitare i reflui liquidi; la continua caratterizzazione delle caratteristiche dei rifiuti e il monitoraggio di parametri quali le portate e i volumi di massa. 	NA	

<p>E.4.5 Manutenzione</p> <p>Devono essere previsti accorgimenti in grado di eseguire agevolmente operazioni di manutenzione; a tale scopo tutti i macchinari impiegati nel trattamento meccanico – biologico devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sistemi di ingrassaggio e lubrificazione automatici o centralizzati; – cuscinetti autolubrificanti (dove possibile); – contatori di ore di funzionamento, per la programmazione degli interventi di manutenzione; – pulsantiere locali per azionamento manuale delle macchine durante le manutenzioni; – possibilità di accesso in tutte le zone con mezzi di sollevamento (manipolatore telescopico, autogrù) per interventi di modifica o manutenzione pesante. Qualora gli spazi a disposizione non lo permettano, occorrerebbe prevedere un carro ponte o paranchi di manutenzione dedicati. 	SI	Parametri da considerare nella scelta impiantistica										
<p>E.4.6 Accorgimenti per limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro</p> <p>Negli impianti di selezione meccanica devono essere previsti accorgimenti in grado di impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e dalle macchine di trattamento per mantenere la pulizia degli ambienti; a tale scopo occorre mettere in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nastri trasportatori ampiamente dimensionati dal punto di vista volumetrico; • pulitori sulle testate dei trasportatori e nastri pulitori al di sotto dei trasportatori; • carterizzazioni; • cassonetti di raccolta del materiale di trascinamento, in corrispondenza delle testate posteriori o dei rulli di ritorno; • strutture metalliche di supporto delle macchine tali da permettere il passaggio di macchine di pulizia dei pavimenti. 	SI	Ove possibile, parametri da considerare nella scelta impiantistica										
<p>E.4.7 Limitazione delle emissioni</p> <p>Generalità</p> <p>Gli impianti di trattamento meccanico – biologico devono essere eserciti in modo da non produrre emissioni dannose all'ambiente esterno e all'ambiente di lavoro, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissioni di polveri • emissioni di sostanze osmogene • emissione di rumori • scarichi liquidi • produzione di rifiuti <p>Non si devono, inoltre, produrre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infestazioni di insetti e roditori • condizioni dannose alla salute negli ambienti di lavoro <p>Il BREF di riferimento suggerisce di ridurre le emissioni derivanti dal trattamento meccanico –biologico ai seguenti livelli:</p> <p>Tabella. 44: Livelli di riduzione delle emissioni nei gas esausti</p> <table border="1" data-bbox="212 1668 746 1868"> <thead> <tr> <th></th> <th>Concentrazione nei gas esausti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Emissioni osmogene ouE/m³</td> <td><500 – 6000</td> </tr> <tr> <td>NH₃</td> <td><1-20 mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>VOC</td> <td>7-20¹ mg/Nm³</td> </tr> <tr> <td>PM</td> <td>5-20 mg/Nm³</td> </tr> </tbody> </table> <p>¹Per bassi carichi di VOC il limite superiore può essere esteso a 50</p> <p>Fonte: "Best Available Techniques Reference Document for the Waste Treatments Industries"</p>		Concentrazione nei gas esausti	Emissioni osmogene ouE/m ³	<500 – 6000	NH ₃	<1-20 mg/Nm ³	VOC	7-20 ¹ mg/Nm ³	PM	5-20 mg/Nm ³	SI	<p>Previsti sistemi di mitigazione delle emissioni potenzialmente prodotte</p> <p>Disinfestazioni programmate</p> <p>Parametri da rispettare in fase di esercizio</p>
	Concentrazione nei gas esausti											
Emissioni osmogene ouE/m ³	<500 – 6000											
NH ₃	<1-20 mg/Nm ³											
VOC	7-20 ¹ mg/Nm ³											
PM	5-20 mg/Nm ³											
<p>Emissioni di polveri</p>	SI											

<p>Nelle fasi di processo in cui è prevista l'emissione di polveri (pre- trattamenti, post – trattamenti), occorre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ricambi d'aria degli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento; • sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro, tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di macchine e nastri, ecc). <p>Deve essere, inoltre, assicurato un numero di ricambi d'aria adeguato alla intensità delle emissioni ed alla presenza di operatori all'interno del capannone, variabile da 2 a 4.</p> <p>L'aria aspirata con entrambi i sistemi deve essere trattata con filtri a tessuto aventi caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso; in ogni modo devono essere definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tipo di tessuto (polipropilene o feltro poliestere) • max velocità di attraversamento ($1,25 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{min}$) <p>Va, inoltre, prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la pulizia automatica delle maniche • l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta • la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate 		
<p>Limitazione delle emissioni odorose</p> <p>Le emissioni di odori sono di norma connesse alla presenza di sostanze organiche allo stato liquido e solido nei rifiuti trattati. Vanno utilizzati i sistemi di abbattimento degli odori il cui dimensionamento è stato già ampiamente descritto nel paragrafo E 2.3.</p>	SI	
<p>Limitazione delle emissioni liquide</p> <p>Gli impianti devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque di scarico in cui sono distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la raccolta ed il trattamento delle acque di processo • la raccolta ed il trattamento delle acque sanitarie • la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia • la raccolta ed il trattamento o il recupero delle acque meteoriche <p>In ogni caso deve essere valutata la possibilità di riuso delle acque usate (ad esempio acque degli scrubber per la depolverazione precedente i filtri biologici).</p> <p>Le acque di lavaggio delle aree di accumulo di rifiuti e le acque di processo (percolati) devono essere raccolte in un sistema fognario indipendente da quello delle acque meteoriche e inviate a depurazione in loco o a opportuni serbatoi o vasche di stoccaggio provvisorio, provvisti di bacino di contenimento a norma di legge, per il successivo invio ad un impianto di depurazione centralizzato.</p> <p>Le acque di prima pioggia (corrispondenti ai primi 5 mm di precipitazione) cadenti sulle superfici coperte e sulle superfici scoperte e impermeabilizzate all'interno della recinzione dell'impianto devono essere raccolte in apposite vasche e inviate a depurazione dopo analisi del tipo di inquinanti contenuti.</p> <p>Le acque provenienti dagli impianti sanitari devono essere inviate all'impianto di depurazione centralizzato o depurate in loco, nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. 152/99).</p>	SI	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Acque nere</u>: al collettore fognario ASI; • <u>Acque meteoriche</u> suddivise tra prima pioggia (accumulo in vasca, sedimentazione e disoleazione ed avvio al collettore fognario ASI) e seconda pioggia (disoleazione ed avvio allo scarico in corpo idrico superficiale); • <u>Acque di processo</u>: percolati da aree di stoccaggio su piazzali impermeabilizzati e acque da scrubbers / biofiltri: al trattamento chimico-fisico + MBR in loco; • <u>Percolato da umido</u>: o accumulo in serbatoio ed

		avviato al trattamento presso impianti terzi autorizzati
<p>Produzione dei rifiuti</p> <p>Occorre limitare la quantità di rifiuti, tenendo presente che occorre trovare un punto di equilibrio tra la necessità di ottenere materiali rispondenti a specifici standard di qualità più facilmente allocabili sul mercato e l'efficienza dell'impianto in termini di rendimento di separazione e di recupero. Va evidenziato che piccoli incrementi di qualità dei materiali possono richiedere l'utilizzo di apparecchiature più complesse, aumentando i costi di trattamento ed i consumi di energia .</p> <p>I principali tipi di rifiuti generati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli inerti che dovranno essere inviati in discarica; • il CDR che sarà utilizzato per il recupero energetico; • il biogas (nel caso di trattamento anaerobico) che dovrà essere impiegato a fini energetici; • i fanghi (nel caso di trattamento aerobico) che dovranno essere destinati a un circuito di recupero (anche integrato con un successivo trattamento aerobico – vedi paragrafo F) e/o all'utilizzo energetico; • i sovralli. 	SI	Ottimizzazione del recupero di materia e conseguente riduzione della produzione di scarti non recuperabili
<p>Limitazione della produzione dei rumori</p> <p>Per quanto riguarda, nello specifico, la limitazione delle emissioni di rumori è necessario, preliminarmente, individuare tutte le possibili sorgenti (comprese le sorgenti casuali) e le posizioni sensibili più vicine a tali sorgenti. Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale di rumore, le seguenti informazioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • posizione della macchina nella planimetria dell'impianto • funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile) • ore di funzionamento • tipo di rumore • contributo al rumore complessivo dell'ambiente <p>E' anche necessario eseguire campagne di misure, e mappare i livelli di rumore nell'ambiente Dopo l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie vanno individuati i provvedimenti da attuare.</p> <p>Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori, in particolare i tritatori primari. I livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB (A) misurate alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni apparecchiatura.</p> <p>Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate. All'esterno dei capannoni devono essere verificati livelli di rumore inferiori a quelli ammessi dalla zonizzazione comunale, normalmente inferiori a 60 dB.</p>	SI	Previsto monitoraggio periodico delle immissioni sonore in ambiente esterno
<p>Limitazione delle infestazioni</p> <p>La buona conduzione degli impianti sono la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata. Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irradiazione di prodotti abbattenti per insetti (mosche) in particolare sulle aree di ricezione e sulle fosse rifiuti. Occorre comunque verificare che i prodotti usati non compromettano la qualità dei prodotti recuperati.</p>	SI	
<p>E.4.8 Sicurezza e prevenzione degli infortuni</p> <p>I principali problemi legati alla prevenzione degli infortuni nell'ambito degli impianti di trattamento meccanico – biologico riguardano i macchinari in uso. Sia le macchine operatrici (es. tritatori, pale meccaniche, rivoltatrici, nastri trasportatori ecc.) che le attrezzature fisse (es. separatori balistici, mulini, vagli, presse, ecc.) devono essere dotate dei requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla schermatura degli organi meccanici rotanti dotati di elevata velocità di movimento. In particolare, gli organi fresanti delle macchine volta-cumuli, devono impedire l'eiezione di pietre o altri corpi contundenti eventualmente presenti nel materiale in corso di movimentazione. Gli operatori dovranno</p>	SI	In fase di esercizio dovranno essere espletate tutte le procedure in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

<p>poi avere a disposizione i sistemi di protezione standard (es. occhiali, guanti, mascherine, calzature rinforzate), di volta in volta previsti per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni cui sono destinati.</p> <p>Anche il fuoco può rappresentare, in talune circostanze, un problema da tenere in considerazione nella gestione degli impianti di trattamento biologico. Se il materiale in trasformazione è mantenuto entro i livelli di umidità appropriata per il processo, i rischi di combustione spontanea sono limitati, specialmente presso gli impianti in cui il trattamento dei materiali avviene all'aperto. Tuttavia, se le matrici organiche in corso di stabilizzazione vanno incontro ad una eccessiva disidratazione, peraltro in cumuli di grandi dimensioni, l'autocombustione può diventare un rischio serio. Questo fenomeno avviene solitamente quando lo stadio termofilo del processo provoca la rapida diminuzione dell'umidità del substrato entro valori compresi tra il 25 ed il 45 %. A questo punto, nella parte interna dei cumuli con altezza largamente eccedente i 3,5 m, il calore può innescare reazioni chimiche che portano alla combustione spontanea del substrato. Insieme, il controllo del contenuto di umidità e della temperatura entro i limiti ottimali per il trattamento aerobico e l'allestimento di cumuli di dimensioni compatibili con il corretto svolgimento delle reazioni di trasformazione costituiscono il sistema di prevenzione più efficace nei confronti dei fenomeni di autocombustione. La presenza di un adeguato sistema antincendio è comunque obbligatoria per ogni stazione di trattamento biologico.</p>		<p>Ottenimento CPI in relazione allo stato di progetto.</p>
<p>E.5 Migliori tecniche di gestione degli impianti di trattamento meccanico - biologico</p> <p>Prima di iniziare l'esercizio dell'impianto è necessario che il gestore abbia dimostrato di avere approntato i seguenti piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano di gestione operativa • Programma di sorveglianza e controllo • Piano di ripristino ambientale per la fruibilità del sito a chiusura dell'impianto secondo la destinazione urbanistica dell'area. <p>Nelle procedure operative di gestione e di manutenzione il criterio guida deve essere quello di minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le operazioni di intervento manuale sulle macchine ed apparati tecnologici.</p> <p>E.5.1 Piano di gestione operativa</p> <p>In fase di esercizio gli impianti di selezione devono disporre di un piano di gestione operativa che individui le modalità e le procedure necessarie a garantire un elevato grado di protezione sia dell'ambiente che degli operatori presenti sull'impianto.</p> <p>Per predisporre un adeguato piano di gestione operativa è consigliabile individuare procedure e controlli in funzione delle differenti fasi che caratterizzano il processo di trattamento. Una fase comune a tutti gli impianti di selezione è quella del controllo dei rifiuti in ingresso. Tale controllo deve verificare la presenza e la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento oltre alla corrispondenza dei documenti di accompagnamento e rifiuti mediante controllo visivo. Il conduttore dell'impianto deve sorvegliare il rispetto da parte del trasportatore delle norme di sicurezza, dei segnali di percorso e delle accortezze per eliminare i rischi di rilasci e perdite di rifiuti; in fase di scarico, inoltre, gli eventuali materiali non conformi devono essere allontanati e depositati in area dedicata.</p> <p>Nelle procedure operative di gestione e di manutenzione il criterio guida deve essere quello di minimizzare il contatto diretto degli operatori con i rifiuti, la loro permanenza in ambienti in cui sono presenti polveri e/o sostanze potenzialmente dannose per la salute, le operazioni di intervento manuale sulle macchine ed apparati tecnologici.</p>	<p>SI</p>	<p>In fase di esercizio saranno redatti un piano di gestione operativa, un programma di sorveglianza e controllo, in conformità ai criteri indicati dalle BAT.</p>
<p>E.5.2 Programma di sorveglianza e controllo (PSC)</p> <p>Nell'ambito delle BAT va individuata la predisposizione ed adozione di un programma di sorveglianza e controllo, previsto, peraltro, in alcune leggi regionali a carico di tutti gli impianti di gestione dei rifiuti finalizzato a garantire che :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste, 2. vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione, 3. venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo, 4. venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione, 	<p>SI</p>	<p>Vedi sopra</p>

<p>5. venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza,</p> <p>6. vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti,</p> <p>7. venga garantita la qualità dei rifiuti trattati.</p> <p>Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le norme ISO 9001 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.</p> <p>I contenuti del PSC devono essere correlati, per quanto di competenza, con quelli del Piano di gestione.</p> <p>Il PSC deve, inoltre, contenere i piani e le modalità esecutive dei controlli relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli e verifiche in punti prestabiliti all'interno del ciclo di trattamento per verificarne il corretto funzionamento in ogni fase • controlli all'esterno dell'impianto sia dell'aria che del suolo utilizzando eventualmente anche indicatori biologici con modalità e caratteristiche proporzionali ai risultati attesi; • verifica delle concentrazioni degli scarichi idrici a monte e a valle dell'impianto per il trattamento delle acque di scarico. <p>Di seguito si riportano alcune tabelle che individuano in via generalizzata e a titolo esemplificativo fasi e tipi di controlli.</p> <p>[...]</p>		
<p><i>E.5.3 Strumenti di gestione ambientale</i></p> <p>Personale</p> <p>La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve essere affidata ad una persona competente, tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato.</p> <p>Benchmarking</p> <p>Risulta opportuno analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività.</p> <p>Certificazione</p> <p>Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. E' necessario attivare le procedure per l'adozione sistemi di gestione ambientale (EMS) nonché di certificazione ambientale (ISO 14001) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.</p> <p>Sistemi di supervisione e controllo</p> <p>Per gli impianti che trattano elevate quantità di rifiuti, tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l'impianto devono essere sottoposte ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo che ne consenta la gestione in automatico.</p> <p>Comunicazione e consapevolezza pubblica</p> <p>E' necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la diffusione periodica di rapporti ambientali; • la comunicazione periodica a mezzo stampa locale; • la distribuzione di materiale informativo; • l'apertura degli impianti per le visite del pubblico; • la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto. 	SI	Previste ISO9001 e ISO14001
<p><i>E.5.4 Aspetti di pianificazione e gestione</i></p> <p>Ubicazione dell'impianto</p>	NA	Nel caso specifico trattasi di impianto esistente.

<p>La scelta del sito deve essere effettuata sulla base di valutazioni comparative tra diverse localizzazioni che tengano in considerazione tutti gli aspetti logistici, di collegamento con le diverse utenze e con gli impianti di destinazione dei materiali da recuperare o con gli impianti di smaltimento nonché di impatto ambientale.</p> <p>Aree industriali dismesse o quelle destinate agli insediamenti industriali, dalle pianificazioni urbanistiche dei Comuni costituiscono la collocazione più idonea per gli impianti.</p> <p>Nel luogo di insediamento dell'impianto i disagi dovuti agli eventuali impatti negativi riconducibili all'attività di trattamento dei rifiuti organici dovrebbero risultare il più possibile circoscritti, sia per quanto riguarda le emissioni maleodoranti che l'inquinamento acustico. In particolare, il sistema di trattamento prescelto dovrà essere adattato alle caratteristiche del luogo (o viceversa), con specifico riferimento sia alle sistemazioni superficiali per il corretto drenaggio delle acque meteoriche, sia alle misure di prevenzione nei confronti di ogni forma di inquinamento.</p> <p>Ai fini dell'individuazione delle aree idonee devono essere acquisite tutte le informazioni bibliografiche e cartografiche relative alle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vincolistiche, ecc. del territorio in esame, da integrare eventualmente con indagini di campo.</p> <p>Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono successivamente nella scelta delle aree selezionate, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici; • la distribuzione della popolazione; • la distribuzione delle industrie sul territorio. <p>Trasporti e collegamento al sistema viario</p> <p>Deve essere garantito un collegamento viario idoneo al transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti e per l'allontanamento dei residui. Il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, se fattibile dal punto di vista tecnico-economico, è da privilegiare.</p> <p>Al fine di ridurre i costi di trasporto e l'impatto sull'ambiente è necessario prevedere l'impiego di autocarri con la massima portata utile; di conseguenza è necessario verificare la disponibilità di strade adeguate.</p>		<p>la cui localizzazione è stata già precedentemente approvata.</p>
G. DEFINIZIONE (SULLA BASE DELL'APPROFONDIMENTO E DELL'ESTENSIONE DELLE ANALISI SVOLTE IN SEDE COMUNITARIA) DELLA LISTA DELLE MIGLIORI TECNICHE PER LA PREVENZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO DELLO SPECIFICO SETTORE IN ITALIA		
<p>Conferimento e stoccaggio dei rifiuti all'impianto</p> <p>1. Caratterizzazione preliminare del rifiuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • caratteristiche chimico-fisiche, • classificazione del rifiuto e codice CER, • modalità di conferimento e trasporto. 	SI	
<p>2. Modalità di accettazione del rifiuto all'impianto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione delle modalità di conferimento dei carichi all'impianto. • Pesatura del rifiuto • Annotazione del peso lordo da parte dell'ufficio accettazione. <p>3. Congedo automezzo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bonifica automezzo con lavaggio ruote. • Sistemazione dell'automezzo sulla pesa. • Annotazione della tara da parte dell'ufficio accettazione. • Congedo dell'automezzo. • Registrazione del carico sul registro di carico e scarico. <p>Occorre inoltre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strutture di stoccaggio con capacità adeguata sia per i rifiuti da trattare sia per i rifiuti trattati 	SI	

<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimento di condizioni ottimali dell'area di impianto • Adeguati isolamento e protezione dei rifiuti stoccati • Minimizzazione della durata dello stoccaggio, • Installazione di adeguati sistemi di sicurezza ed antincendio • Minimizzazione delle emissioni durante le fasi di movimentazione e stoccaggio 		
<p>Trattamento meccanico - biologico</p> <ul style="list-style-type: none"> • Movimentazione ed alimentazione dei rifiuti • Idoneo posizionamento degli operatori addetti alla movimentazione • Disponibilità di spazio per i rifiuti rimossi (e.: ingombranti) • Pre – trattamenti (triturazione/lacerazione/sfibratura, miscelazione, demetallizzazione vedi par.D3.2) • Trattamento di biostabilizzazione o di digestione anaerobica della frazione organica secondo le procedure indicate in D3.3 ed E2. • Post – trattamenti di raffinazione del prodotto stabilizzato con processo aerobico (vagliatura, classificazione densimetrica, demetallizzazione) • Post – trattamenti di raffinazione del prodotto stabilizzato con processo anaerobico (produzione e depurazione del biogas, disidratazione fanghi, stabilizzazione e raffinazione del fango digerito) • Controllo di qualità dei rifiuti trattati • Stoccaggio/Utilizzo dei prodotti finali <p>Trattamento delle emissioni gassose</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adeguata individuazione del sistema di trattamento • Consumi energetici compresa la valutazione • Abbattimento delle polveri • Riduzione degli odori mediante l'utilizzo di appositi presidi ambientali individuati nei paragrafi D.4 ed E2.3 <p>Trattamento dei reflui prodotti nell'impianto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impiego di sistemi di trattamento a minor produzione di effluenti • Massimizzazione del ricircolo delle acque reflue • Raccolta separata delle acque meteoriche pulite • Adeguati sistemi di stoccaggio ed equalizzazione • Impiego di sistemi di trattamento chimico-fisico • Trattamento biologico delle acque reflue <p>Caratterizzazione dei residui solidi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuazione delle migliori tecniche di smaltimento e/o recupero dei residui • Rimozione degli inerti dagli scarti del separatore aerulico • Recupero degli inerti • Disidratazione dei fanghi della digestione anaerobica, loro stabilizzazione e stoccaggio/riutilizzo <p>Rumore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di scarico e pretrattamento al chiuso • Impiego di materiali fonoassorbenti • Impiego di sistemi di coibentazione • Impiego di silenziatori su valvole di sicurezza, aspirazioni e scarichi di correnti gassose 	SI	
<p>Strumenti di gestione ambientale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistemi di gestione ambientale (EMS) • Certificazioni EN ISO 14001 • EMAS 	SI	Prevista adozione di ISO 14001
<p>Comunicazione e consapevolezza dell'opinione pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni periodiche a mezzo stampa locale e distribuzione di materiale informativo • Organizzazione di eventi di informazione/discussione con autorità e cittadini • Apertura degli impianti al pubblico • Disponibilità dei dati di monitoraggio in continuo all'ingresso impianto e/o via Internet 	SI/ parzial mente	Coinvolgimento con le modalità previste dall'AIA.
E.4 Migliori tecniche e tecnologie degli impianti di selezione e produzione combustibile da rifiuti		

<p>E.4.1 Configurazione base di un impianto Tutti gli impianti di selezione devono essere dotati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una zona di ricezione e accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso; • una zona di trattamento; • una zona di stoccaggio dei materiali trattati e di carico sui mezzi in uscita. 	SI	
<p>E.4.2 Ricezione e Stoccaggio La ricezione e tutte le aree di stoccaggio di matrici ad alta putrescibilità (RU indifferenziati o residui, frazioni di lavorazioni intermedie o finali ad elevata contaminazione da organico) devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizzate al chiuso; – dotate di pavimento in calcestruzzo impermeabilizzato; – dotate di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell' aria esausta; – dotate di sistema di raccolta degli eventuali percolati. <p>Elevate quantità di rifiuti combustibili, come carta e plastica devono essere stoccate in modo da ridurre il rischio di incendio (possibilmente imballati fino al momento del trattamento). Deve essere redatto un piano di pronto intervento in caso di incendio.</p> <p>La ricezione e tutte le aree di stoccaggio di rifiuti a bassa putrescibilità (frazioni secche derivanti da raccolta differenziata, frazioni di lavorazioni intermedie o finali a bassa contaminazione da organico quali metalli, inerti, RU essiccati o bioessiccati) devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – realizzate almeno sotto tettoia o all'aperto in cassoni chiusi; – dotata di pavimentazione realizzata in asfalto o in calcestruzzo; – dotata di sistemi di raccolta delle acque di lavaggio delle aree stesse. <p>Tutte le aree di stoccaggio, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere realizzate in modo tale da essere facilmente lavabili.</p> <p>Tutte le aree di stoccaggio temporaneo (non a scopo di processo biologico) di rifiuti ad elevata putrescibilità, nelle quali sia prevista la presenza non episodica di operatori, devono essere liberate e lavate con adeguata frequenza.</p>	SI	Necessario ottenimento CPI in relazione allo stato di progetto.
<p>E.4.3 Movimentazioni Qualora la movimentazione dei rifiuti sia eseguita da un operatore su pala meccanica ragno o gru ponte, la cabina di manovra della macchina deve essere dotata di climatizzatore e di un sistema di filtrazione adeguato alle tipologie di rifiuti da movimentare.</p> <p>In caso di movimentazione di rifiuti ad elevata putrescibilità con pala gommata o ragno, tutte le aree di manovra devono essere realizzate in calcestruzzo corazzato.</p>	SI	Verifica pavimentazione per cls corazzato; manutenzione periodica delle pavimentazioni
E.4.4 Modalità di realizzazione di sistemi di selezione		
<p>Tutte le linee di selezione meccanica devono essere realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'interno di capannoni chiusi - in aree dotate di sistemi di copertura <p>La realizzazione di linee completamente all'aperto è sconsigliata per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - difficoltà di controllo e manutenzione in caso di pioggia - difficoltà di controllo delle emissioni odorose e delle polveri - deterioramento rapido delle macchine a causa degli agenti atmosferici 	SI	
<p>Le linee di selezione realizzate al chiuso devono essere realizzate dotate di un impianto di aspirazione delle polveri e degli odori</p> <p>A seconda dei casi e dei rifiuti trattati, il sistema di aspirazione può essere localizzato nei punti critici (salti nastro, tramogge di carico/scarico, vagli, cauterizzazioni di macchine e nastri, ecc.) oppure essere diffuso.</p>	SI	
<p>Le linee di selezione realizzate sotto tettoia devono prevedere accorgimenti atti ad evitare la dispersione di polveri e/o odori e/o rifiuti.</p>		
<p>A seconda dei casi e delle differenti tipologie dei rifiuti da trattare possono essere presi i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – carterizzazione di macchine e nastri; – aspirazioni localizzate su punti critici; – sistemi che evitino la dispersione aeraulica. 	SI	Aspirazioni localizzate
<p>Tutte le superfici su cui sono posizionate le macchine di trattamento meccanico devono essere dotate di adeguata pavimentazione impermeabilizzata e di sistema di raccolta delle acque di lavaggio.</p>	SI	

<p>Gli impianti di selezione meccanica devono essere realizzati in modo da ridurre al minimo la presenza continuativa di operatori all'interno delle aree di trattamento. A tale scopo devono essere previsti sistemi di controllo remoto degli impianti (da sala controllo) quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telecamere - sensori di rotazione dei nastri - sensori di sbandamento dei nastri - livelli di riempimento tramogge - controlli remoti delle eventuali regolazioni di velocità dei nastri - segnalazioni di allarme nelle varie parti - pesatura automatica sull'alimentazione e sulle uscite dei materiali 	SI	
<p>Negli impianti di selezione deve essere esclusa qualsiasi operazione di cernita manuale (senza l'ausilio di alcuna macchina) su RU tal quali o frazioni residue dopo raccolta differenziata. Le operazioni di cernita possono essere previste solo su rifiuti preselezionati, provenienti da raccolta differenziata delle sole frazioni secche.</p>	SI	
<p>Tutte le eventuali operazioni di cernita manuale, eseguite su rifiuti secchi da raccolta differenziata, che possono dare luogo ad emissioni di polveri e/o odori, devono avvenire all'interno di cabine climatizzate, poste in pressione o depressione e con prelievo di aria eseguito all'esterno dell'impianto di trattamento. Si consigliano come minimo 5 ricambi ora.</p>	SI	
E.4.5. Tecniche da considerare nella preparazione del combustibile da rifiuti		
<ul style="list-style-type: none"> a) Separazione balistica o aeraulica b) Separazione magnetica c) Separazione di metalli non ferrosi d) Separatori di metalli universali e) vagli rotanti f) Spettroscopia al vicino infrarosso (NIR) g) Selezione automatica 	SI	
E.4.6. Monitoraggio del funzionamento delle macchine e programmazione della manutenzione		
<p>Negli impianti di selezione meccanica devono essere previsti accorgimenti per poter eseguire agevolmente operazioni di manutenzione preventiva, programmata dalla direzione dello stabilimento. A tale scopo le macchine delle linee di selezione devono essere dotate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> → sistemi di ingrassaggio e lubrificazione automatici o centralizzati → cuscinetti autolubrificanti → contatori di ore di funzionamento per la programmazione degli interventi di manutenzione; alle macchine più sofisticate si applica il monitoraggio a distanza con trasmissione dei dati → pulsantiere locali per azionamento manuale delle macchine durante la manutenzione → possibilità di accesso in tutte le zone con mezzi di sollevamento (manipolatore telescopico, autogru) per interventi di modifica o manutenzione. Qualora gli spazi non lo consentono occorrerebbe prevedere un carroponte o paranchi di manutenzione dedicati. 	SI	Parametri da considerare nella scelta impiantistica
E.4.7. Accorgimenti per limitare la diffusione di rifiuti negli ambienti di lavoro		
<p>Negli impianti di selezione meccanica devono essere previsti accorgimenti in grado di impedire la fuoriuscita dei rifiuti dai nastri e dalle macchine di trattamento per mantenere la pulizia degli ambienti; a tale scopo occorre mettere in opera:</p> <ul style="list-style-type: none"> → nastri trasportatori ampiamente dimensionati dal punto di vista volumetrico; → pulitori sulle testate dei trasportatori e nastri pulitori al di sotto dei trasportatori; → carterizzazioni; → cassonetti di raccolta del materiale di trascinamento, in corrispondenza delle testate posteriori o dei rulli di ritorno; → strutture metalliche di supporto delle macchine tali da permettere il passaggio di macchine di pulizia dei pavimenti. 	SI	
E.4.8 Limitazione delle emissioni		

<p>Generalità</p> <p>Gli impianti di selezione devono essere eserciti in modo da non produrre emissioni dannose all'ambiente esterno e all'ambiente di lavoro, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ emissioni di polveri ▪ emissioni di sostanze osmogene ▪ emissione di rumori ▪ scarichi liquidi ▪ produzione di rifiuti ▪ Non si devono, inoltre, produrre infestazioni di insetti e roditori. 	SI	Previsti sistemi di mitigazione ed abbattimento, come descritto in precedenza.
<p><i>Limitazione delle emissioni di polveri</i></p> <p>Le emissioni di polveri sono prodotte dagli impianti di selezione della carta, della plastica, dei rifiuti indifferenziati. Al fine di limitare tali emissioni devono essere previsti:</p> <p>→ ricambi d'aria degli ambienti chiusi in cui si svolgono le operazioni di trattamento</p>	SI	
<p>→ sistemi di aspirazione concentrata (cappe collocate su salti nastro, tramogge di carico e scarico, vagli, copertura con appositi carter di macchine e nastri, ecc).</p>	SI	
<p>Deve essere, inoltre, assicurato un numero di ricambi d'aria adeguato alla intensità delle emissioni ed alla presenza di operatori all'interno del capannone variabile da 1 a 4.</p>	SI	
<p>L'aria aspirata con entrambi i sistemi deve essere trattata con filtri a tessuto aventi caratteristiche tali da assicurare un'efficienza di abbattimento pari ad almeno il 98% delle emissioni in ingresso; in ogni modo devono essere definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipo di tessuto (polipropilene o feltro poliestere) - max velocità di attraversamento (1,25 mc/mq.min) <p>Va, inoltre, prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la pulizia automatica delle maniche - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate <p>I liquidi usati negli scrubbers devono essere monitorati per assicurare il corretto funzionamento (pH, concentrazioni, ricambio dei reagenti etc).</p>	SI	Parametri di cui tenere conto nella scelta impiantistica
<p>Importante è anche mettere in atto un piano dettagliato relativo alla gestione degli odori che indichi:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le più importanti attività che producono odori e le sorgenti di odore → le rilevazioni ambientali eseguite e le tecniche utilizzate per controllare le emissioni odorose → le operazioni eseguite per valutare l'esposizione agli odori dei diversi recettori → i risultati dei monitoraggi e dei reclami ricevuti → le azioni da intraprendere in caso di eventi anormali o di condizioni che possono generare problemi di odori → i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni osmogene → i criteri e le modalità sistemi utilizzati nella fase di accettazione di specifici flussi di rifiuti che possono essere fonte di odori. 	SI	In fase di esercizio sarà redatto un piano di gestione degli odori
<p><i>Limitazione dalle emissioni odorose</i></p> <p>Le emissioni di odori sono di norma connesse alla presenza di sostanze organiche allo stato liquido e solido nei rifiuti trattati. Tali emissioni sono presenti in impianti di:</p>		
<p>selezione meccanica secco-umido su rifiuti solidi urbani tal quali o dopo raccolta differenziata. In questo caso l'aria aspirata dal volume della fossa rifiuti può essere trattata con gli stessi presidi ambientali usati per il trattamento dell'aria estratta dai locali dove avviene la stabilizzazione delle sostanze organiche (in genere associata alla selezione), in particolare scrubber ad umido e filtri biologici.</p>	SI	Scrubber e biofiltri
<p>selezione e pulizia di rottami di vetro e lattine da raccolta differenziata. In questo caso occorre eseguire una caratterizzazione delle sostanze odorigene presenti e della loro concentrazione almeno ad una distanza di 100 metri dallo stabilimento. Anche in questo caso vanno previsti appositi presidi ambientali quali filtri biologici. Nel filtro biologico si considerano i seguenti parametri:</p>	NA	Solo stoccaggio per tali tipologie

<ul style="list-style-type: none"> ○ indice volumetrico max 80 mc aria/(mc filtro.h) ○ tempo di ritenzione 45s - 1min ○ altezza dello strato filtrante $H_{min} = 1,2$ m ○ tipo di materiale filtrante cortecce, legno, altre biomasse idonee <p>Il filtro biologico deve essere in grado di abbattere almeno il 98% delle sostanze odorigene. Per le misure si deve fare riferimento ai metodi sensoriali (olfattometria dinamica), metodo prEN13725. Occorre tenere il filtro biologico in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> → l'aria che arriva al biofiltro deve essere molto umida (vicina al 90% rispetto alla saturazione) → il particolato deve essere rimosso → i gas devono essere raffreddati alla temperatura ottimale per l'attività biologica (25-35°C), → occorre tenere conto dell'aumento di temperatura anche di 20°C nel passaggio nel letto filtrante → si deve controllare giornalmente la temperatura del gas uscente e la pressione all'ingresso del filtro → il contenuto di umidità del filtro deve essere regolarmente controllato. → deve essere presente un allarme di bassa temperatura che può danneggiare il filtro e la popolazione microbica → il mezzo filtrante deve essere supportato in modo da permettere un facile e regolare passaggio dell'aria senza perdita di carico → il mezzo deve essere rimosso quando inizia a disintegrarsi, impedendo il passaggio dell'aria. Per questo motivo il filtro deve essere sezionabile in almeno tre sezioni che possono funzionare indipendentemente dalle altre. <p>La biofiltrazione ha i più bassi costi di gestione di tutte le altre tecnologie per il trattamento di sostanze organiche biodegradabili in piccole concentrazioni. Il beneficio ambientale include la bassa richiesta di energia e la mancanza di trasferimento di inquinamento da un mezzo a un altro.</p> <p>Bisogna considerare però l'evenienza della perdita della biomassa a causa dell'introduzione di sostanze tossiche; è necessario avere una procedura di stand-by per un evento di questo tipo.</p> <p>In alternativa è possibile utilizzare tecniche di controllo del COV e delle sostanze odorigene con impianti di ossidazione termica di tipo rigenerativo che funzionano a temperatura elevate e hanno, comunque, un consumo di combustibile che può essere compensato solo se si può utilizzare il calore generato nello stesso sito dell'impianto.</p>		
<p><i>E 4.8.1 Tecniche di trattamento delle emissioni gassose</i></p> <p>Nella presente sezione vengono descritte le principali tecniche di trattamento delle emissioni gassose adottate nel settore, ed indicate, ove possibile, le prestazioni da esse fornite. [...] Le tecniche di trattamento dei gas sono in genere orientate alla rimozione del materiale particolato, dei vapori di sostanze liquide volatili e dei tipici contaminanti gassosi.</p>		
<p>Tecnologie adoperate</p>		
<p>Scrubber</p> <p>I sistemi di adsorbimento delle emissioni gassose vengono comunemente detti "scrubber" o torri di lavaggio. In particolare gli scrubber ad umido sono apparecchiature in grado di effettuare il trasferimento di massa di composti solubili dalla corrente gassosa ad un solvente, in genere rappresentato da acqua. Va rilevato, tuttavia, che il lavaggio ad acqua ha una elevata efficacia solo per i composti spiccatamente idrosolubili quali ammoniaca, alcoli, acidi grassi volatili; altri composti come le ammine, l'idrogeno solforato, i composti clorurati, i chetoni e le aldeidi sono scarsamente solubili in acqua. Per tali composti si rende necessario l'utilizzo di appositi reagenti chimici, in grado di operare la neutralizzazione o l'idrolisi acida o basica, oppure l'ossidazione in fase gassosa o liquida.</p> <p>Gli scrubber devono essere dimensionati in modo da garantire tempi di permanenza e superfici di contatto adeguate per la rimozione richiesta. I fenomeni di adsorbimento e solubilizzazione possono essere inoltre favoriti ricorrendo alla nebulizzazione del liquido, o alla creazione di film sottili con grande superficie di contatto, e ponendo nelle torri di lavaggio corpi di riempimento di varie forme e dimensioni.</p>	SI	
<p><u>Limitazione delle emissioni liquide</u></p> <p>Gli impianti devono essere dotati di un sistema di raccolta delle acque di scarico in cui sono distinte:</p>	SI	

<ul style="list-style-type: none"> → la raccolta ed il trattamento delle acque di processo → la raccolta ed il trattamento delle acque sanitarie → la raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia → la raccolta ed il trattamento o il recupero delle acque meteoriche 		
In ogni caso deve essere valutata la possibilità di riutilizzo delle acque (ad esempio acque degli scrubber installati per la depolverazione a monte dei filtri biologici).	NO	Avvio ad impianto di trattamento
Le acque di lavaggio delle aree di accumulo di rifiuti e le acque di processo (percolati) devono essere raccolte in un sistema fognario indipendente da quello delle acque meteoriche e inviate a depurazione in loco o ad opportuni serbatoi o vasche di stoccaggio temporaneo, provvisti di bacino di contenimento a norma di legge, per il successivo invio ad un impianto di depurazione centralizzato. In queste acque sono da controllare i seguenti parametri di inquinamento, tipici delle acque di percolazione: Ammonica, As, Cloruri, BOD, COD, Metalli, Azoto totale, pH, Fosforo totale, Solidi sospesi. I trattamenti da adottare sono in relazione alla qualità delle acque.	SI	
Le acque di prima pioggia (corrispondenti ai primi 5 mm di precipitazione) cadenti sulle superfici coperte e sulle superfici scoperte e impermeabilizzate all'interno della recinzione dell'impianto devono essere raccolte in apposite vasche e inviate a depurazione dopo analisi del tipo di inquinanti contenuti.	SI	
Le acque provenienti dagli impianti sanitari devono essere inviate all'impianto di depurazione centralizzato o depurate in loco, nel rispetto della normativa vigente.	SI	
Alcuni accorgimenti gestionali da seguire sono:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ considerare la possibilità di trattamento in impianti centralizzati esistenti nel territorio dell'impianto, purché l'effluente sia compatibile con i limiti di accettabilità dell'impianto, non siano presenti nel percorso scolmatori di piena, lo scarico sia compatibile con il regime dei collettori fognari esistenti 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ introdurre specifici controlli e misure per aumentare l'affidabilità dell'abbattimento negli impianti degli inquinanti 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ introdurre un sistema di monitoraggio degli impianti e di registrazione dei dati 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ avere un sistema automatico di raccolta delle acque di prima pioggia 	SI	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ verificare periodicamente la tenuta delle impermeabilizzazioni dei serbatoi, delle biocelle e biotunnel, la continuità dei pavimenti in cemento etc. 	SI	
<p><i>Prevenzione della produzione dei rifiuti</i></p> <p>La prevenzione e la minimizzazione della produzione dei rifiuti è un principio generale dell'IPPC e della gerarchia della gestione dei rifiuti. Occorre tenere presente questa affermazione in particolare quando negli impianti di selezione si utilizzano come materia prima rifiuti che a loro volta producono scarti del trattamento, per la maggior parte rifiuti non recuperabili. Si deve limitare la quantità di questi rifiuti utilizzando tecniche di recupero ad alto rendimento e tenendo presente il punto di equilibrio fra qualità del prodotto selezionato e efficienza dell'impianto in quanto per ottenere piccoli incrementi di qualità si rischia di complicare l'impianto e aumentarne i consumi di energia e i costi di esercizio.</p> <p>I principali tipi di rifiuti generati sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>sottovaglio fine</i> del rifiuto indifferenziato (in genere <20 mm) costituito in gran parte da silice, con una certa percentuale di sostanza organica. Rappresenta un rifiuto speciale che può essere messo in discarica senza ulteriore trattamento. - scarti degli impianti costituiti da: <ul style="list-style-type: none"> o impurezze separate nei flussi di raccolta differenziata a seguito delle operazioni di pulizia. La percentuale di queste materie estranee alla frazione raccolta, costituite per la massima parte da rifiuti indifferenziati, dipende dai metodi di raccolta; questi rifiuti possono essere gestiti con i rifiuti indifferenziati o allocati in discarica. o materiali che appartengono alla stessa classificazione merceologica dei materiali selezionati (es. "plastica") ma diversi dalle componenti principali della frazione da avviare a recupero (es. PS dalla frazione plastica da cui si recuperano in massima parte PET e PE). Per questi rifiuti occorre valutare l'avvio a circuiti di valorizzazione anche energetica, in alternativa allo smaltimento in discarica. o scarti da selezione aeraulica o da vagliatura (es. da produzione di CDR da bioessiccazione) su cui è possibile effettuare una selezione di metalli e di inerti. - <i>polveri</i> da impianti di depolverazione; si tratta di polveri captate dai filtri a tessuto e provenienti dagli ambienti dove viene realizzata la selezione; generalmente non si tratta di rifiuti pericolosi, ma di rifiuti da caratterizzare al fine di individuare la migliore tecnica di recupero/smaltimento 	SI	La modifica progettuale è stata effettuata implementando sistemi ulteriori di recupero di materia al fine di minimizzare la produzione di scarti non recuperabili

<p>- <i>fanghi</i> da impianti di depurazione (qualora il trattamento avvenga in loco), di cui si deve valutare la possibilità di recupero</p> <p>La gestione dei rifiuti deve comunque conformarsi alle normative in vigore; è bene tenere presente che si deve identificare, caratterizzare e quantificare ciascun flusso di rifiuto che si genera nell'impianto e che deve essere rimosso dall'installazione. Individuare quindi il sistema di gestione di ogni tipo di rifiuto, indicando i possibili recuperi (o descrivendo perchè il recupero è tecnicamente impossibile), tenere in ordine i documenti che indicano come, dove, quando il rifiuto è stato recuperato o smaltito (registri di carico e scarico, formulari etc).</p>		
<p>Limitazione della produzione dei rumori</p> <p>E' necessario preliminarmente individuare le principali sorgenti di rumori e vibrazioni (comprese sorgenti casuali) e le più vicine posizioni sensibili al rumore. Al fine di limitare i rumori è necessario acquisire, per ogni sorgente principale di rumore, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posizione della macchina nella planimetria dell'impianto - funzionamento (continuo, intermittente, fisso o mobile) - ore di funzionamento - tipo di rumore - contributo al rumore complessivo dell'ambiente <p>E' anche necessario eseguire campagne di misure e mappare i livelli di rumore nell'ambiente.</p> <p>Dopo l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie vanno individuati i provvedimenti da attuare. Tutte le macchine devono essere messe a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei rumori, in particolare i trituratori primari. I livelli sonori medi sulle 8 ore del turno lavorativo non devono superare gli 80 dB (A) misurate alla quota di 1,6 m dal suolo e a distanza di 1 m da ogni apparecchiatura.</p> <p>Le macchine che superano i limiti previsti dalle norme devono essere insonorizzate All'esterno dei capannoni devono essere verificati livelli di rumore inferiori a quelli ammessi dalla zonizzazione comunale, normalmente inferiori a 60 dB.</p>	SI	
<p>Limitazione delle infestazioni</p> <p>La buona conduzione degli impianti rappresenta la prima condizione per la riduzione del pericolo di infestazioni da insetti e roditori. La gestione dell'impianto deve prevedere campagne di disinfezione e disinfestazione con frequenza adeguata all'incidenza dei casi riscontrata.</p> <p>Possono essere previsti sistemi automatici di disinfezione e/o disinfestazione, nelle ore notturne, con irrorazione di prodotti abbattenti per insetti (mosche) in particolare sulle aree di ricezione e sulle fosse rifiuti. Occorre verificare che i prodotti adoperati non compromettano la qualità dei materiali recuperati. Possono essere adoperati dispositivi di cattura degli insetti usati secondo le norme di sicurezza.</p>	SI	

PRODUZIONE DI CDR		
Asportazione metalli non magnetici	Mediante dispositivo a correnti indotte vengono asportati metalli non ferrosi (alluminio, rame soprattutto) dal sovrvallo secco che viene raccolto in un apposito volume di stoccaggio. L'operatore deve controllare giornalmente il livello di riempimento dello stoccaggio e qualora sia pieno provvedere a mandare il materiale a recupero.	
Triturazione secondaria	Il rifiuto viene ridotto a pezzatura inferiore a 100*100 mm tramite un raffinatore. L'operatore deve controllare la produzione della macchina e intervenire quando questa si blocca per la presenza di rifiuti intriturbabili.	
Separazione aerea	Mediante un separatore aerea vengono asportati dal sovrvallo secco oggetti pesanti e ad elevata densità. L'operatore deve controllare la messa a punto della macchina, il livello di riempimento dello stoccaggio e qualora sia pieno provvedere a mandare il materiale a scarto.	SI
Pressatura del fluff	Il fluff può essere pressato in balle legate con reggette o con fili di plastica per la spedizione a distanza. L'operatore deve verificare che la pressa sia alimentata correttamente e controllare la dimensione e la tenuta delle balle. Le balle confezionate sono movimentate da una macchina e stoccate in attesa della spedizione. Lo stoccaggio non deve superare la quantità consentita.	
Addensamento o pelletizzazione	In alternativa alla pressatura il fluff può essere addensato o pelletizzato in cilindri o mattoncini. L'operatore deve verificare che la produzione sia conforme come pressatura e dimensioni dei materiali alle specifiche. Deve inoltre prendere i campioni necessari per il	

	controllo di qualità del CDR. In caso di blocco della macchina deve essere verificata la causa ed eventualmente modificato il ciclo di produzione.	
Disinfestazione	Deve essere previsto un idoneo programma di disinfestazione per l'eliminazione di eventuali mosche, ratti o altri animali.	
Acque di percolazione	Le acque di percolazione provenienti dalla zona di stoccaggio del materiale in lavorazione devono essere convogliate mediante apposita rete nella vasca di raccolta del percolato. Successivamente devono essere inviate ad impianti di depurazione mediante autobotte o trattate in sito. Deve essere monitorato giornalmente il livello di riempimento del sistema di accumulo.	
Controllo odori	Nell'area dove viene effettuato il processo di selezione meccanica deve essere installato un sistema di aspirazione che provveda a ricambiare l'aria; l'aspirazione dall'interno deve garantire, inoltre, la necessaria depressione per evitare la propagazione dei cattivi odori verso l'esterno. L'operatore deve verificare il funzionamento del ventilatore. L'aria estratta viene mandata al biofiltro e all'eventuale torre di lavaggio per essere depurata. L'operatore deve provvedere ad un'accurata manutenzione del biofiltro garantendone il necessario grado di umidità.	
Controllo gas di scarico e rumore	L'operatore deve provvedere a far tenere accesi i motori dei mezzi in lavorazione e scarico per il tempo strettamente necessario.	

E.6.2 Programma di sorveglianza e controllo		
Nell'ambito delle BAT va individuata la predisposizione ed adozione di un programma di sorveglianza e controllo, previsto, peraltro, in alcune leggi regionali a carico di tutti gli impianti di gestione dei rifiuti finalizzato a garantire che:		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste; 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; 		SI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie nel processo produttivo; 		Cfr. quanto già evidenziato nelle BAT per la linea di trattamento meccanico-biologico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza; 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti. 		
Il controllo e la sorveglianza dovrebbero essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovrebbero essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, operanti in regime di qualità secondo le norme della famiglia ISO 9000 per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.		
E.6.3 Strumenti di gestione ambientale		
<i>Personale</i>		
La responsabilità della gestione dell'impianto di trattamento deve essere affidata ad una persona competente, tutto il personale deve essere adeguatamente addestrato.		
<i>Benchmarking</i>		
Risulta opportuno analizzare e confrontare, con cadenza periodica, i processi, i metodi adottati e i risultati raggiunti, sia economici che ambientali, con quelli di altri impianti e organizzazioni che effettuano le stesse attività.		SI
<i>Certificazione</i>		Cfr. quanto già evidenziato nelle BAT per la linea di trattamento meccanico-biologico
Le attività connesse con la gestione dell'impianto e le varie procedure operative che le regolamentano devono far parte di un apposito manuale di gestione al quale il gestore dell'impianto dovrà attenersi. Vanno promosse le azioni relative all'adozione di sistemi di gestione ambientale (EMS), nonché di certificazione ambientale (ISO 14000) e soprattutto l'adesione al sistema EMAS.		
<i>Sistemi di supervisione e controllo</i>		
Per gli impianti che trattano elevate quantità di rifiuti, tutti i sistemi, gli apparati e le apparecchiature costituenti l'impianto devono essere sottoposti ad un efficiente ed affidabile sistema di supervisione e controllo che ne consenta la gestione in automatico.		
<i>Comunicazione e consapevolezza pubblica</i>		
E' necessaria la predisposizione di un programma di comunicazione periodica che preveda:		
- la diffusione periodica di rapporti ambientali;		

- la comunicazione periodica a mezzo stampa locale;	
- la distribuzione di materiale informativo;	
- l'apertura degli impianti per le visite del pubblico;	
- la diffusione periodica dei dati sulla gestione dell'impianto.	

E.6.4 Aspetti di pianificazione e gestione	
<i>Ubicazione dell'impianto</i>	Cfr. quanto già evidenziato nelle BAT per la linea TMB
La scelta del sito deve essere effettuata sulla base di valutazioni comparative tra diverse localizzazioni che tengano in considerazione tutti gli aspetti logistici, di collegamento con le diverse utenze e con gli impianti di destinazione dei rifiuti trattati nonché gli impatti ambientali.	
Aree industriali dismesse o quelle destinate dalla pianificazione urbanistica agli insediamenti industriali costituiscono la collocazione più idonea per gli impianti.	
Ai fini dell'individuazione delle aree idonee devono essere acquisite tutte le informazioni bibliografiche e cartografiche relative alle caratteristiche geolitologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vincolistiche, ecc. del territorio in esame, da integrare eventualmente con indagini di campo.	
Altri aspetti, di natura territoriale e socioeconomica, che intervengono successivamente nella scelta delle aree selezionate, sono:	
<ul style="list-style-type: none"> • presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici; • la distribuzione della popolazione; • la distribuzione delle industrie sul territorio. 	
<i>Trasporti e collegamento al sistema viario</i>	
Deve essere garantito un collegamento viario idoneo al transito dei mezzi per il conferimento dei rifiuti e per l'allontanamento dei residui.	
Il conferimento dei rifiuti mediante ferrovia, se fattibile dal punto di vista tecnico-economico, è da privilegiare.	
Al fine di ridurre i costi di trasporto e l'impatto sull'ambiente è necessario prevedere l'impiego di autocarri con la massima portata utile; di conseguenza è necessario verificare la disponibilità di strade adeguate.	

G) LE MIGLIORI TECNICHE E TECNOLOGIE

L'adozione delle B.A.T. per gli impianti di selezione, di produzione di CDR e trattamento dei R.A.E.E. riguarda miglioramenti nell'efficienza ambientale e nel rendimento economico.

La loro definizione ha come scopo principale di fornire alle autorità preposte il riferimento su cui valutare compiutamente le richieste di autorizzazione integrata in campo ambientale in ambito IPPC. Al tempo stesso esse possono risultare di aiuto anche agli operatori essendo sottinteso che di esse occorre tenere in dovuto conto, ove applicabili, in sede di predisposizione della richiesta di autorizzazione.

Le varie tematiche di interesse sono state sviluppate, per quanto possibile, in modo sequenziale, analizzando le tecniche secondo la sequenza di trattamenti che caratterizzano un impianto di recupero di materiali, di produzione di CDR e trattamento dei R.A.E.E.. Tutte le migliori tecniche sono state illustrate nei paragrafi E.4, E.5, E.6, E.7.

Data 09 Mag. 2018

il tecnico

